


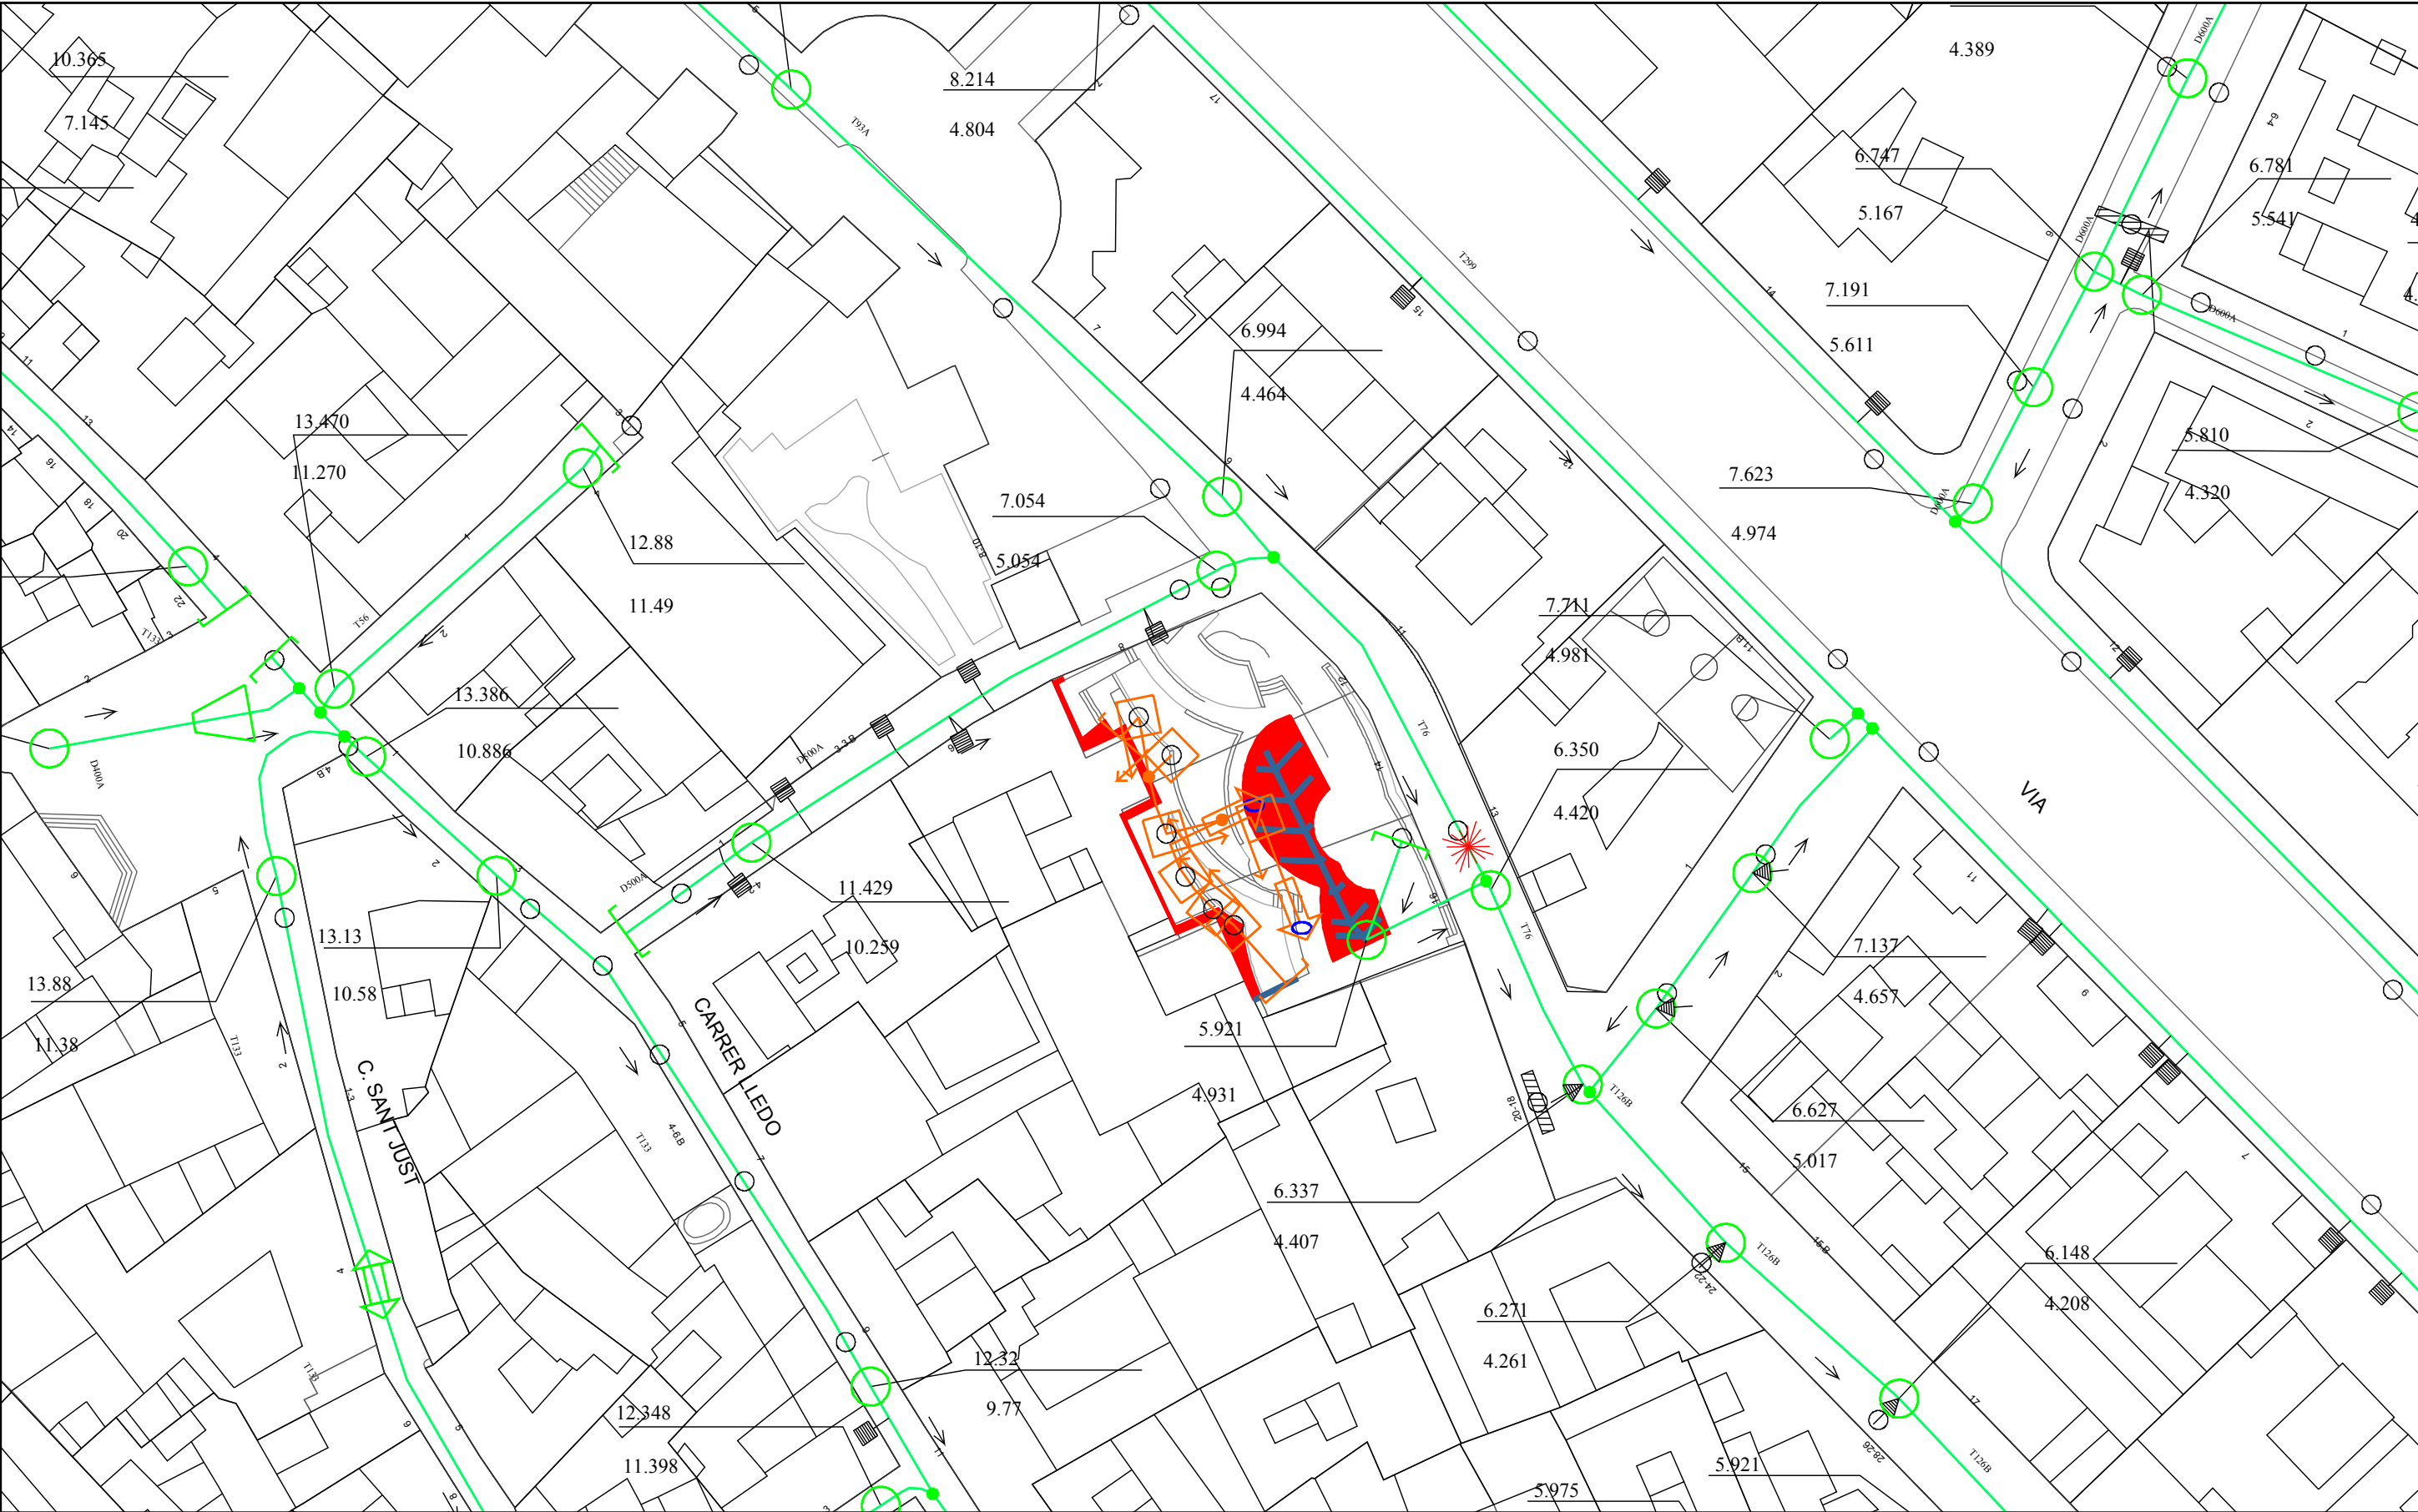


SUDS 01-001 SOTS-TINENT NAVARRO


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500
Coordenada Inferior esquerra:(31379.410, 81734.431) m. Coordenada Inferior dreta:(31571.506, 81734.431) m.
Coordenada Superior dreta:(31571.506, 81854.052) m. Coordenada Superior esquerra:(31379.410, 81854.052) m.

Data:17/06/2022

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



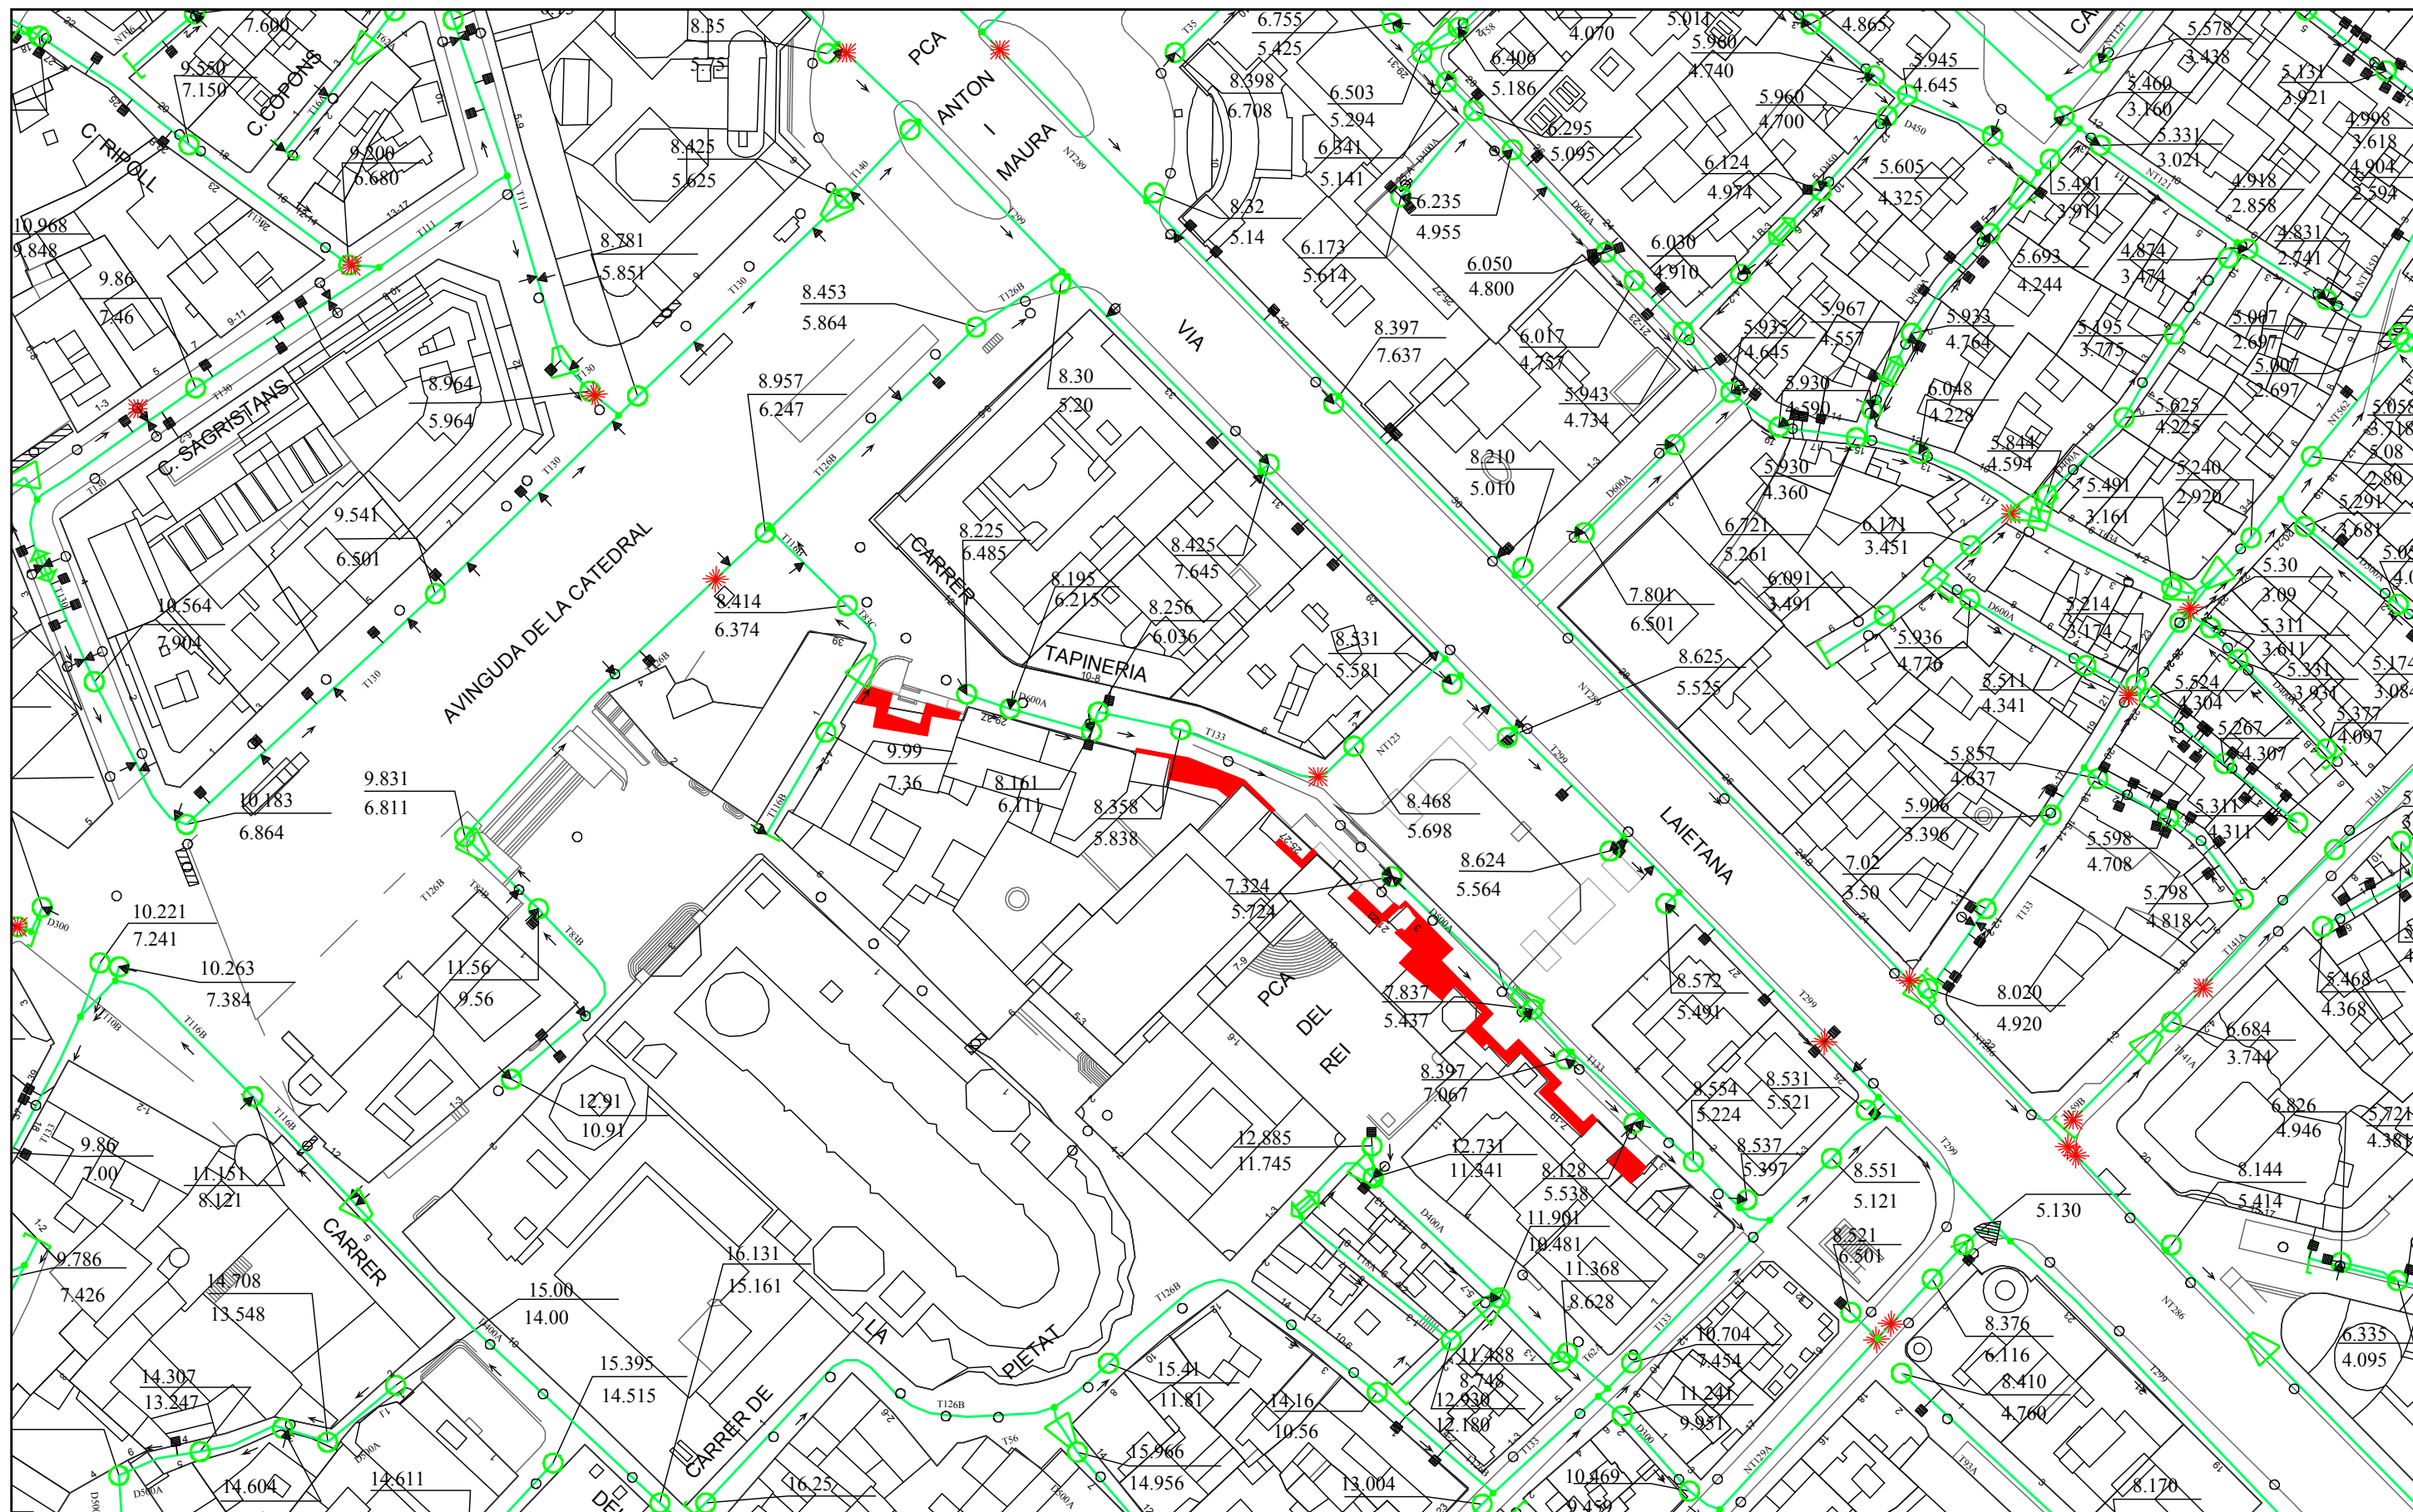



SUDS 01-002 PLAÇA RAMON BERENGUER

Data:27/04/2021

LLEGENDA

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|--|
| | Xarxa clavegueram |  | Pericó SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
|  | Xarxa de SUDS |  | Desguàs SUDS |  | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Tram SUD connectiu a clavegueram |  | Connexió clavegueram SUDS |  | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
|  | Sobrecrèixer SUDS | | | | |
|  | Sobrecrèixer clavegueram SUDS | | | | |



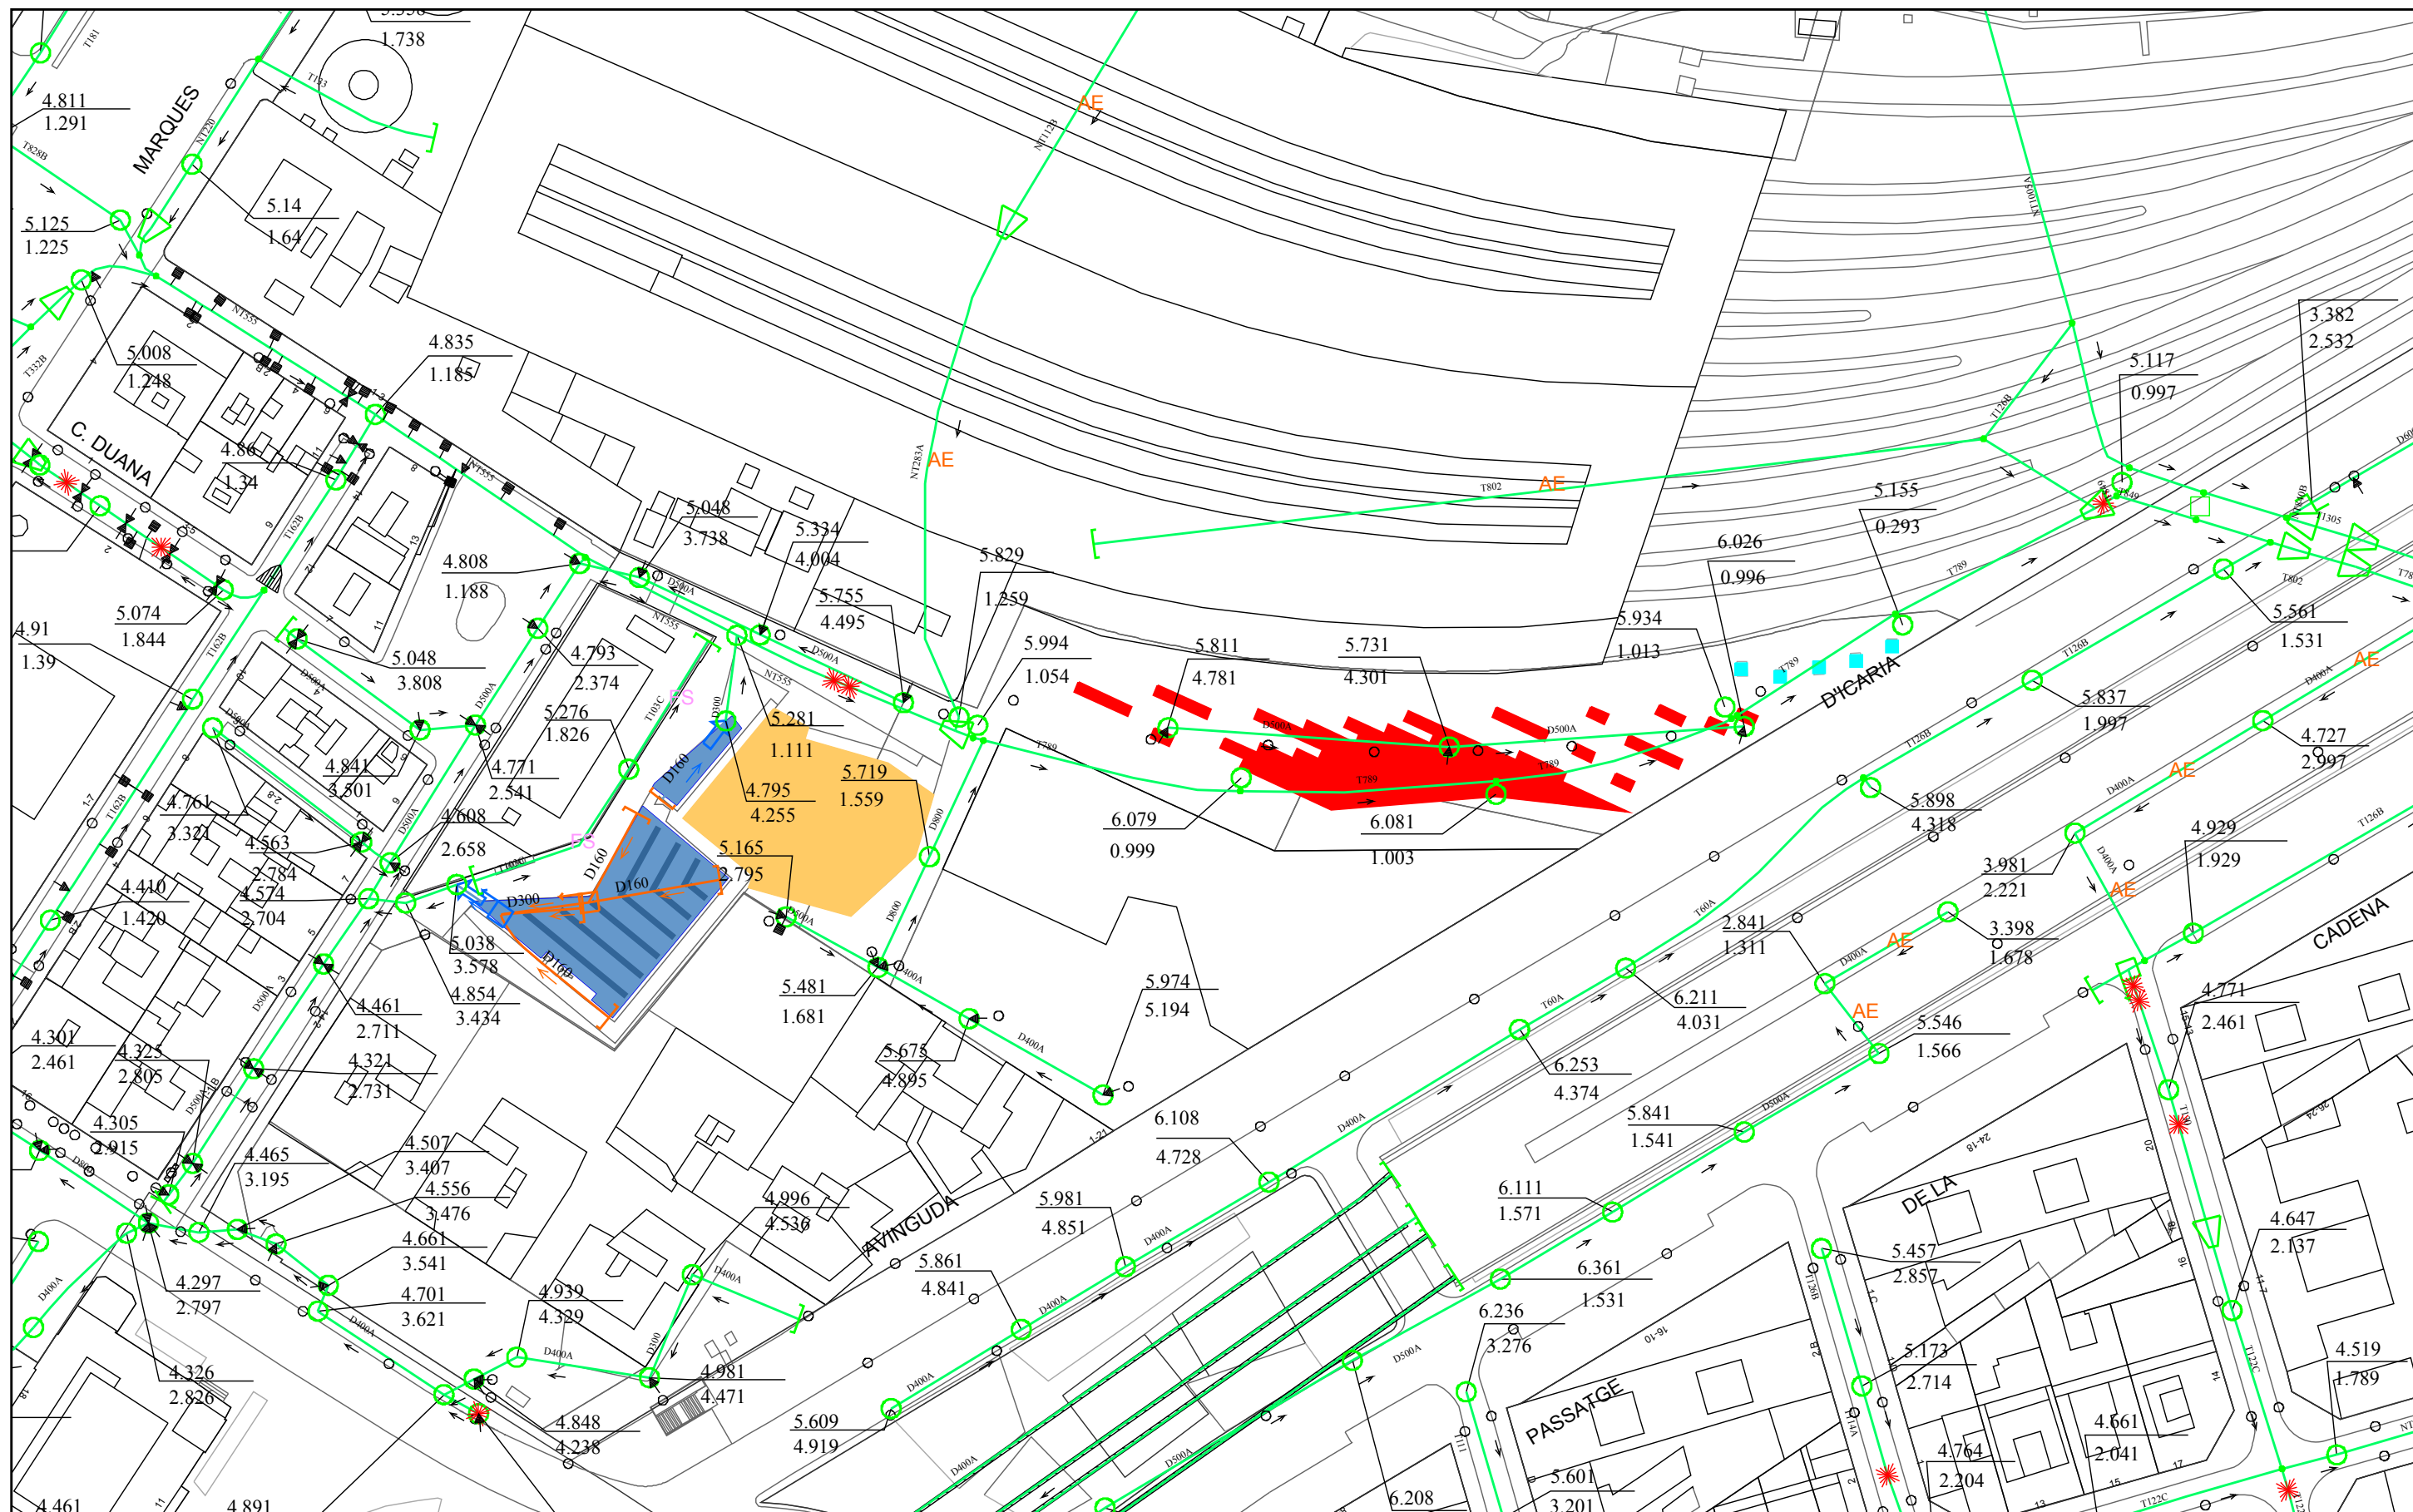

SUDS 01-003 Baluart del Migdia


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000

Coordenada Inferior esquerra:(31906.839, 81710.980) m. Coordenada Inferior dreta:(32291.032, 81710.980) m.
Coordenada Superior dreta:(32291.032, 81950.221) m. Coordenada Superior esquerra:(31906.839, 81950.221) m.

Data:18/03/2021


LLEGGENDA

- | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Xarxa de SUDS | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Sobrecixidor SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | Connexió clavegueram SUDS | | Connexió clavegueram SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | | | | | Paviments permeables (I-PAV) | | |
| | | | | | Escocells d'infiltració (I-ESC) | | |





	SUDS 01-004 - Raval, Plaça Vazquez Montalban		Data:02/08/2022		LLEGGENDA  Xarxa clavegueram  Xarxa de SUDS  Tram SUD connexió a clavegueram  Sobrecapçador SUDS  Sobrecapçador clavegueram SUDS  Pericó SUDS  Desguàs SUDS  Connexió clavegueram SUDS  Parterres inundables (ID-PAR)	
	Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500					
	Coordenada Inferior esquerra:(430485.757, 4581111.576) m. Coordenada Inferior dreta:(430677.853, 4581111.576) m. Coordenada Superior dreta:(430677.853, 4581231.197) m. Coordenada Superior esquerra:(430485.757, 4581231.197) m.					

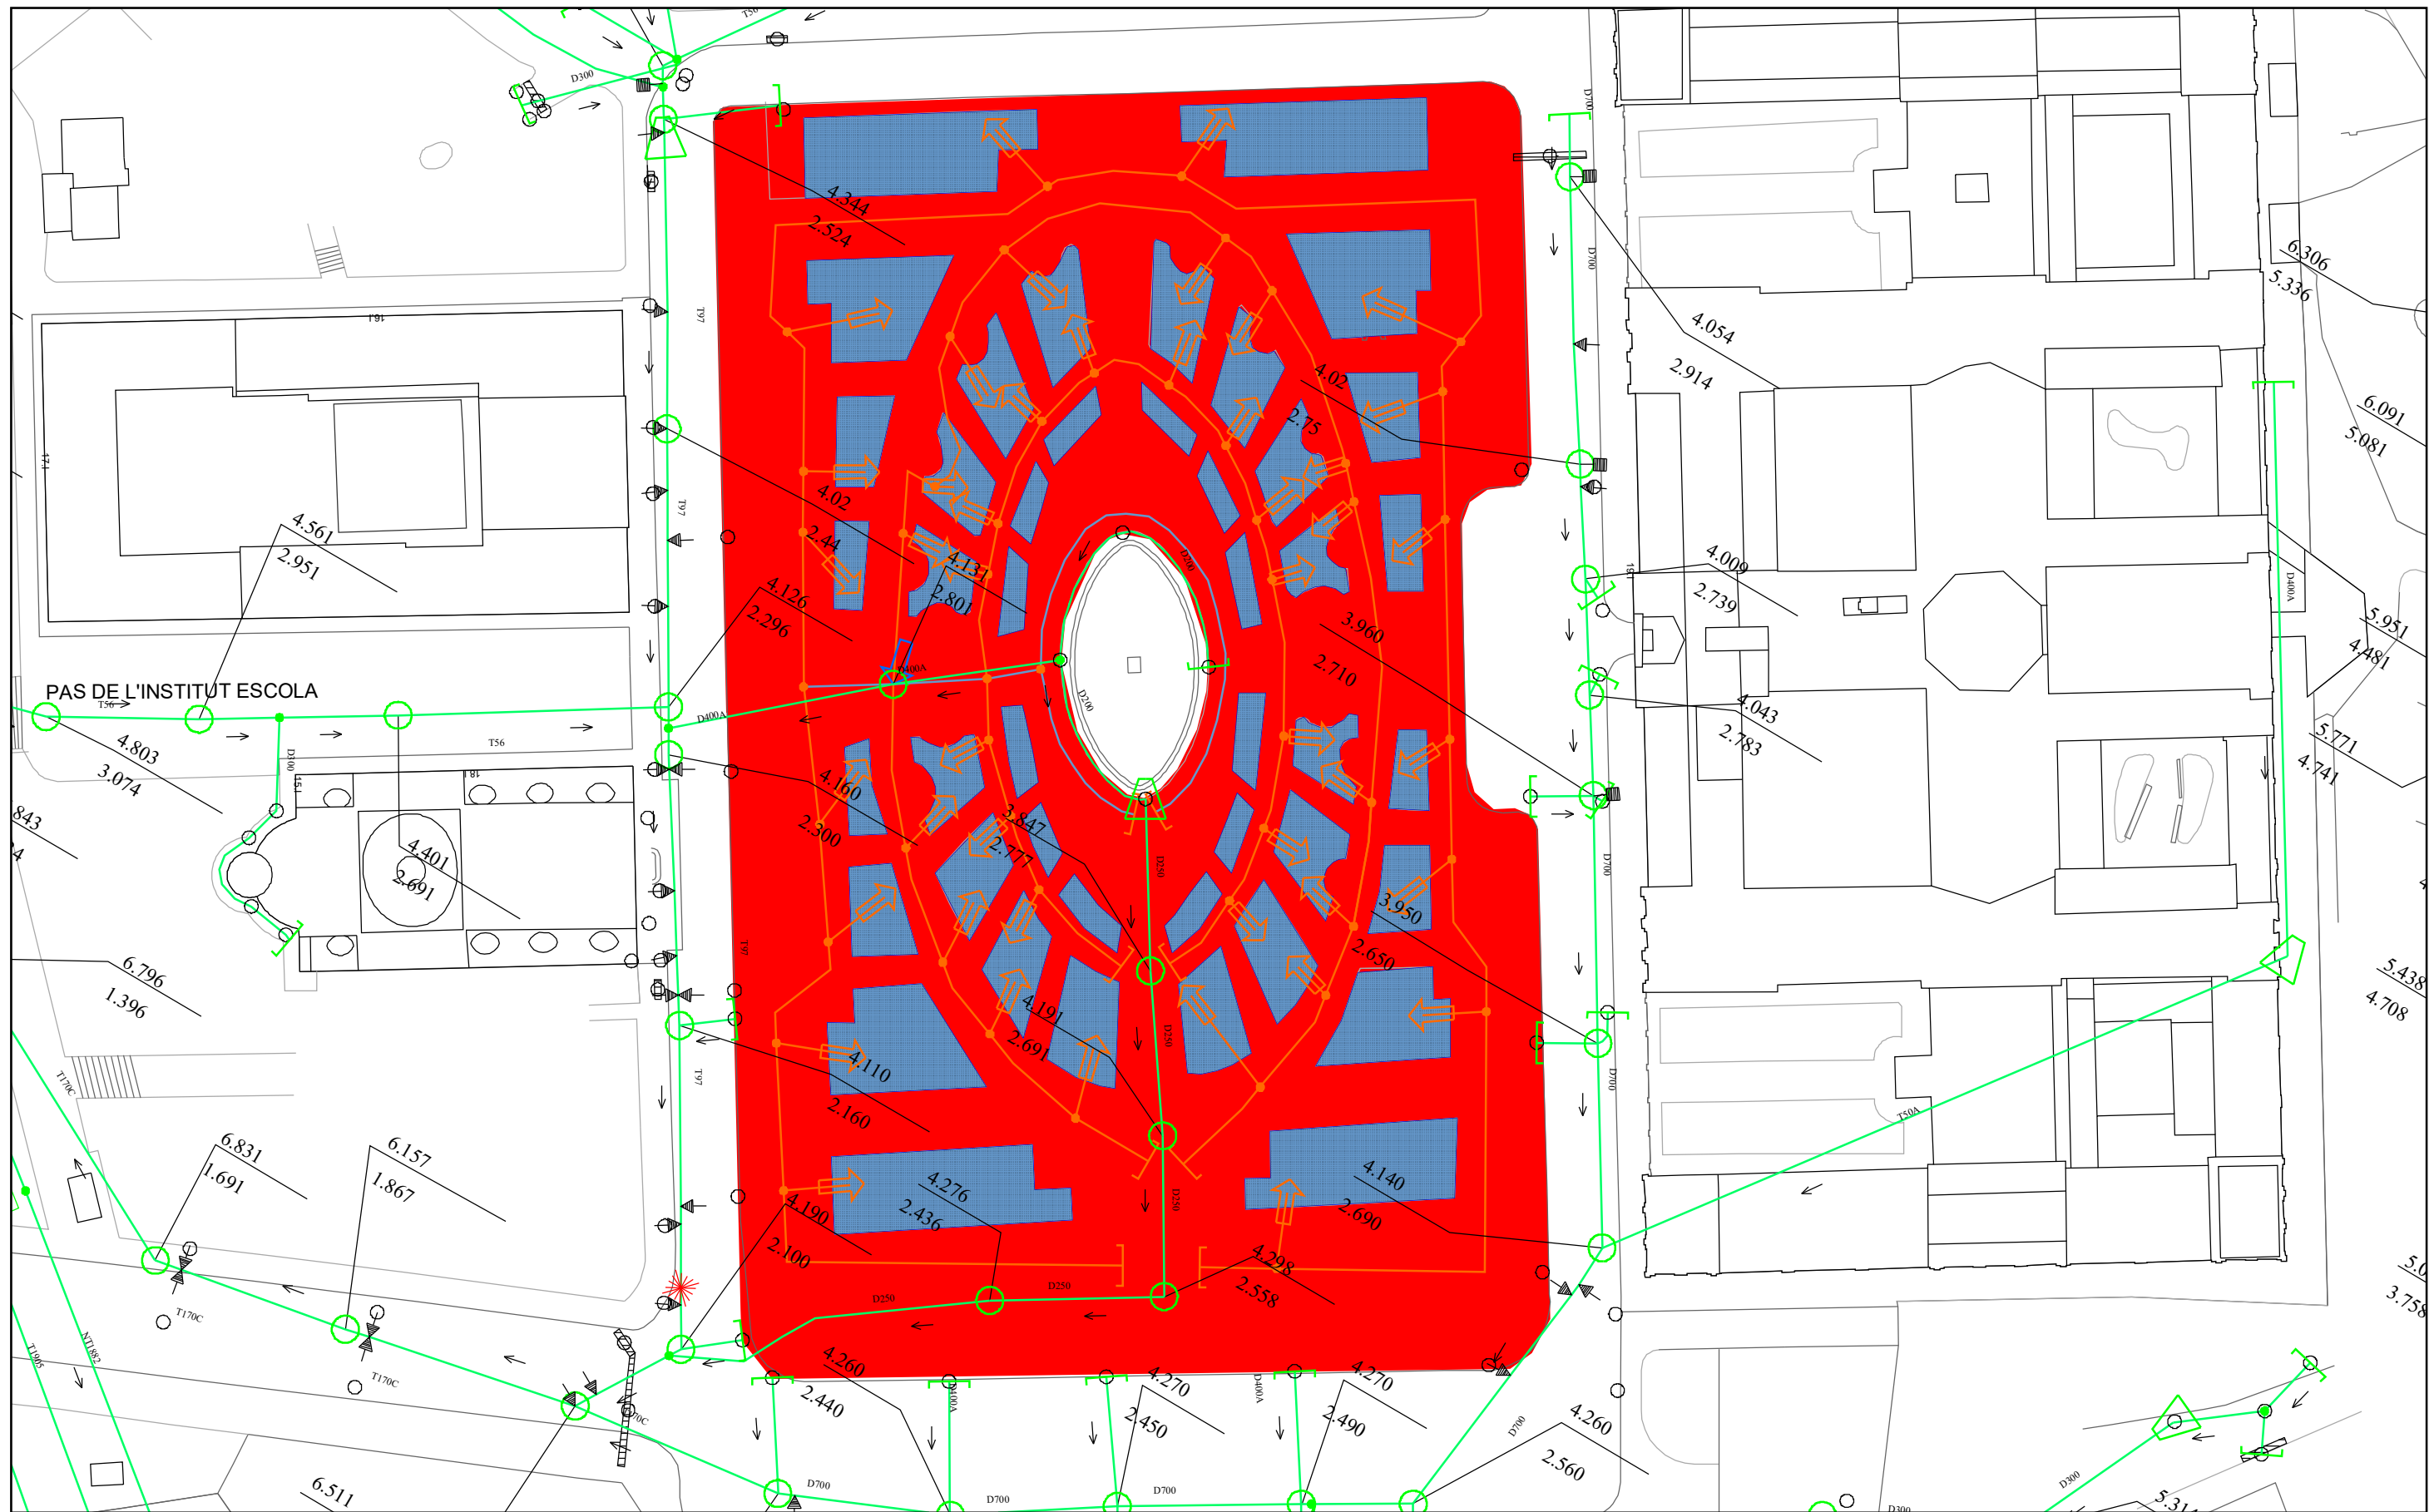

SUDS 01-005 - Plaça d'Armes

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(431996.481, 4582021.091) m. Coordenada Inferior dreta:(432265.417, 4582021.091) m.
Coordenada Superior dreta:(432265.417, 4582188.560) m. Coordenada Superior esquerra:(431996.481, 4582188.560) m.

Data:31/05/2023

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



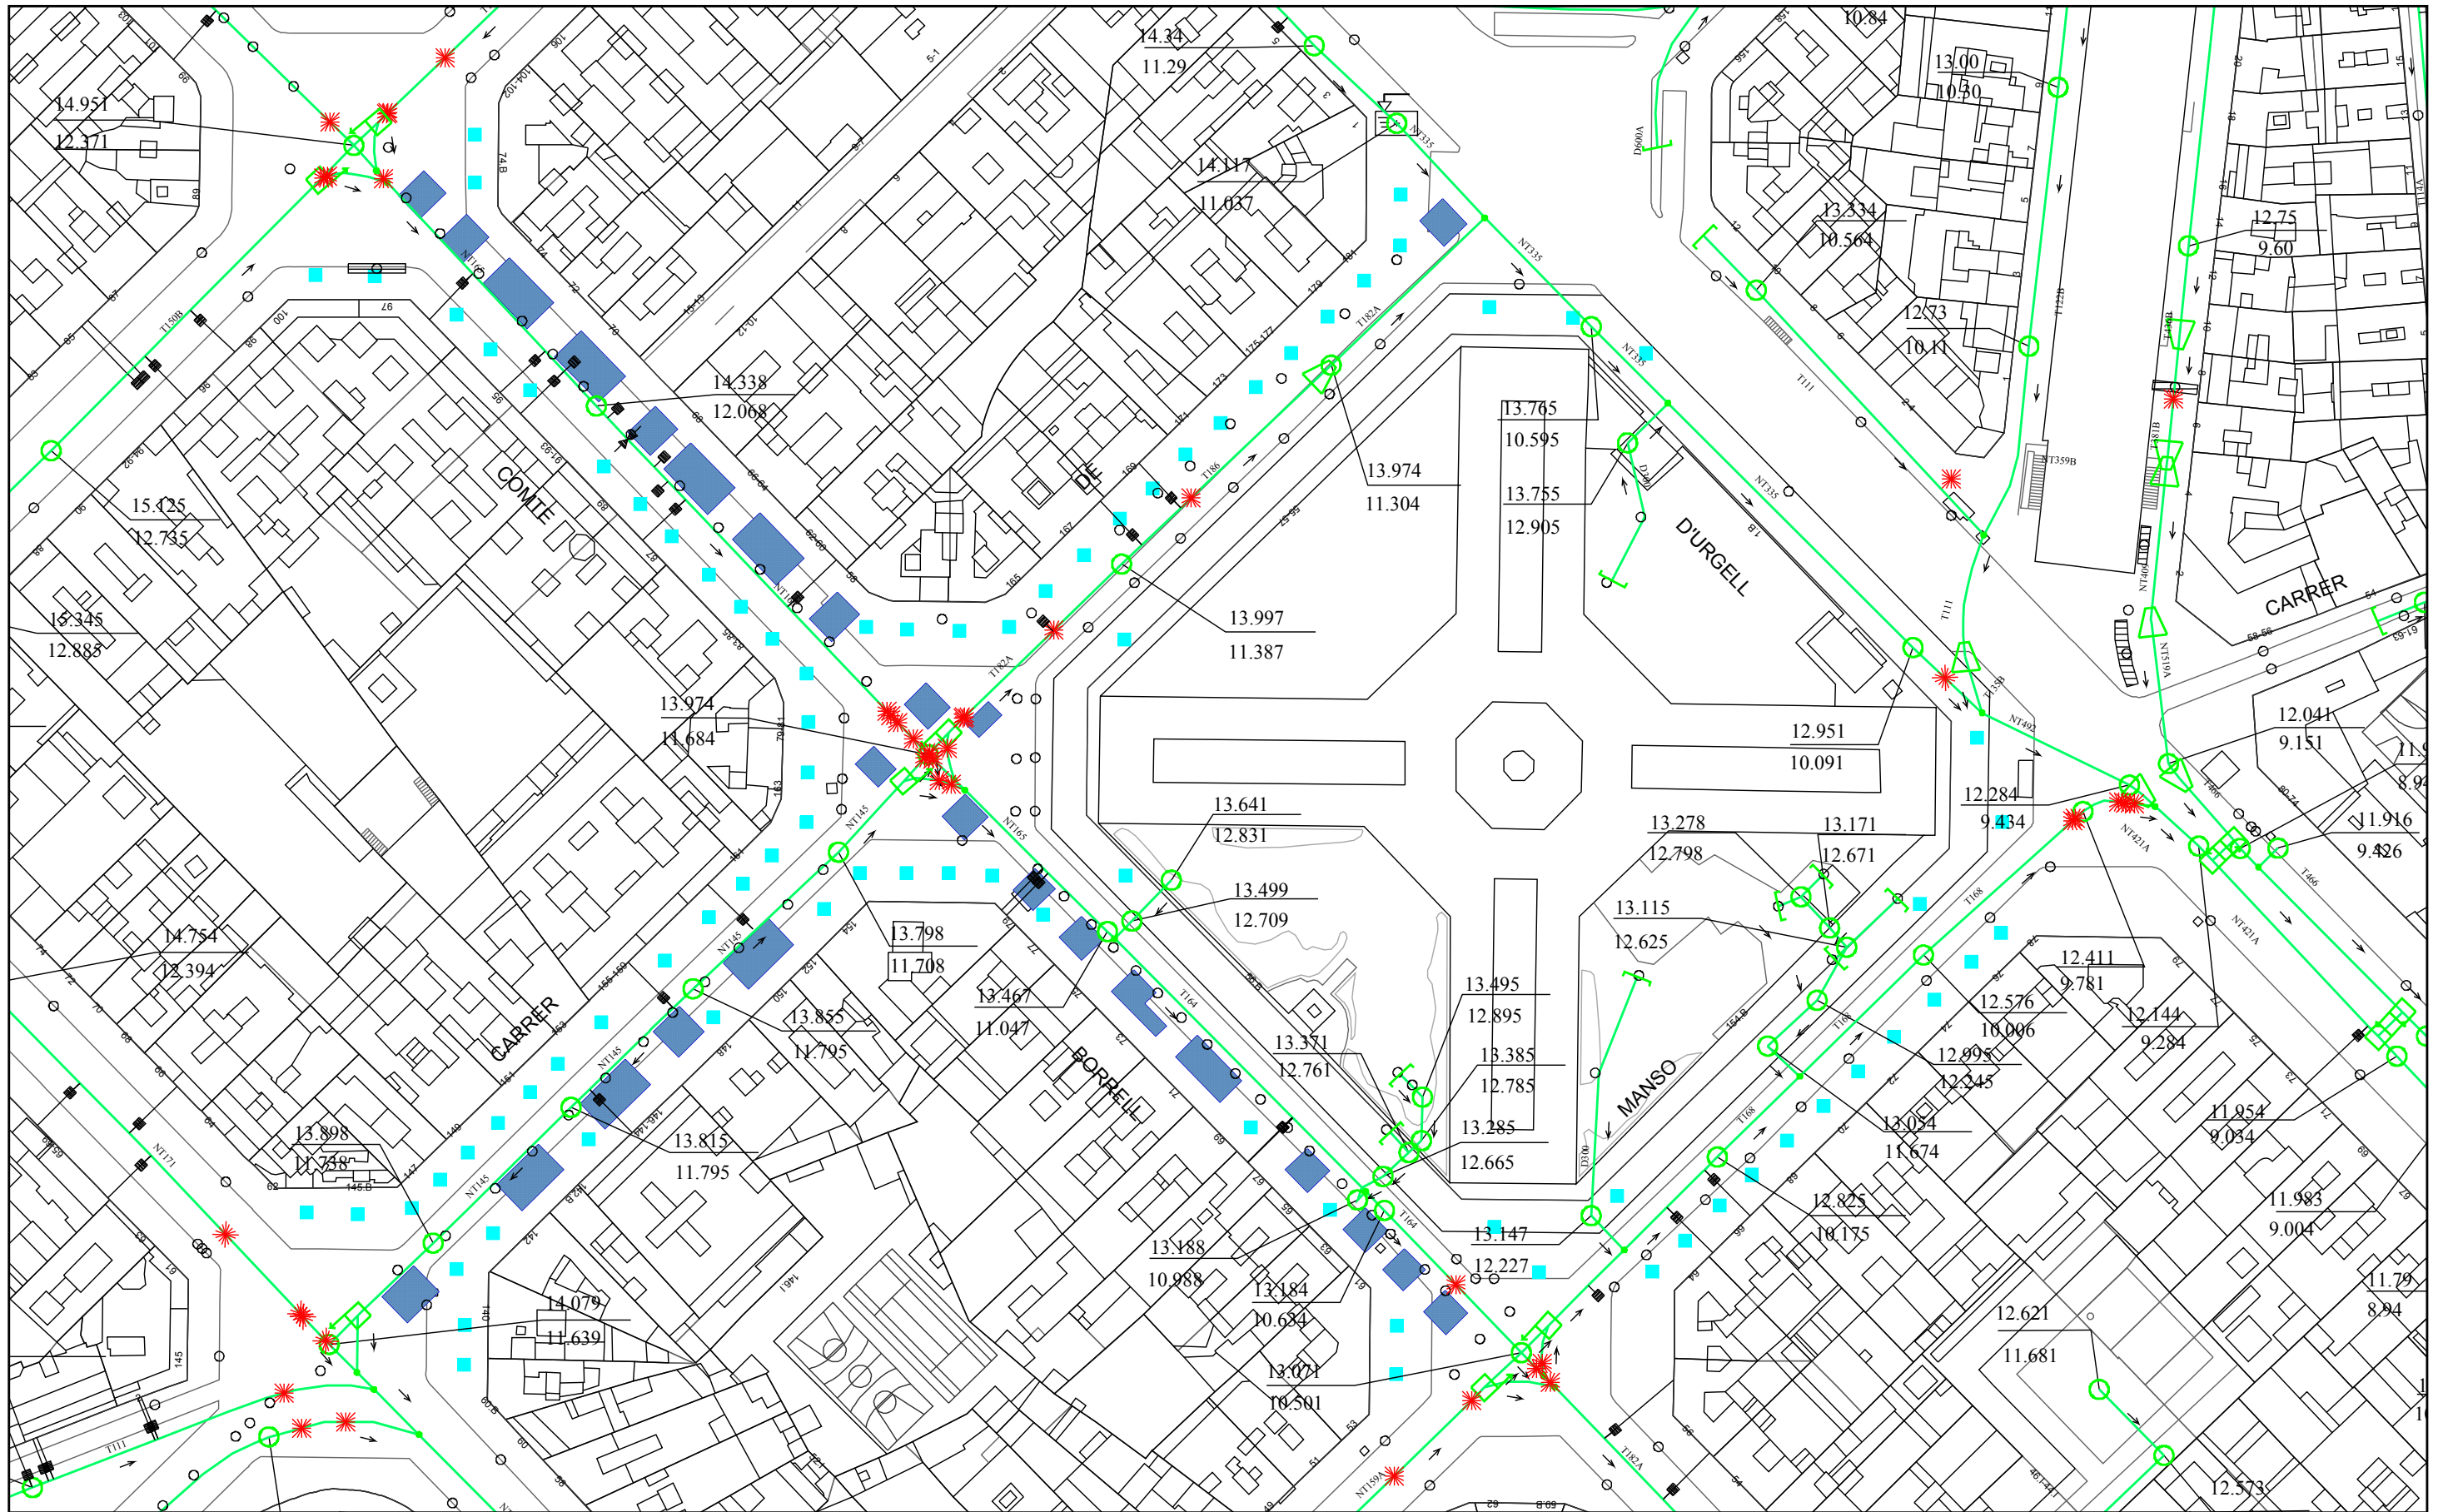

SUDS 02.001 - Entorns Mercat de Sant Antoni

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000

Coordenada Inferior esquerra: (29786.093, 81213.874) m. Coordenada Inferior dreta: (30170.287, 81213.874) m.
Coordenada Superior dreta: (30170.287, 81453.116) m. Coordenada Superior esquerra: (29786.093, 81453.116) m.


Data: 18/03/2022

LLEENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobrecixidor SUDS
- Sobrecixidor clavegueram SUDS

- Pericó SUDS
- Desguàs SUDS
- Connexió clavegueram SUDS

- Parterres inundables (ID-PAR)
- Escocells d'infiltració (I-ESC)





SUDS 02-002 - Eixos verds. Lot 1. Vilamari-Calabria

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/2000


Coordenada Inferior esquerra:(428435.677, 4581020.480) m. Coordenada Inferior dreta:(429204.064, 4581020.480) m.
Coordenada Superior dreta:(429204.064, 4581498.964) m. Coordenada Superior esquerra:(428435.677, 4581498.964) m.

Data:21/10/2024

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguis SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



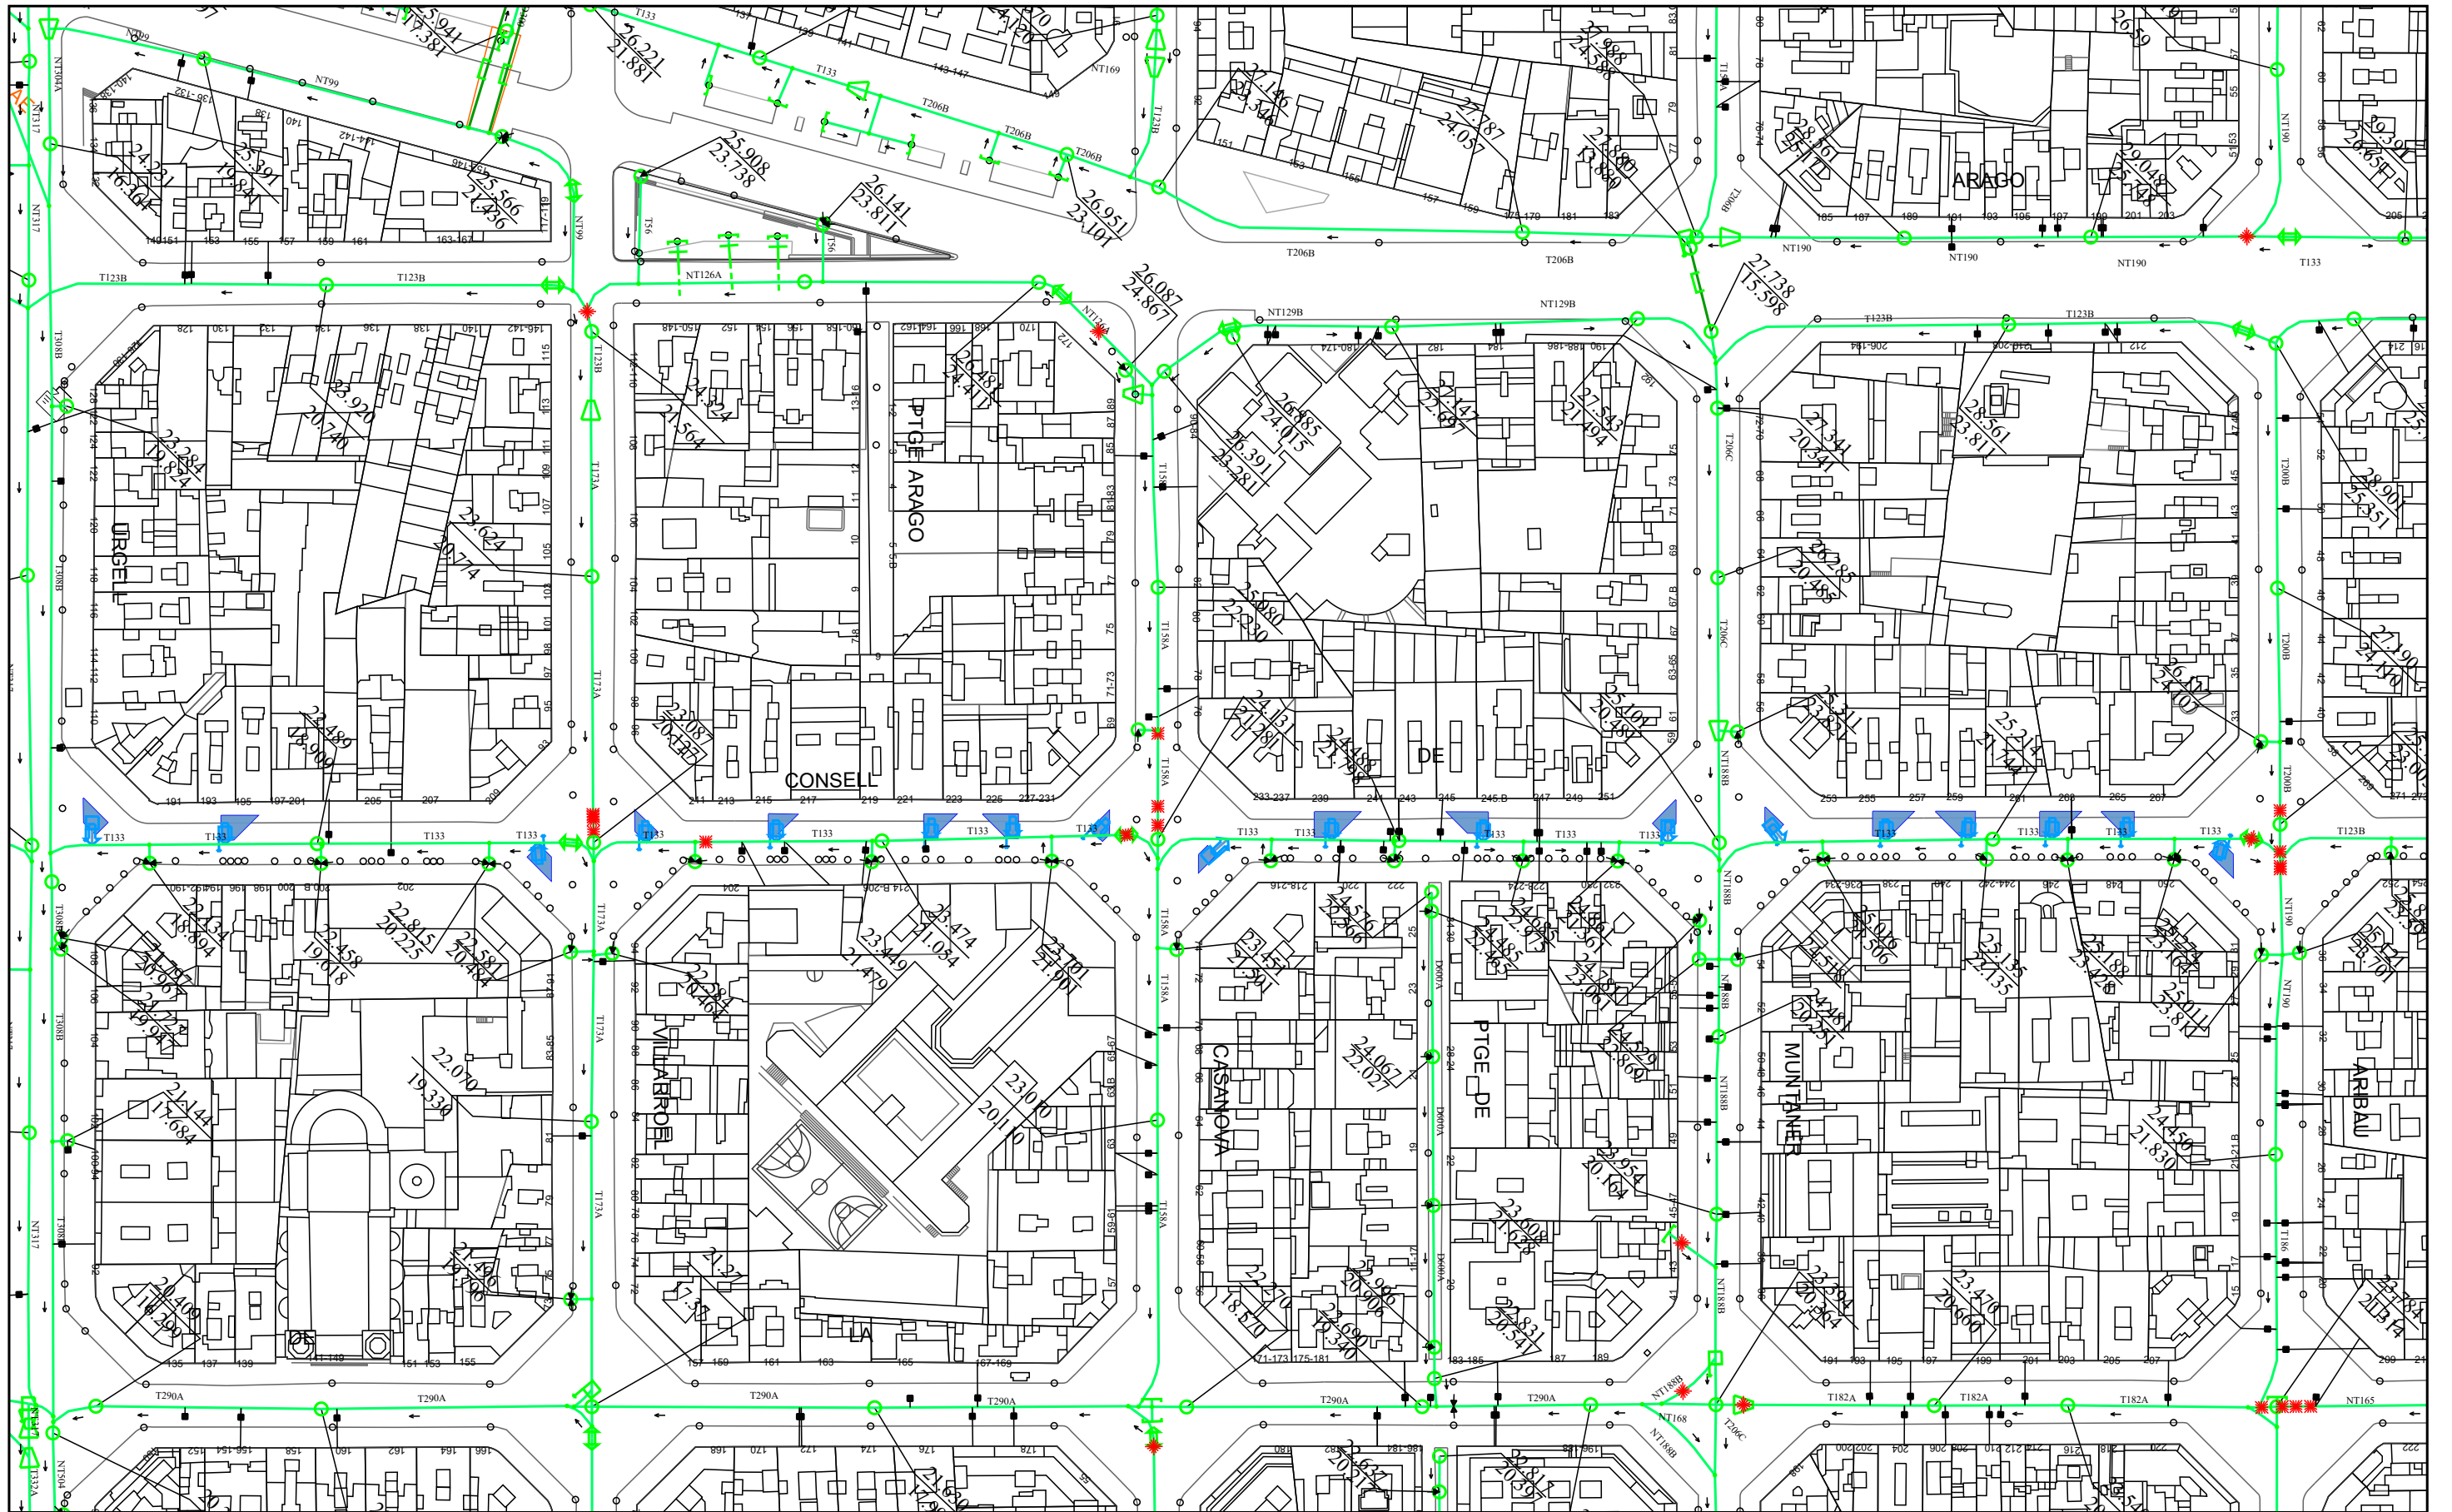

SUDS 02-004 - Eixos verds. Lot 3. Comte Urgell-Aribau

Data:30/09/2024

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1500

Coordenada Inferior esquerra:(429347.304, 4581754.730) m. Coordenada Inferior dreta:(429923.595, 4581754.730) m.
Coordenada Superior dreta:(429923.595, 4582113.592) m. Coordenada Superior esquerra:(429347.304, 4582113.592) m.

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguis SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |





SUDS 02-006 - Eixos verds. Lot 5. RamblaCatalunya-Bruc

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1700


Coordenada Inferior esquerra:(430051.096, 4582450.709) m. Coordenada Inferior dreta:(430704.225, 4582450.709) m.
Coordenada Superior dreta:(430704.225, 4582857.420) m. Coordenada Superior esquerra:(430051.096, 4582857.420) m.

Data:08/10/2024

LLEGGENDA

	Xarxa clavegueram		Pericó SUDS		Parterres inundables (ID-PAR)
	Xarxa de SUDS		Desguis SUDS		
	Tram SUD connexió a clavegueram		Connexió clavegueram SUDS		
	Sobrecixidor SUDS				
	Sobrecixidor clavegueram SUDS				



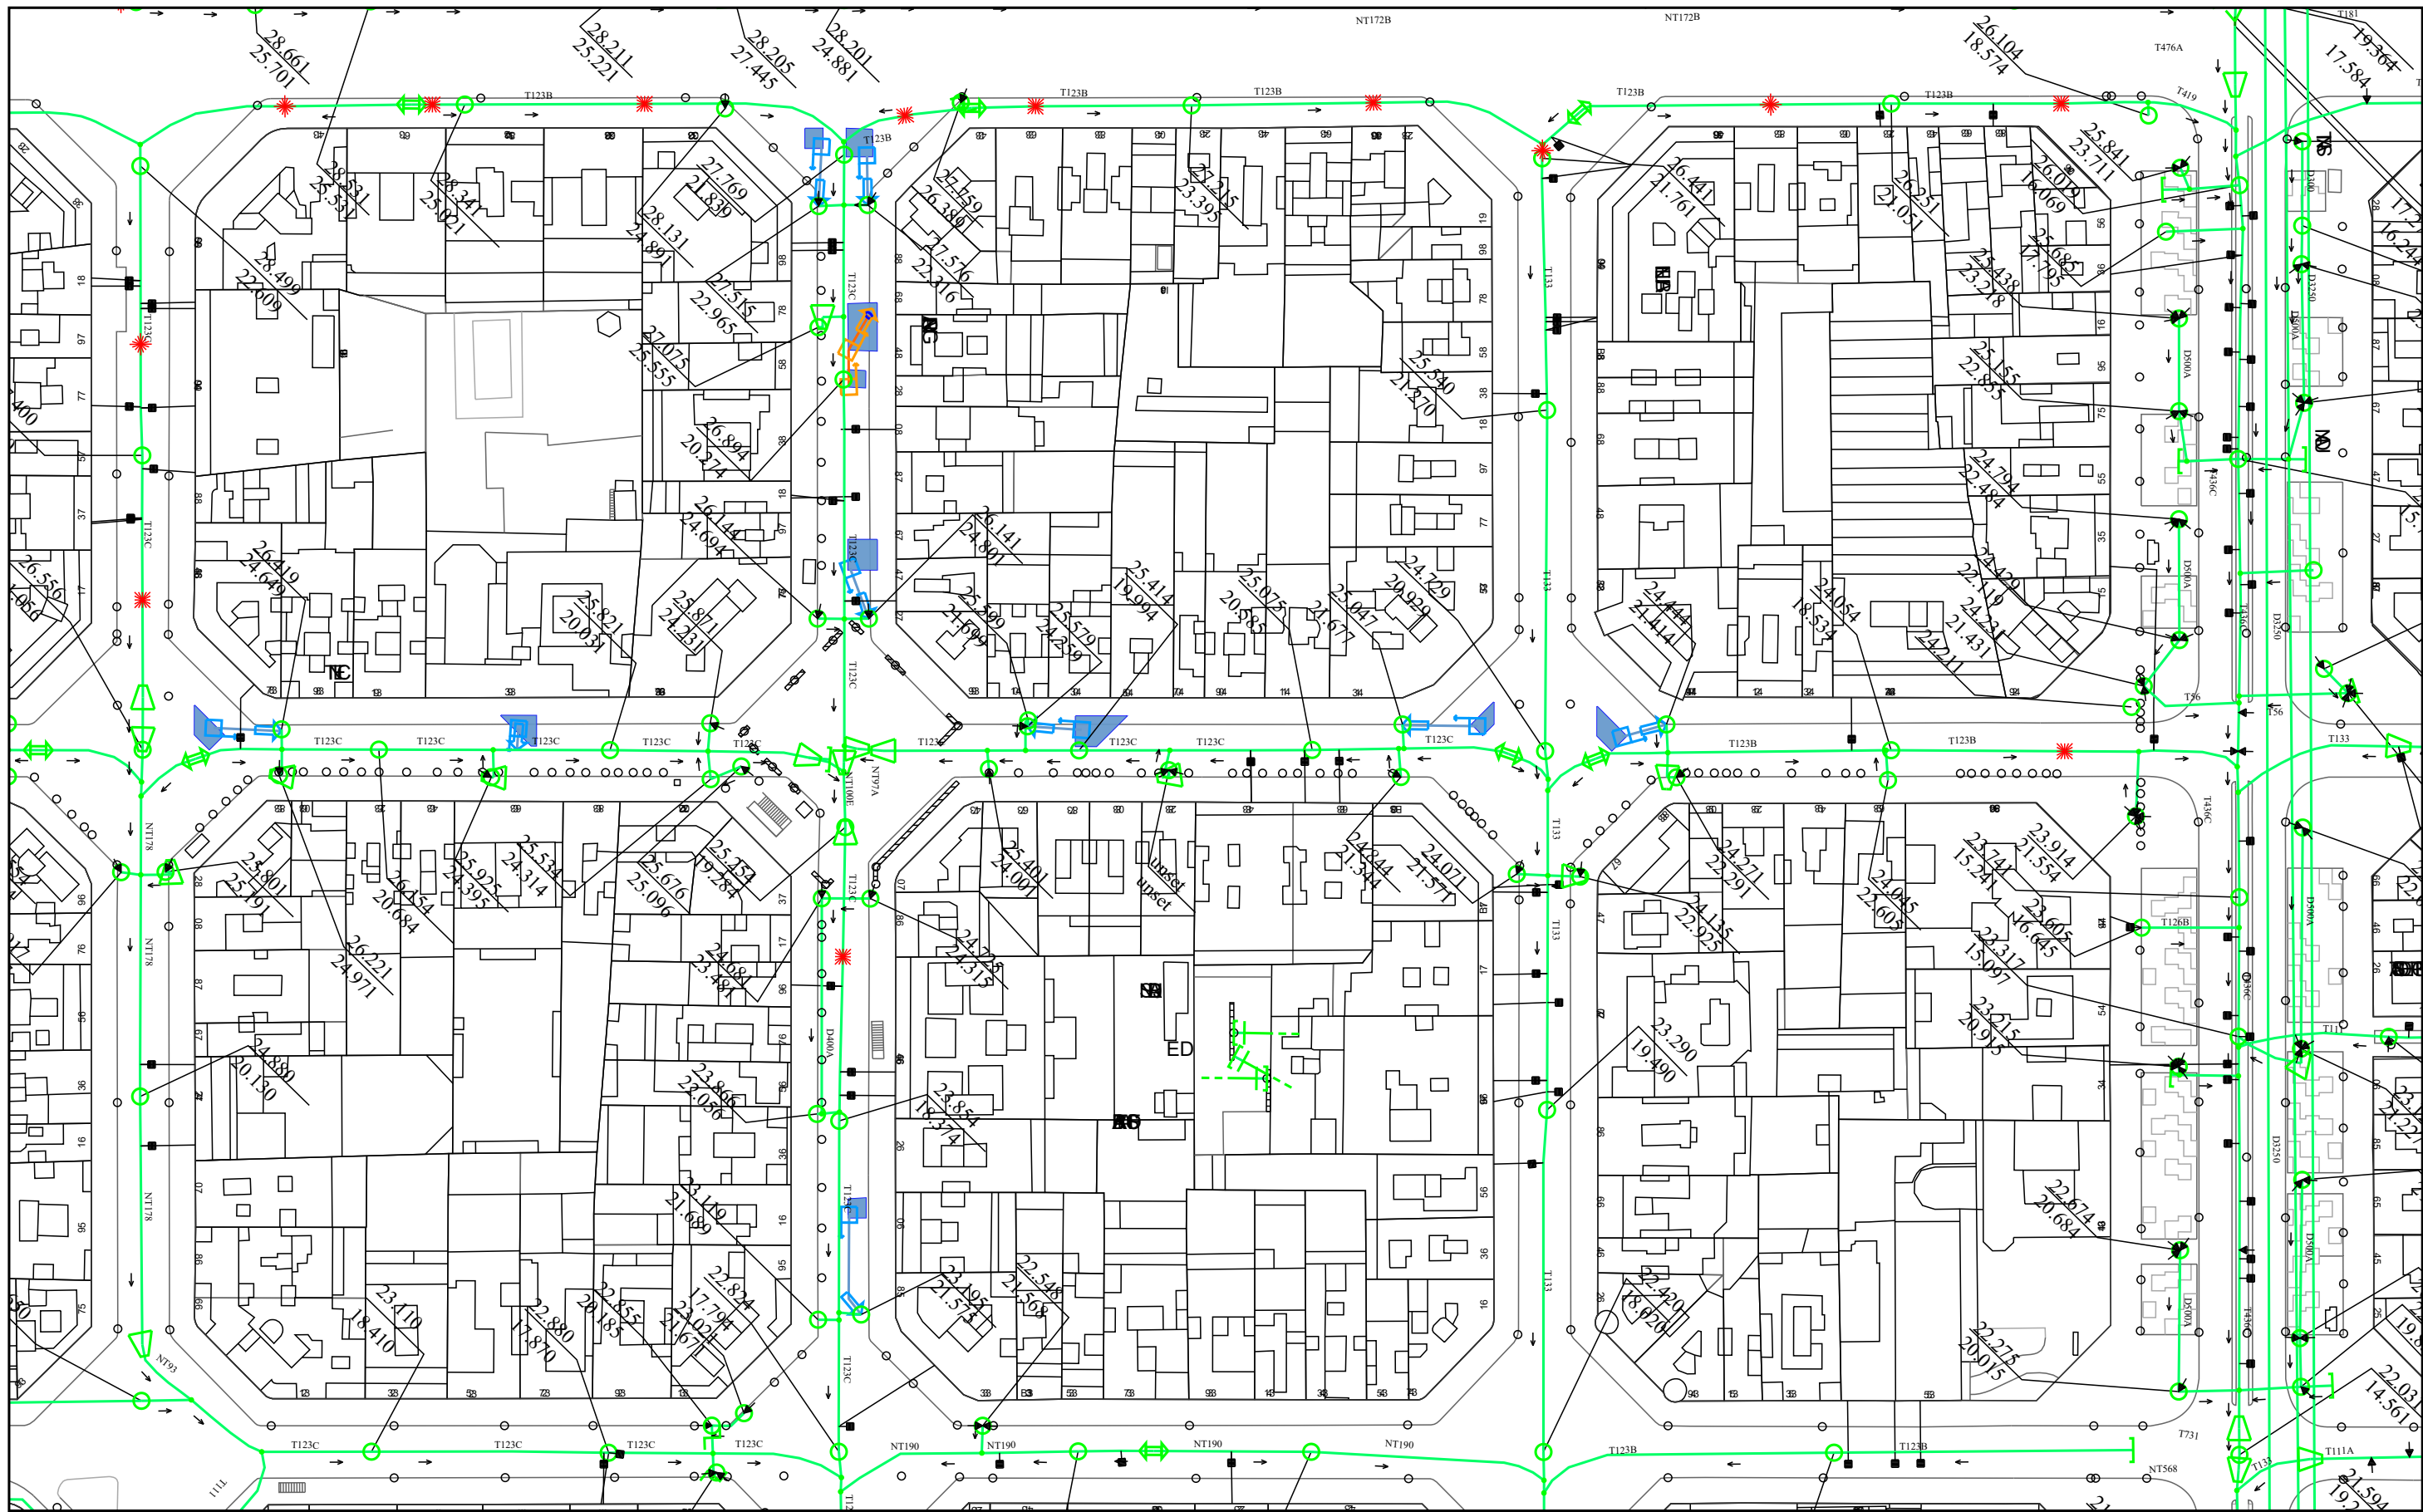

SUDS 02-007 - Eixos verds. Lot 6. Bruc-Passeig de Sant Joan

Data:14/10/2024


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1200

Coordenada Inferior esquerra:(430510.469, 4582843.366) m. Coordenada Inferior dreta:(430971.501, 4582843.366) m.
Coordenada Superior dreta:(430971.501, 4583130.456) m. Coordenada Superior esquerra:(430510.469, 4583130.456) m.

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



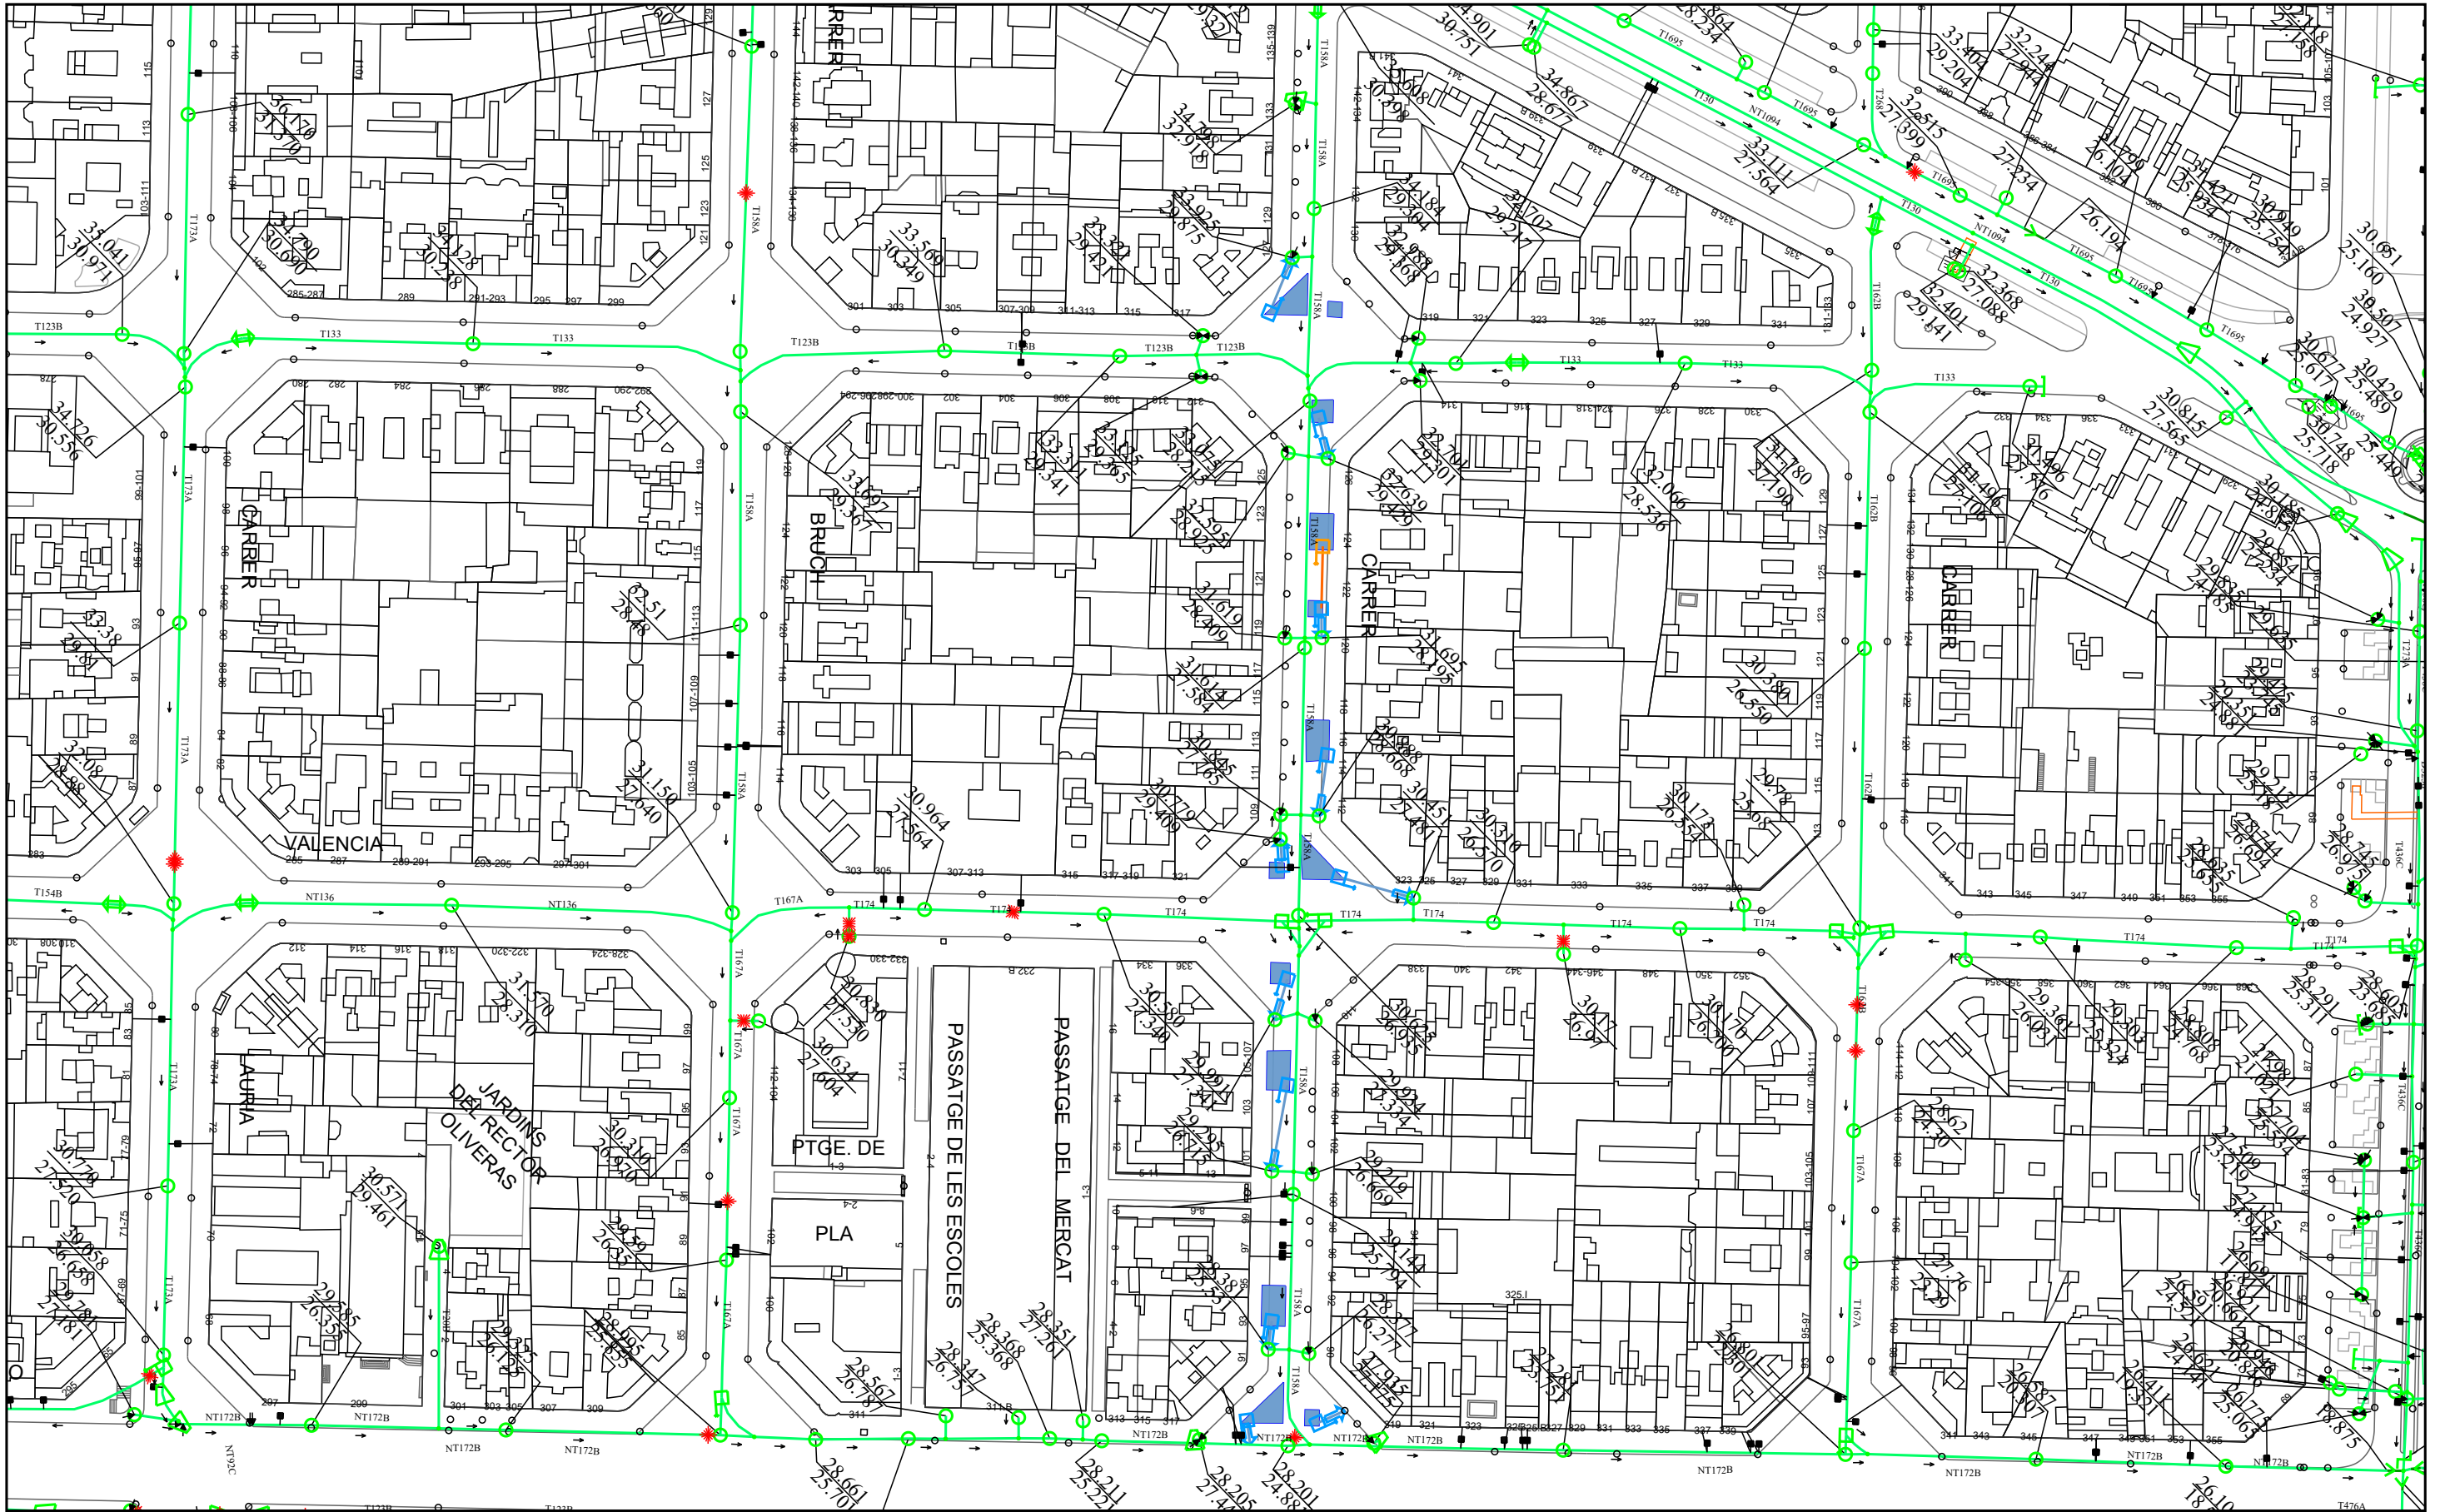

SUDS 02-008 - Eixos verds. Lot 9. Eix Girona (Diagonal-Arago)

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1500


Coordenada Inferior esquerra:(430171.794, 4582964.000) m. Coordenada Inferior dreta:(430748.085, 4582964.000) m.
Coordenada Superior dreta:(430748.085, 4583322.862) m. Coordenada Superior esquerra:(430171.794, 4583322.862) m.

Data:15/10/2024

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguis SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



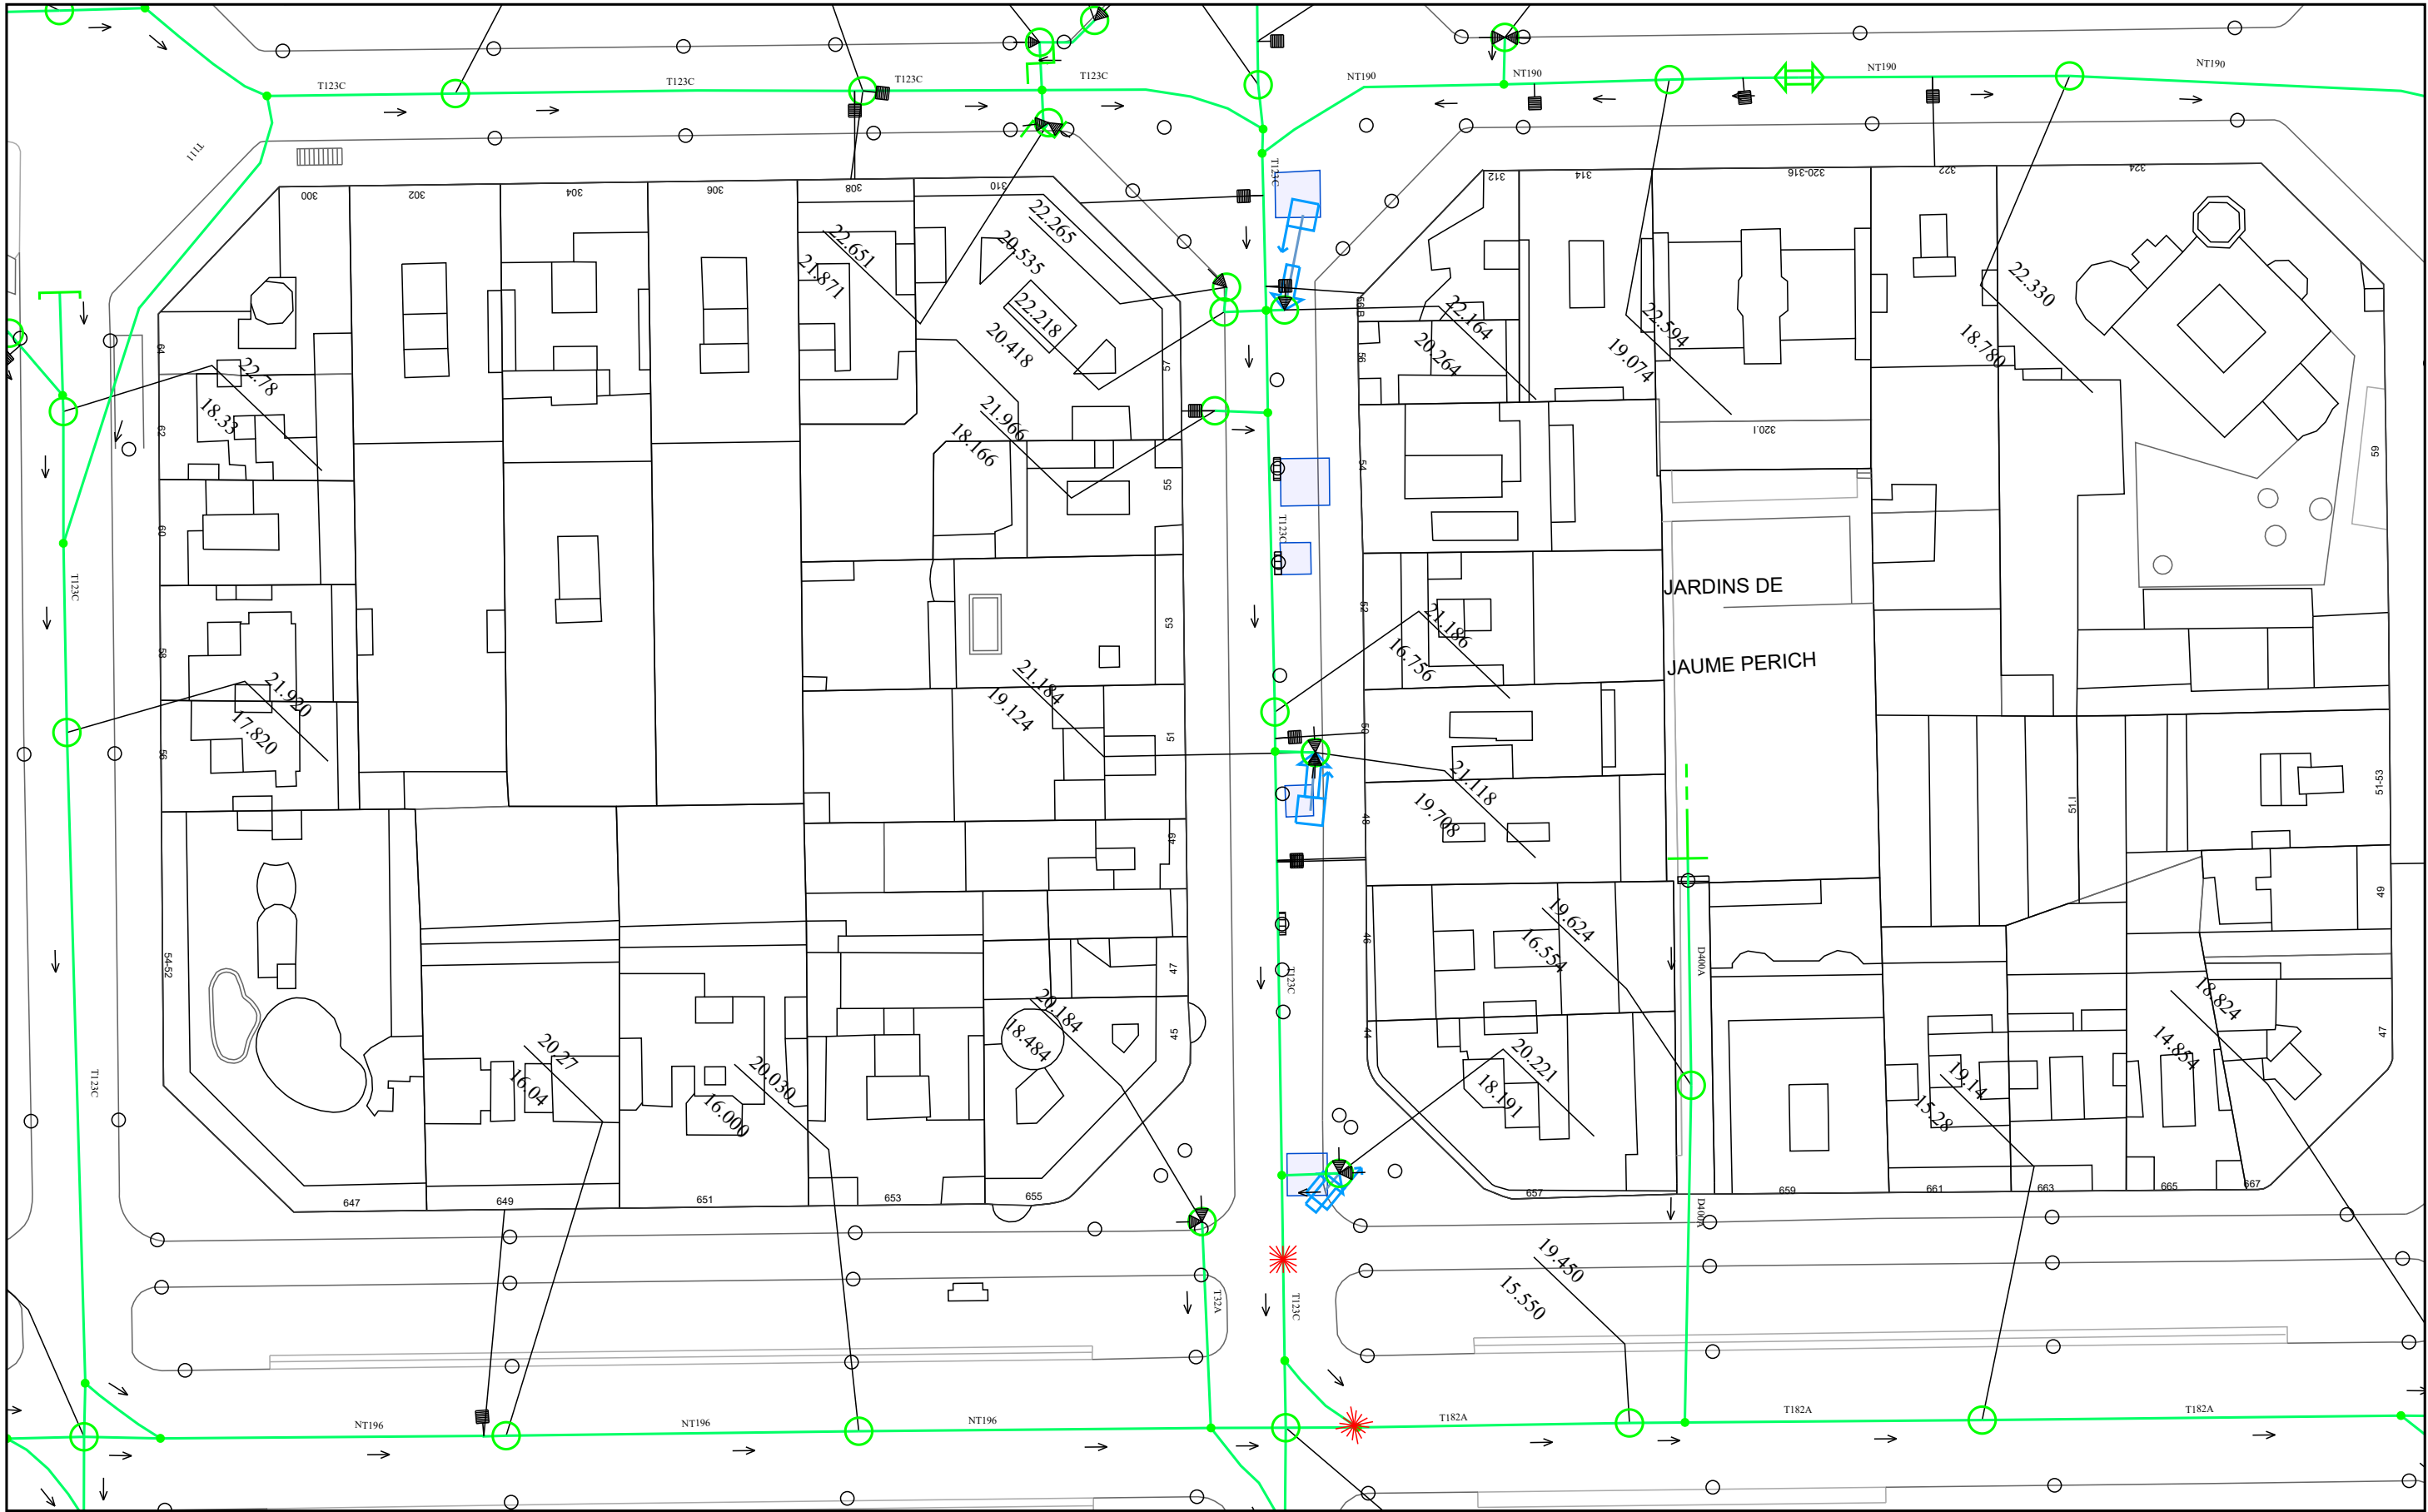

SUDS 02-009 - Eixos verds. Lot 10. Eix Girona (Gran Via - Diputacio)

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(430964.625, 4582701.022) m. Coordenada Inferior dreta:(430964.625, 4582701.022) m.
Coordenada Superior dreta:(430964.625, 4582868.491) m. Coordenada Superior esquerra:(430965.690, 4582868.491) m.

Data:16/10/2024

LLEENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobrecixidor SUDS
- Sobrecixidor clavegueram SUDS
- Pericó SUDS
- Desguís SUDS
- Connexió clavegueram SUDS
- Parterres inundables (ID-PAR)



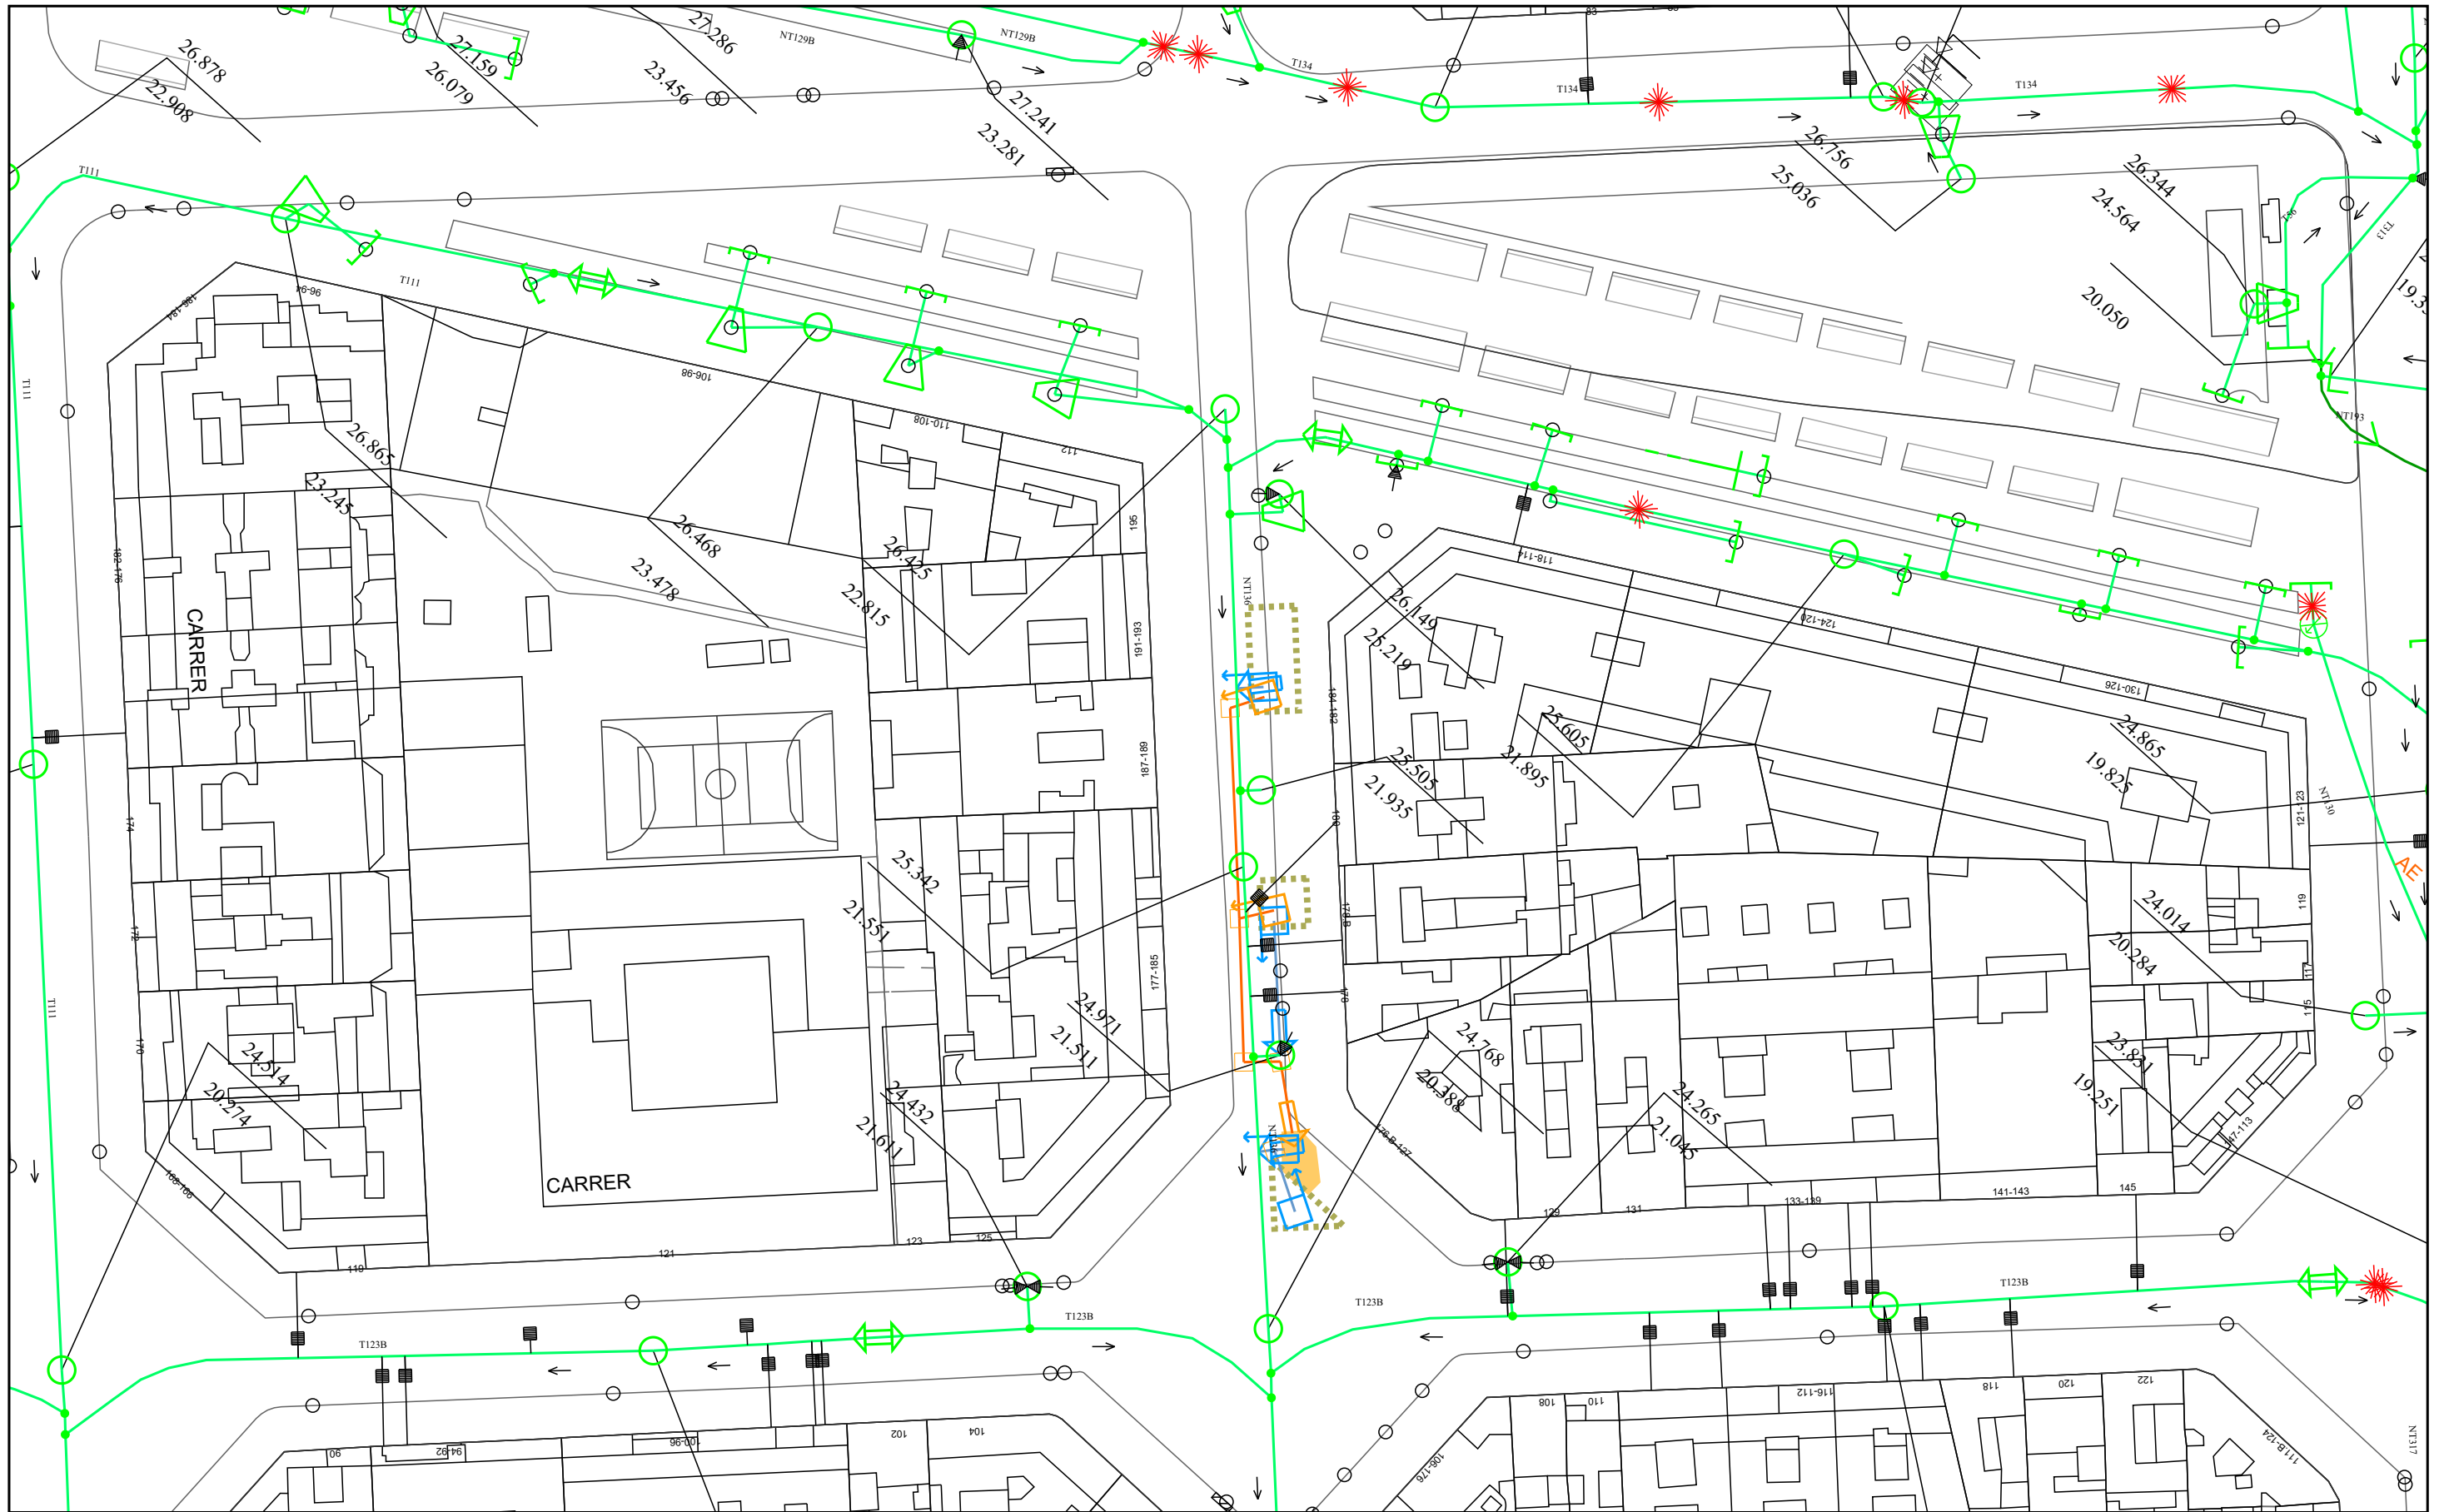

SUDS 02-010 - Eixos verds. Lot 7. Eix Borrell (Av.Roma-Arago)

Data:23/10/2024

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700

Coordenada Inferior esquerra:(429078.966, 4581683.508) m. Coordenada Inferior dreta:(429347.902, 4581683.508) m.
Coordenada Superior dreta:(429347.902, 4581850.977) m. Coordenada Superior esquerra:(429078.966, 4581850.977) m.

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Franges de biorretenció (T-BIO) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecarregador SUDS | | | | |
| | Sobrecarregador clavegueram SUDS | | | | |





SUDS 02-011 - Eixos verds. Lot 8a. Rocafort (Diputacio - Gran Via)

Data:22/10/2024


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700

Coordenada Inferior esquerra:(429066.678, 4581108.472) m. Coordenada Inferior dreta:(429335.613, 4581108.472) m.
Coordenada Superior dreta:(429335.613, 4581275.941) m. Coordenada Superior esquerra:(429066.678, 4581275.941) m.

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



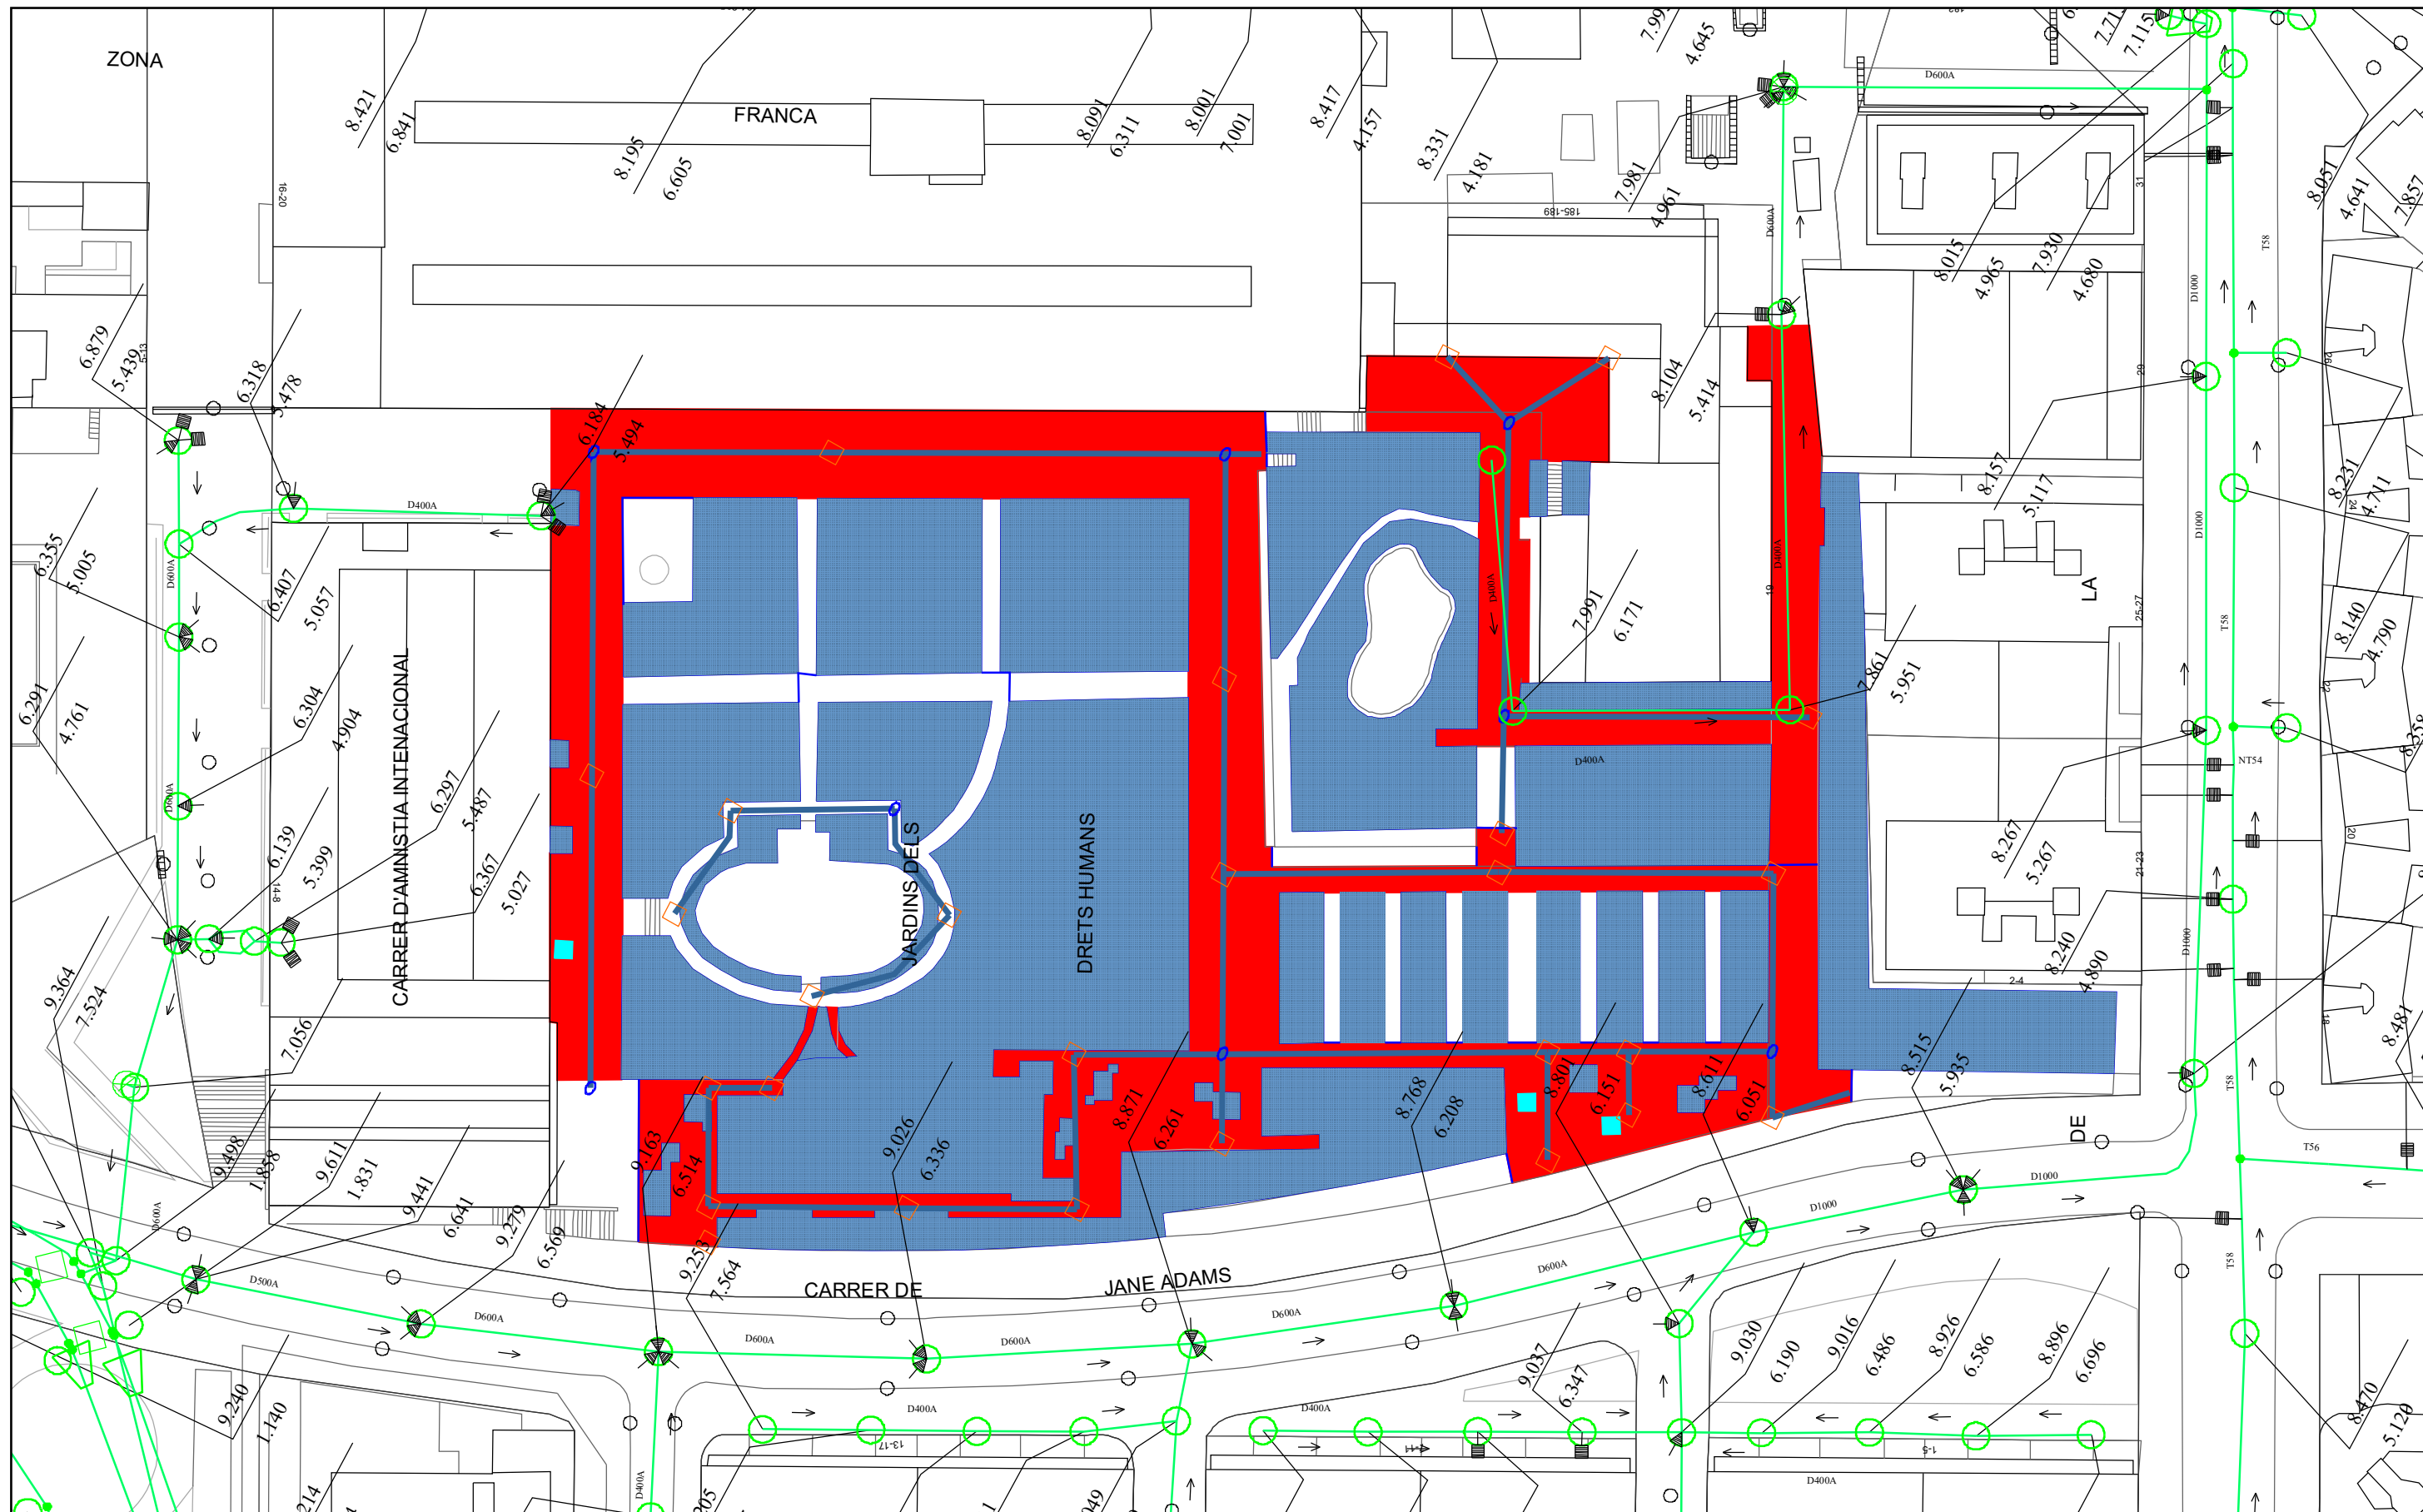

SUDS 03-001 Jardins dels Drets Humans

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700

Coordenada Inferior esquerra:(27775.963, 79312.848) m. Coordenada Inferior dreta:(28044.898, 79312.848) m.
Coordenada Superior dreta:(28044.898, 79480.317) m. Coordenada Superior esquerra:(27775.963, 79480.317) m.

Data:05/07/2023


LLEGGENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobreexidor SUDS
- Sobreexidor clavegueram SUDS

- Pericó SUDS
- Desguís SUDS
- Connexió clavegueram SUDS

- Parterres inundables (ID-PAR)
- Rases drenants (I-RAS)
- Paviments permeables (I-PAV)
- Escocells d'infiltració (I-ESC)
- Pous d'infiltració i detenció (ID-POU)
- Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS)



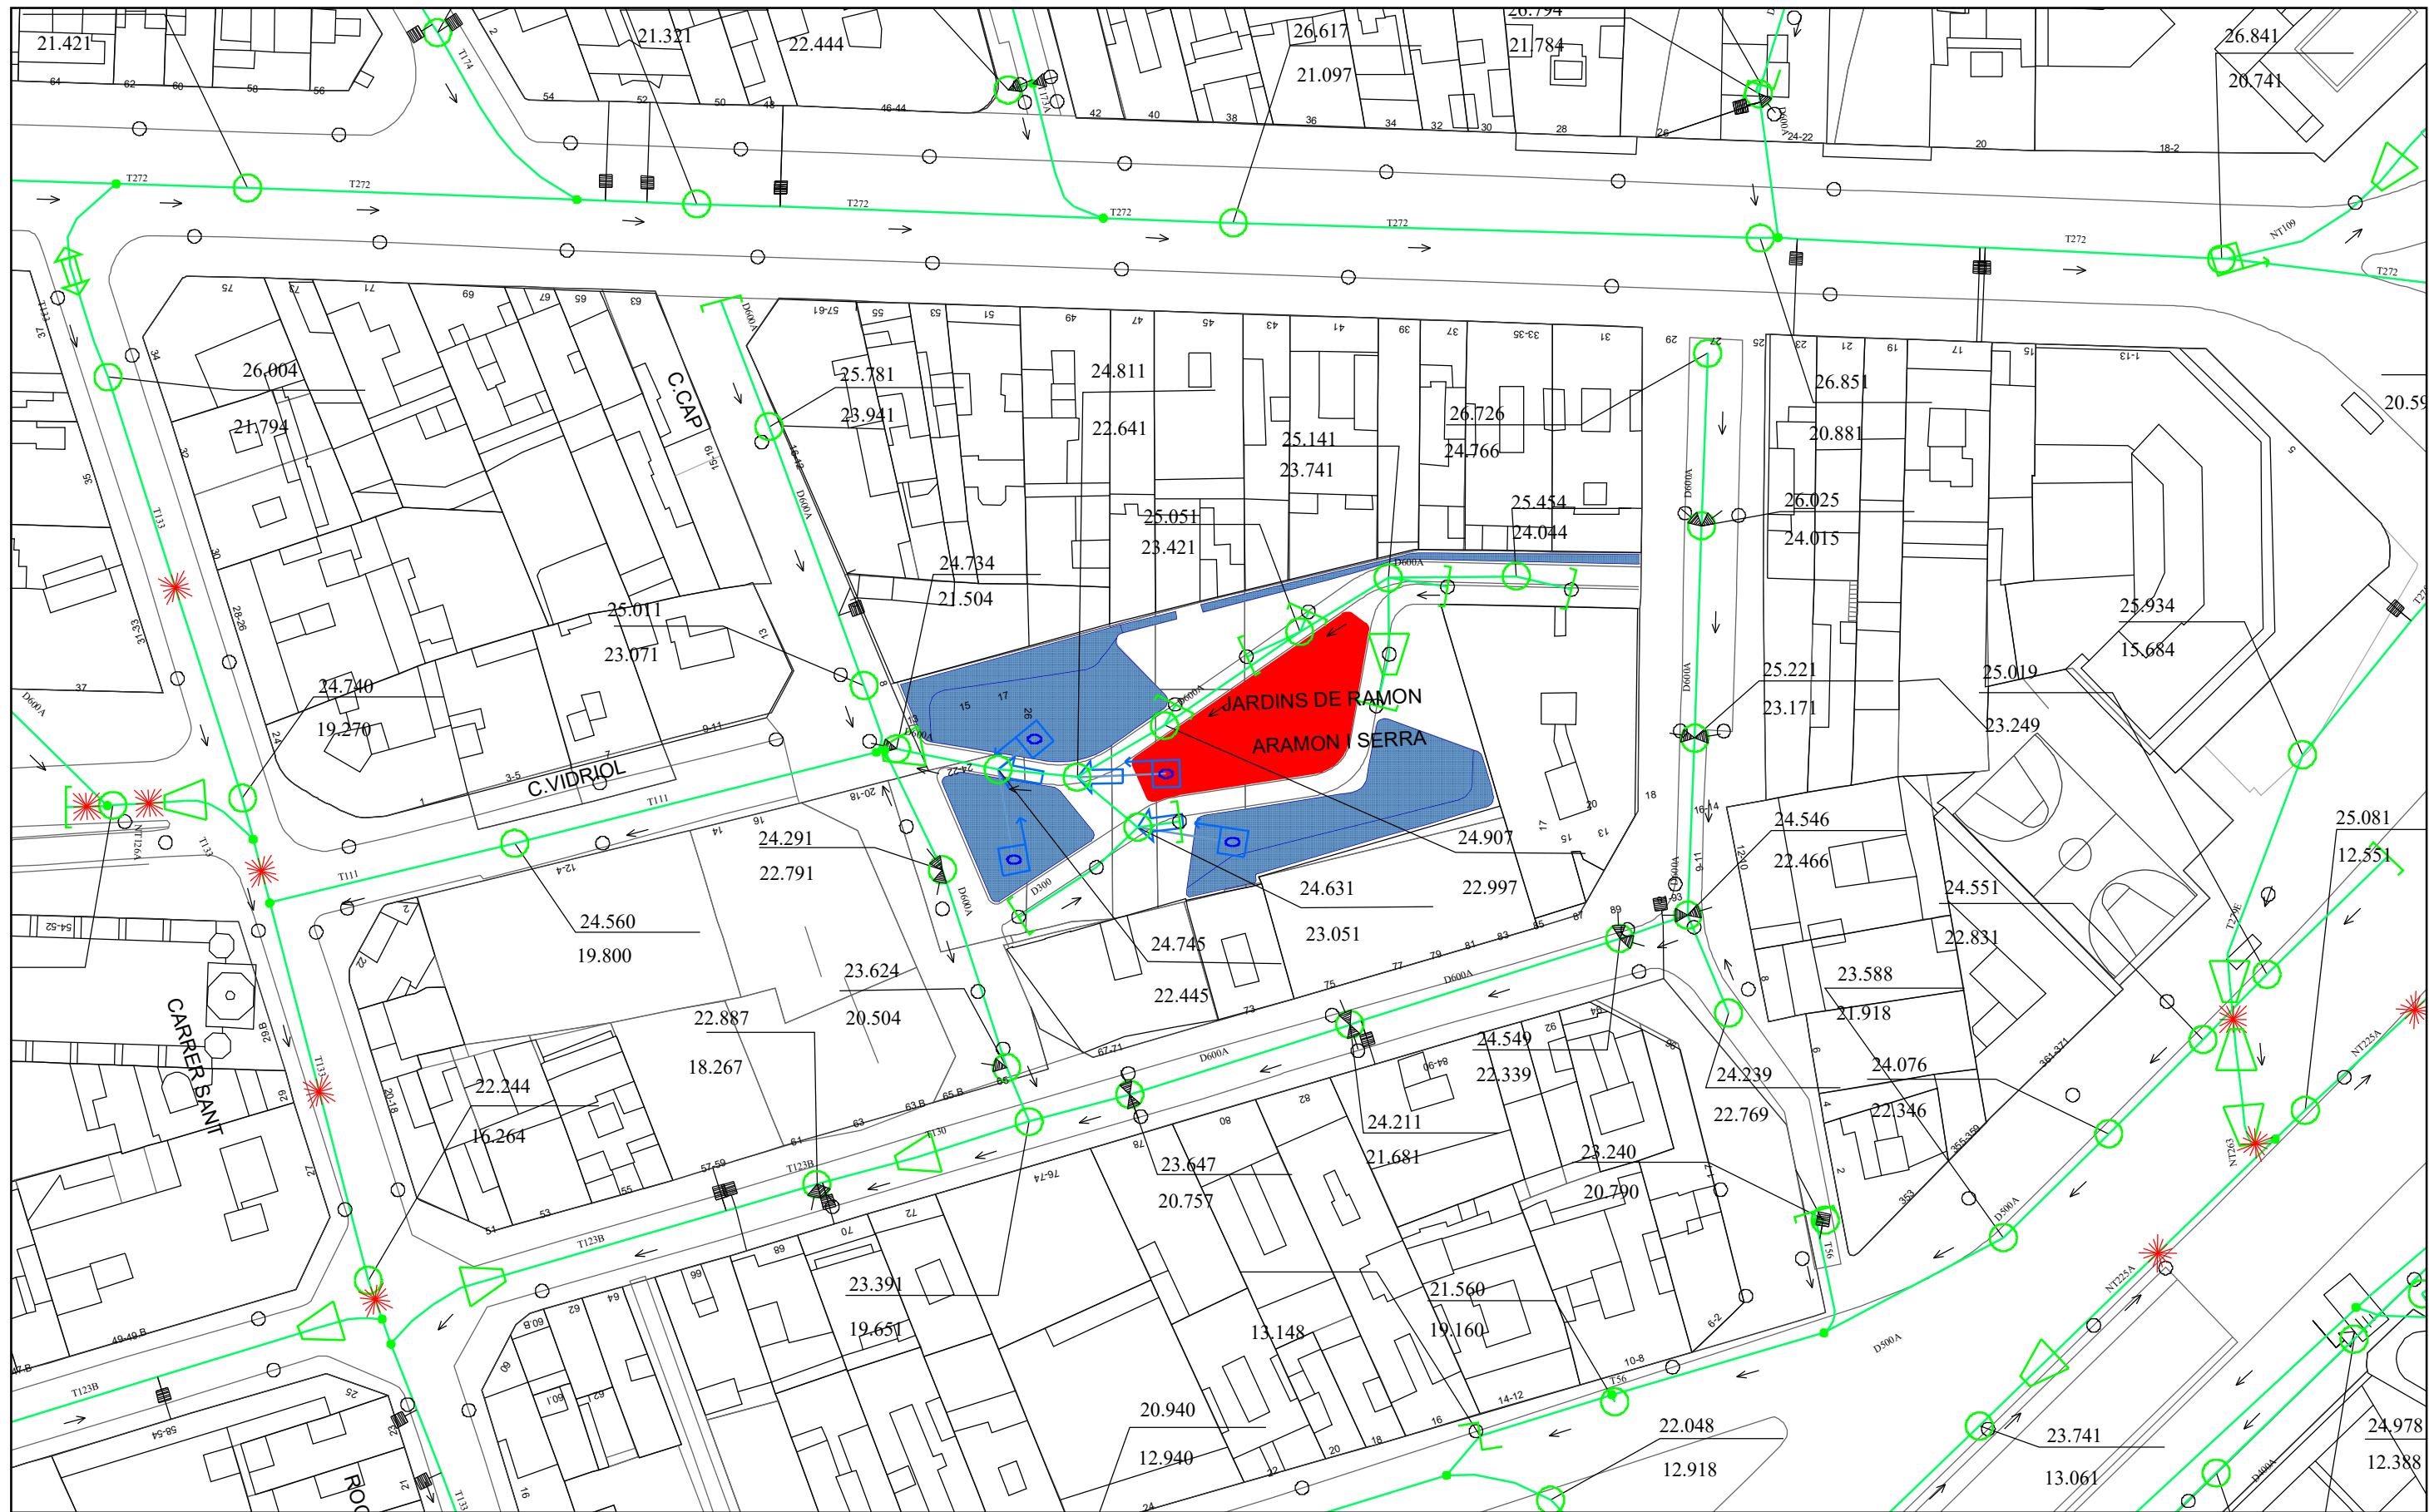

SUDS 03-004 JARDINS RAMON ARAMON I SERRA

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700

Coordenada Inferior esquerra:(28603.008, 80819.254) m. Coordenada Inferior dreta:(28871.943, 80819.254) m.
Coordenada Superior dreta:(28871.943, 80986.723) m. Coordenada Superior esquerra:(28603.008, 80986.723) m.


Data:11/10/2022

LLEGGENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobrecididor SUDS
- Sobrecididor clavegueram SUDS

- Pericó SUDS
- Desguàs SUDS
- Connexió clavegueram SUDS

- Parterres inundables (ID-PAR)
- Paviments permeables (I-PAV)
- Pous d'infiltració i detenció (ID-POU)





Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/750


Coordenada Inferior esquerda:(427828.117, 4577846.037) m. Coordenada Inferior direita:(428116.263, 4577846.037) m.
Coordenada Superior direita:(428116.263, 4578025.468) m. Coordenada Superior esquerda:(427828.117, 4578025.468) m.

Data:26/06/2023

LLEGENDA

- | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|--|
|  | Xarxa clavegueram |  | Pericó SUDS |  | Parterres inundables (ID-PAR) |
|  | Xarxa de SUDS |  | Desguàs SUDS |  | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram |  | Connexió clavegueram SUDS | | |
|  | Sobrecarregador SUDS | | | | |
|  | Sobrecarregador clavegueram SUDS | | | | |



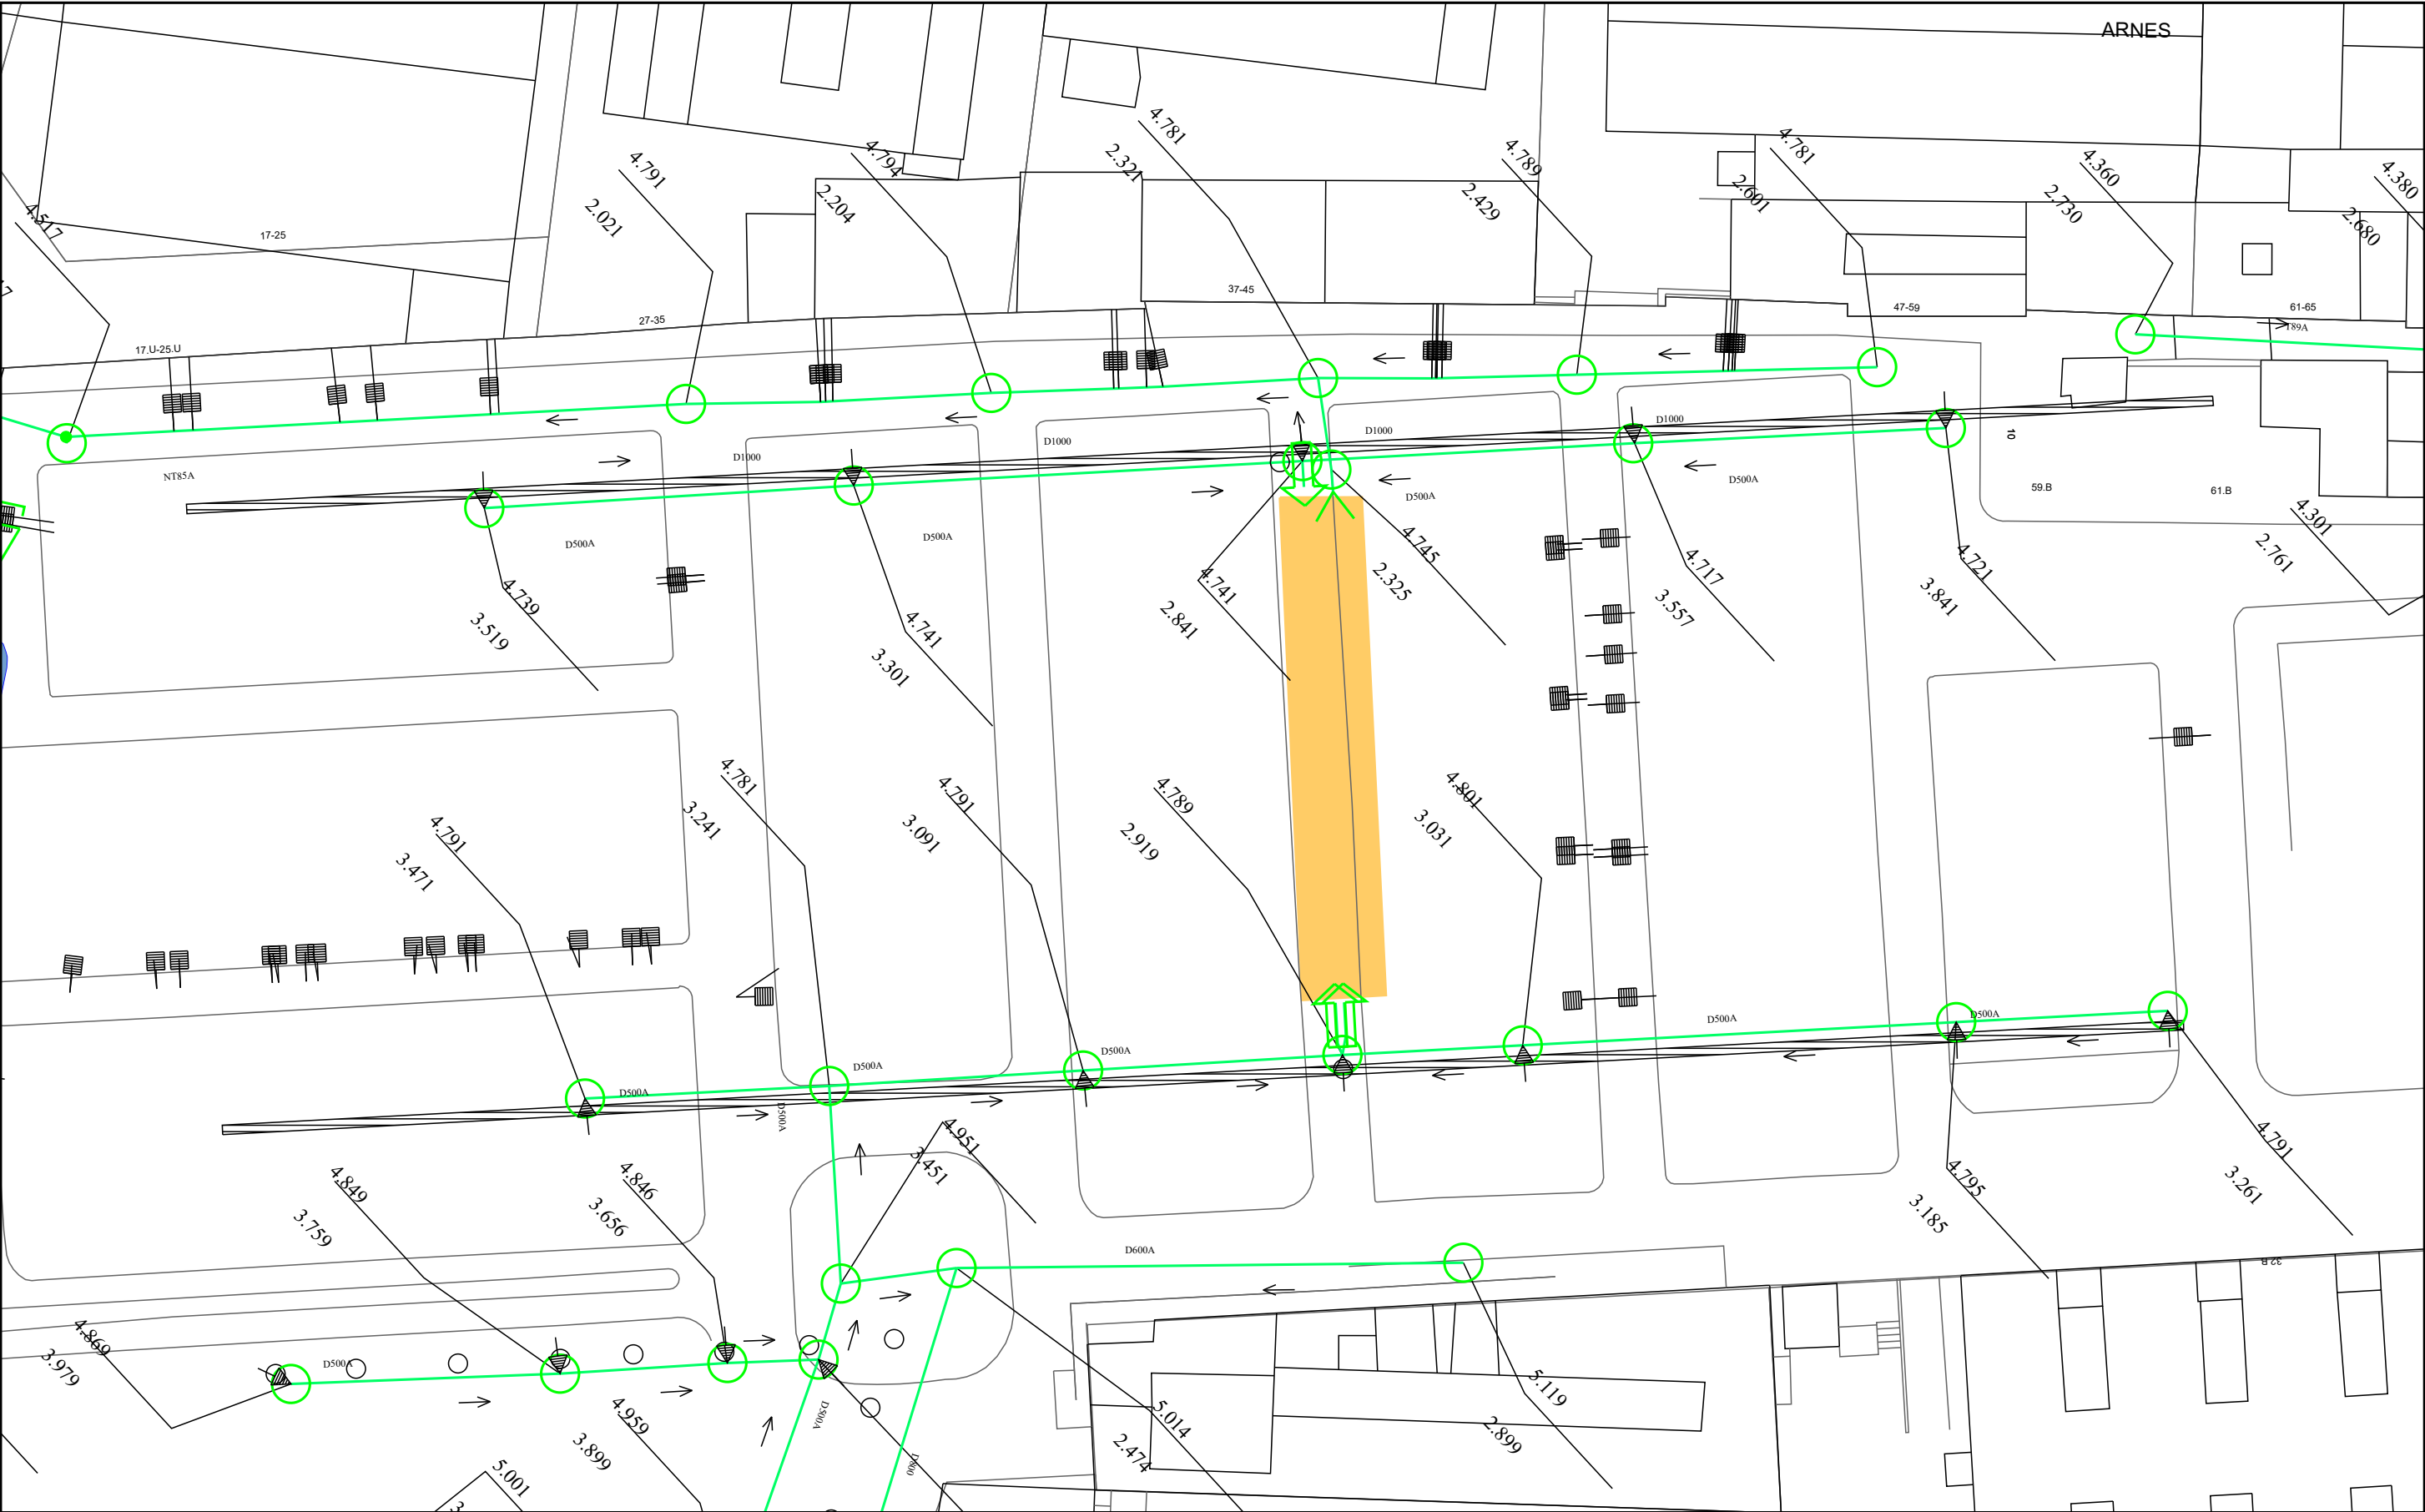

SUDS 03-006 - Zona verda de La Marina del Prat Vermell

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500


Coordenada Inferior esquerra:(427981.448, 4578059.377) m. Coordenada Inferior dreta:(428173.545, 4578059.377) m.
Coordenada Superior dreta:(428173.545, 4578178.997) m. Coordenada Superior esquerra:(427981.448, 4578178.997) m.

Data:04/02/2025

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



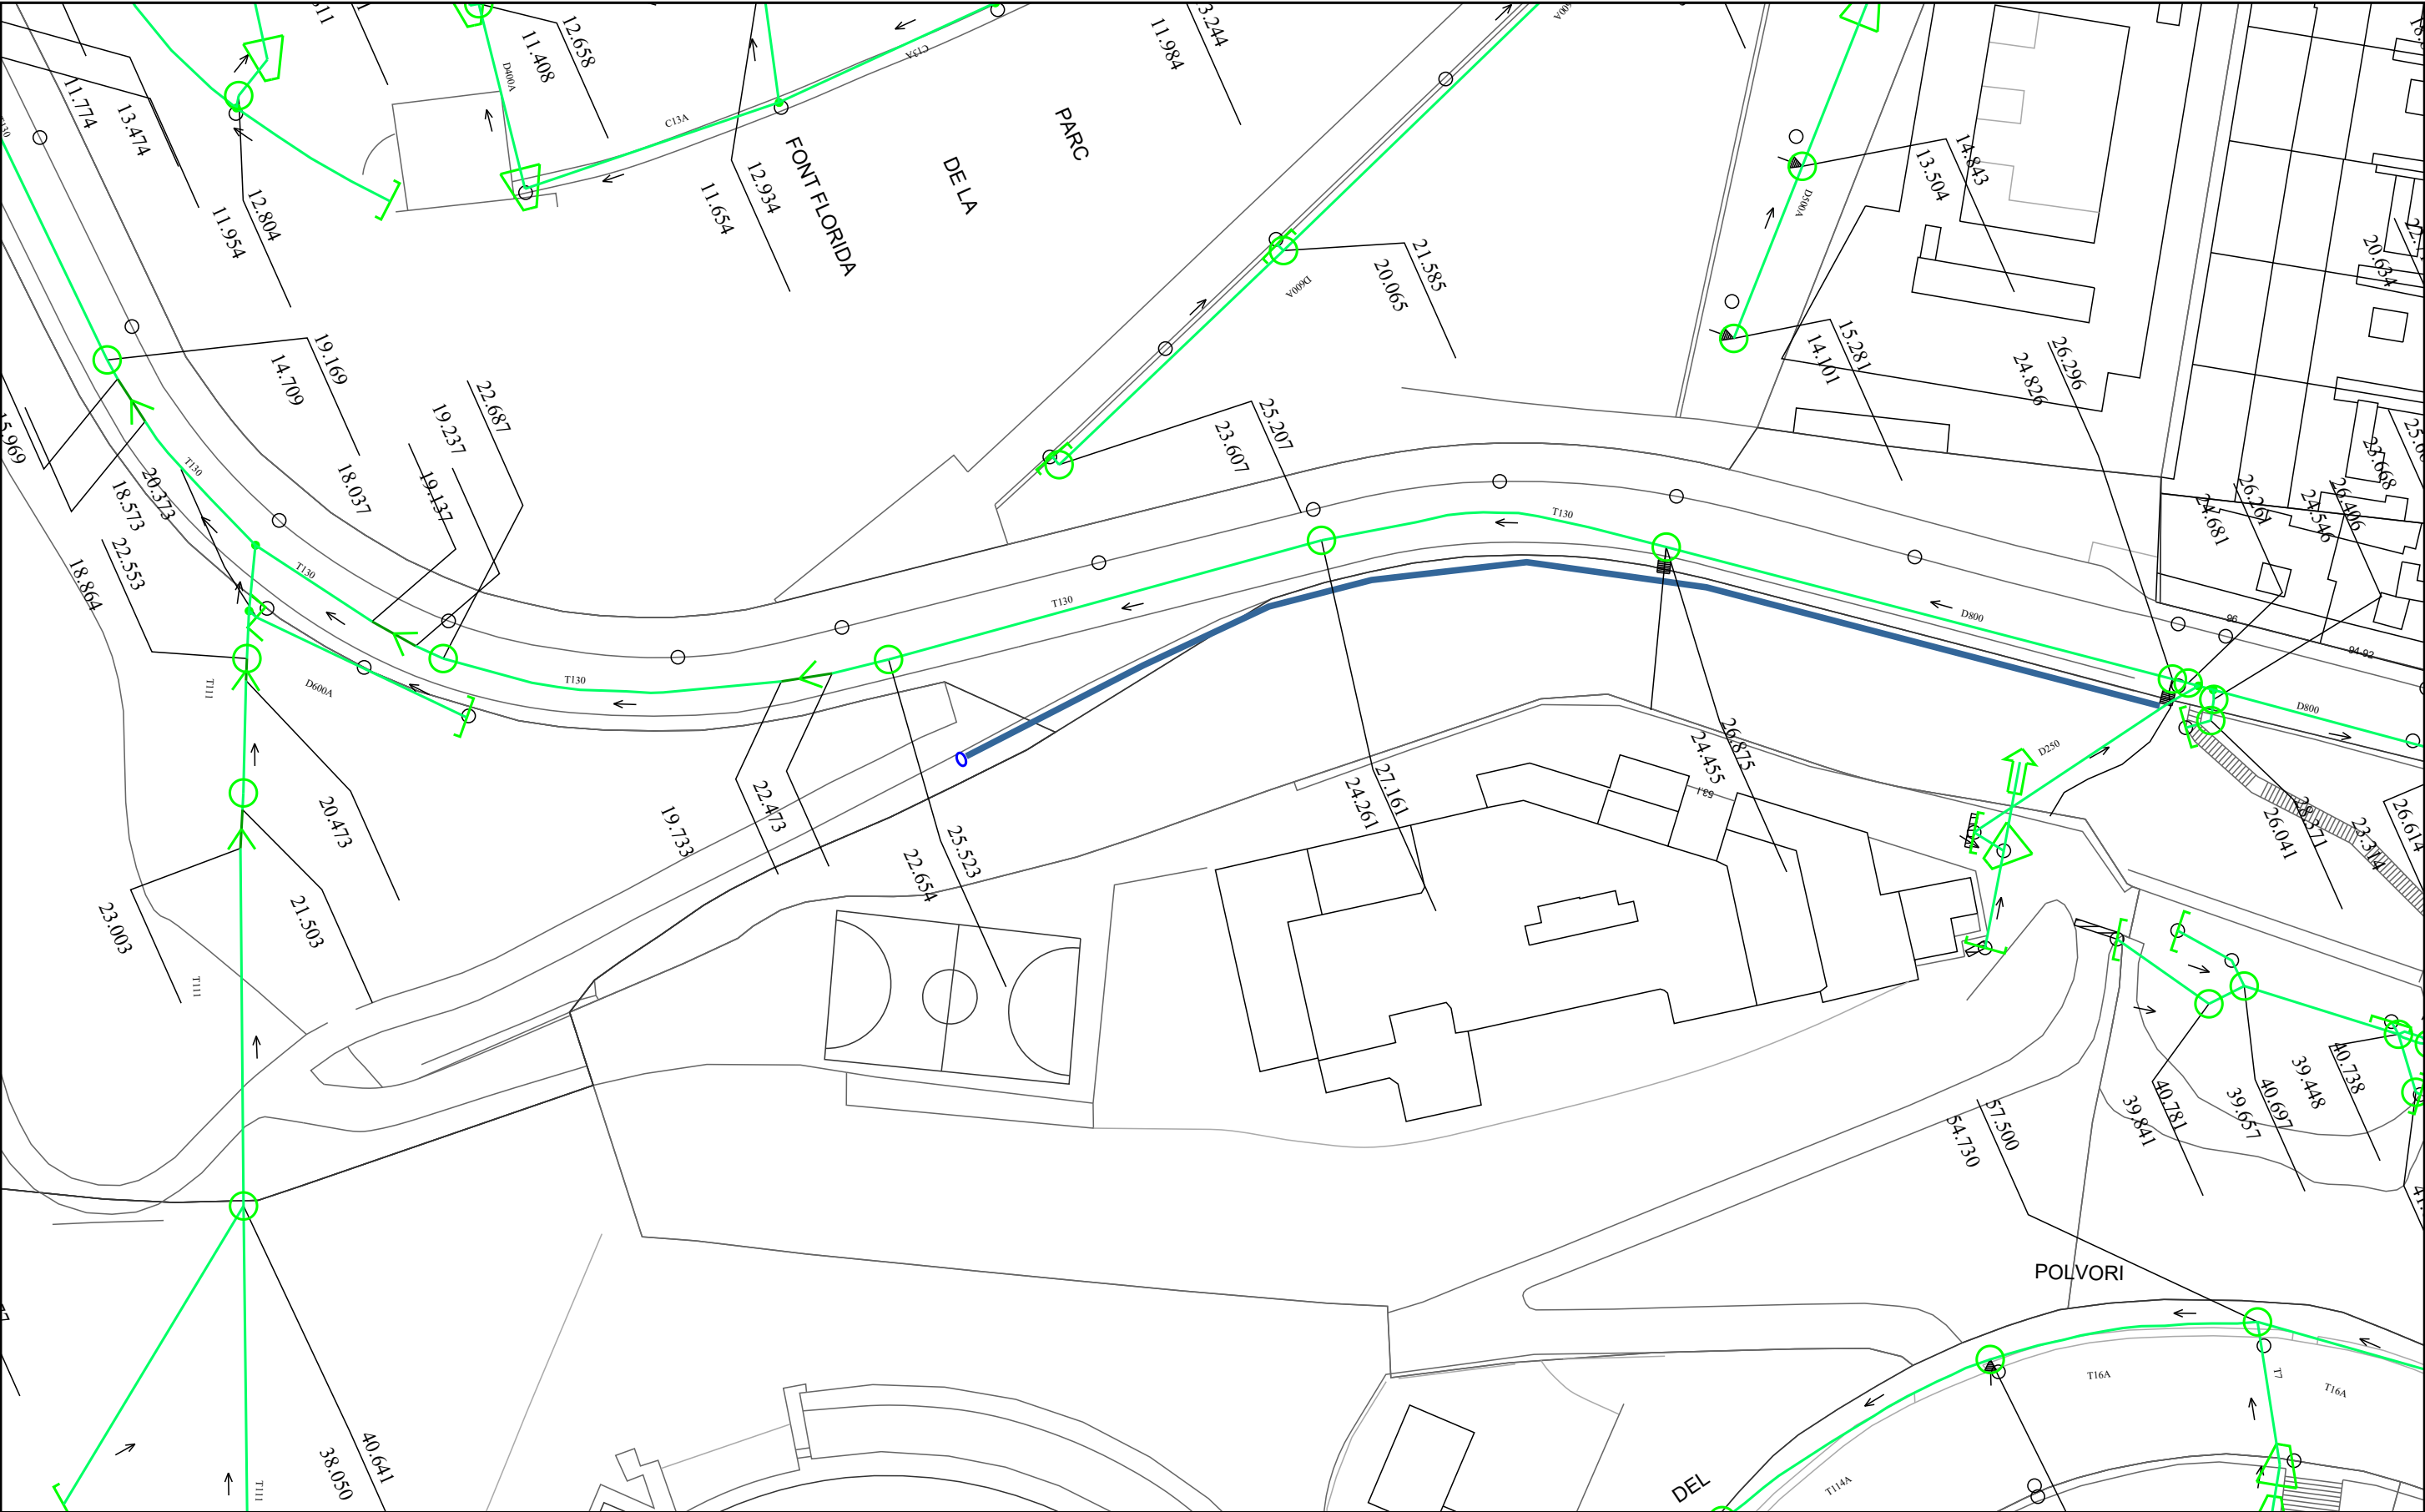

SUDS 03-008 - Talusos Font Florida

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(428113.110, 4579742.248) m. Coordenada Inferior dreta:(428382.046, 4579742.248) m.
Coordenada Superior dreta:(428382.046, 4579909.717) m. Coordenada Superior esquerra:(428113.110, 4579909.717) m.

Data:25/03/2025

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | Franges vegetades (F-FRA) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



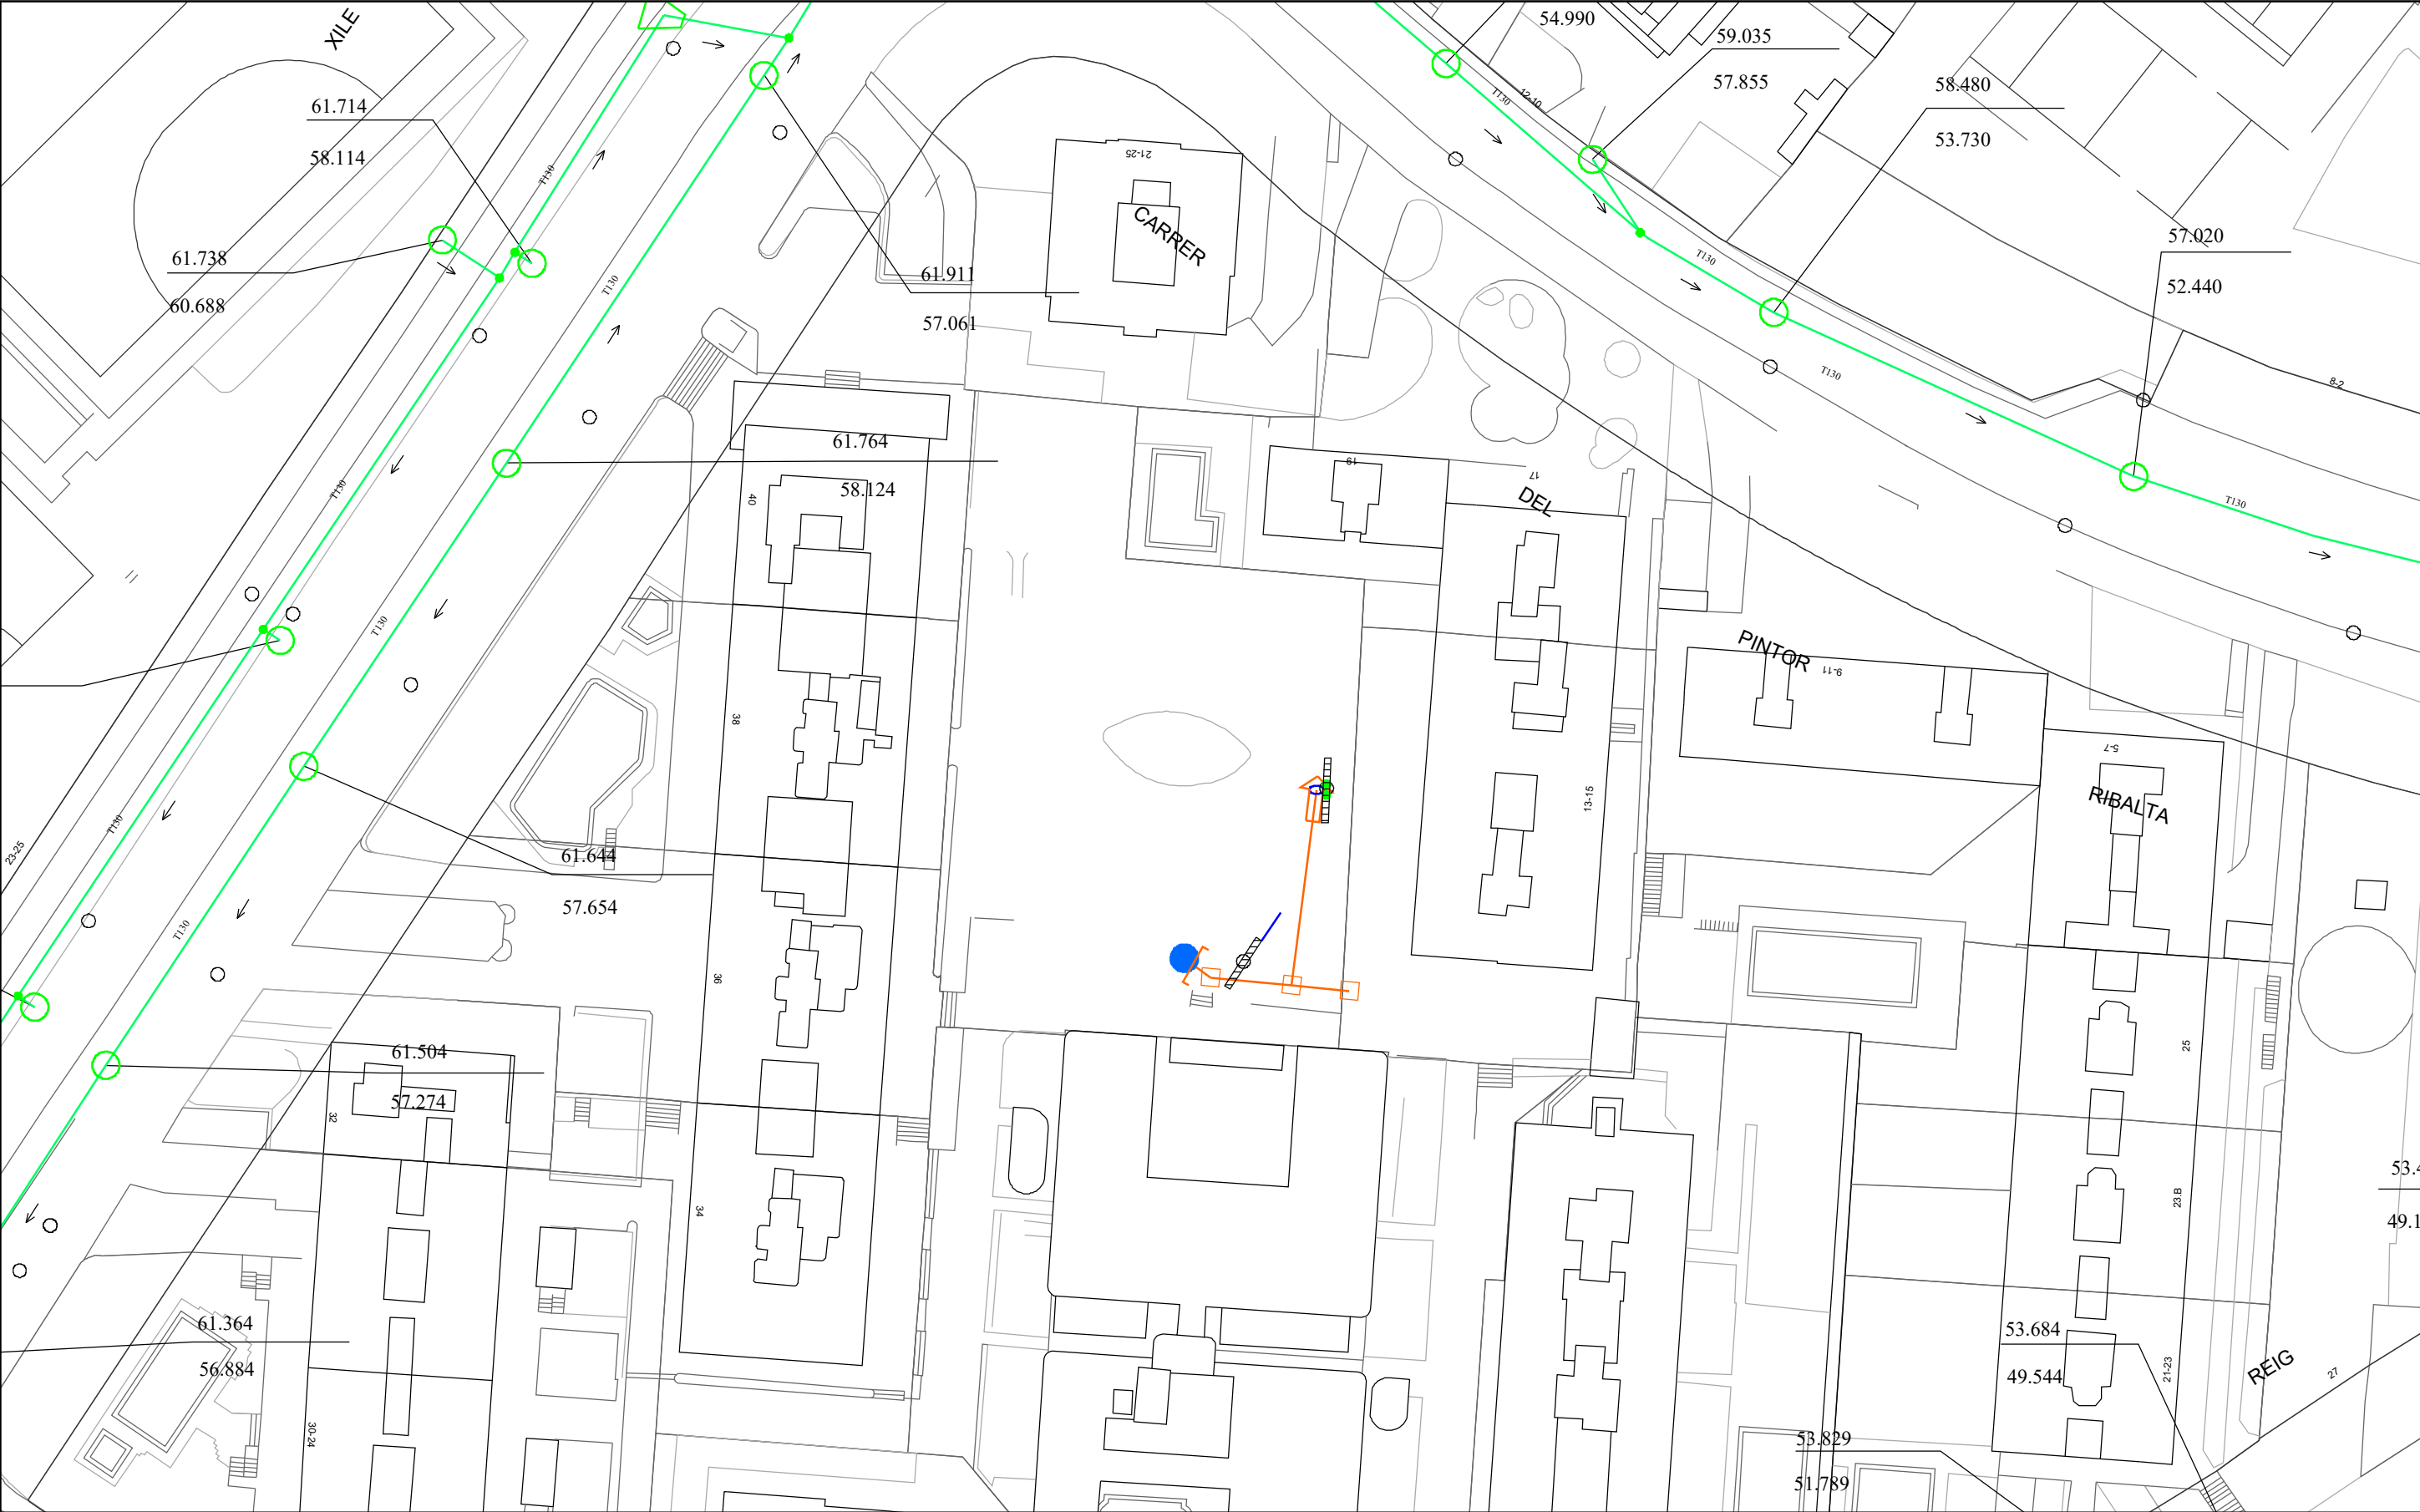



04.001 SUDS Jardins d'Ernest Lluch


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(425743.905, 4581053.141) m. Coordenada Inferior dreta:(426012.841, 4581053.141) m.
Coordenada Superior dreta:(426012.841, 4581220.610) m. Coordenada Superior esquerra:(425743.905, 4581220.610) m.

Data:22/06/2022

LLEENDA

	Xarxa clavegueram		Pericó SUDS		Pous d'infiltració i detenció (ID-POU)
	Xarxa de SUDS		Desguàs SUDS		Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS)
	Tram SUD connexió a clavegueram		Connexió clavegueram SUDS		Font de beure
	Sobreexidor SUDS				
	Sobreexidor clavegueram SUDS				



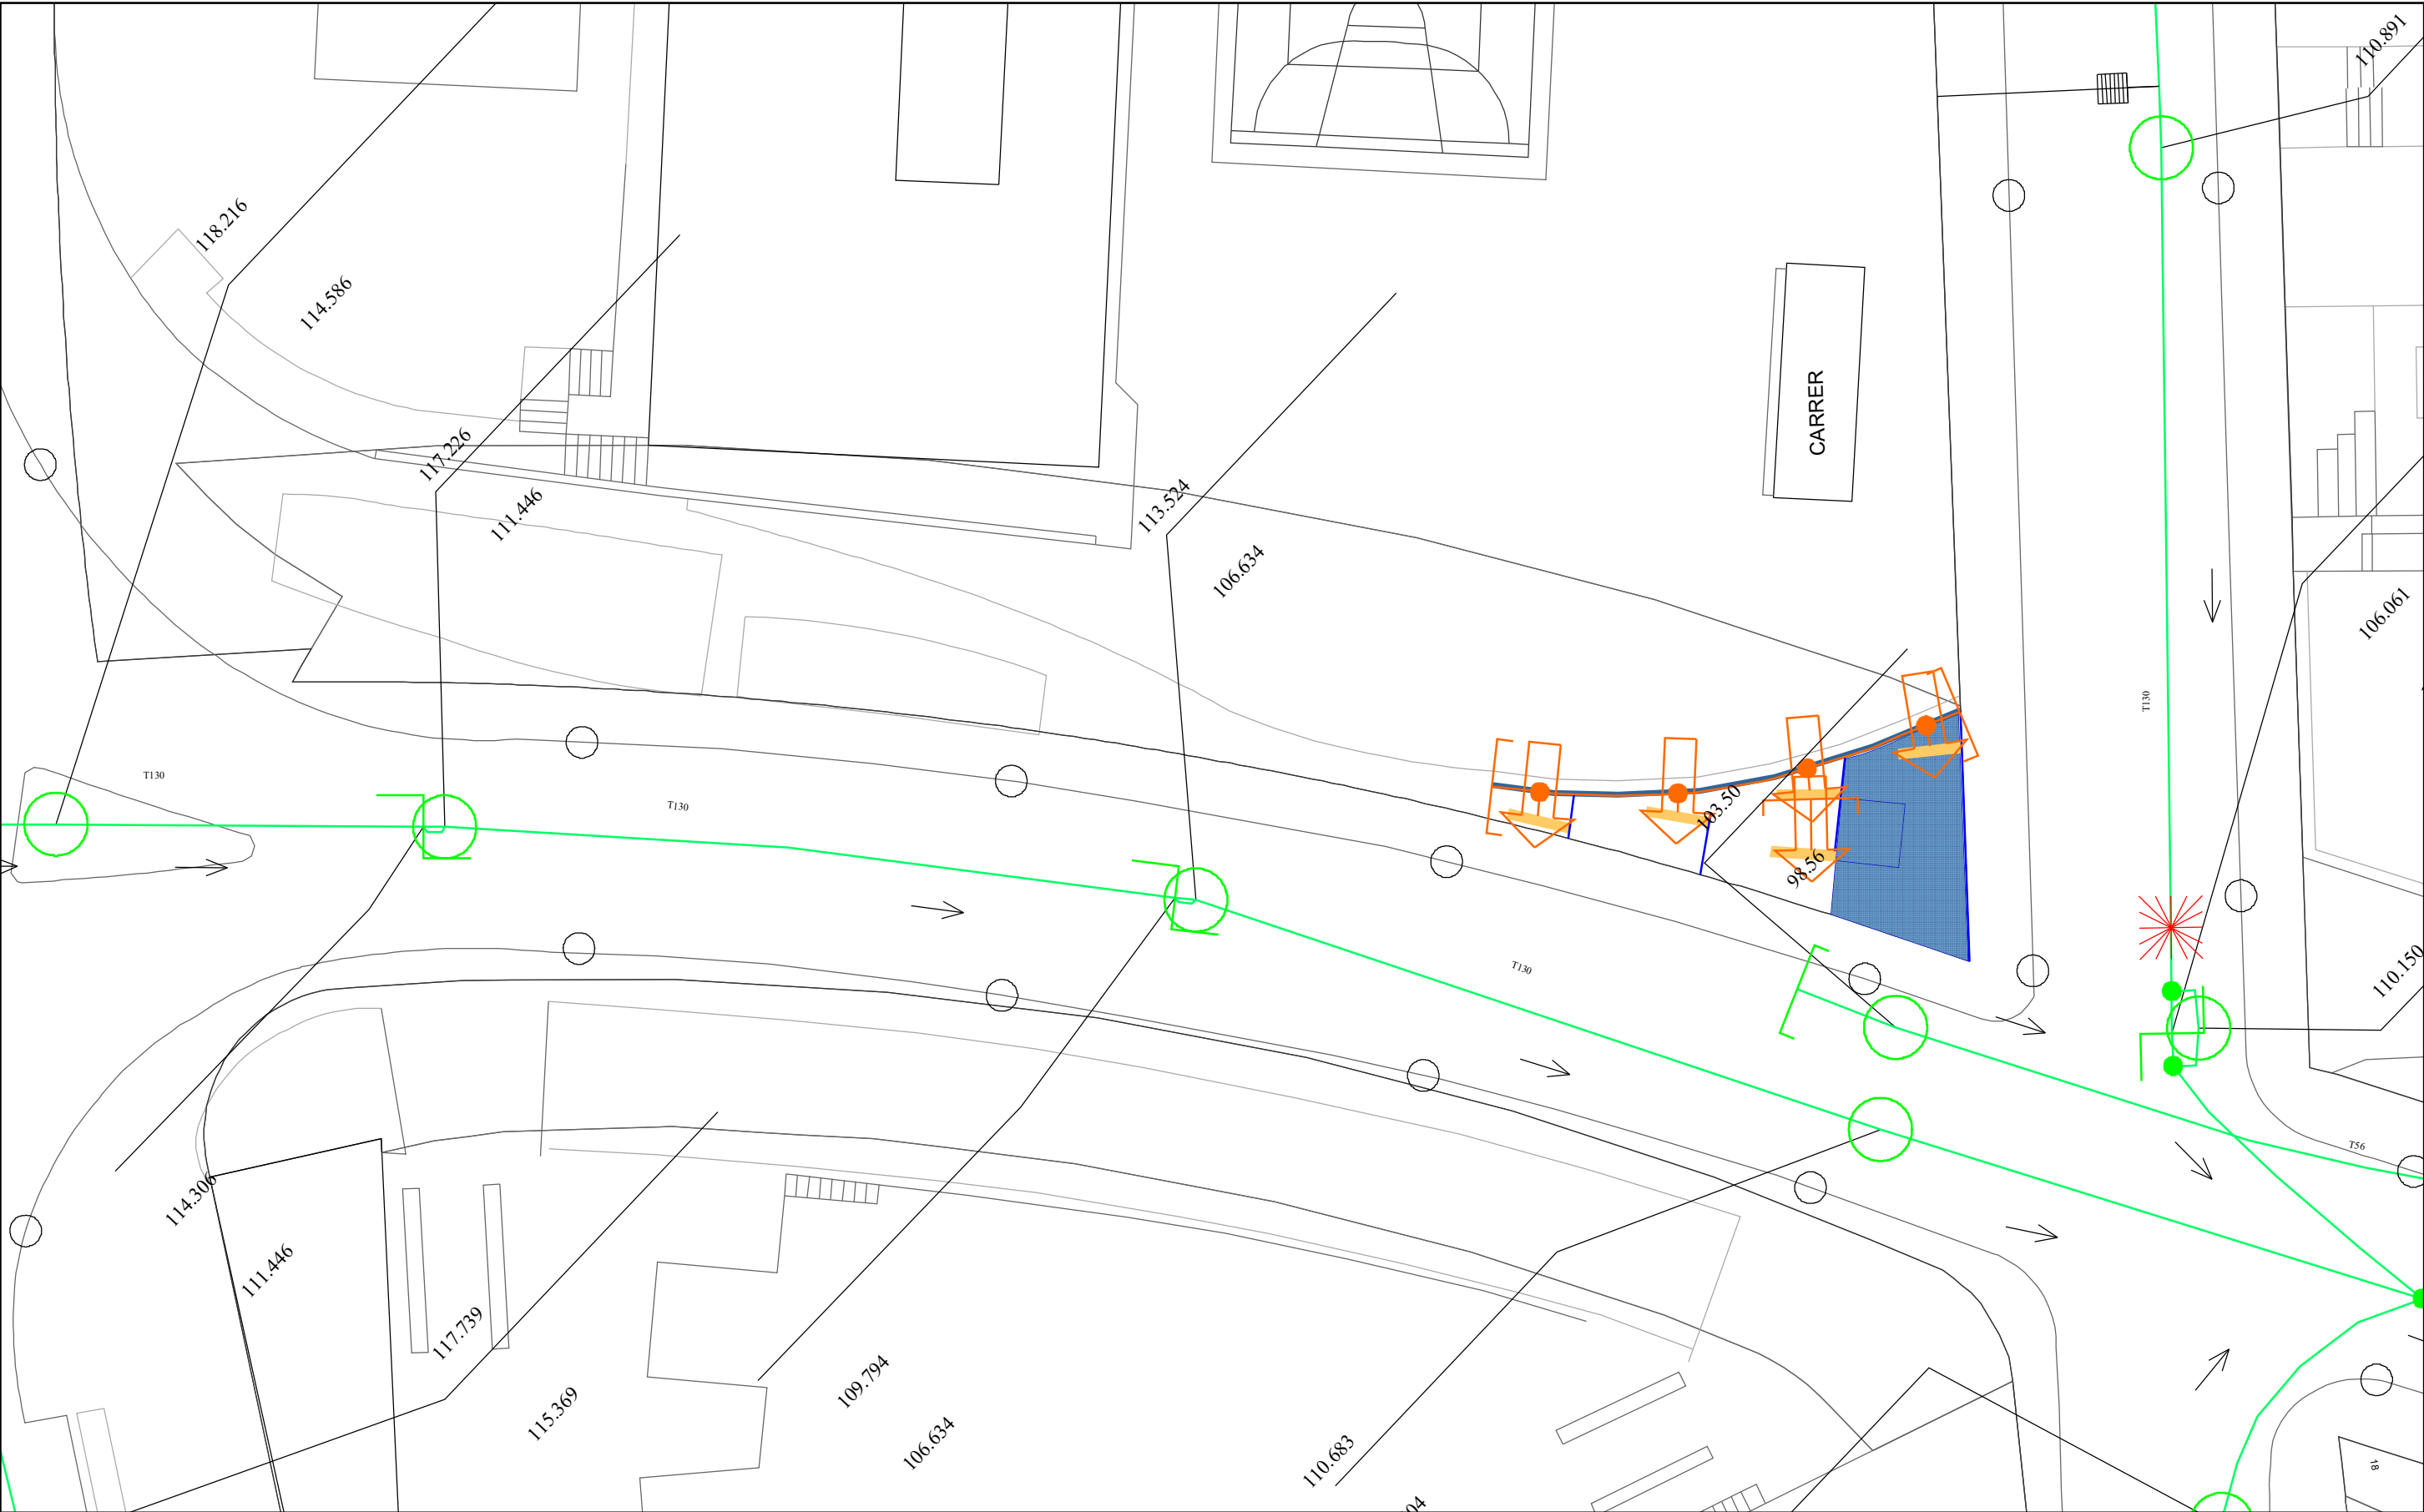

SUDS 04-003 - Jardins del Gran Capità

Data:31/05/2023

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/300

Coordenada Inferior esquerra:(425432.491, 4582281.265) m. Coordenada Inferior dreta:(425547.749, 4582281.265) m.
Coordenada Superior dreta:(425547.749, 4582353.037) m. Coordenada Superior esquerra:(425432.491, 4582353.037) m.

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Sobreeixidor SUDS | | | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Sobreeixidor clavegueram SUDS | | | | |





SUDS 04-004 - Parc de Cervantes


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1700


Coordenada Inferior esquerra:(424894.956, 4581606.130) m. Coordenada Inferior dreta:(425548.086, 4581606.130) m.
Coordenada Superior dreta:(425548.086, 4582012.840) m. Coordenada Superior esquerra:(424894.956, 4582012.840) m.

Data:01/12/2023

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Sobreexidor SUDS | | | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |



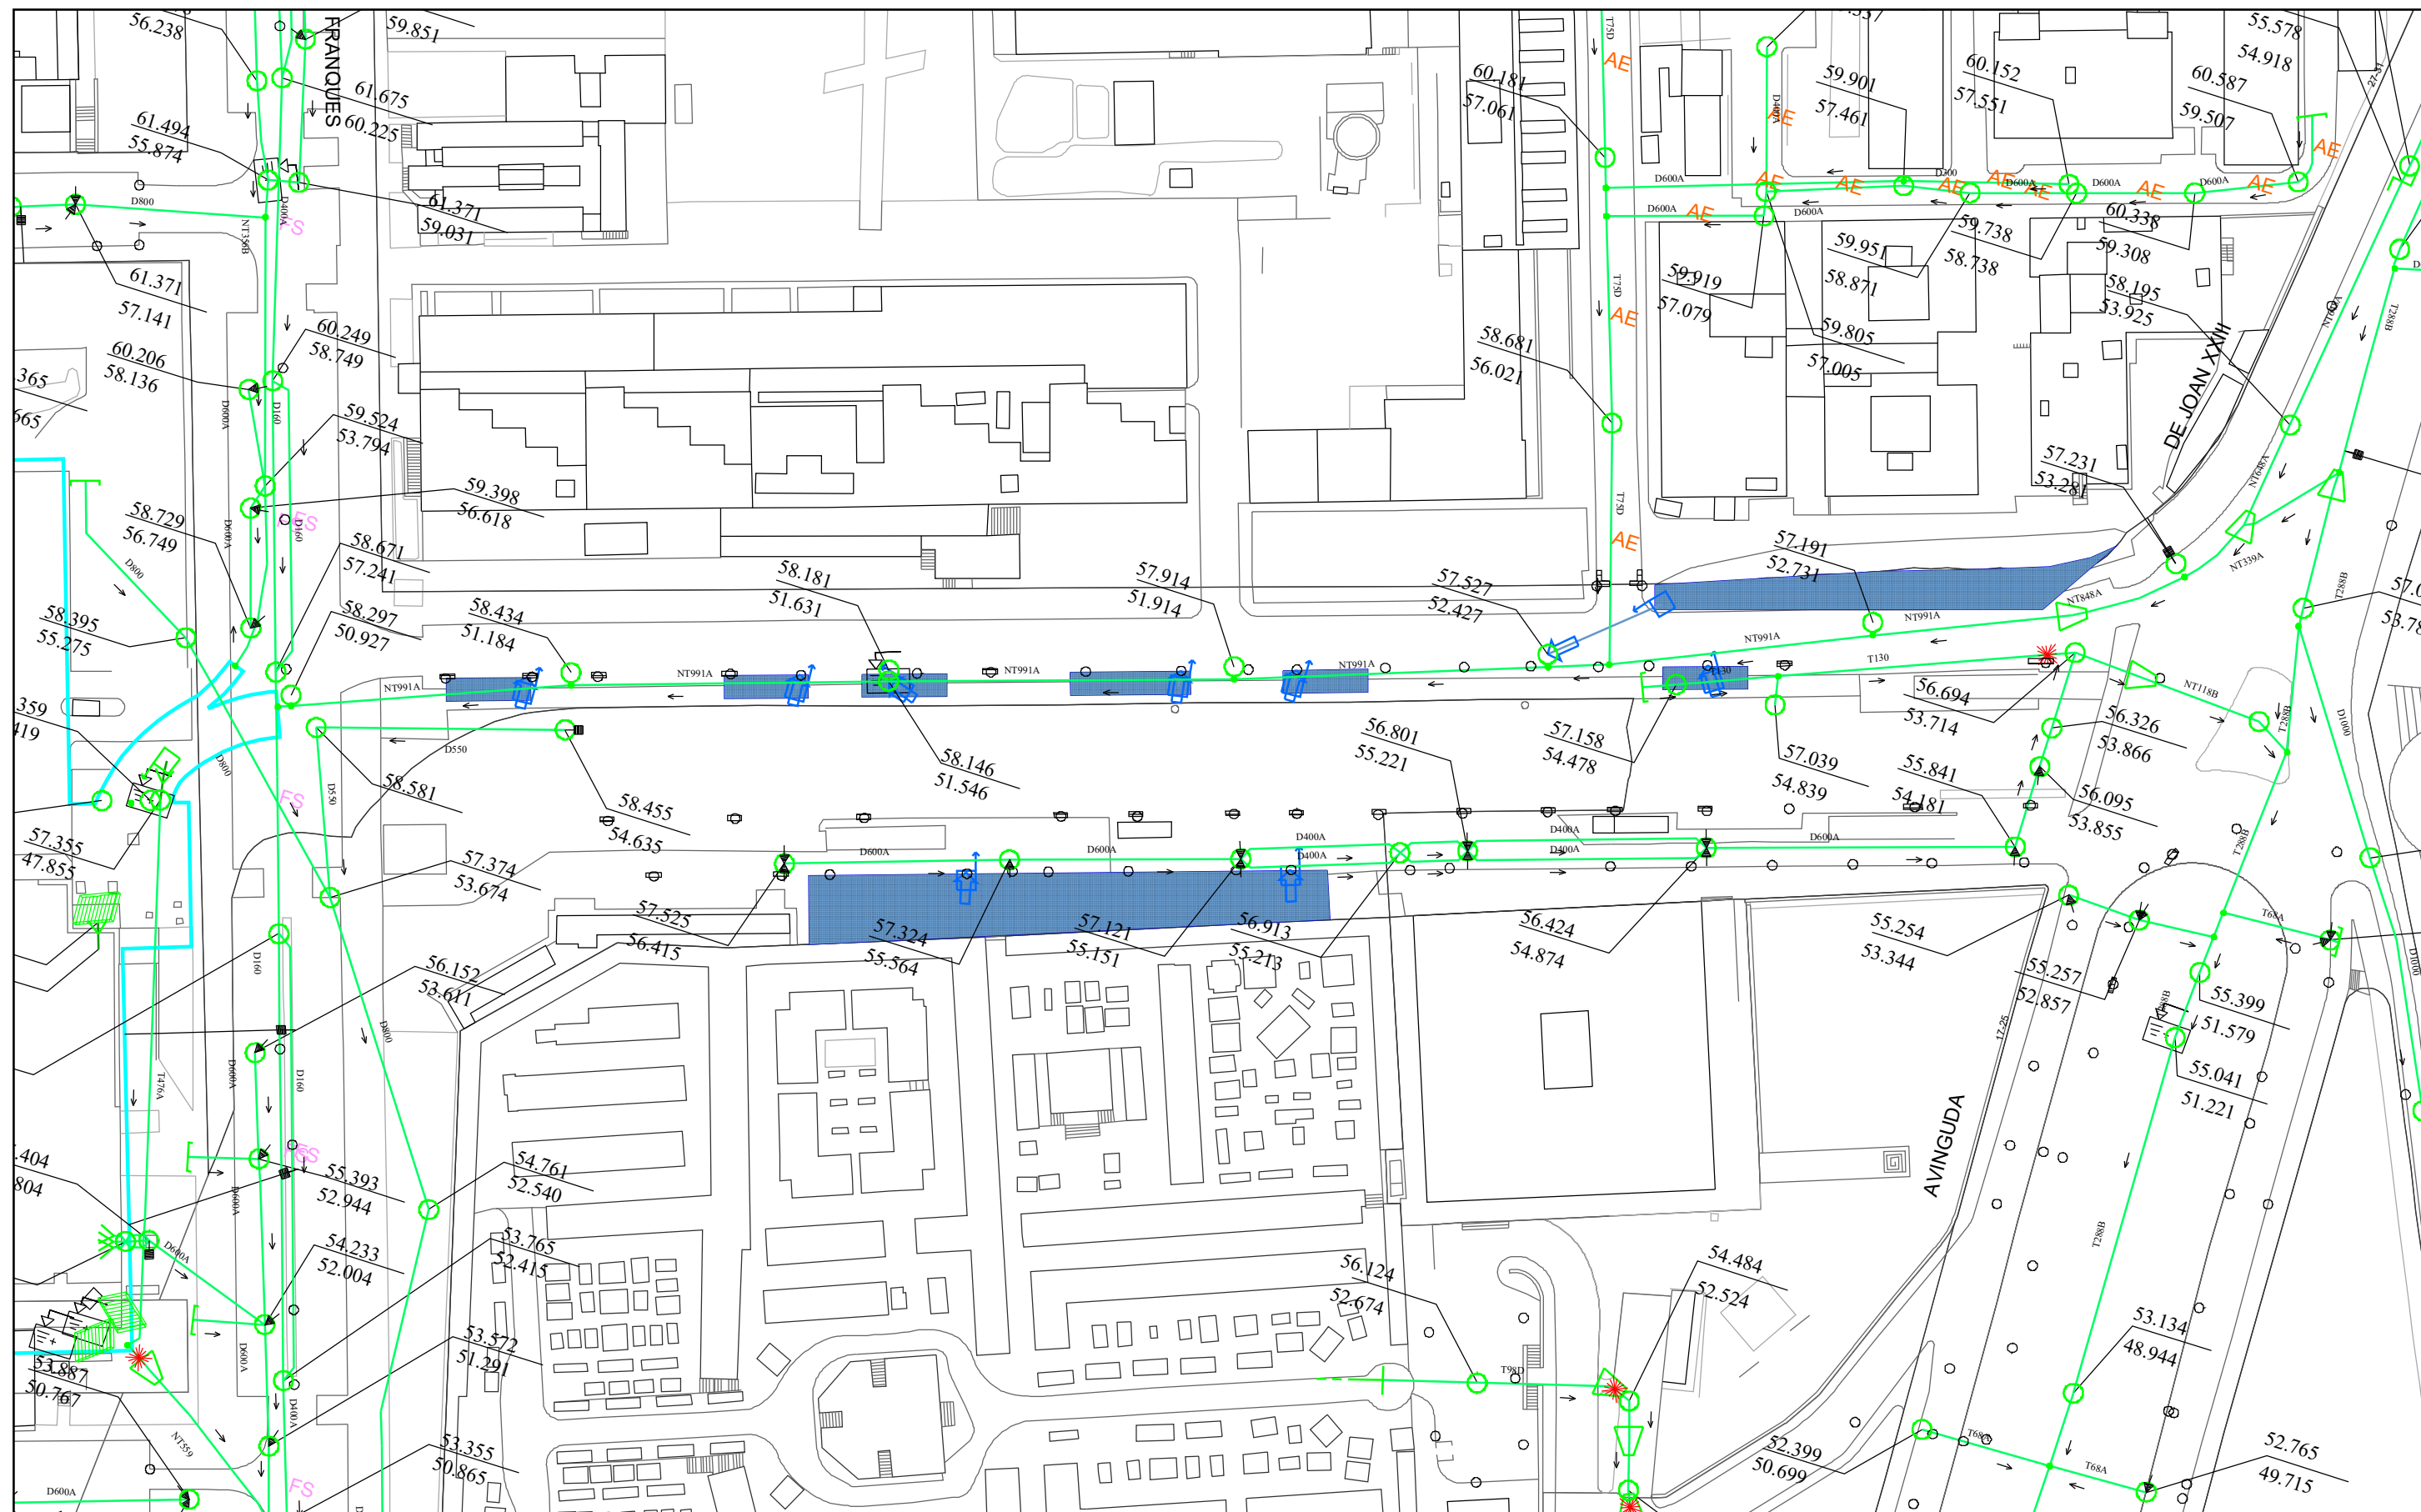

SUDS-04-005 - Terrenys FC Barcelona

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000


Coordenada Inferior esquerda:(426283.076, 4581646.613) m. Coordenada Inferior dreita:(426667.269, 4581646.613) m.
Coordenada Superior dreita:(426667.269, 4581885.854) m. Coordenada Superior esquerda:(426283.076, 4581885.854) m.

Data:19/10/2023

LLEGENDA

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------------|
|  | Xarxa clavegueram |  | Pericó SUDS |  | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS |  | Desguàs SUDS | | |
|  | Tram SUD connexió a clavegueram |  | Connexió clavegueram SUDS | | |
|  | Sobrecixidor SUDS | | | | |
|  | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



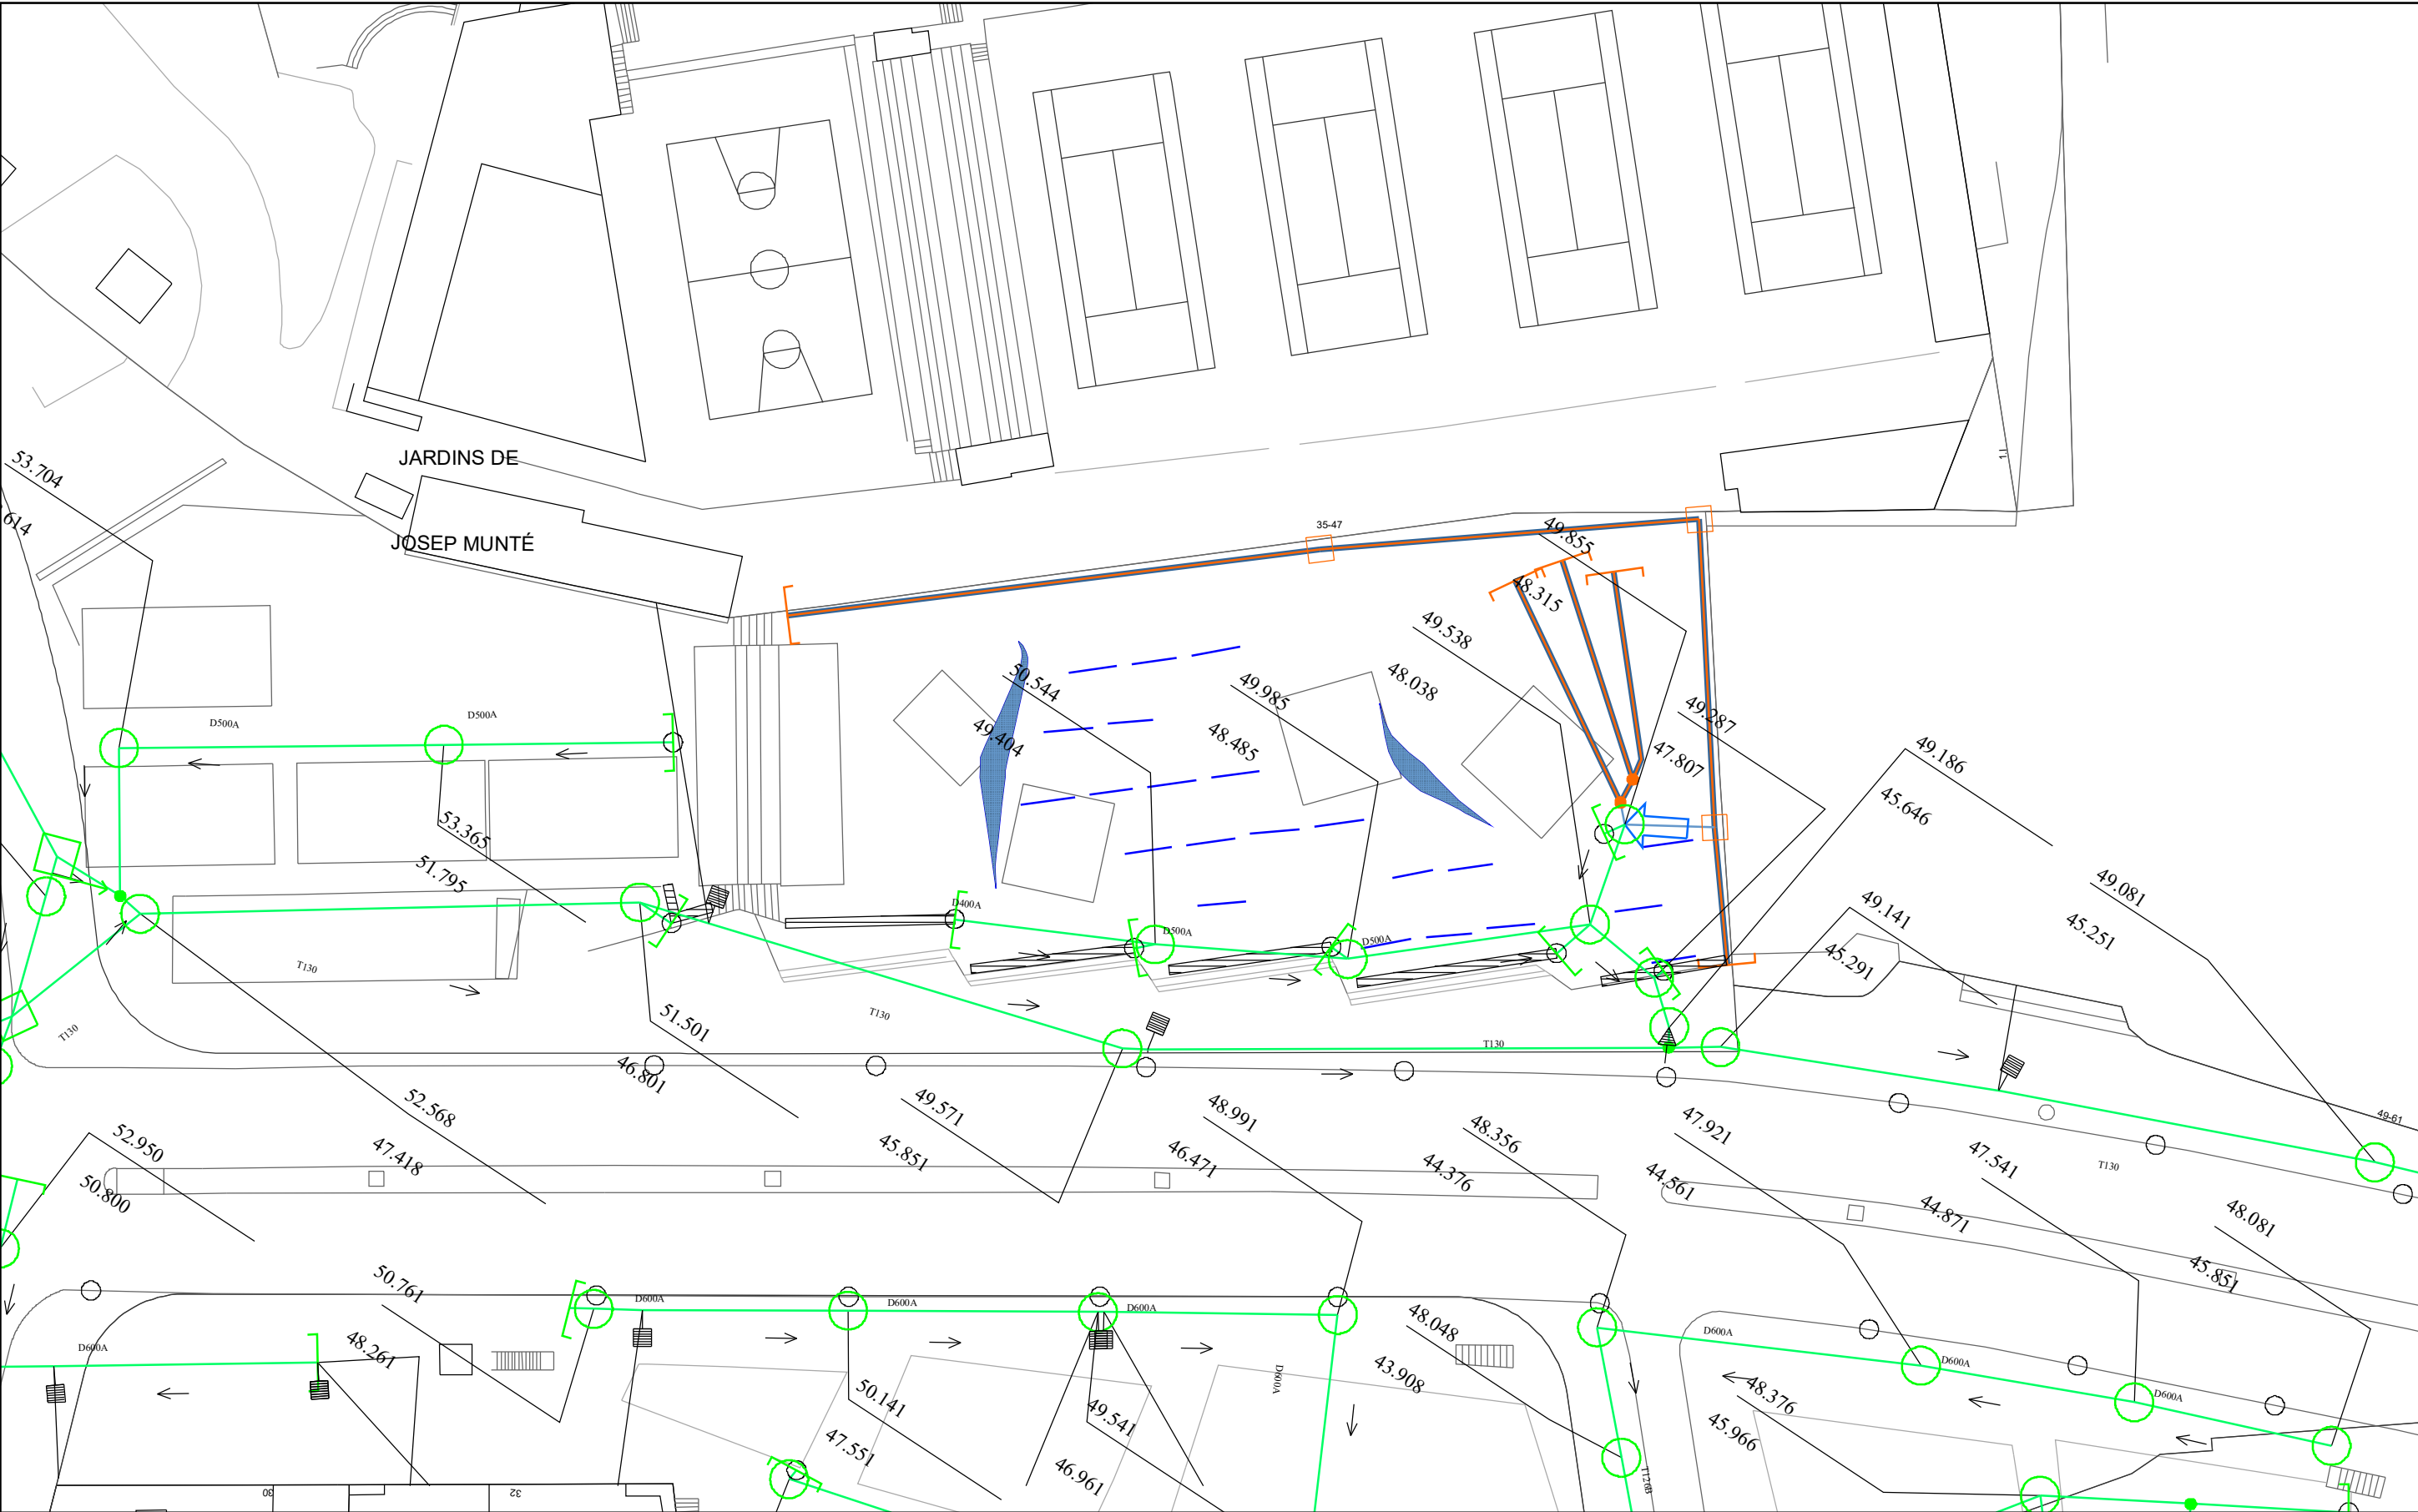

SUDS-04-006 - Jardins Josep Munté

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500


Coordenada Inferior esquerra:(426070.068, 4581123.393) m. Coordenada Inferior dreta:(426262.165, 4581123.393) m.
Coordenada Superior dreta:(426262.165, 4581243.014) m. Coordenada Superior esquerra:(426070.068, 4581243.014) m.

Data:09/04/2024

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Desguàs de SUDS | | Desguàs SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Sobrecididor SUDS | | | | |
| | Sobrecididor clavegueram SUDS | | | | |



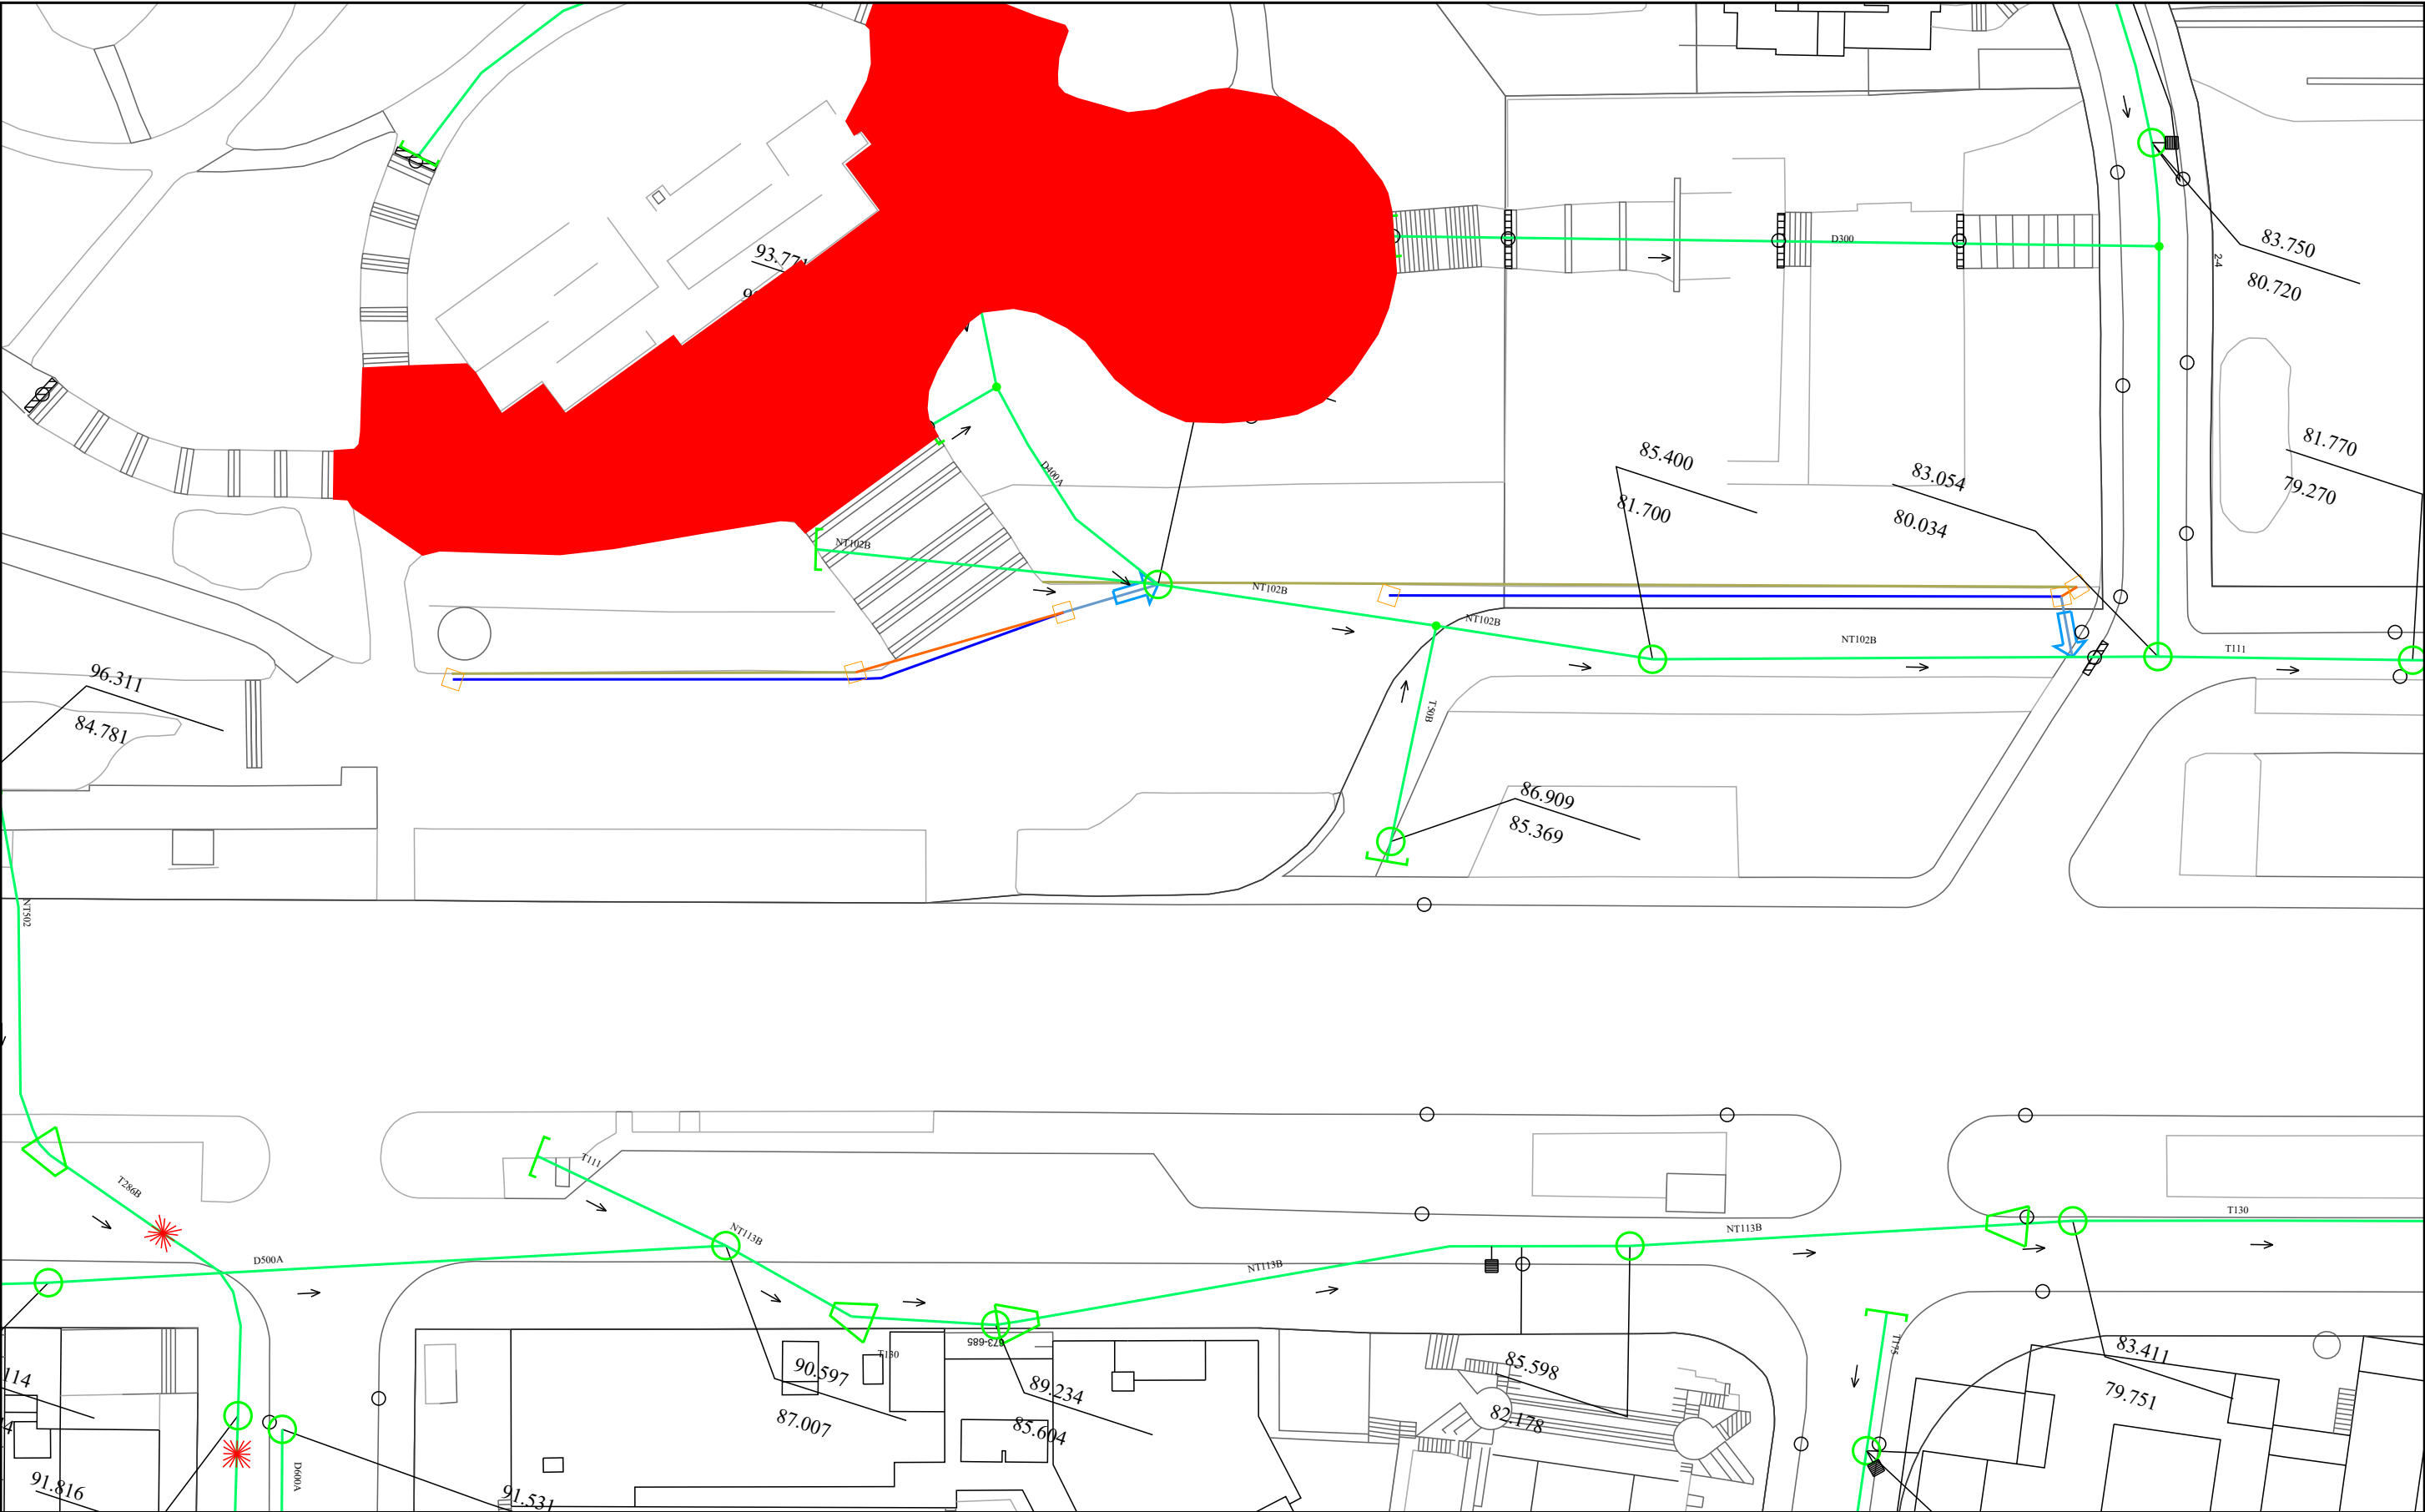

SUDS 04-007 - CB Diagonal_Empresarial


Data:01/08/2024

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700
Coordenada Inferior esquerra:(425272.565, 4581647.690) m. Coordenada Inferior dreta:(425541.501, 4581647.690) m.
Coordenada Superior dreta:(425541.501, 4581815.159) m. Coordenada Superior esquerra:(425272.565, 4581815.159) m.

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Cunetes vegetades (T-CUN) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



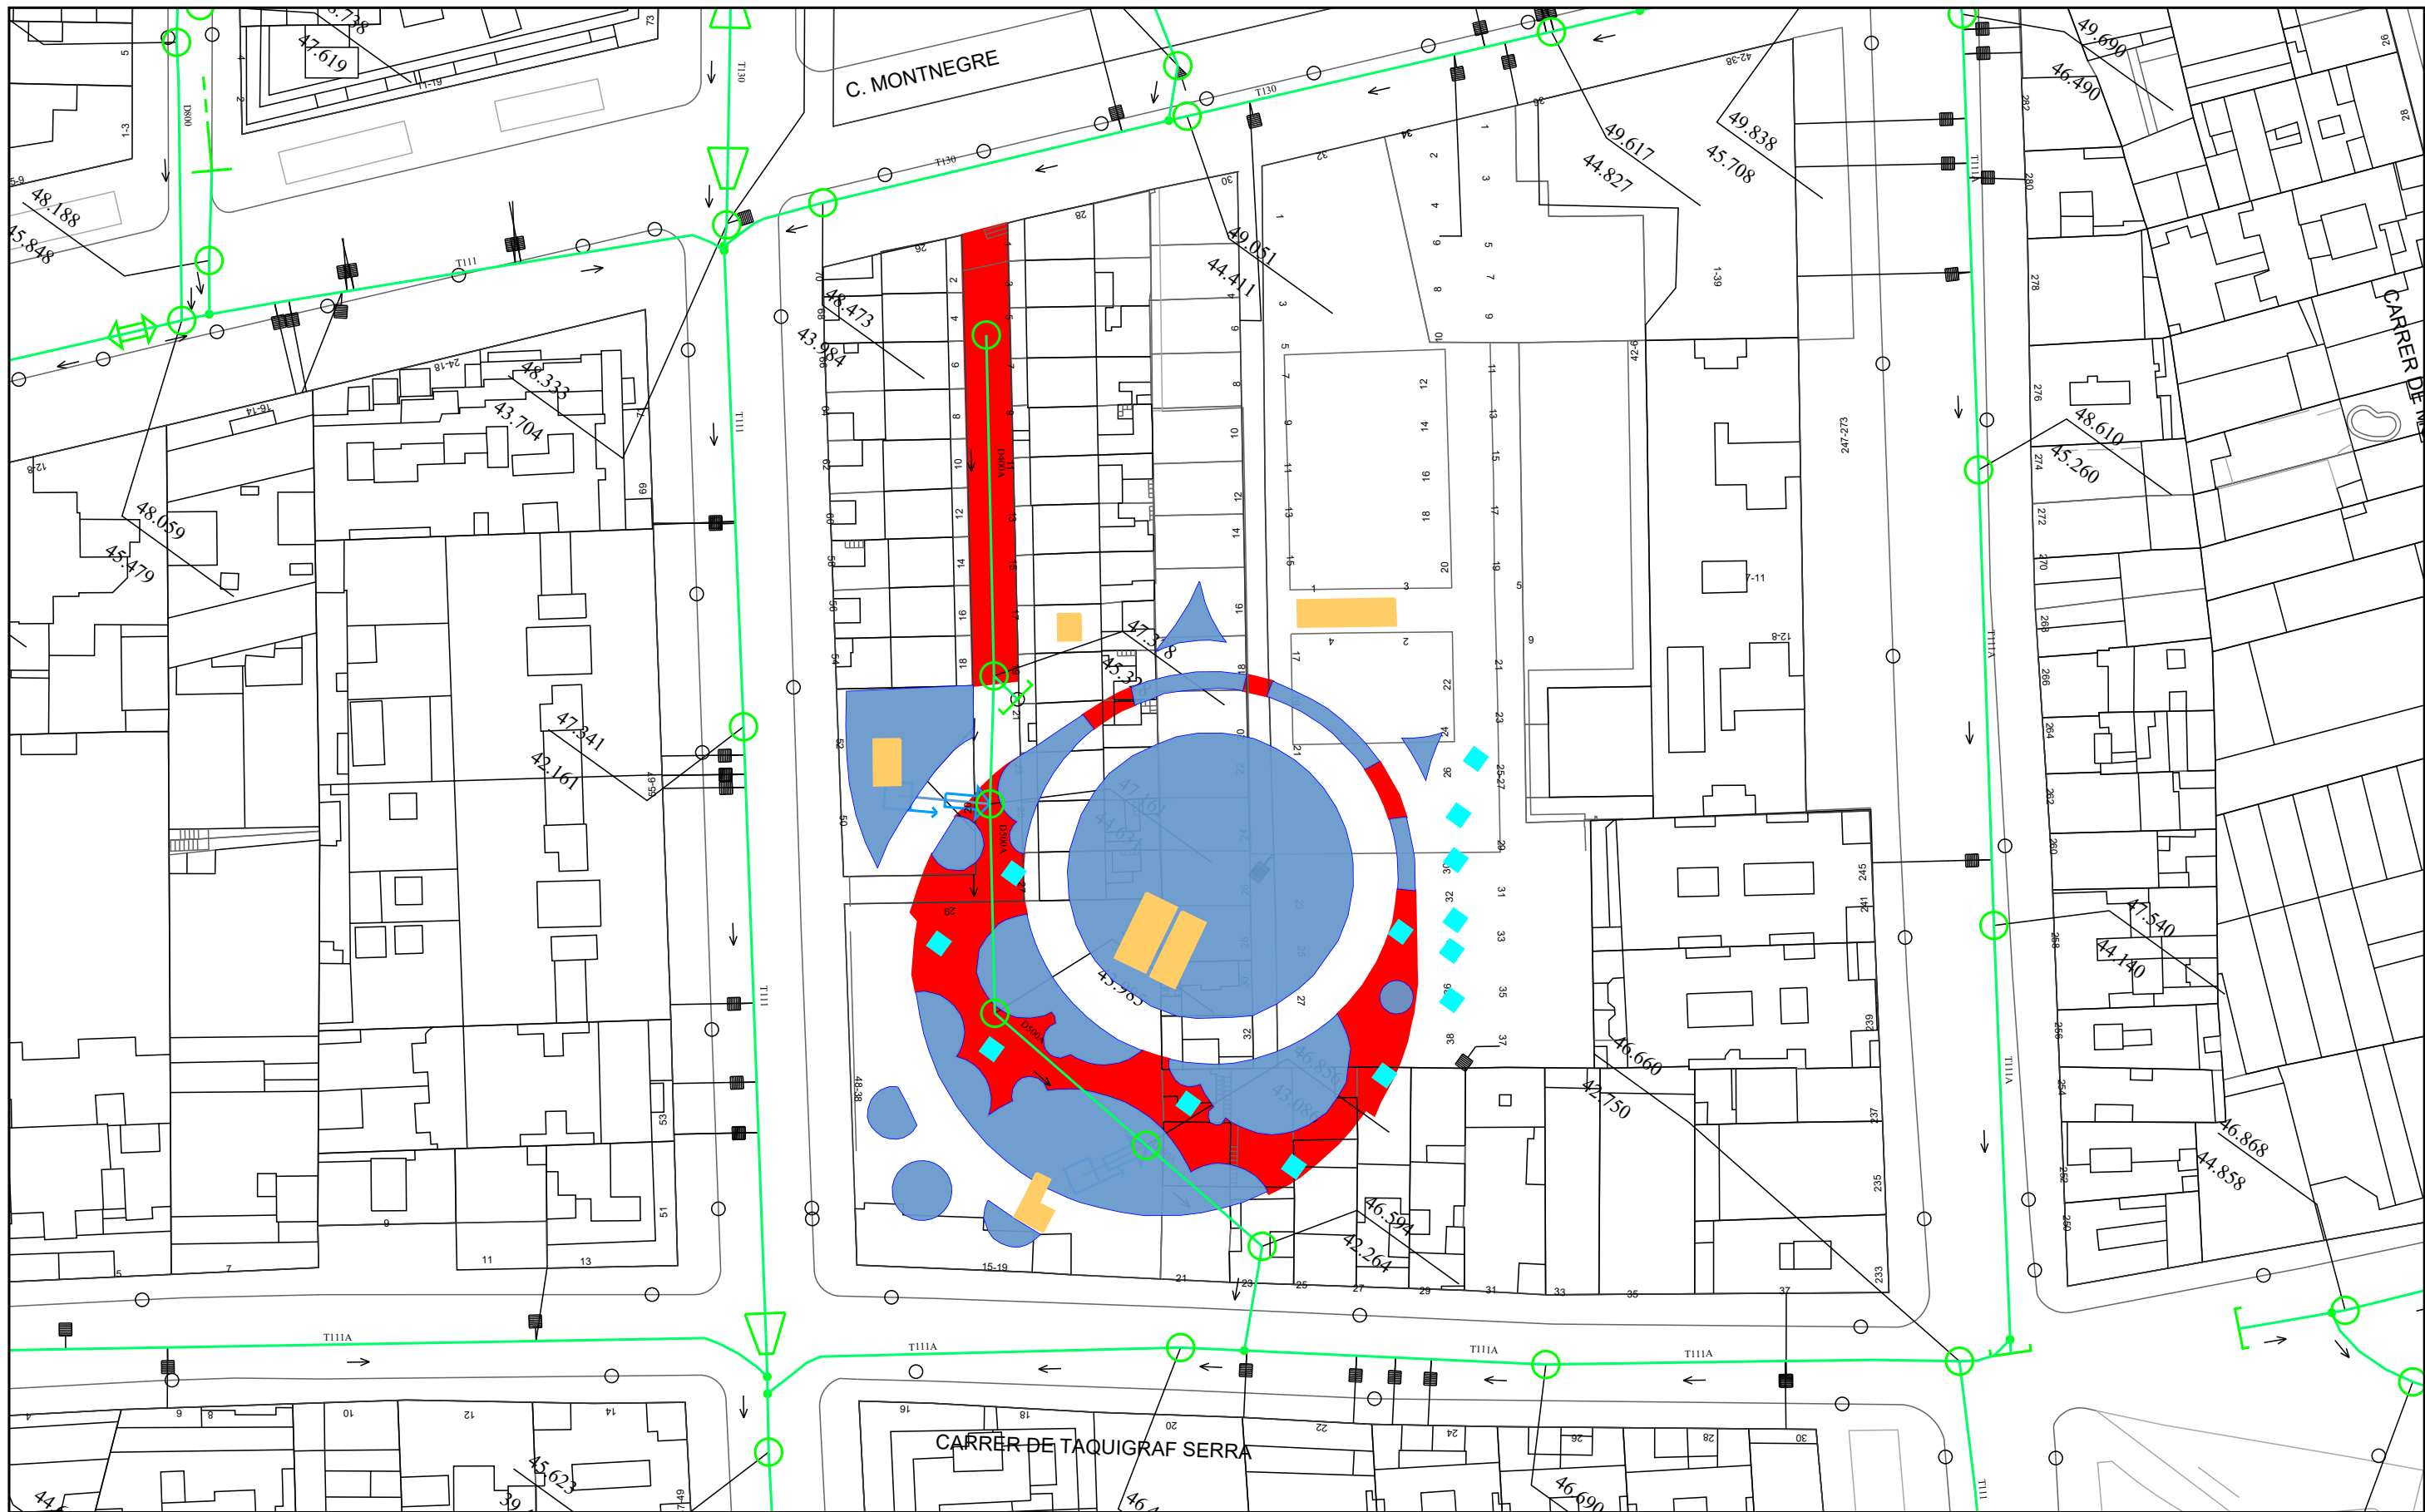

SUDS 04-008 - Colonia Castells

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(427932.041, 4582001.935) m. Coordenada Inferior dreta:(428200.977, 4582001.935) m.
Coordenada Superior dreta:(428200.977, 4582169.405) m. Coordenada Superior esquerra:(427932.041, 4582169.405) m.

Data:11/03/2025

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



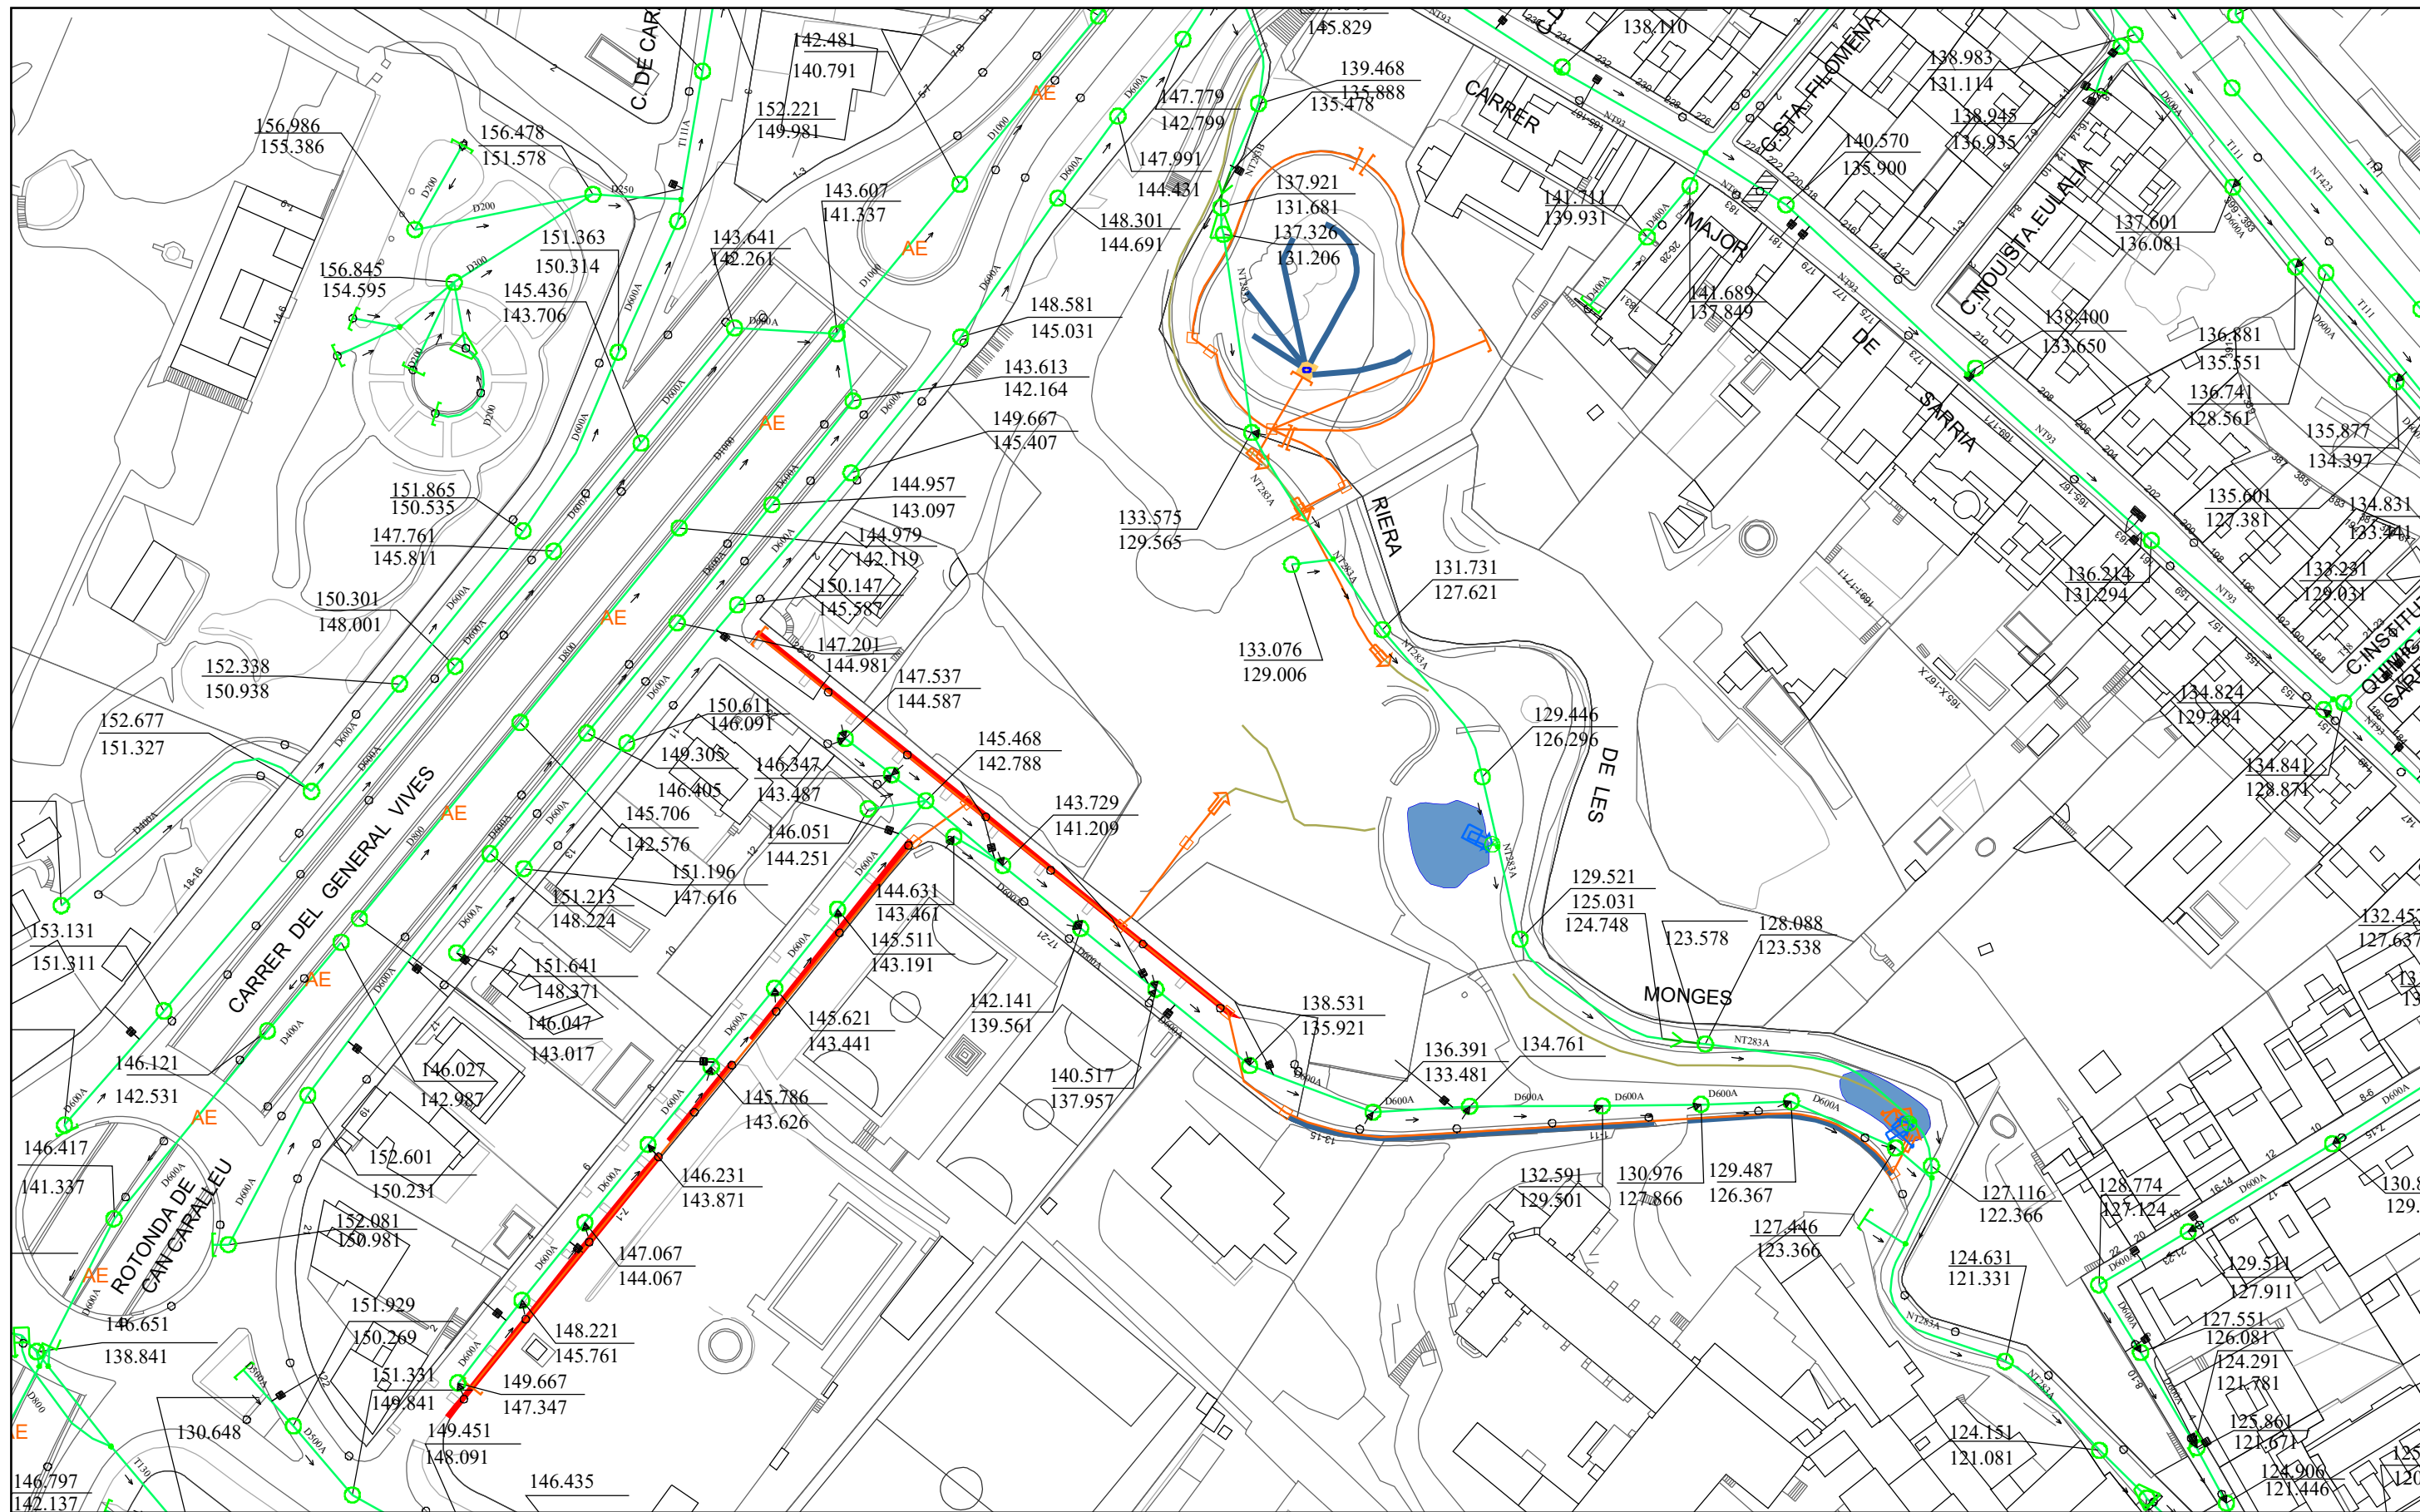

SUDS 05-001 TORRENT DE LES MONGES


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1250


Coordenada Inferior esquerra:(26019.551, 83819.391) m. Coordenada Inferior dreta:(26499.793, 83819.391) m.
Coordenada Superior dreta:(26499.793, 84118.443) m. Coordenada Superior esquerra:(26019.551, 84118.443) m.

Data:19/07/2021

LLEGGENDA

- | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Xarxa clavegueram | Xarxa de SUDS | Tram SUD connexió a clavegueram | Sobrecorridor SUDS | Sobrecorridor clavegueram SUDS |
| Pericó SUDS | Desguàs SUDS | Connexió clavegueram SUDS | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) | Parterres inundables (ID-PAR) |
| Rases drenants (F-RAS) | Paviments permeables (I-PAV) | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) | Cunetes vegetades (T-CUN) | |



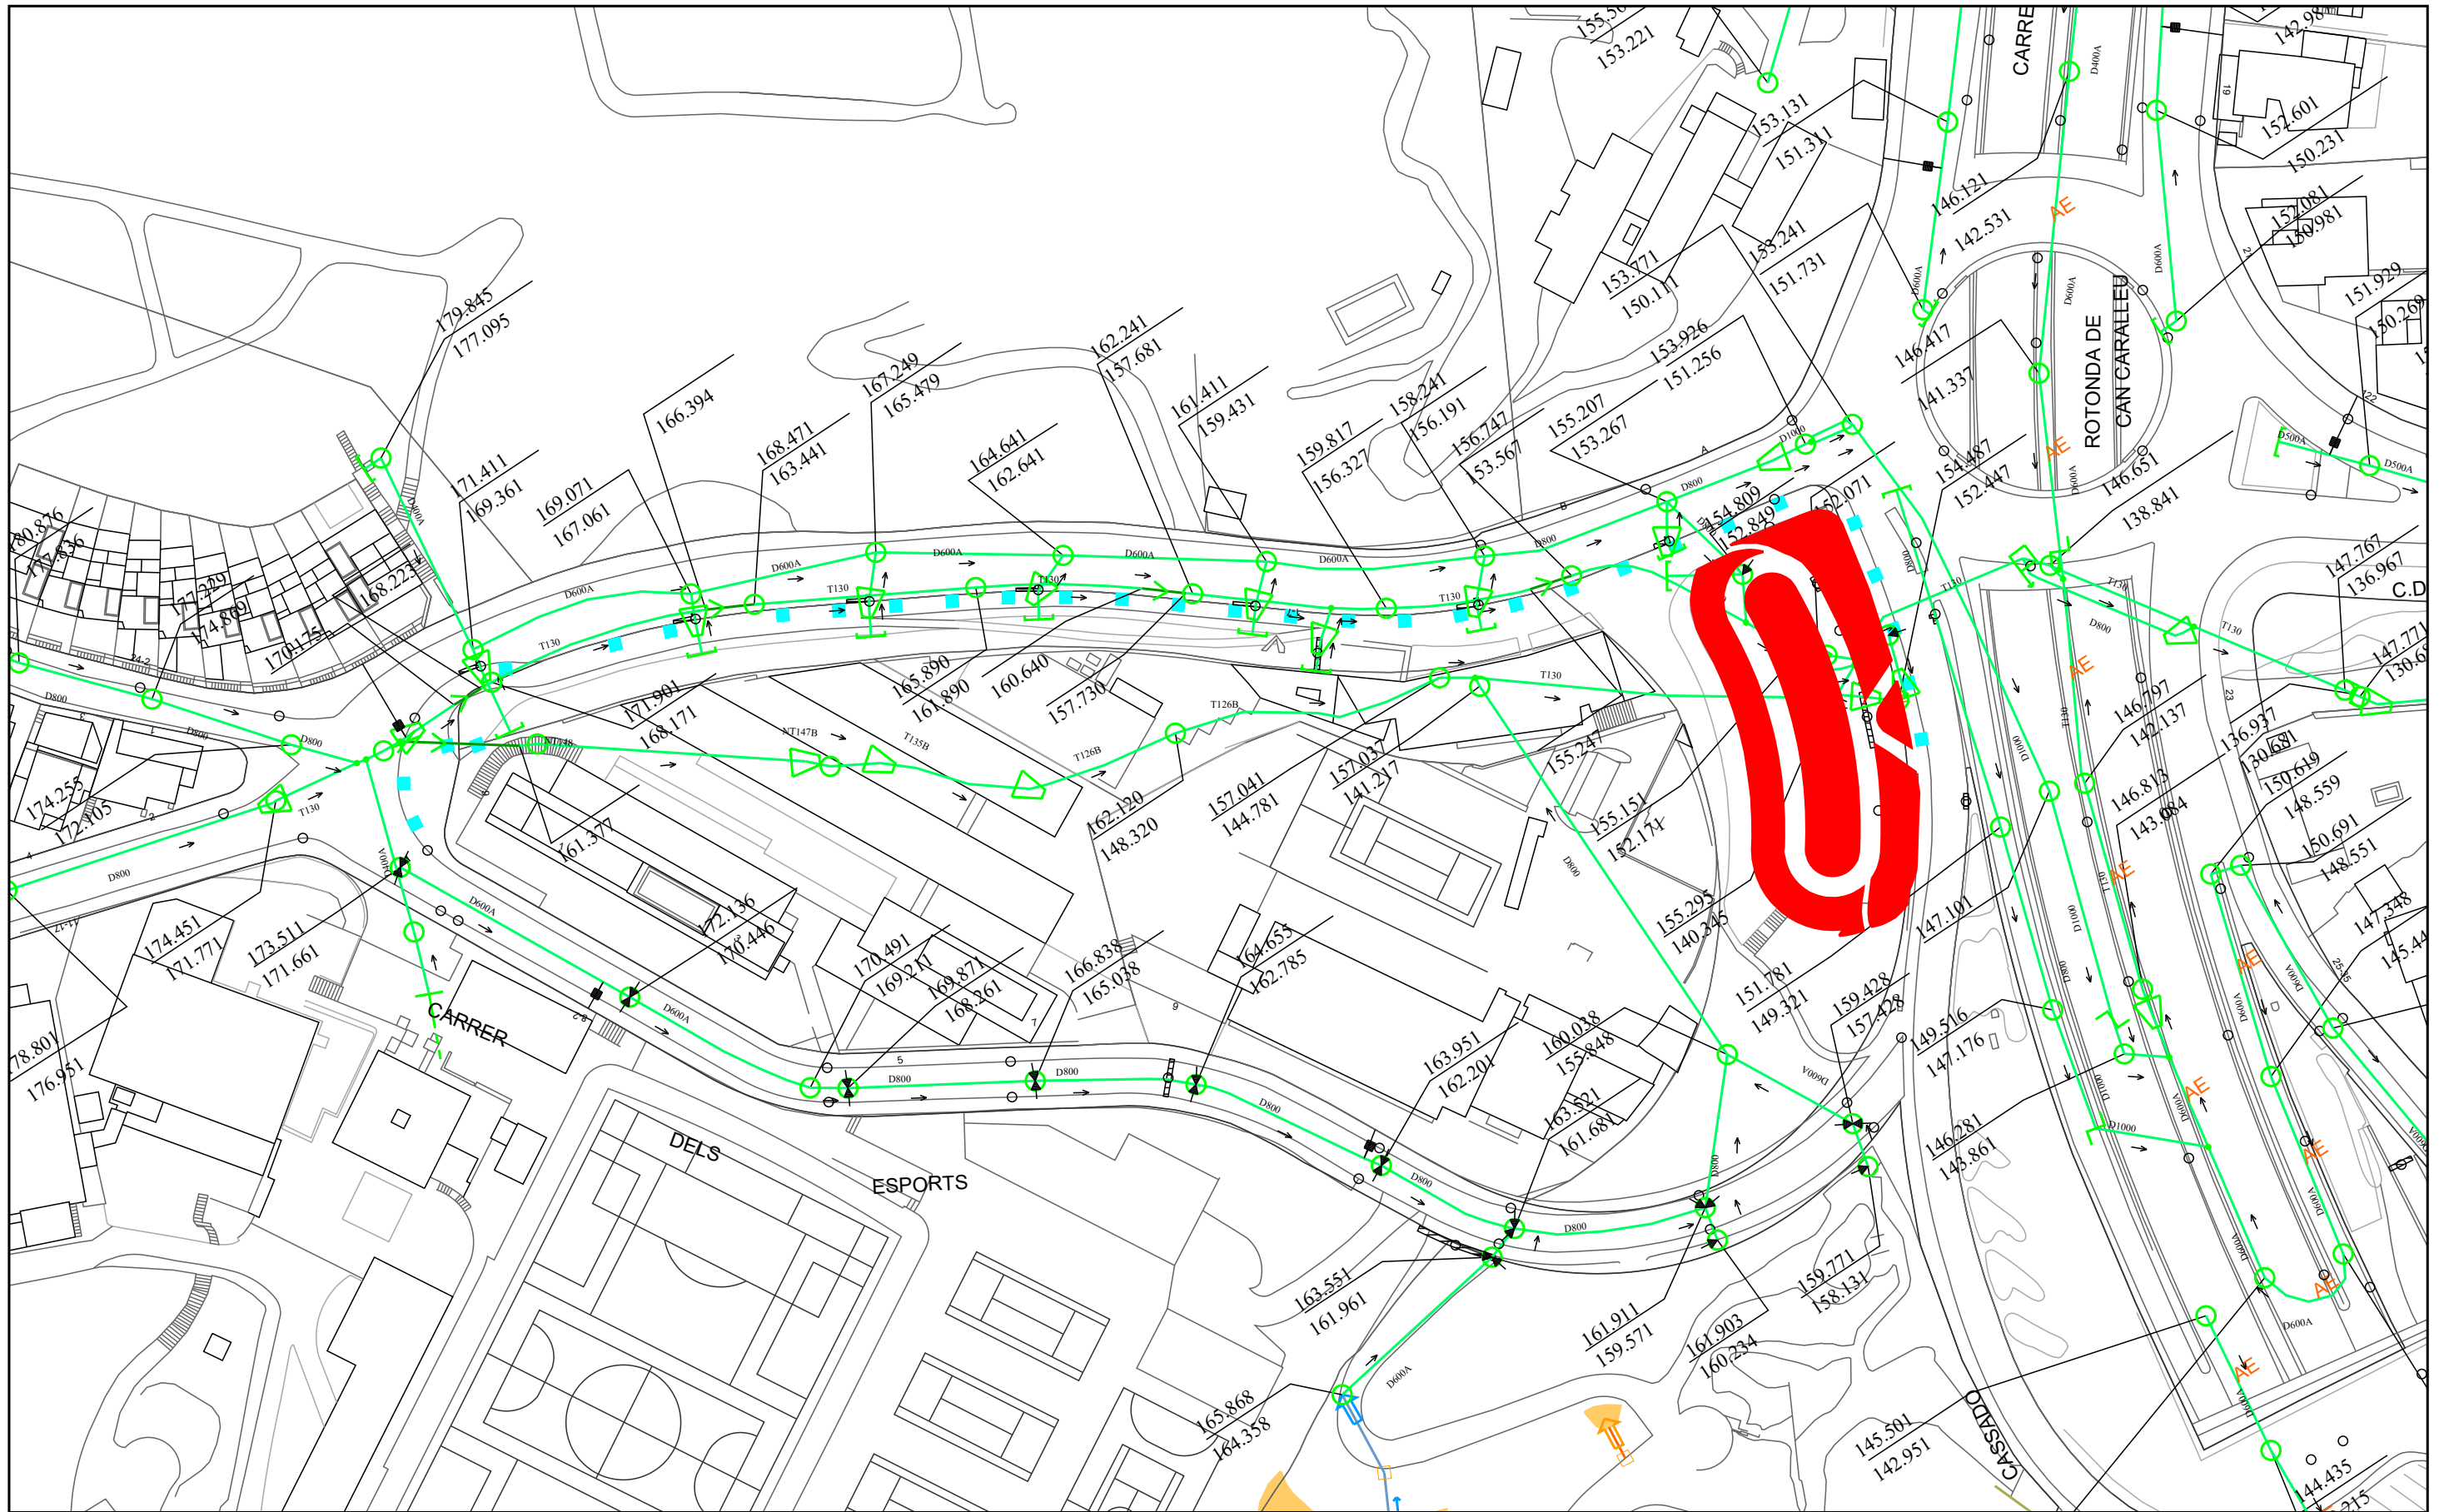

SUDS 05-002 - Can Caralleu

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000

Coordenada Inferior esquerra:(425611.492, 4583574.716) m. Coordenada Inferior dreta:(425995.686, 4583574.716) m.
Coordenada Superior dreta:(425995.686, 4583813.957) m. Coordenada Superior esquerra:(425611.492, 4583813.957) m.

Data:25/02/2025


LLEGGENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobrecixidor SUDS
- Sobrecixidor clavegueram SUDS

- Pericó SUDS
- Desguis SUDS
- Connexió clavegueram SUDS

- Paviments permeables (I-PAV)
- Escocells d'infiltració (I-ESC)



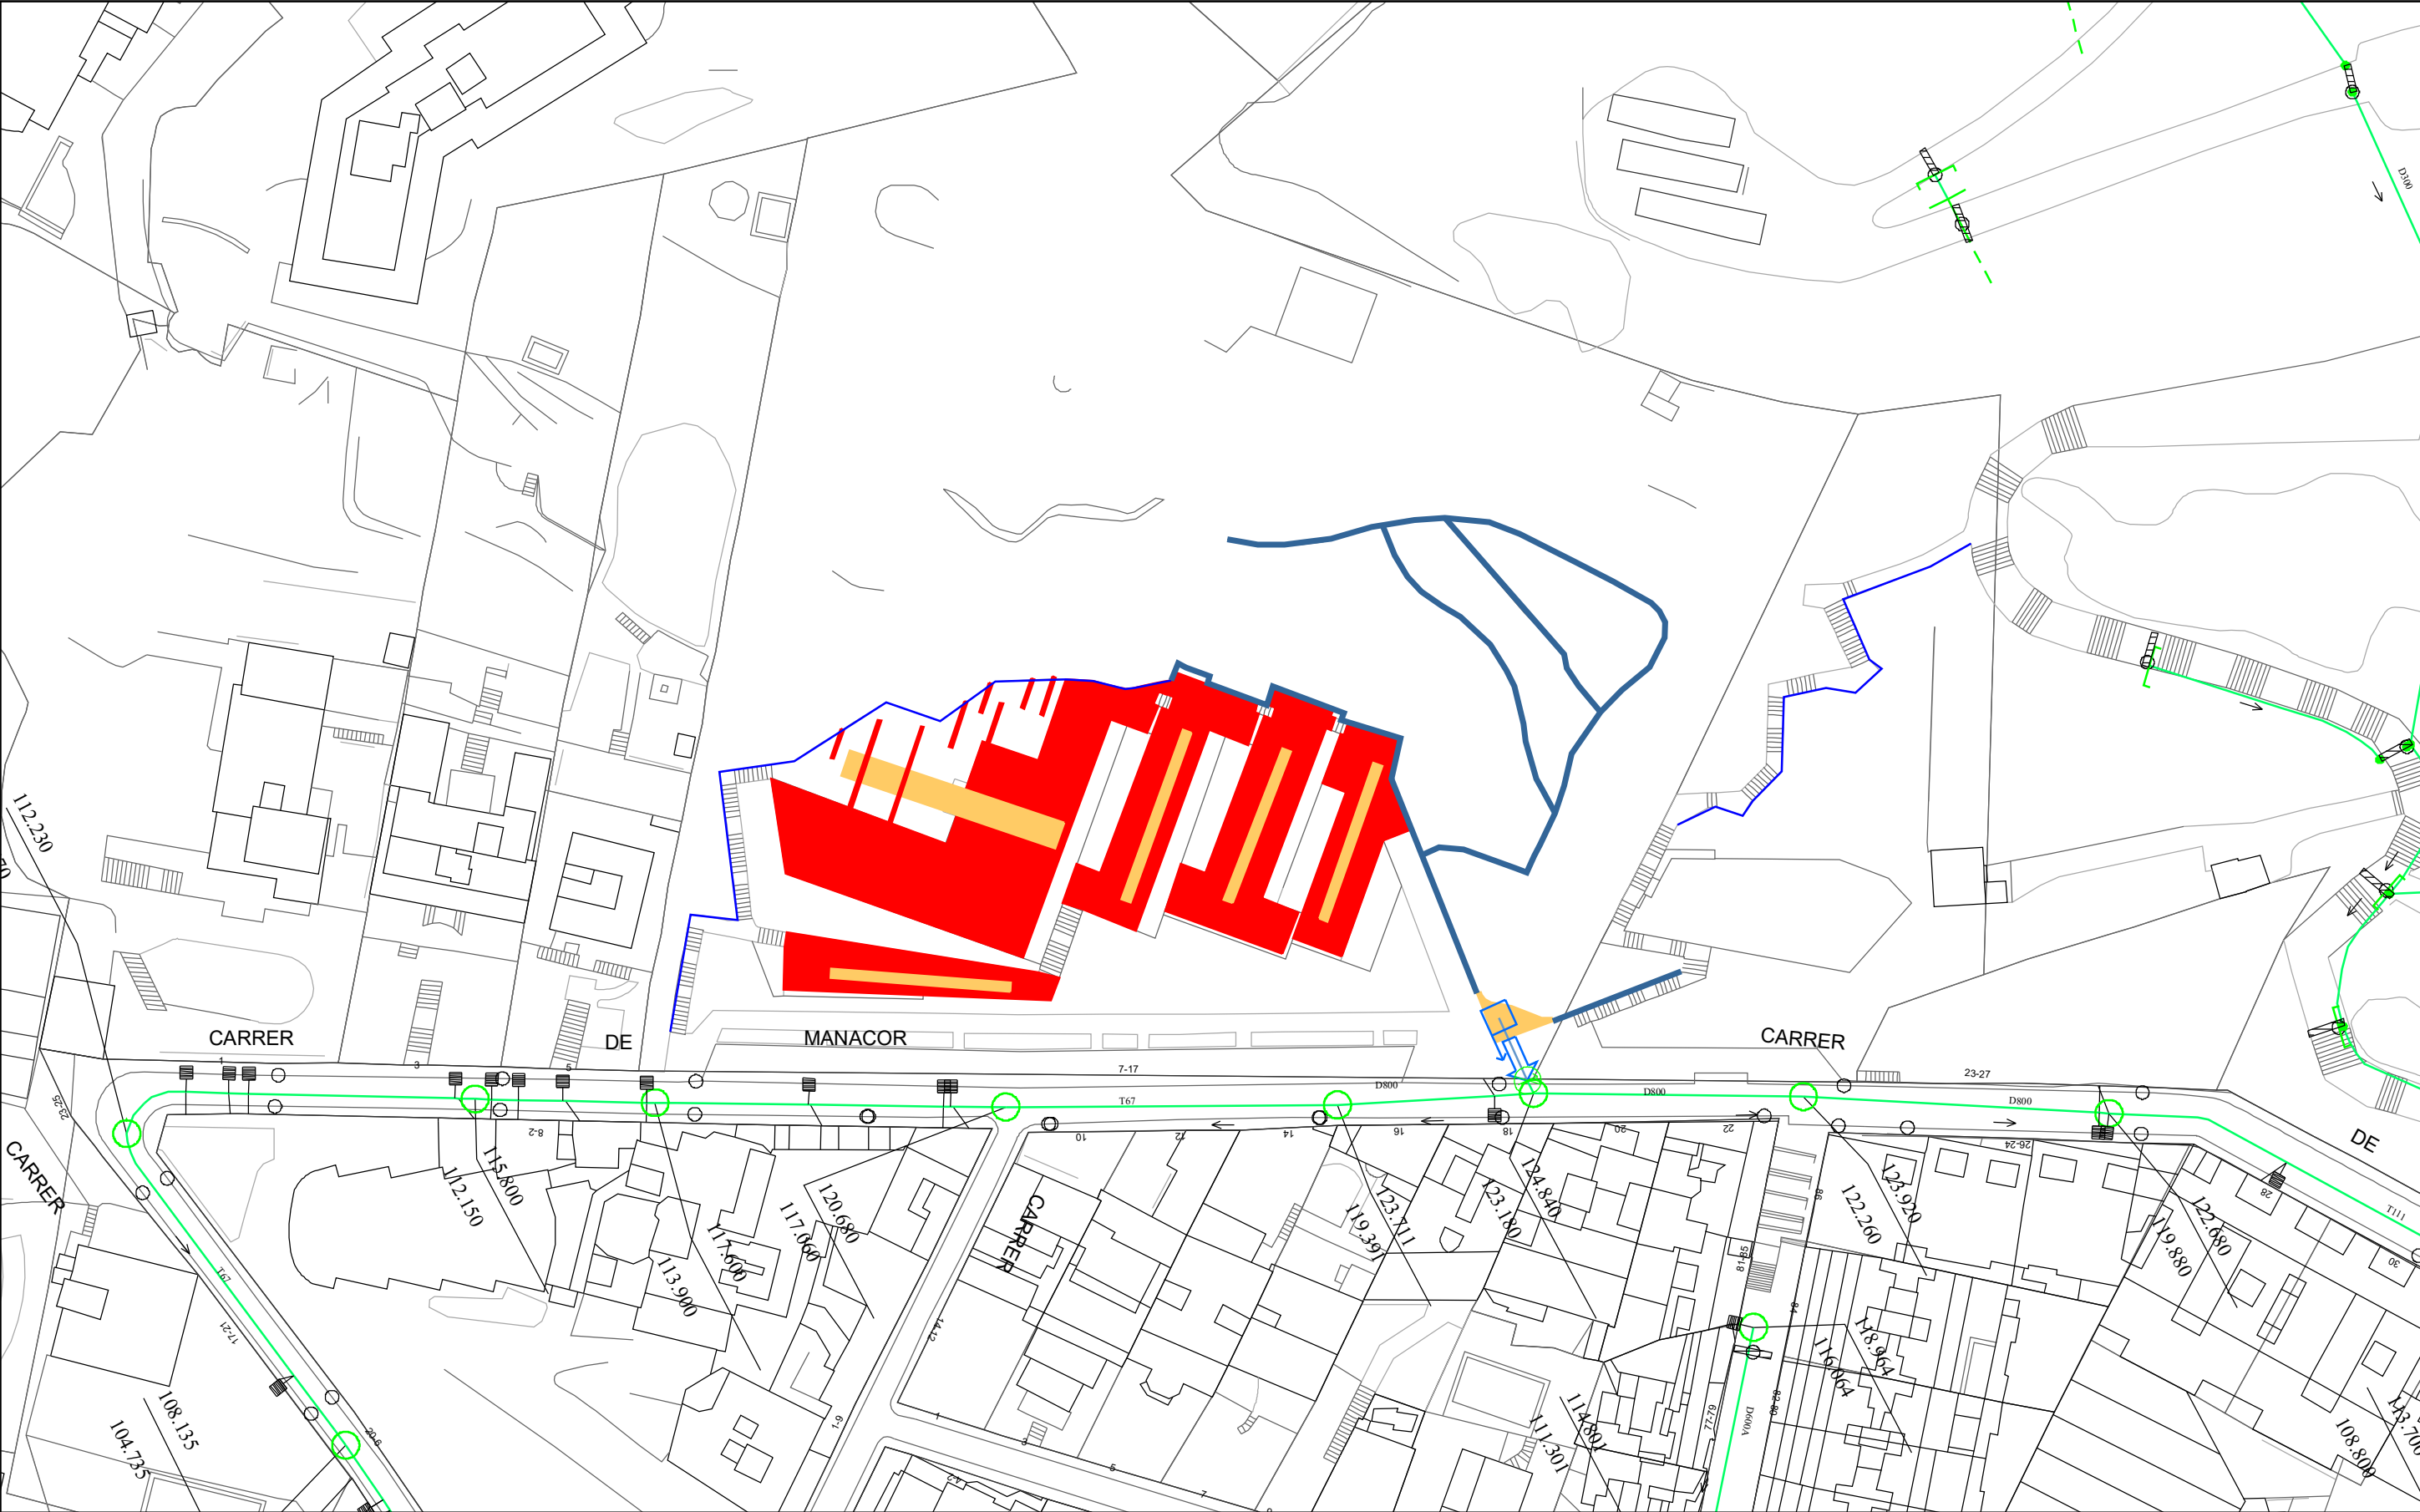

SUDS 05.003 Ampliació Parc del Putget


Data:21/02/2023

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700
Coordenada Inferior esquerra:(428210.667, 4584281.094) m. Coordenada Inferior dreta:(428479.603, 4584281.094) m.
Coordenada Superior dreta:(428479.603, 4584448.563) m. Coordenada Superior esquerra:(428210.667, 4584448.563) m.

LLEGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



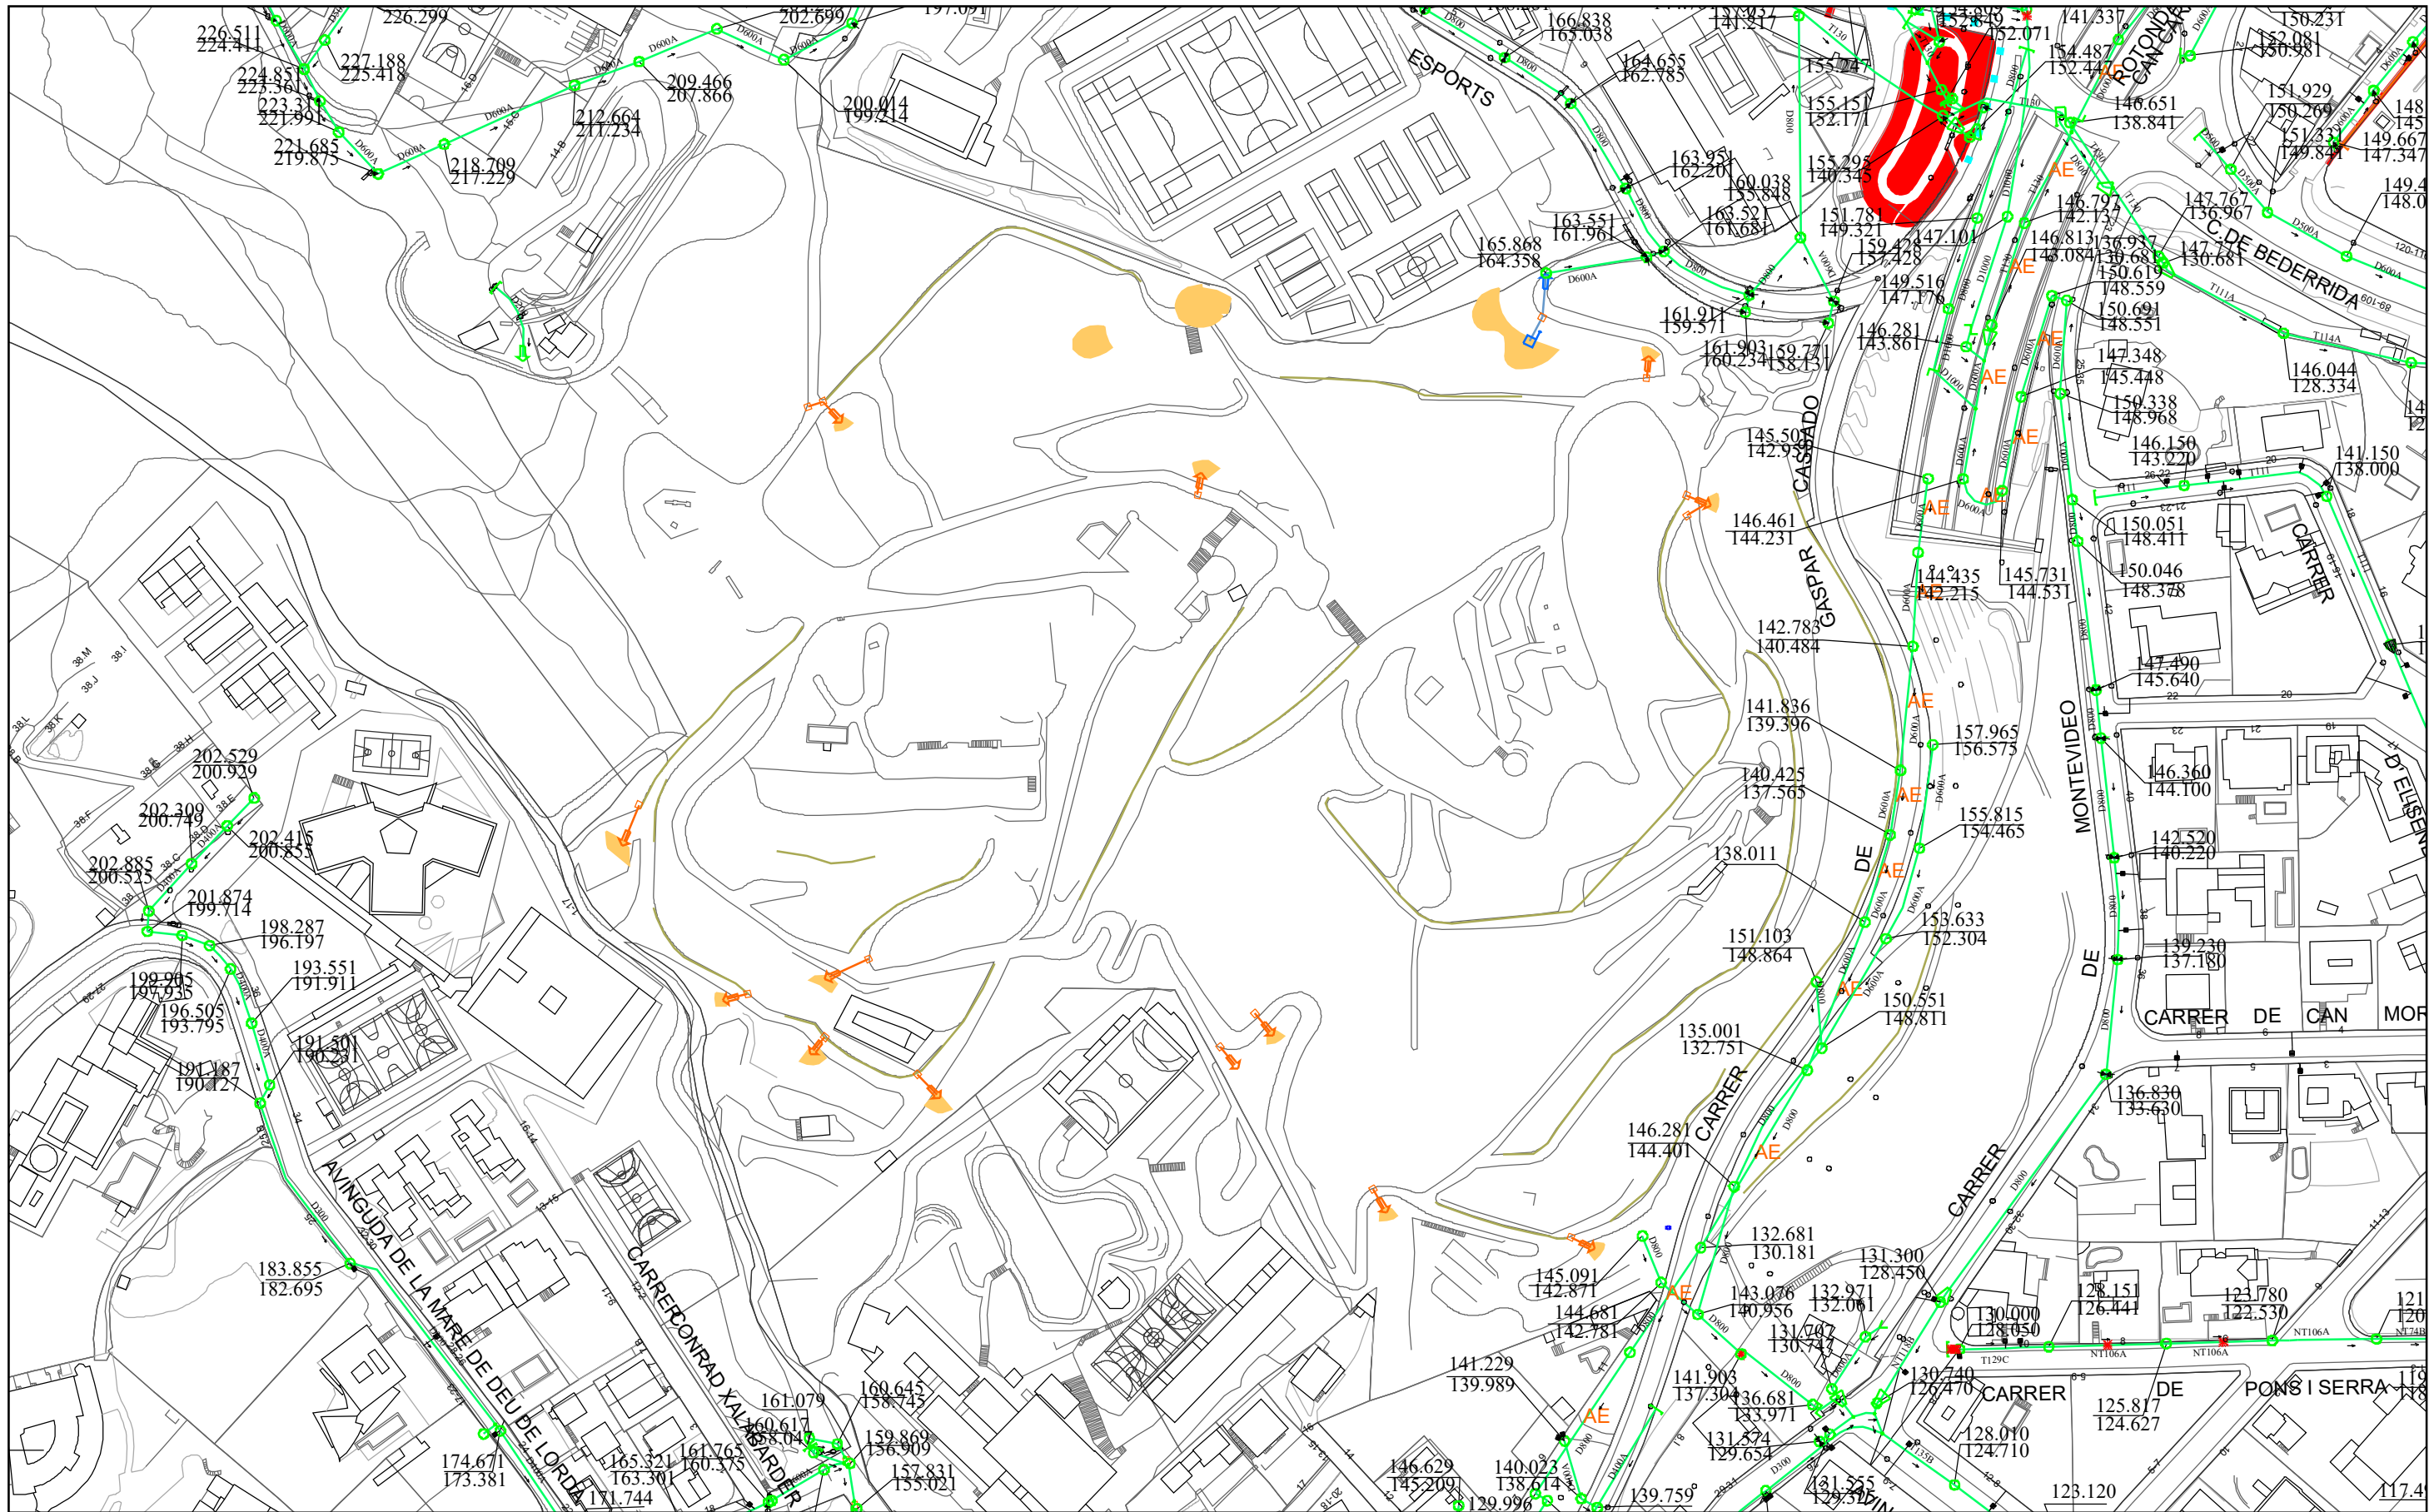

SUDS 05-004 - Parc de l'Oreneta

Data:05/04/2023

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/2000

Coordenada Inferior esquerra:(425275.617, 4583205.660) m. Coordenada Inferior dreta:(426044.004, 4583205.660) m.
Coordenada Superior dreta:(426044.004, 4583684.143) m. Coordenada Superior esquerra:(425275.617, 4583684.143) m.


LLEENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobrecixidor SUDS
- Sobrecixidor clavegueram SUDS

- Pericó SUDS
- Desguàs SUDS
- Connexió clavegueram SUDS

- Dip. infiltració i detenció (ID-DIP)
- Pous d'infiltració i detenció (ID-POU)
- Cunetes vegetades (T-CUN)



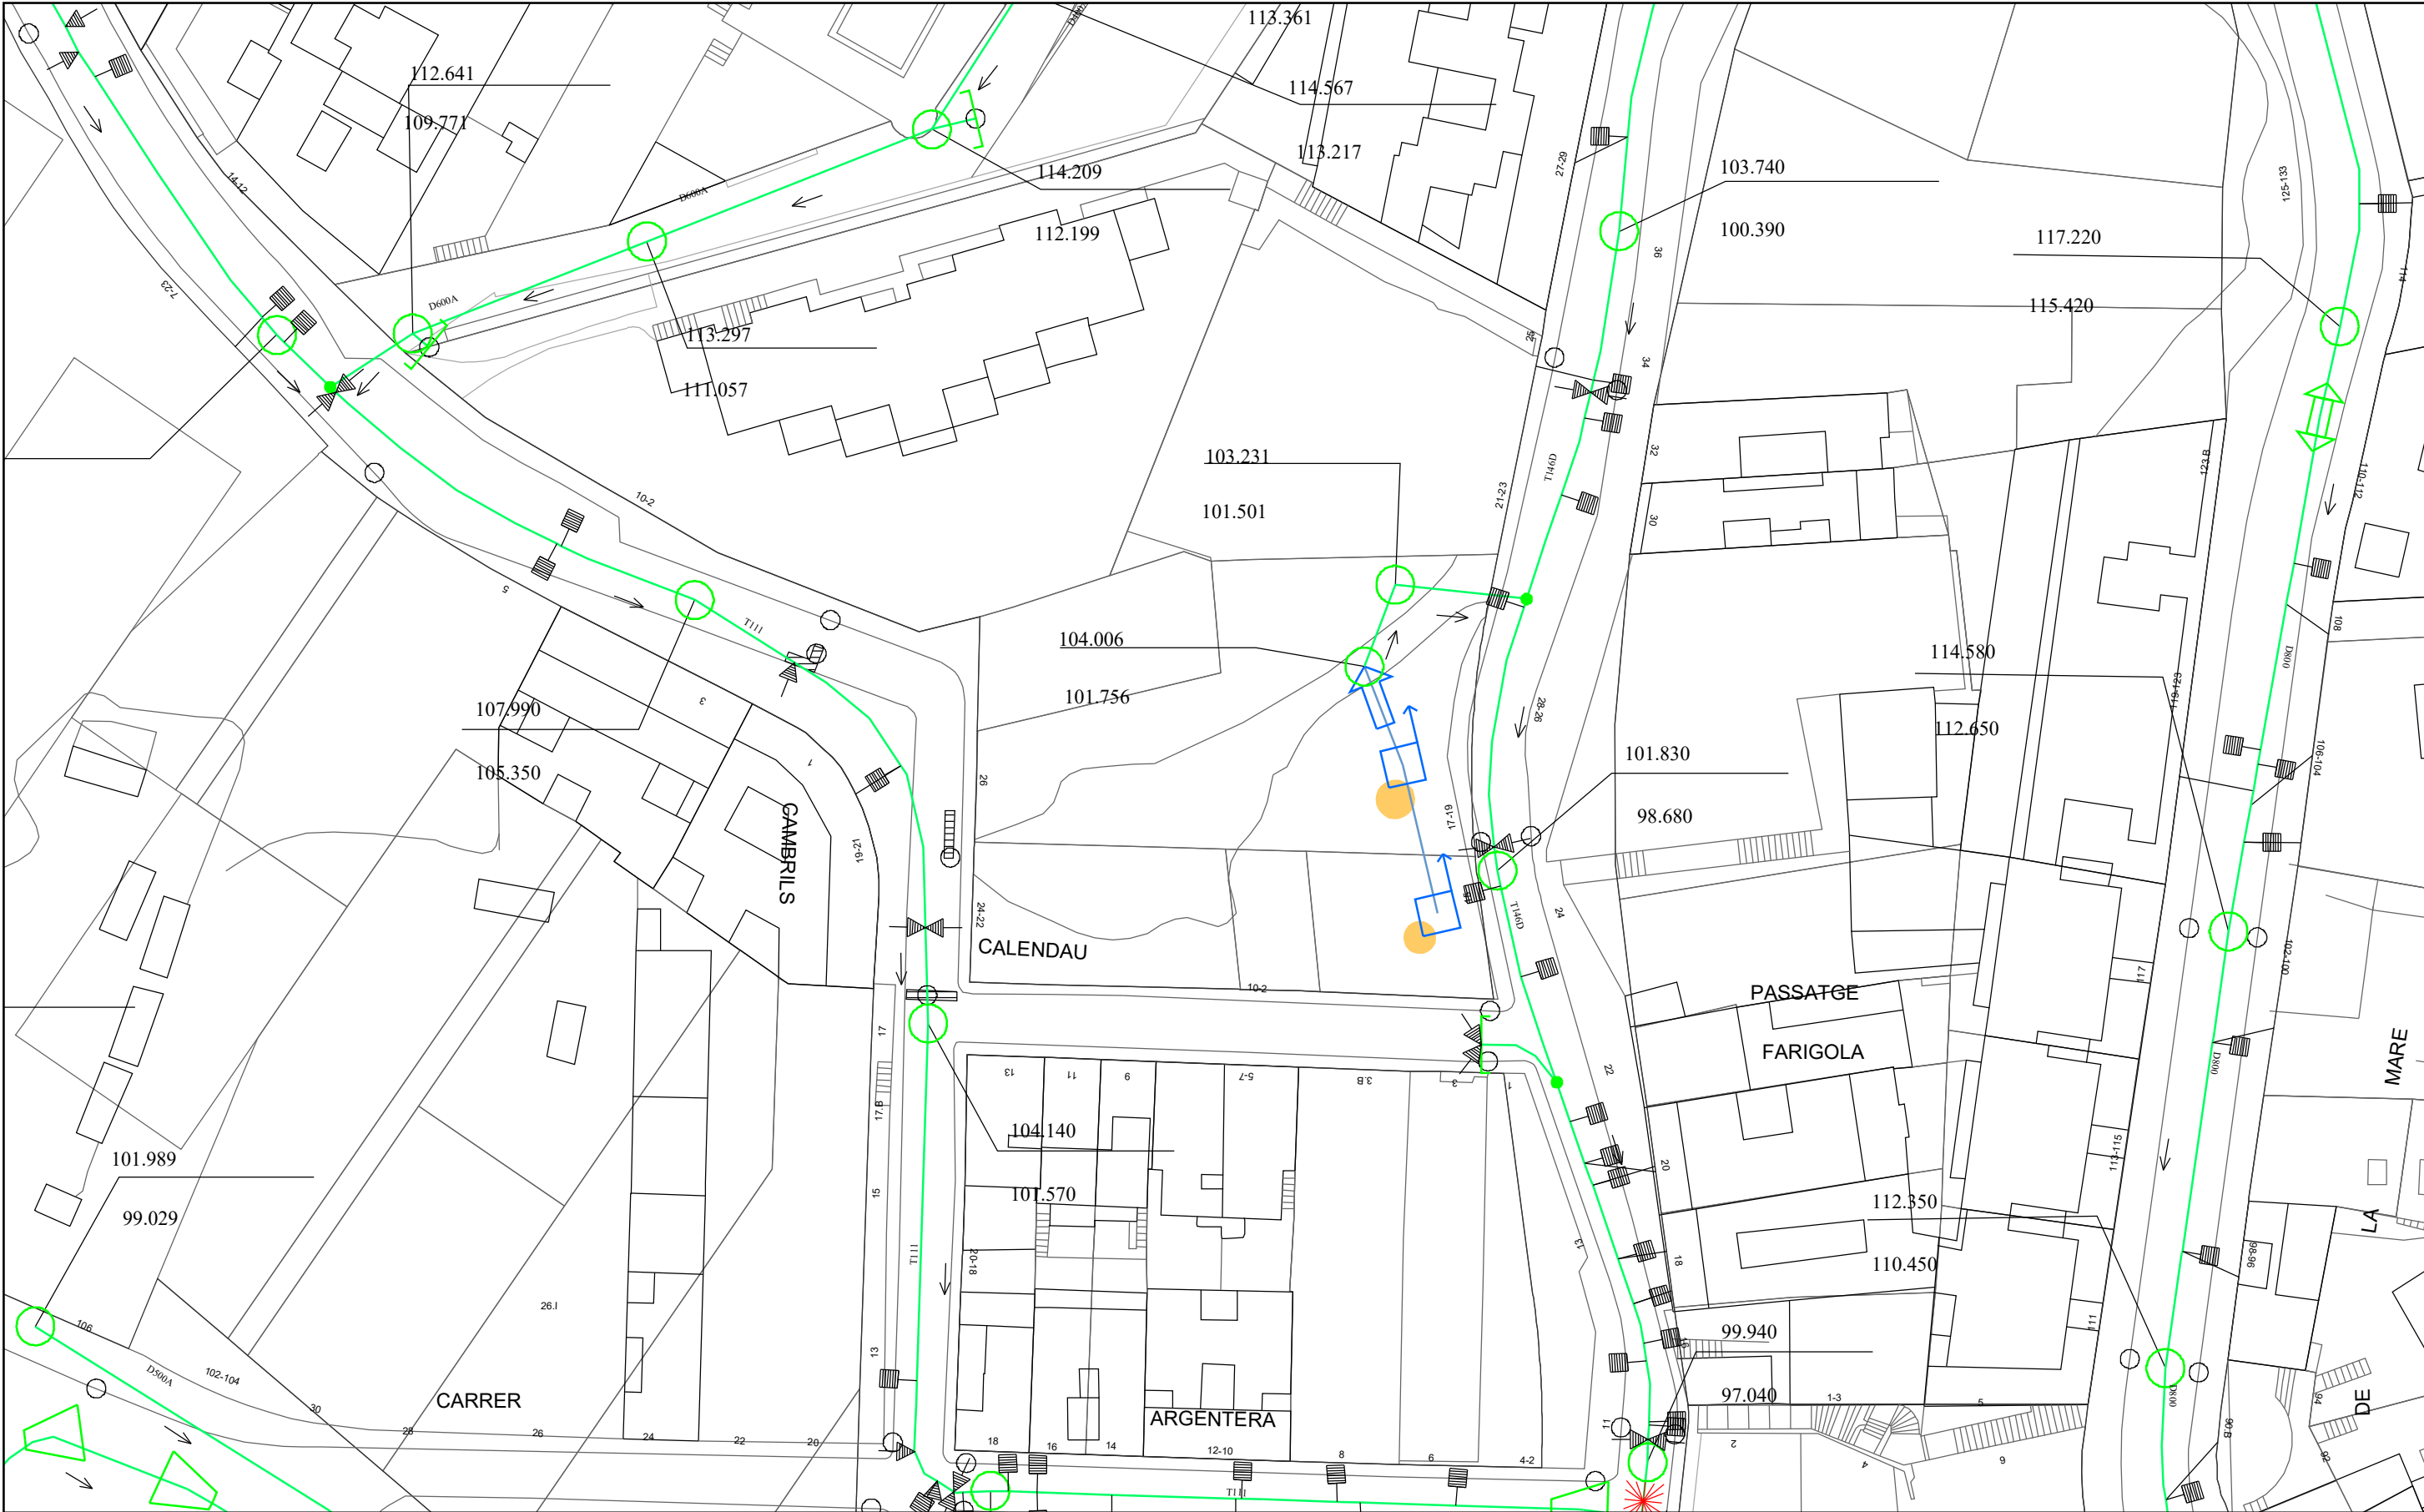


SUDS 06-001 - Can Carol


Data:26/03/2024

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500
Coordenada Inferior esquerra:(428529.152, 4584821.084) m. Coordenada Inferior dreta:(428721.249, 4584821.084) m.
Coordenada Superior dreta:(428721.249, 4584940.705) m. Coordenada Superior esquerra:(428529.152, 4584940.705) m.

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



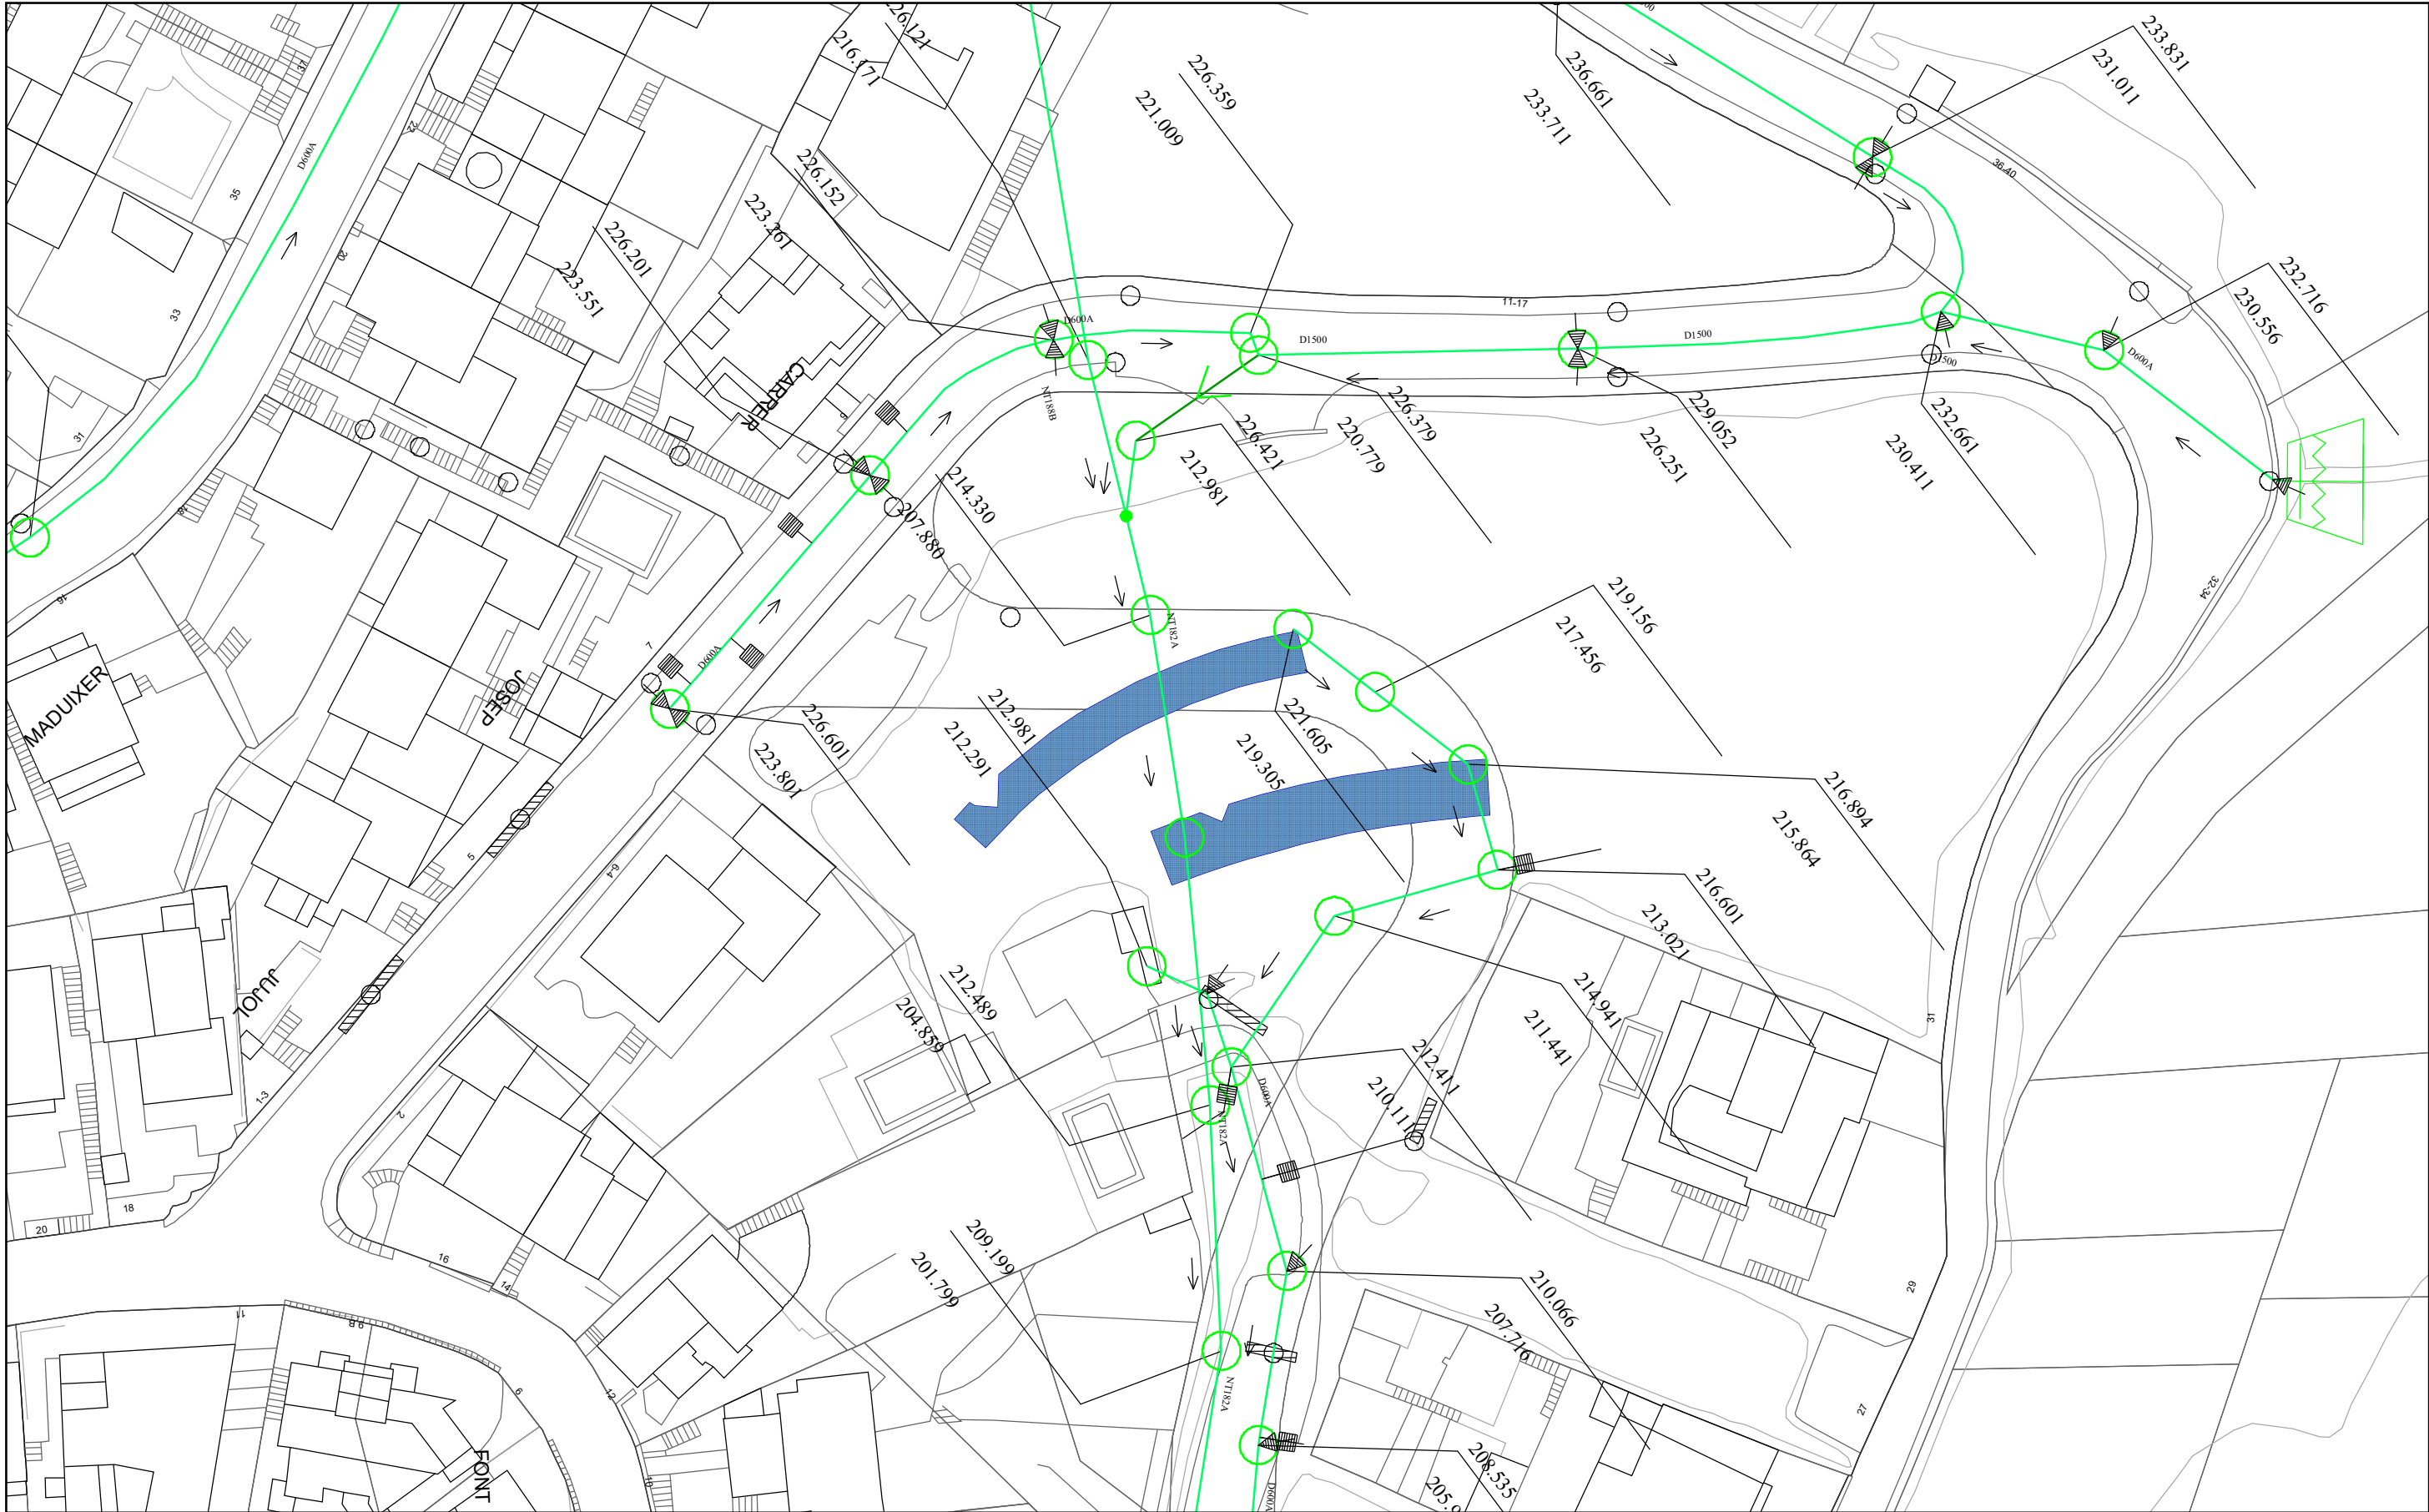

SUDS 06-002 - Adrià Gual

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500


Coordenada Inferior esquerra:(427521.603, 4585722.085) m. Coordenada Inferior dreta:(427713.699, 4585722.085) m.
Coordenada Superior dreta:(427713.699, 4585841.706) m. Coordenada Superior esquerra:(427521.603, 4585841.706) m.

Data:12/03/2024

LLEGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



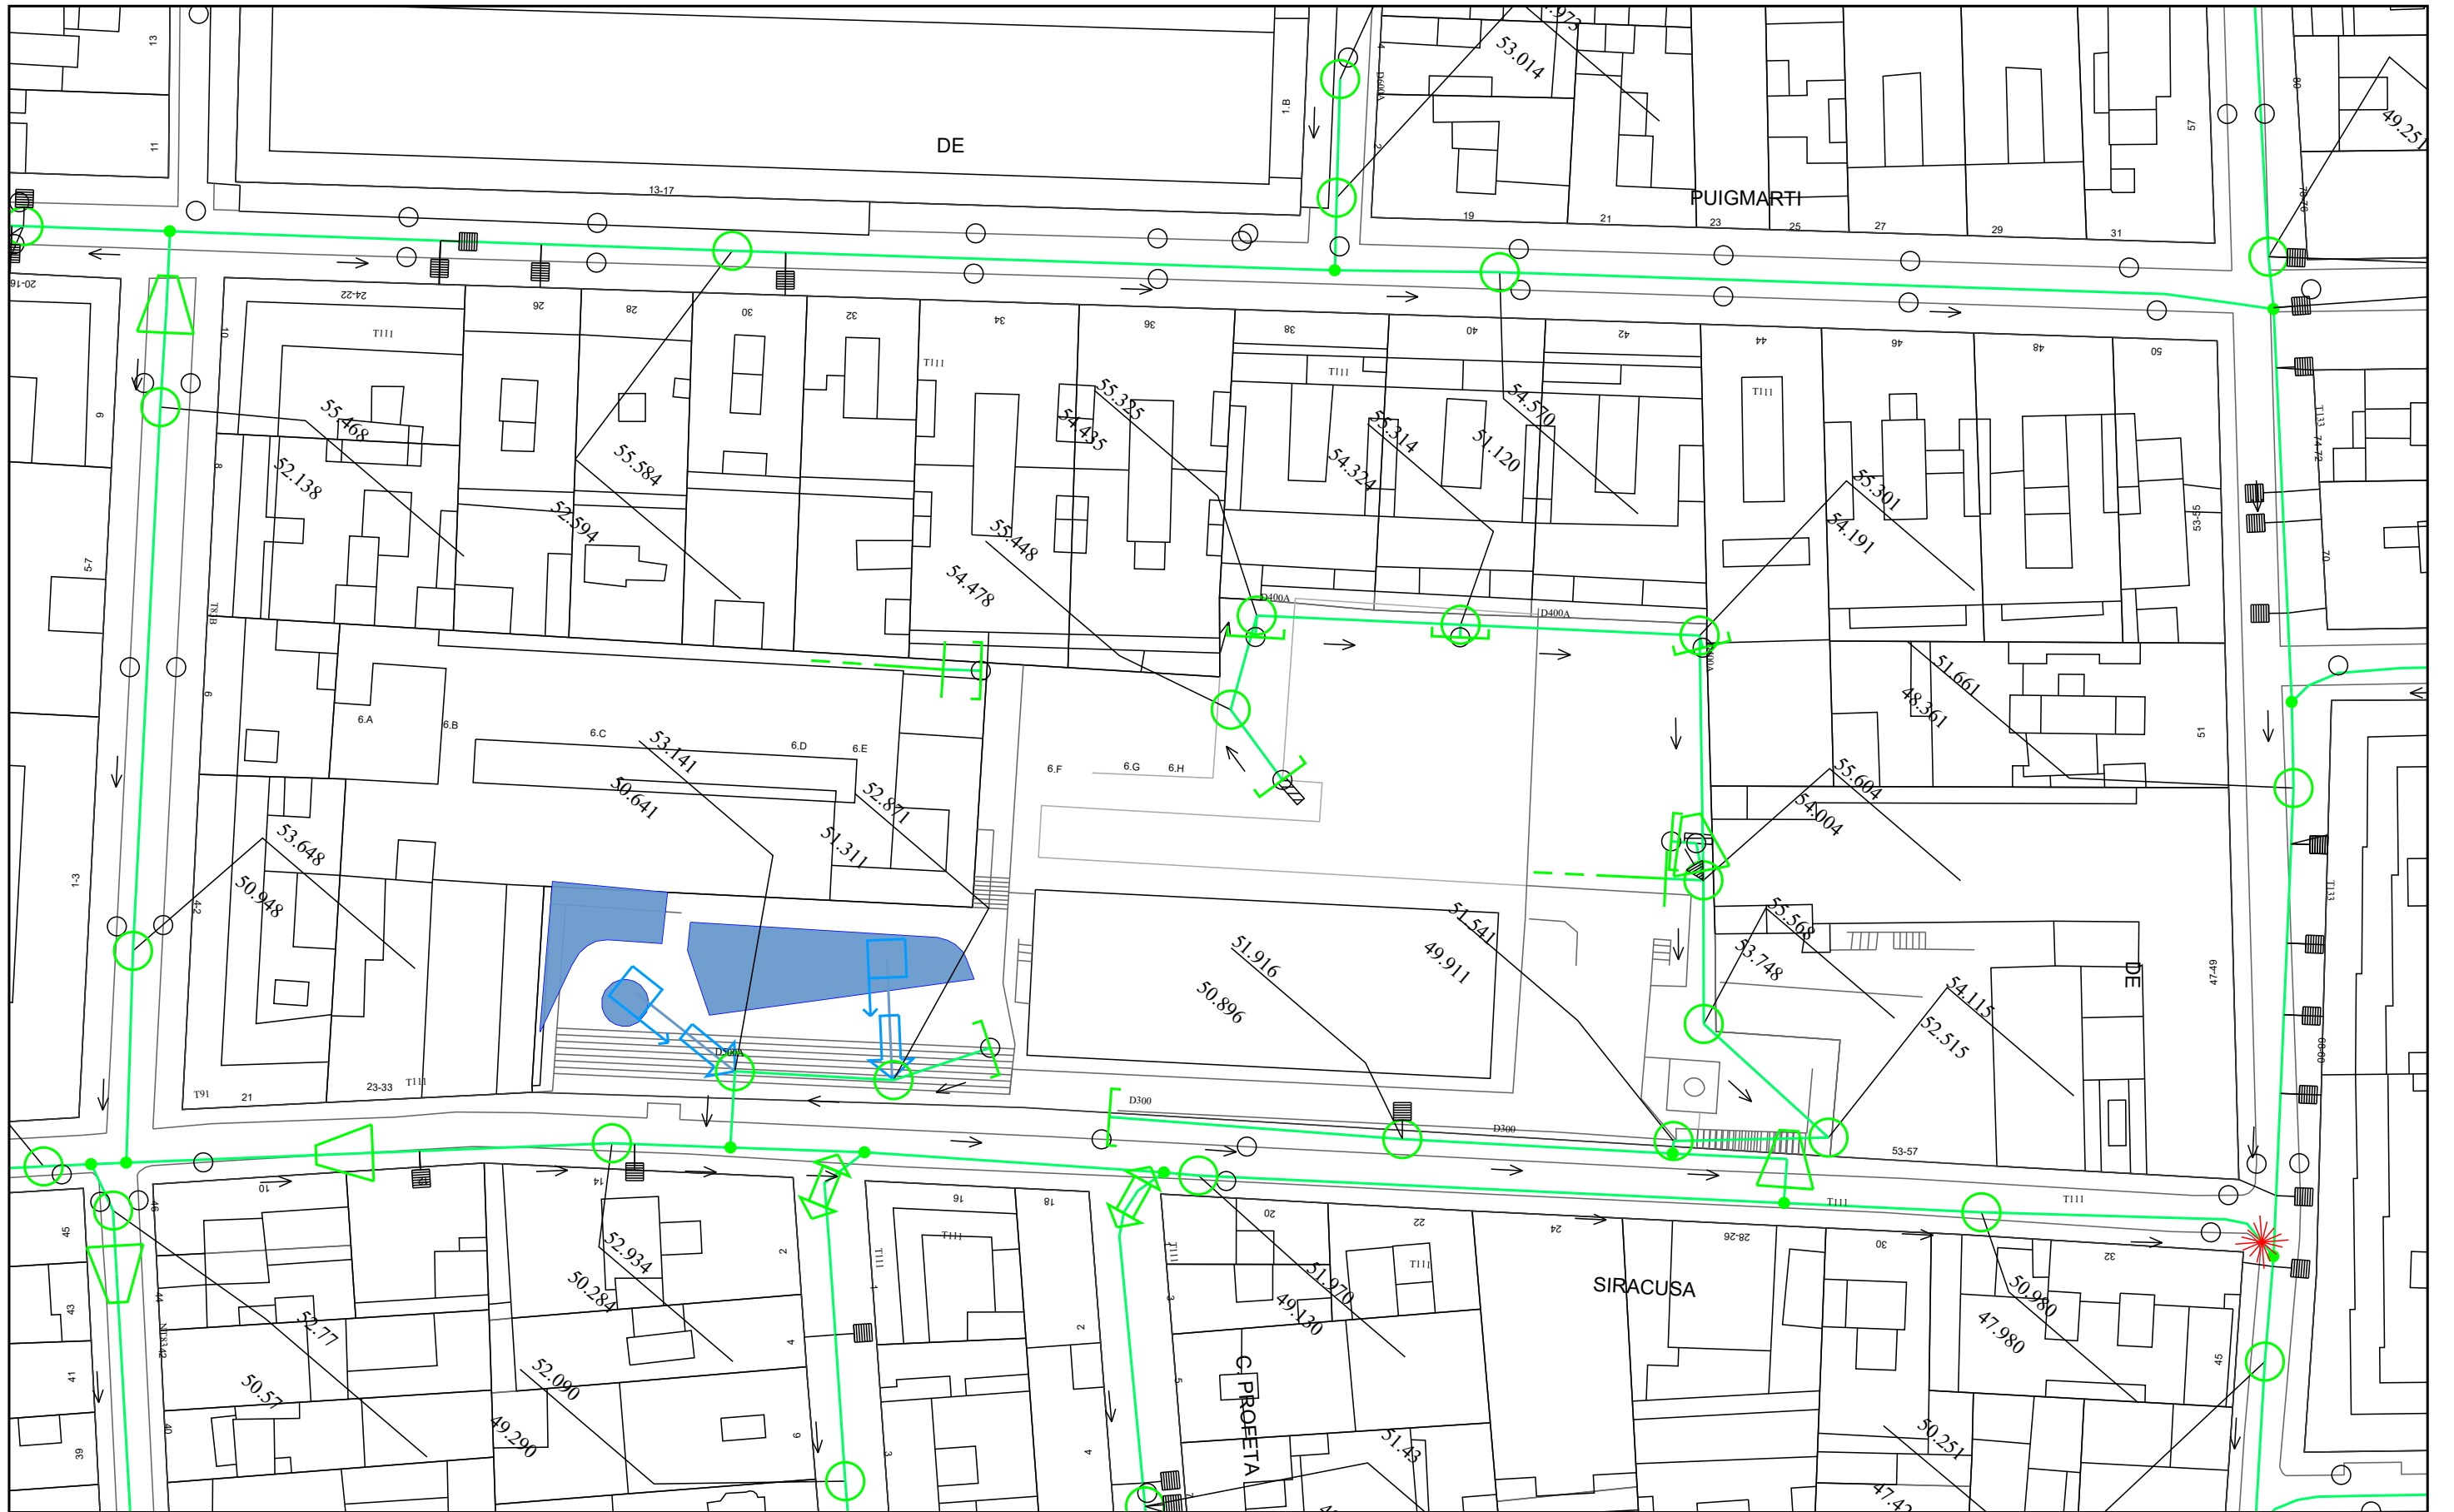

SUDS 06-003 - Pl. Poble Gitano

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500


Coordenada Inferior esquerra:(429720.804, 4583645.185) m. Coordenada Inferior dreta:(429912.901, 4583645.185) m.
Coordenada Superior dreta:(429912.901, 4583764.806) m. Coordenada Superior esquerra:(429720.804, 4583764.806) m.

Data:22/05/2024

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



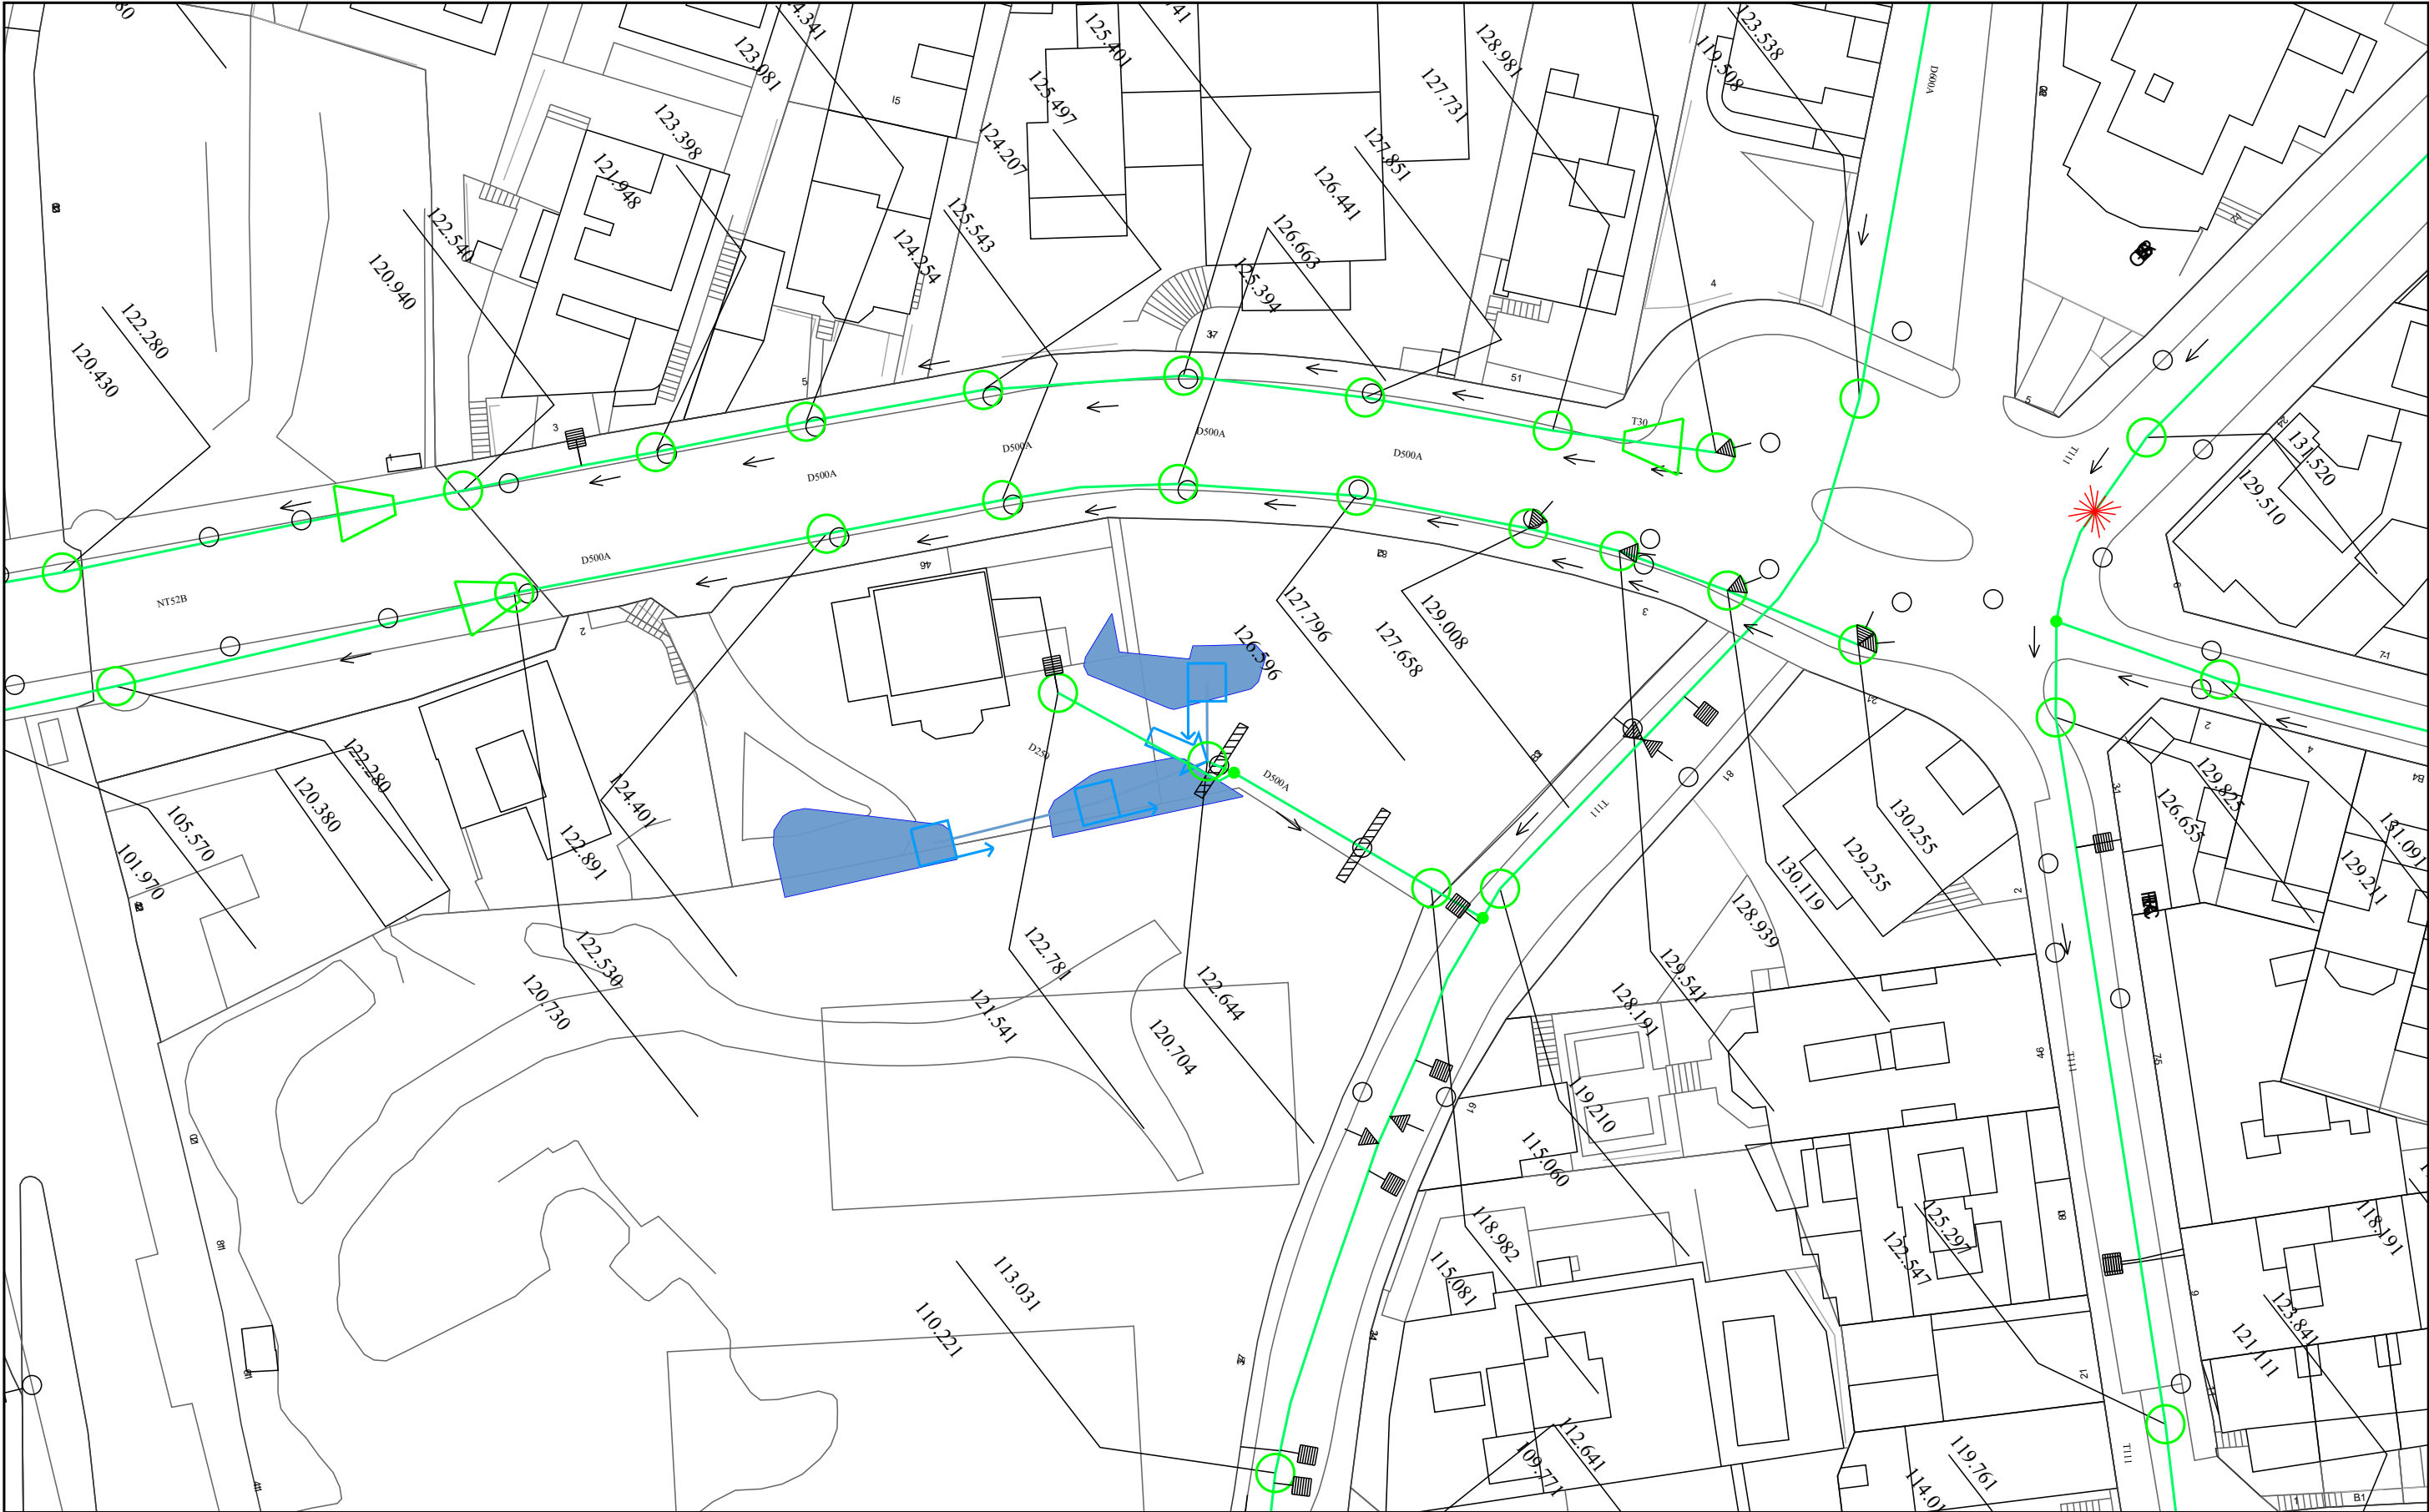

SUDS 06-004 - Jardins Canals i Junyer

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500

Coordenada Inferior esquerra:(428407.120, 4584885.482) m. Coordenada Inferior dreta:(428599.217, 4584885.482) m.
Coordenada Superior dreta:(428599.217, 4585005.103) m. Coordenada Superior esquerra:(428407.120, 4585005.103) m.

Data:28/10/2024

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |






SUDS 06-007 - Pi i Margall (Lot 2)


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000
Coordenada Inferior esquerra:(429944.274, 4584503.836) m. Coordenada Inferior dreta:(430328.468, 4584503.836) m.
Coordenada Superior dreta:(430328.468, 4584743.077) m. Coordenada Superior esquerra:(429944.274, 4584743.077) m.

Data:29/01/2025

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguis SUDS | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | Sobreexidor SUDS (tub) | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | Sobreexidor clavegueram SUDS(tub) | | |



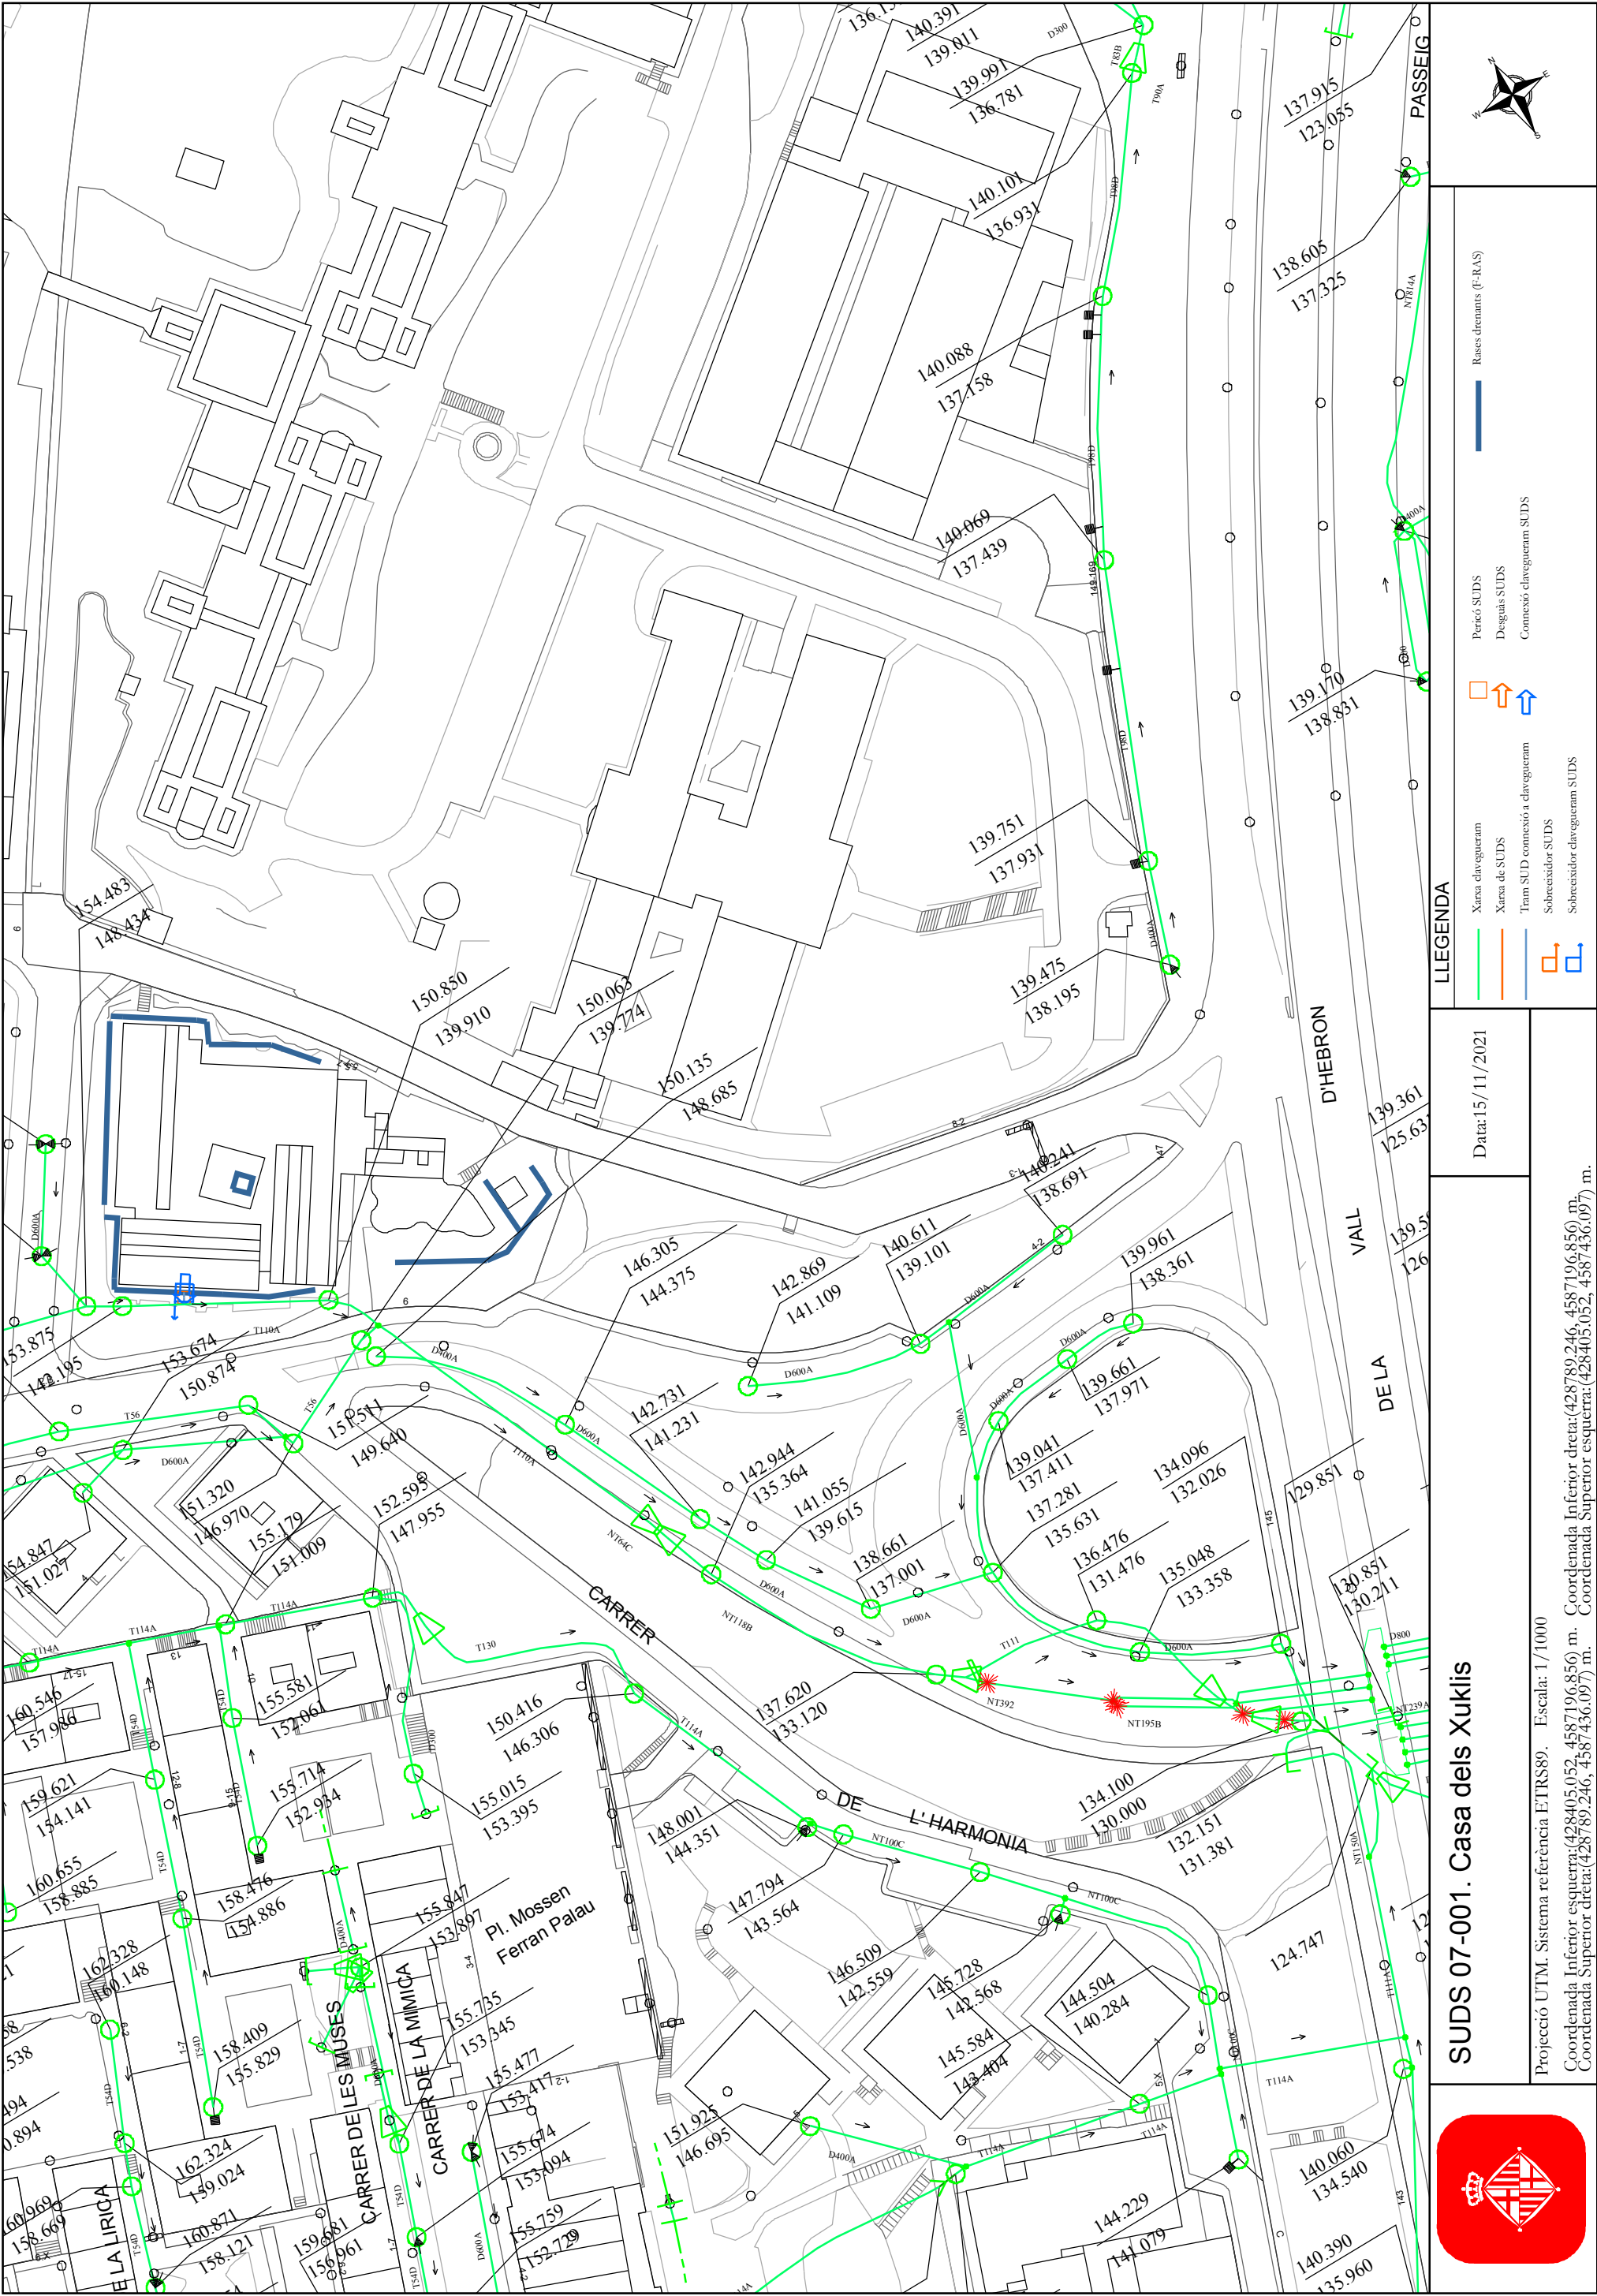



SUDS 07.002 - Can Cortada

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000


Coordenada Inferior esquerra:(428979.732, 4587260.018) m. Coordenada Inferior dreta:(429363.926, 4587260.018) m.
Coordenada Superior dreta:(429363.926, 4587499.260) m. Coordenada Superior esquerra:(428979.732, 4587499.260) m.

Data:17/03/2022

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Sobreixidor SUDS | | | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Sobreixidor clavegueram SUDS | | | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |



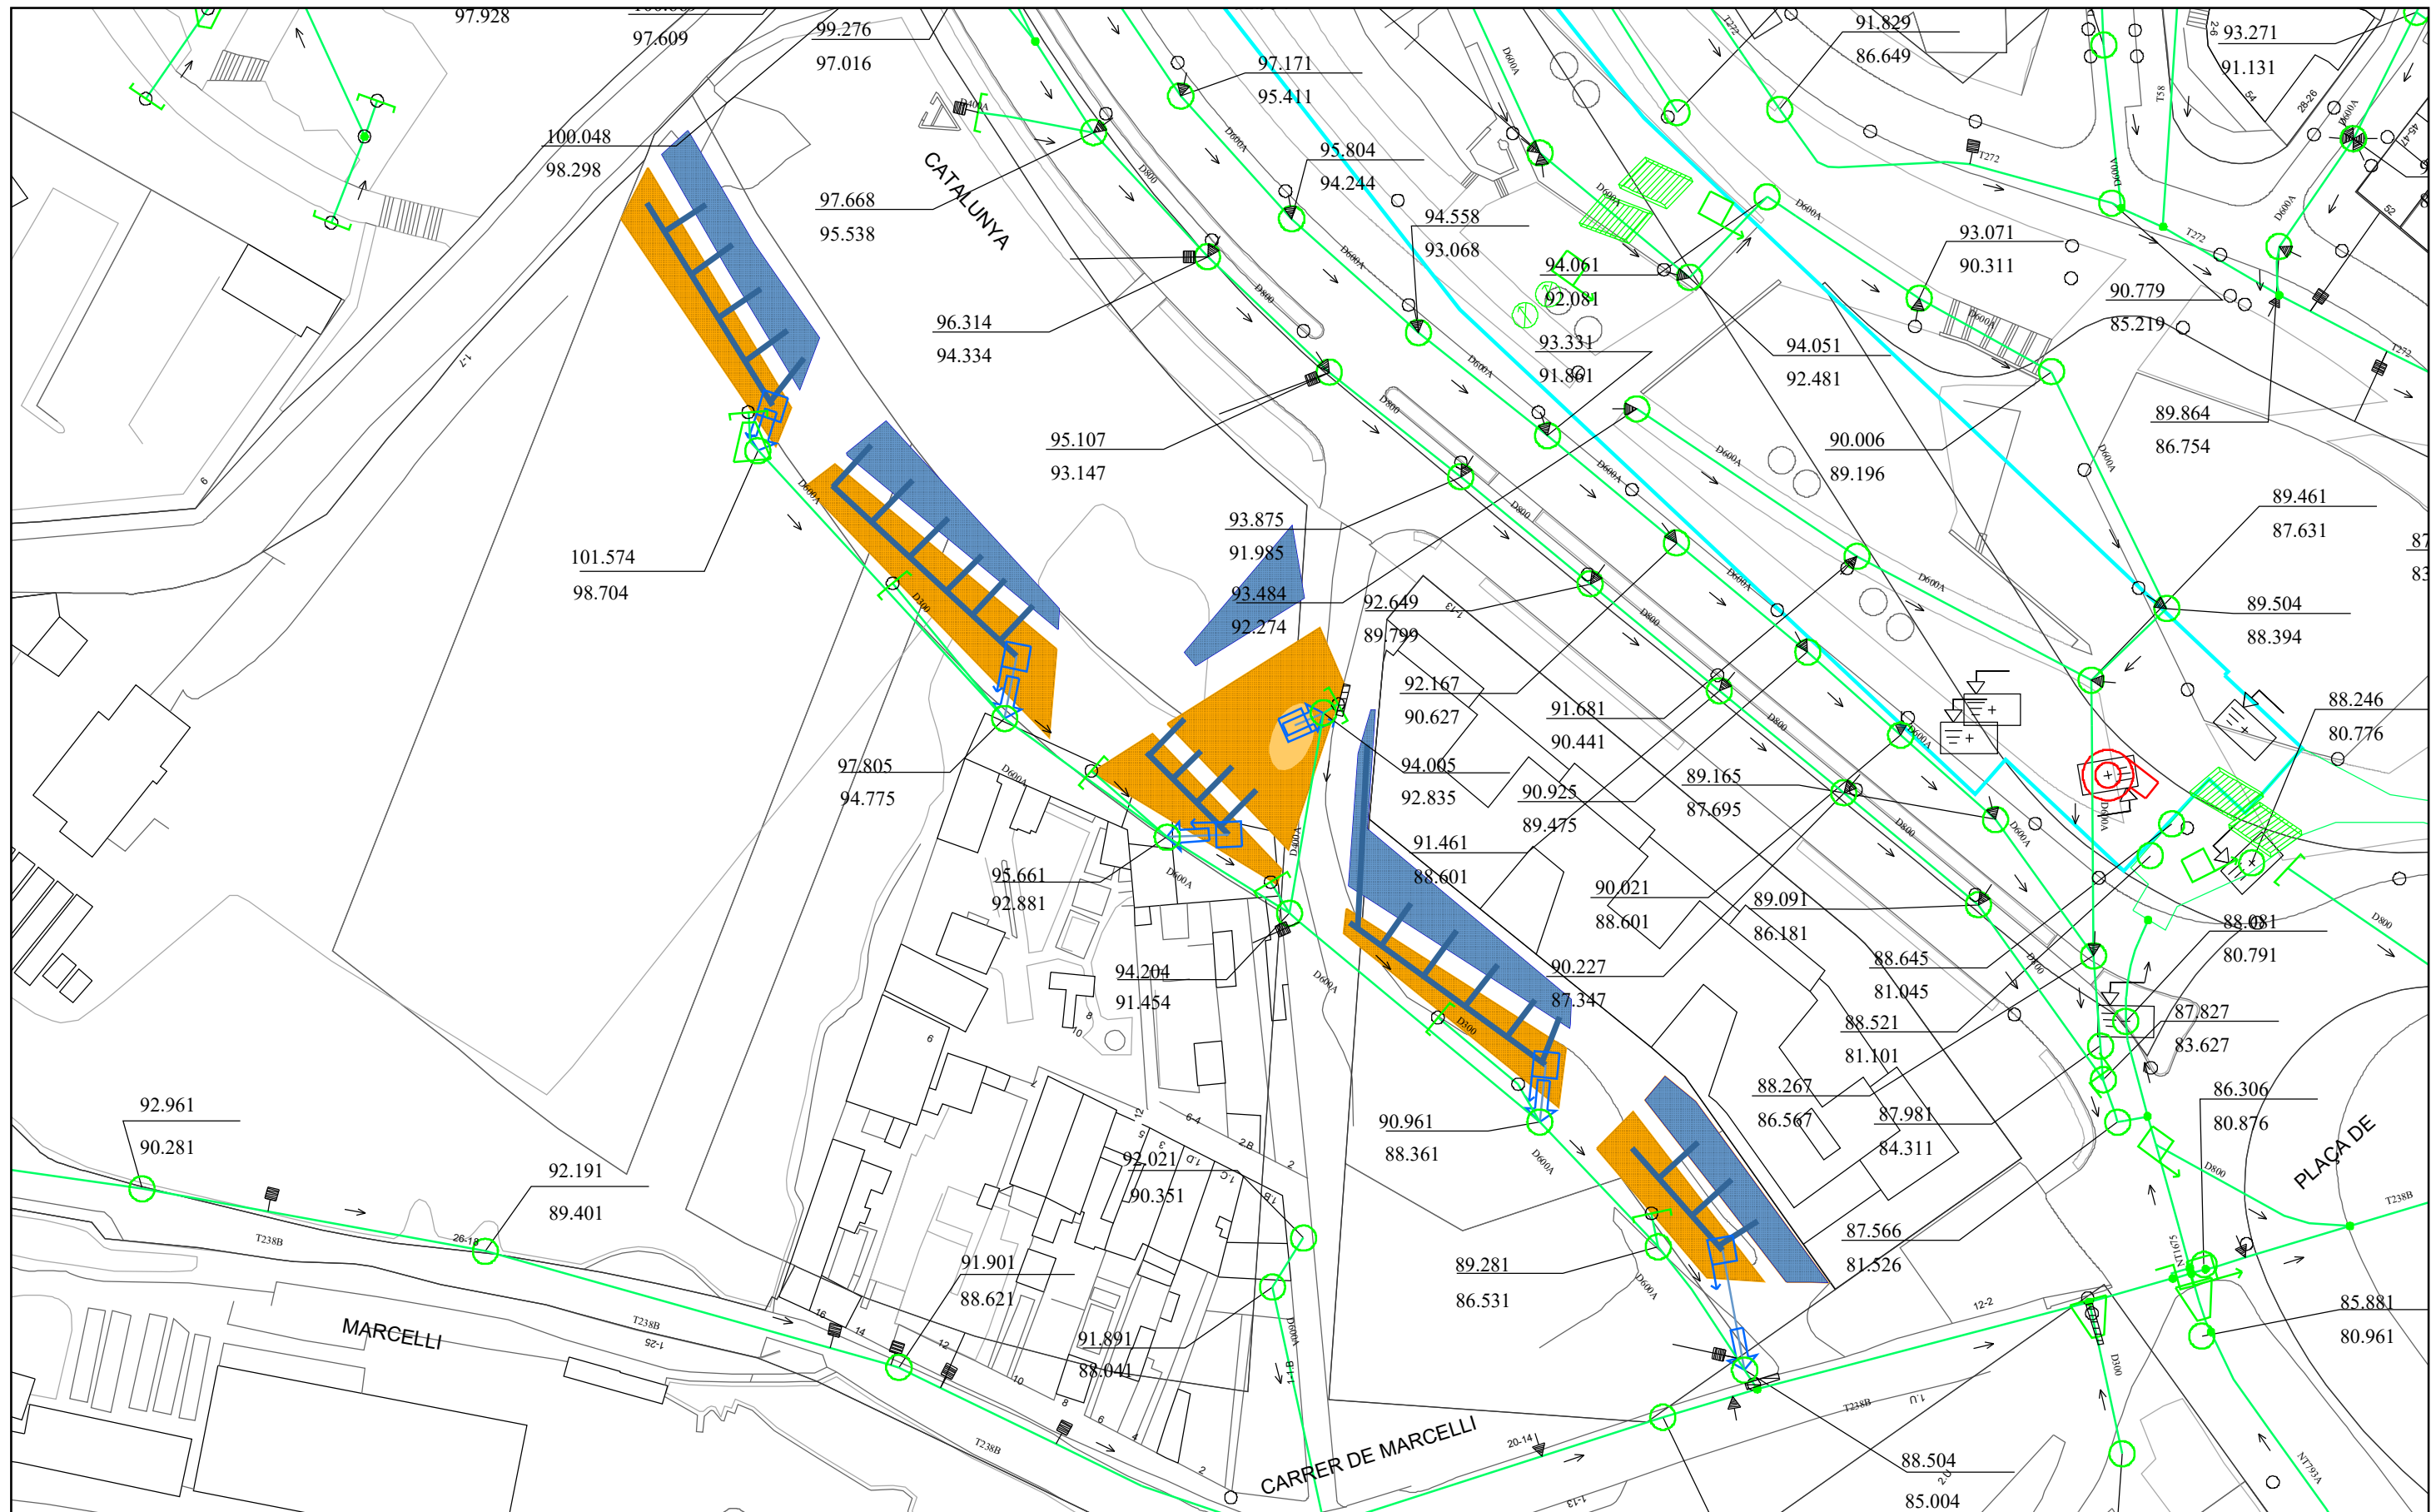

SUDS 07-006 La Clota


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/750


Coordenada Inferior esquerra:(429190.414, 4586827.248) m. Coordenada Inferior dreta:(429478.559, 4586827.248) m.
Coordenada Superior dreta:(429478.559, 4587006.679) m. Coordenada Superior esquerra:(429190.414, 4587006.679) m.

Data:20/02/2024

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Sobreeixidor SUDS | | | | Franges vegetades (F-FRA) |
| | Sobreeixidor clavegueram SUDS | | | | |



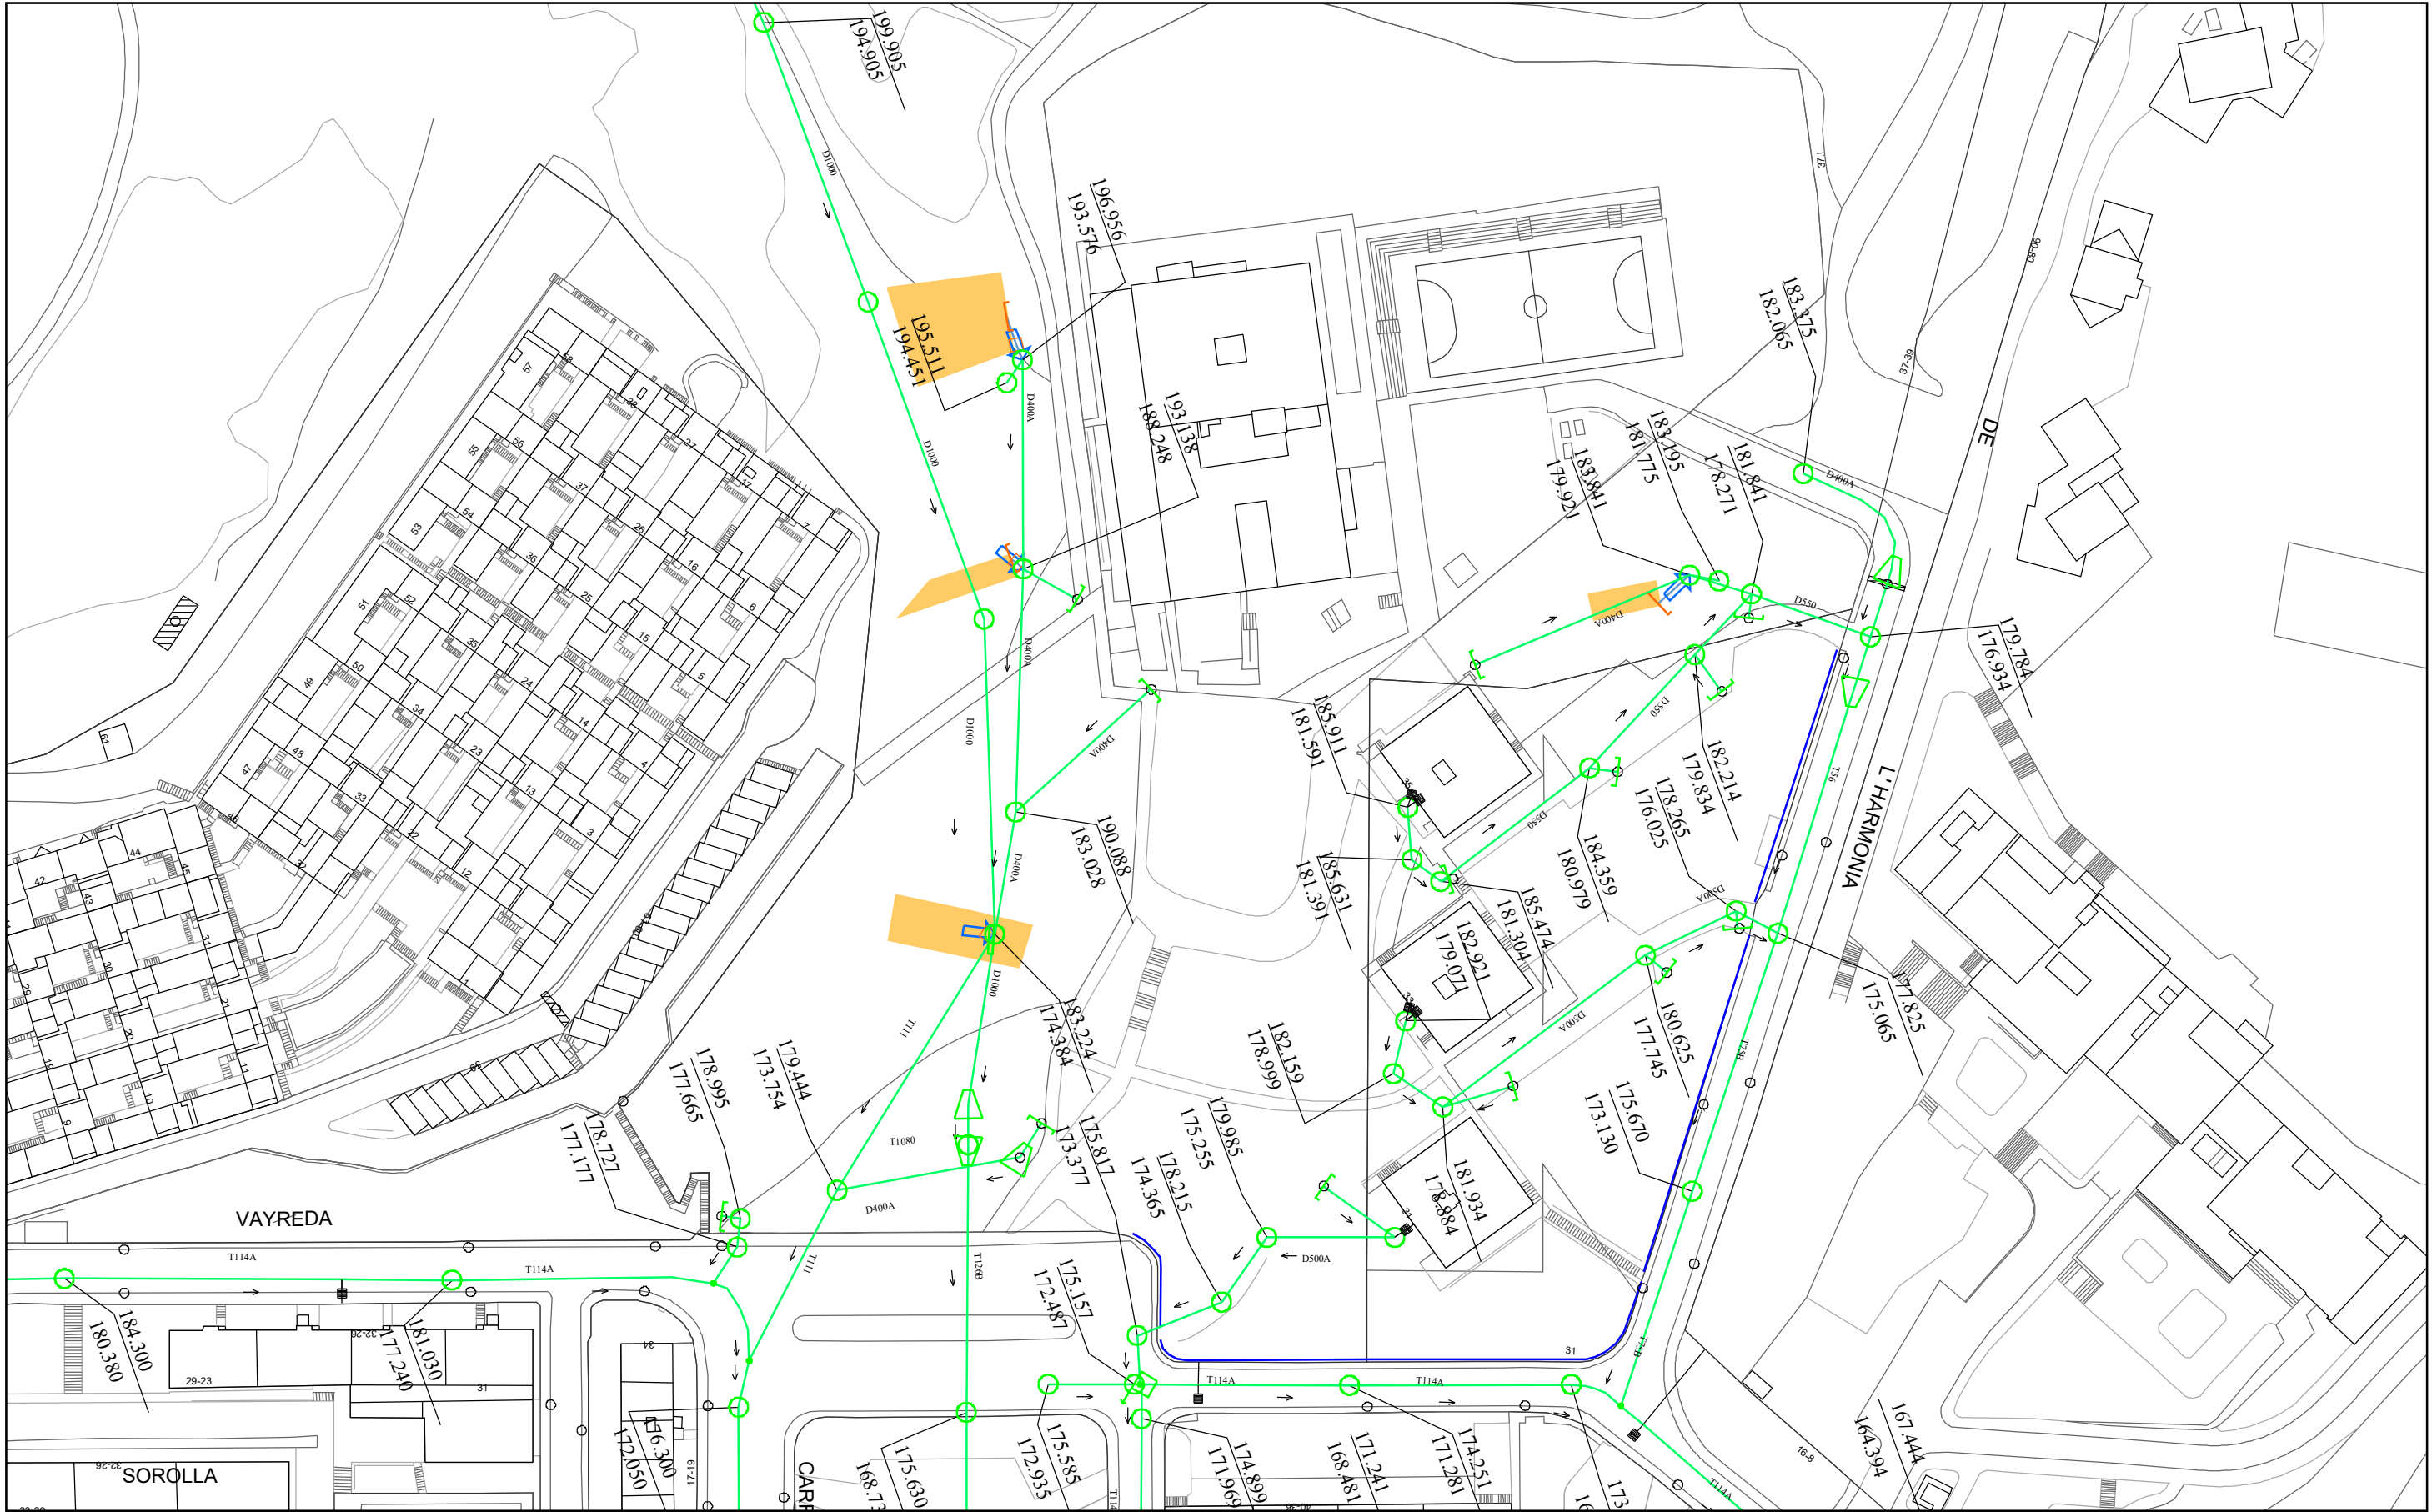

SUDS 07-007 - Vayreda -Escola Baloo

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000


Coordenada Inferior esquerra:(428011.463, 4587133.315) m. Coordenada Inferior dreta:(428395.657, 4587133.315) m.
Coordenada Superior dreta:(428395.657, 4587372.557) m. Coordenada Superior esquerra:(428011.463, 4587372.557) m.

Data:14/06/2023

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



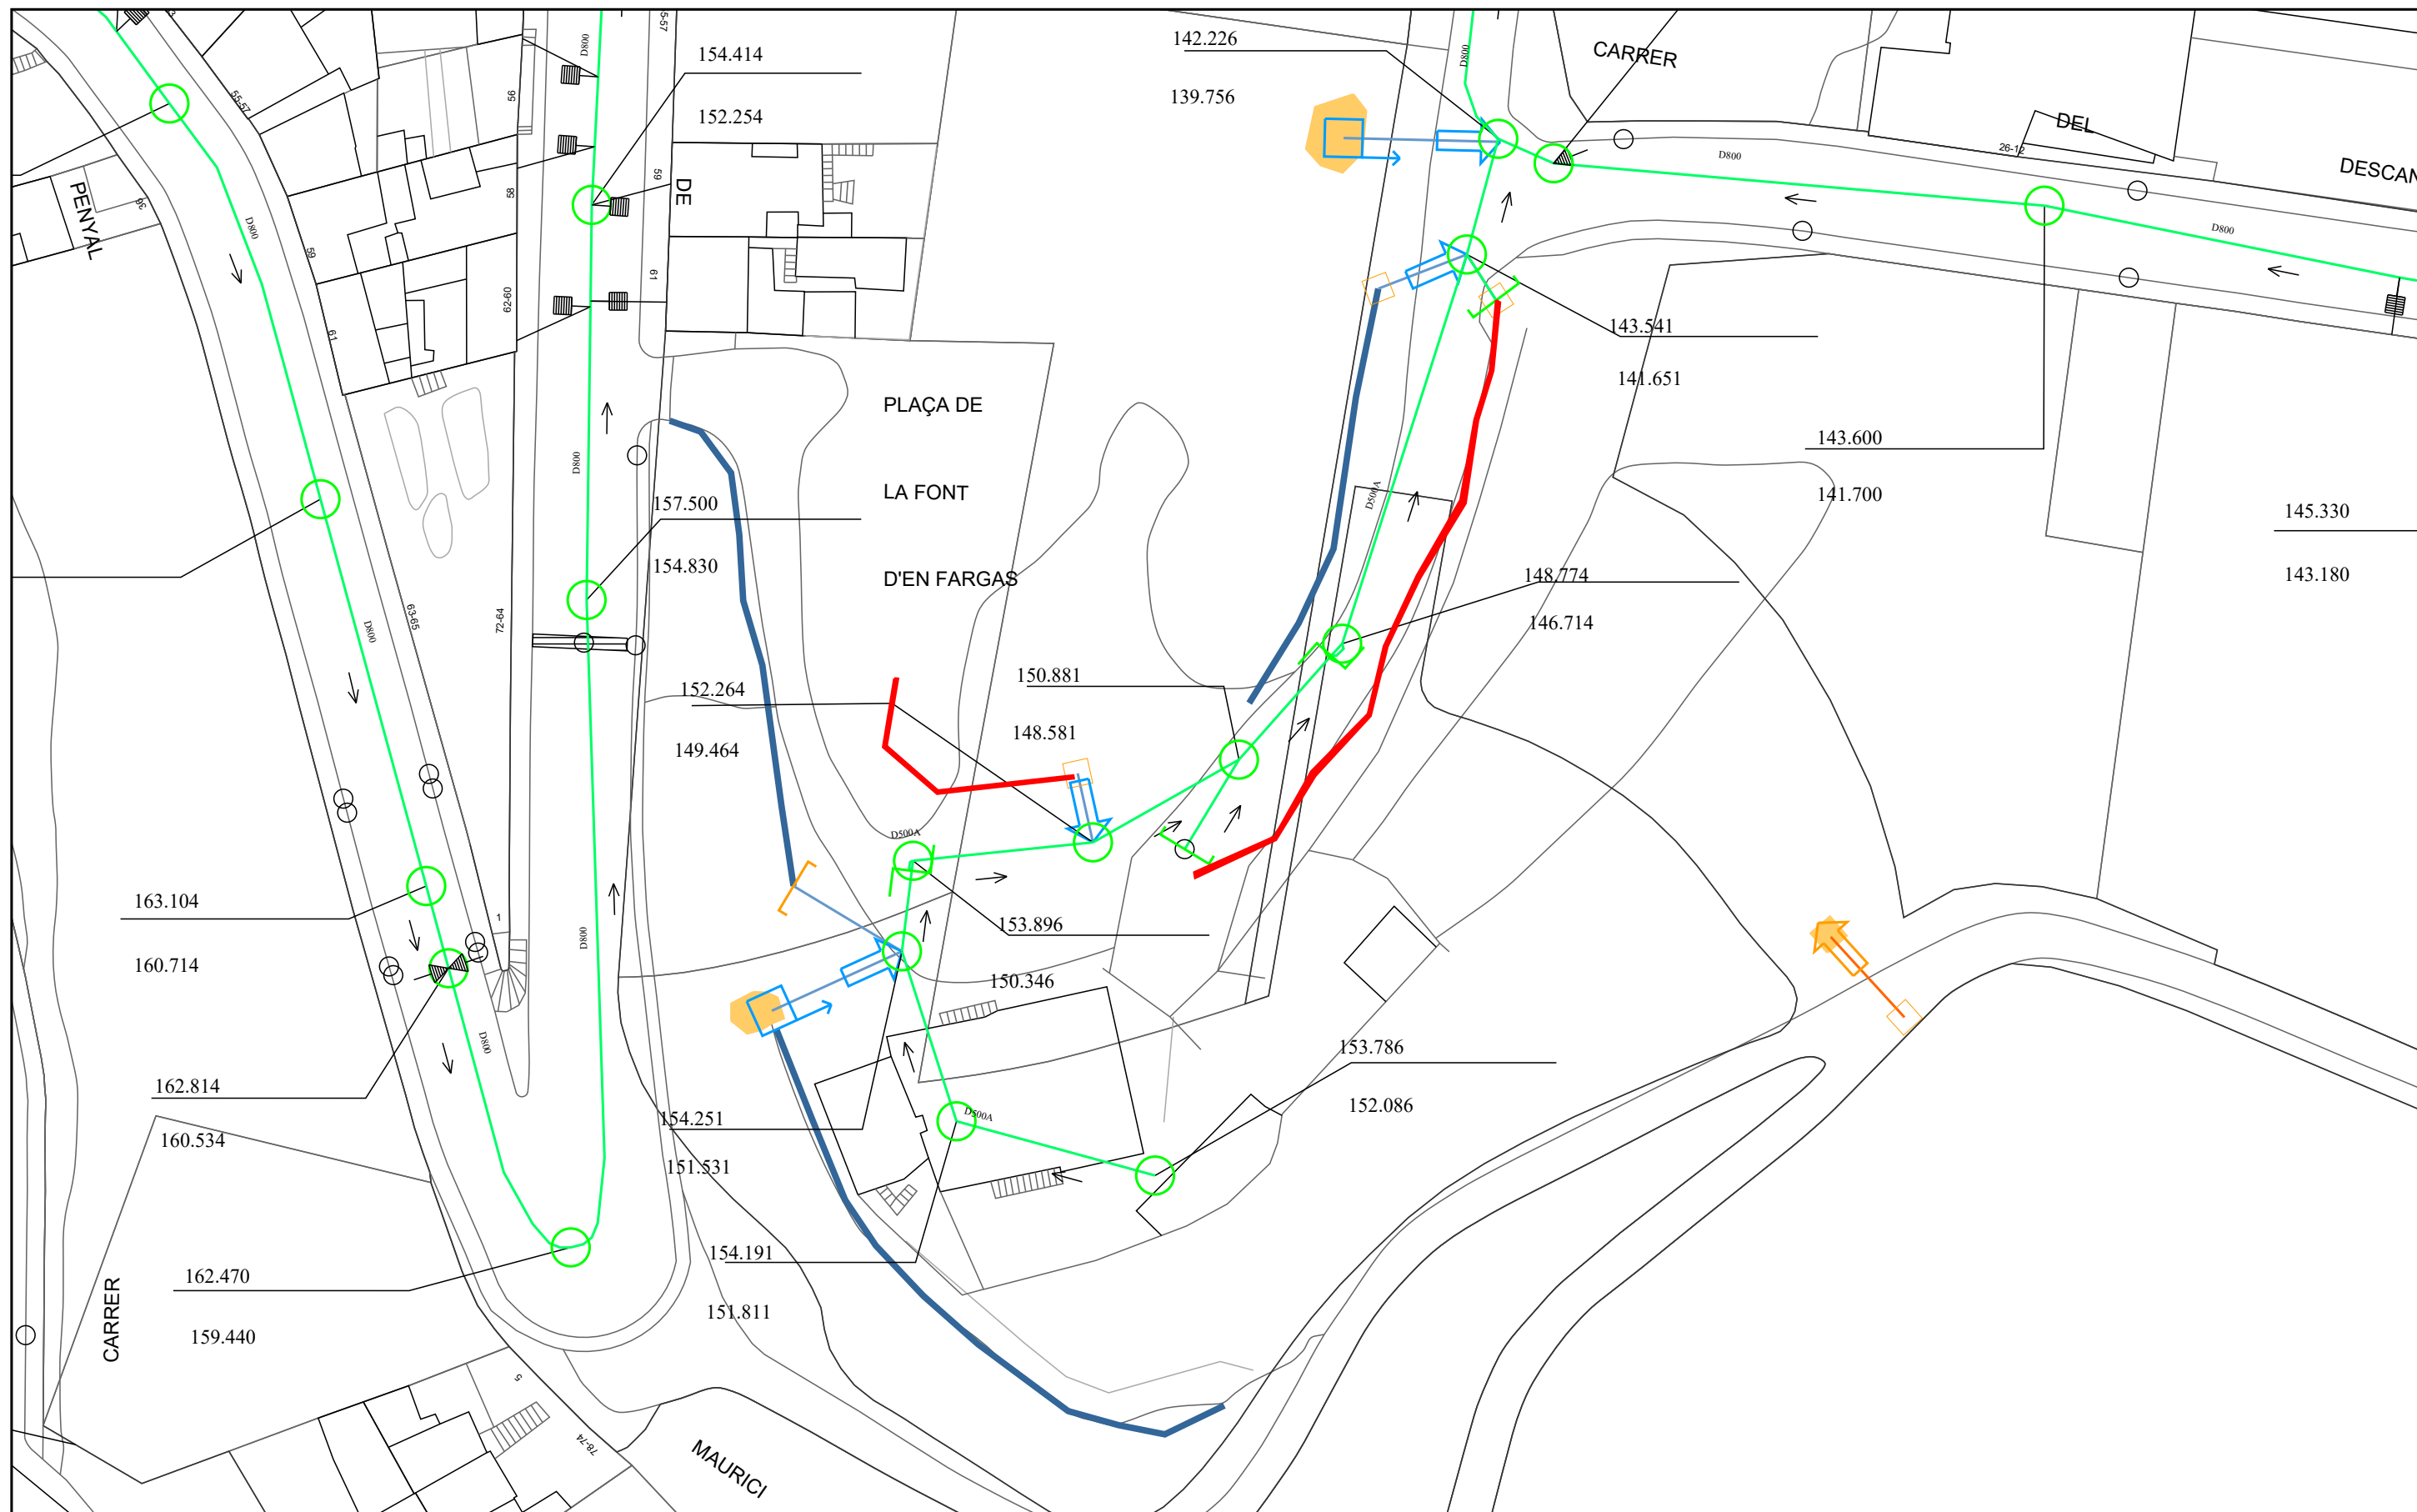

SUDS 07-008 - Font d'en Fargues


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500


Coordenada Inferior izquierda:(430114.182, 4585846.945) m. Coordenada Inferior derecha:(430306.279, 4585846.945) m.
Coordenada Superior derecha:(430306.279, 4585966.566) m. Coordenada Superior izquierda:(430114.182, 4585966.566) m.

Data:19/09/2024


LLEGENDA

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram |  | Pericó SUDS |  | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS |  | Desguàs SUDS |  | Rases drenants (F-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram |  | Connexió clavegueram SUDS |  | Paviments permeables (I-PAV) |
|  | Sobrecixidor SUDS | | | | |
|  | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



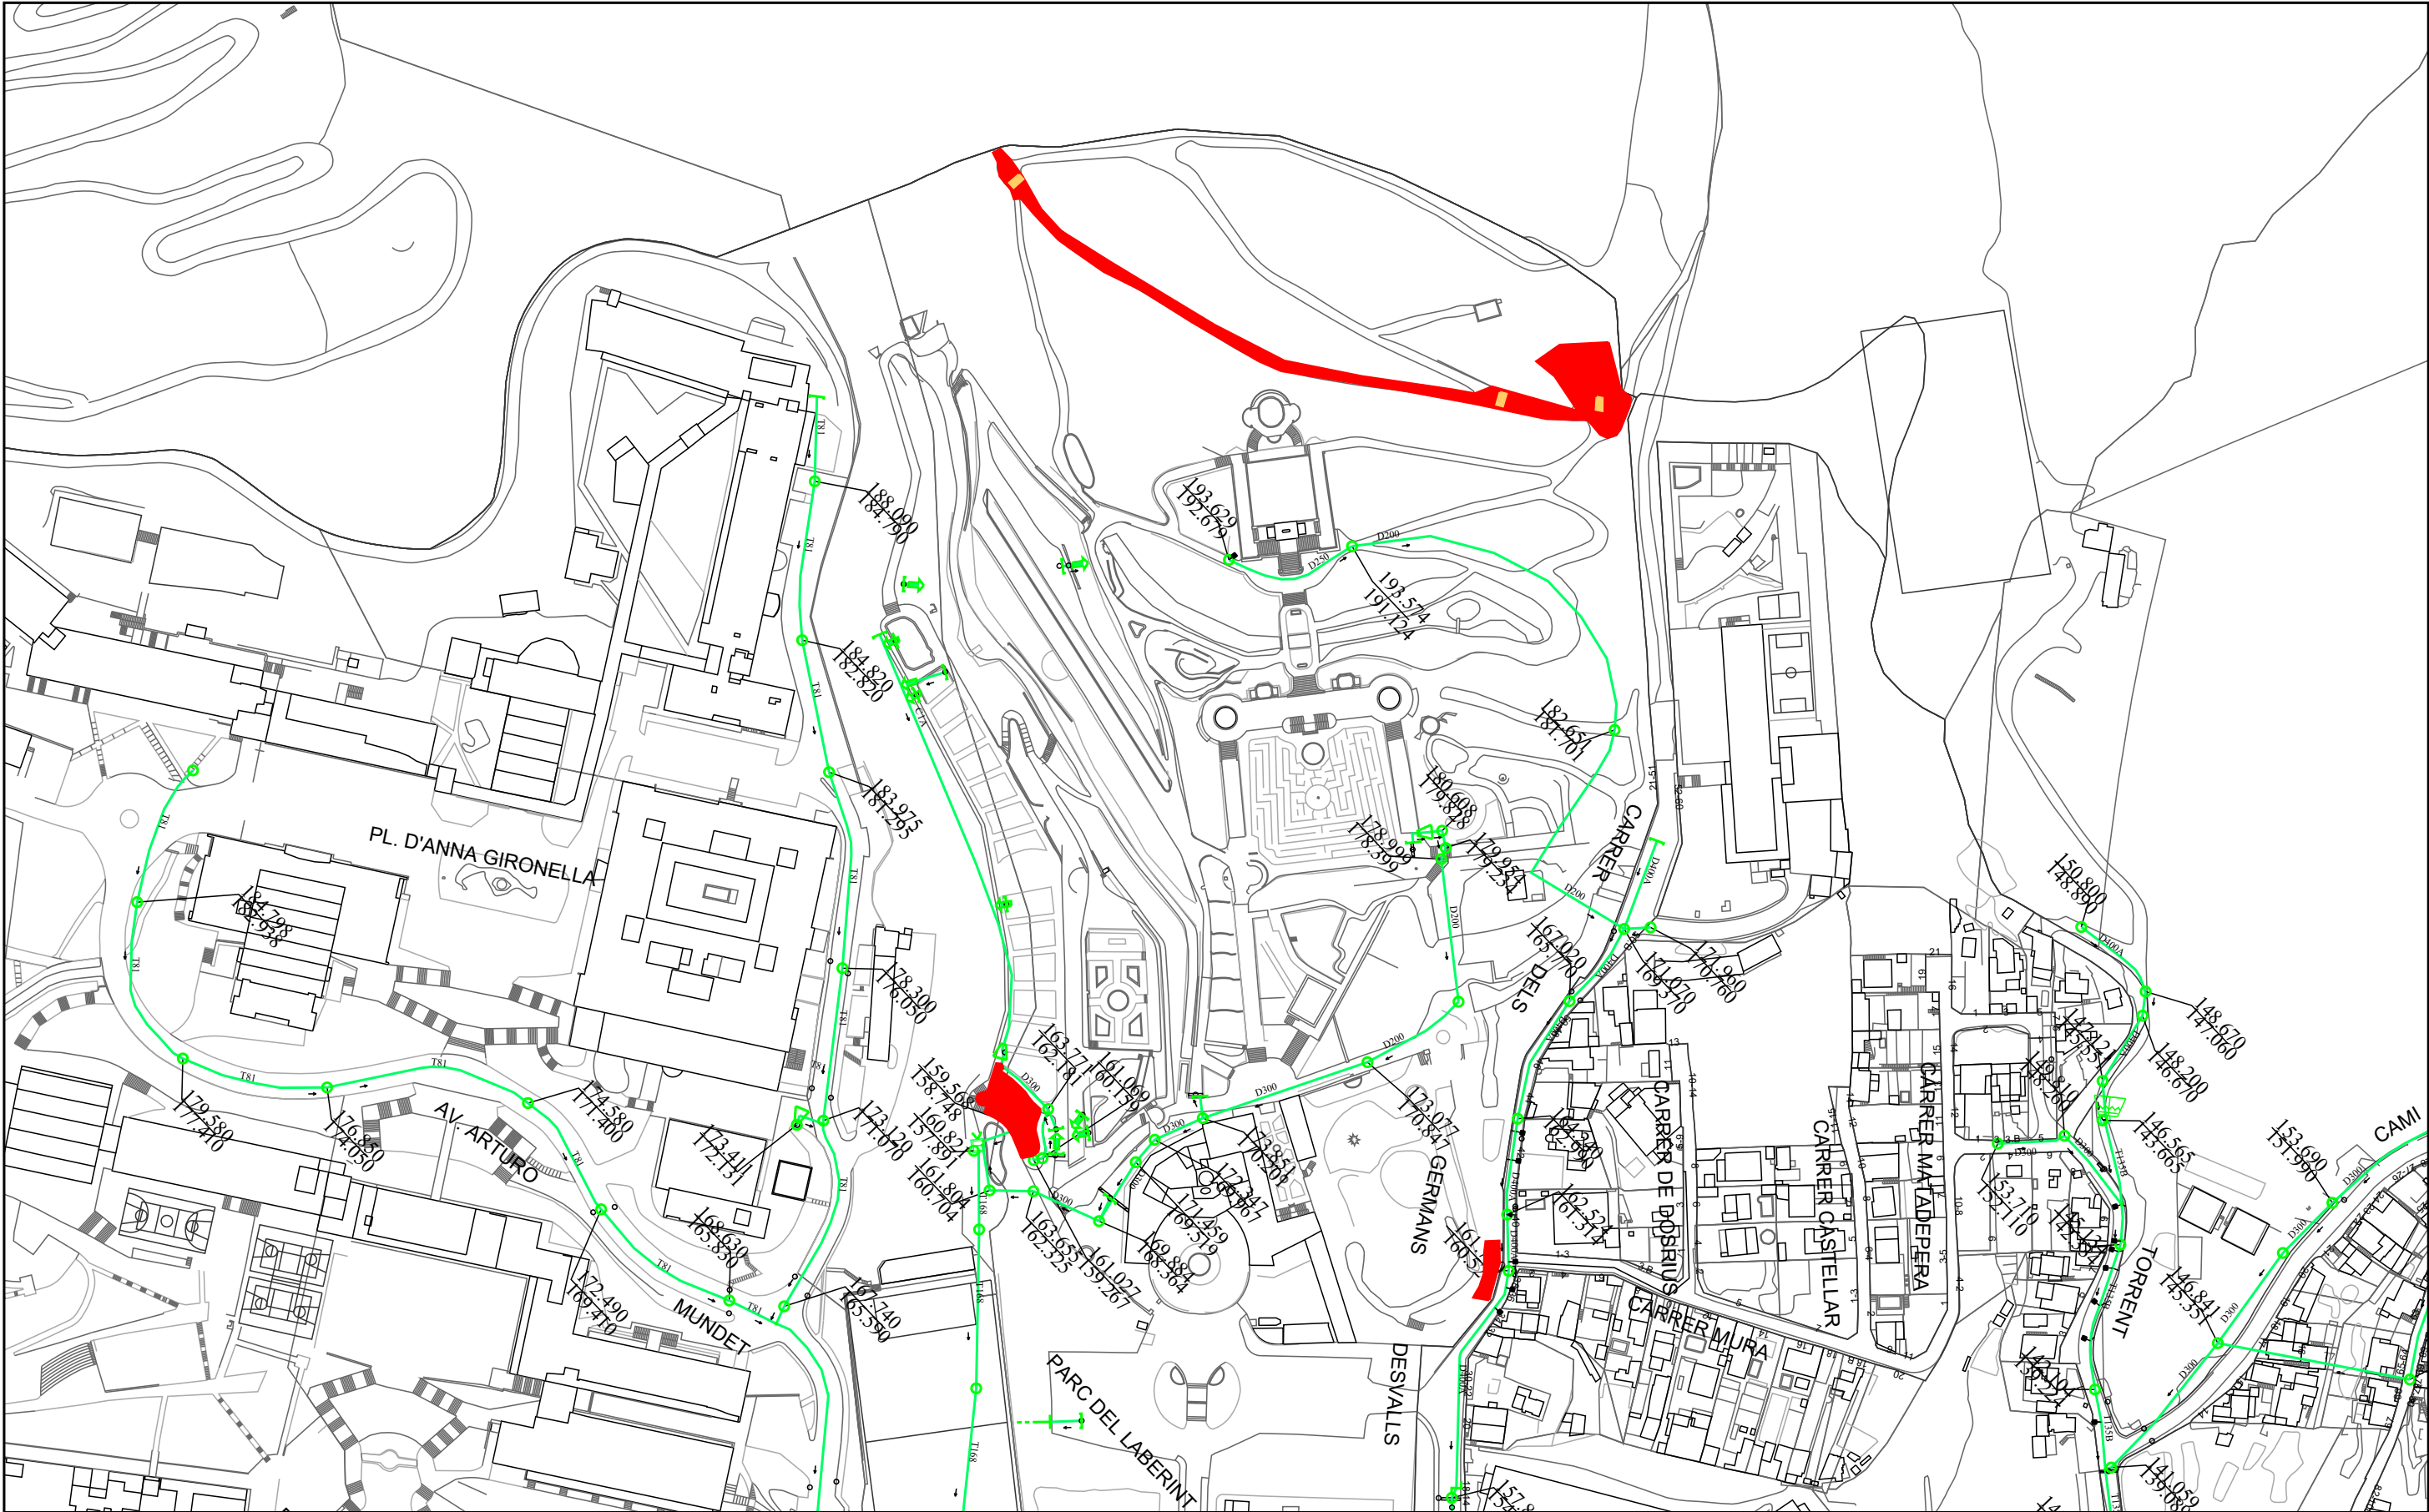

	SUDS 07-009 - Parc del Laberint	Data:19/11/2024	LLEGGENDA	
	Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/2000 Coordenada Inferior esquerra:(428222.386, 4587726.820) m. Coordenada Inferior dreta:(428990.774, 4587726.820) m. Coordenada Superior dreta:(428990.774, 4588205.303) m. Coordenada Superior esquerra:(428222.386, 4588205.303) m.		Xarxa clavegueram Xarxa de SUDS Tram SUD connexió a clavegueram Sobrecixidor SUDS Sobrecixidor clavegueram SUDS Pericó SUDS Desguàs SUDS Connexió clavegueram SUDS Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) Paviments permeables (I-PAV)	

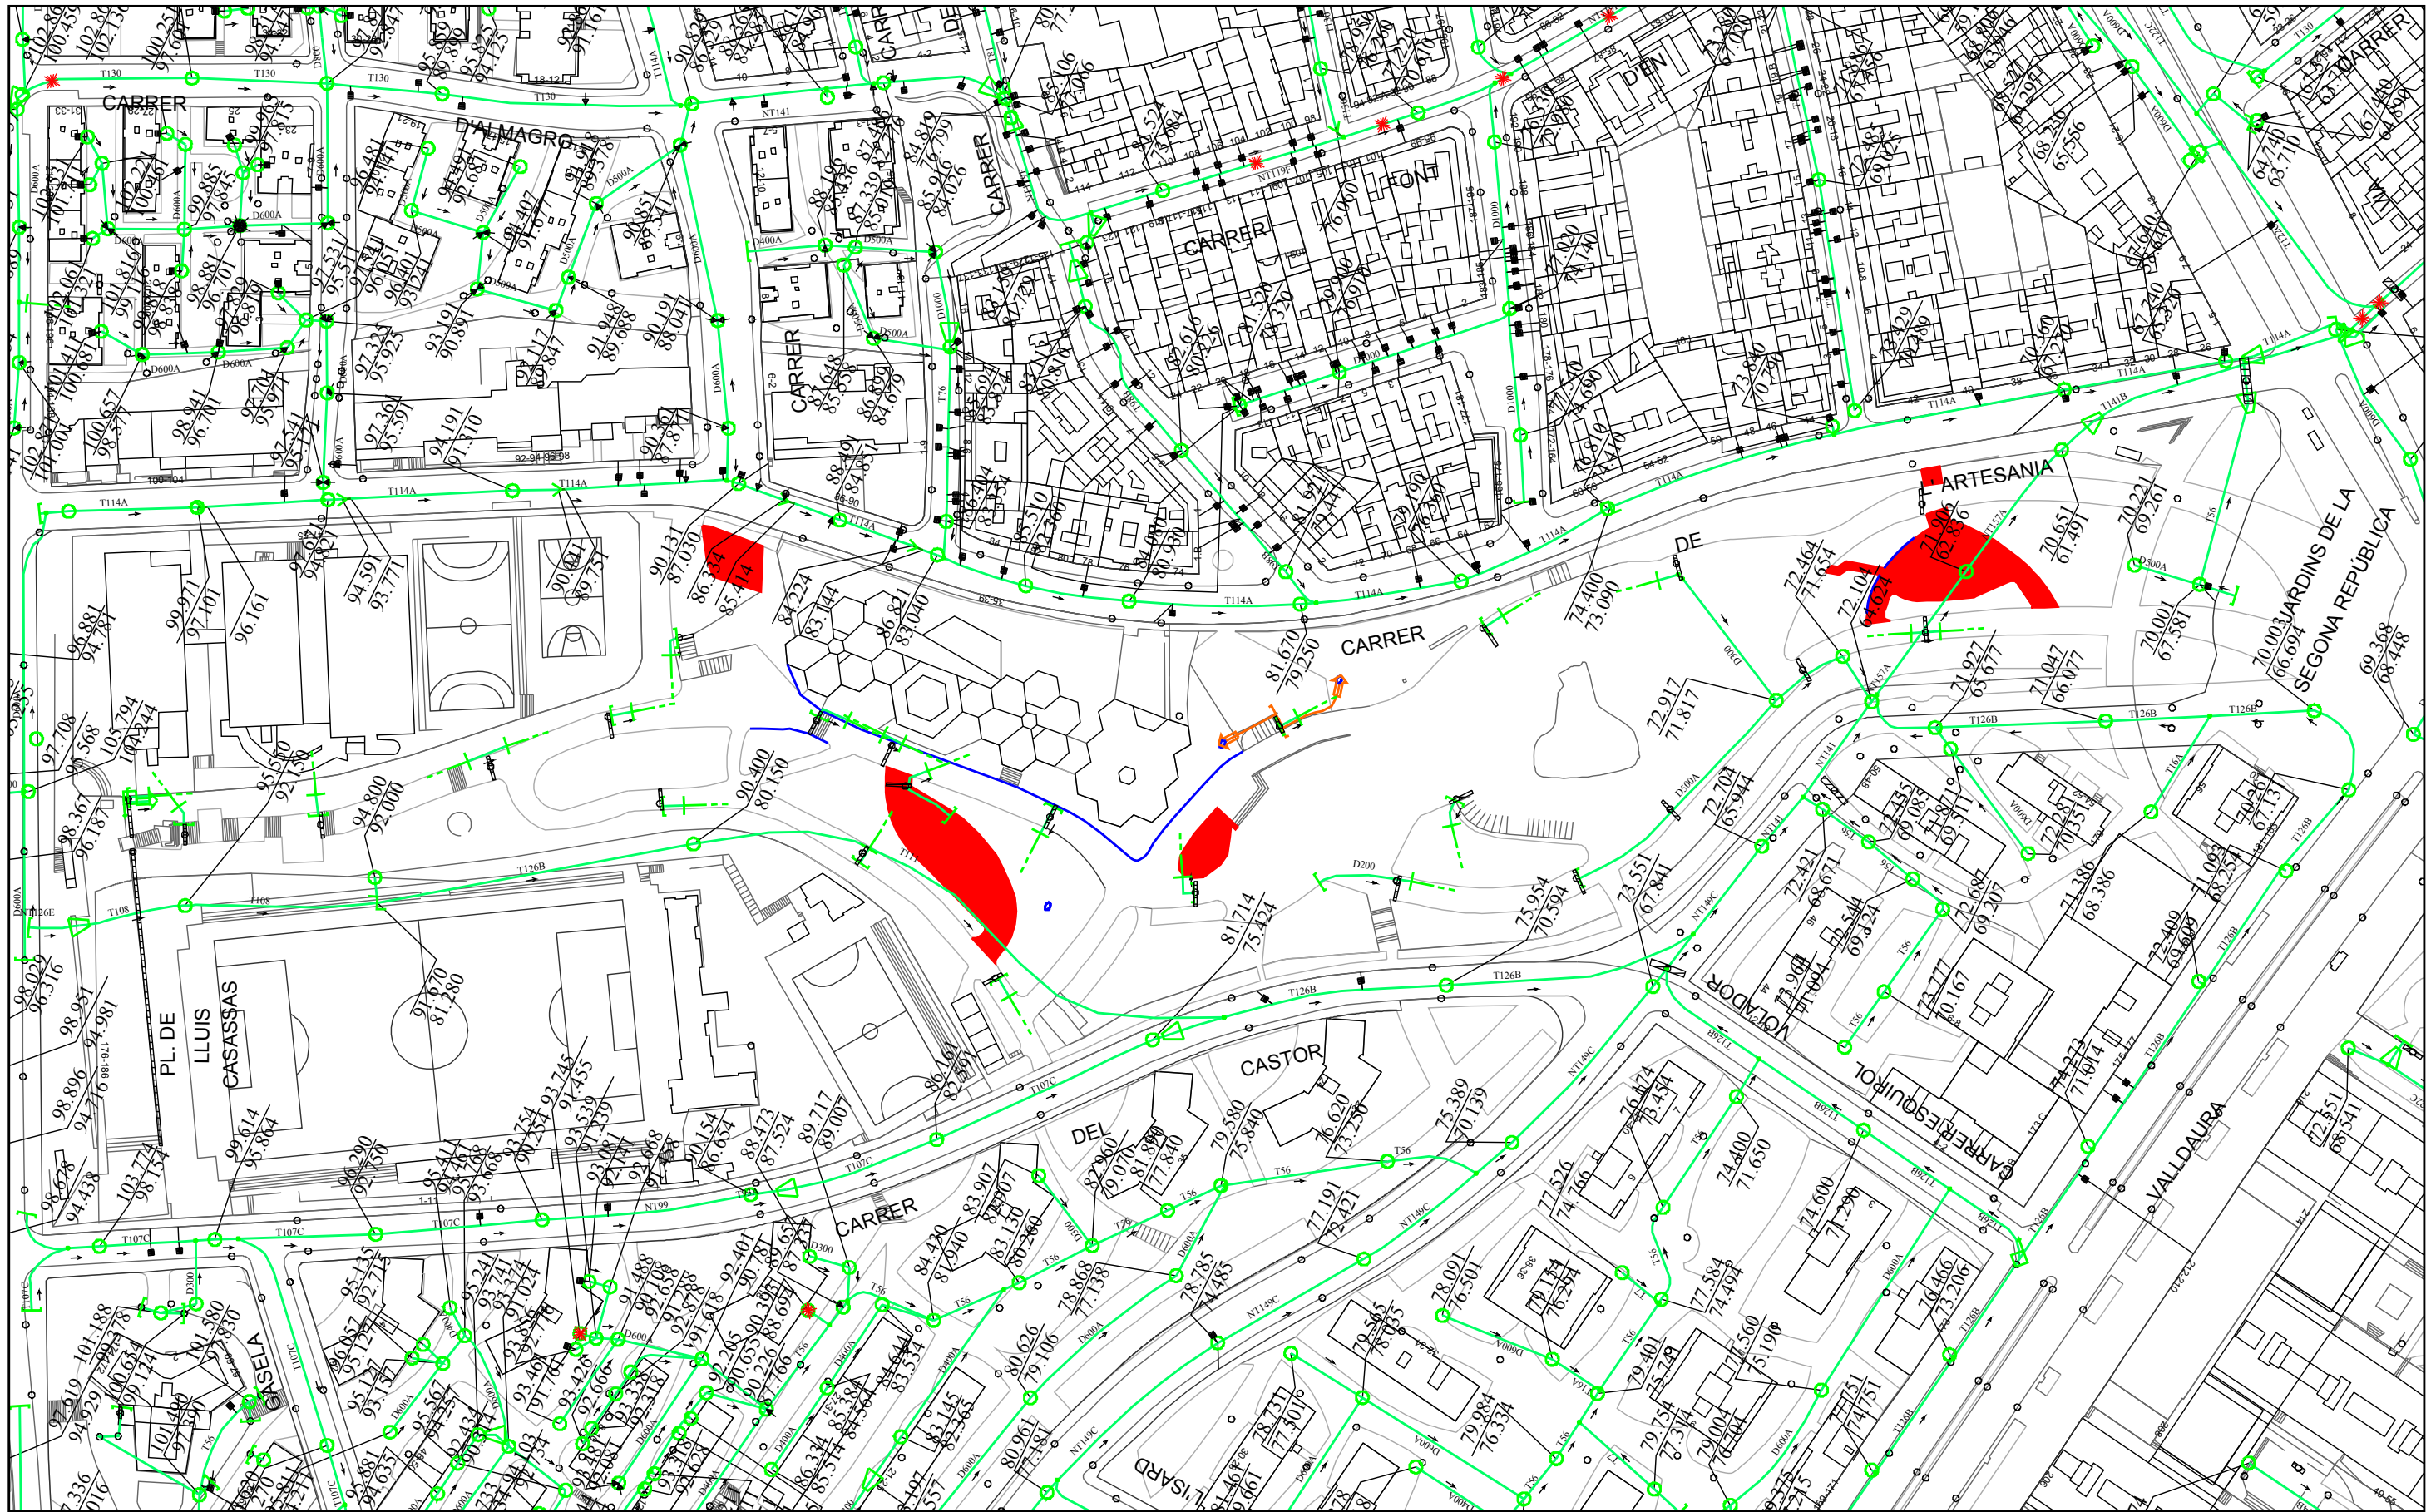

SUDS 08.003 - Parc de la Guineueta

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1500


Coordenada Inferior esquerra:(30691.664, 88043.358) m. Coordenada Inferior dreta:(31267.954, 88043.358) m.
Coordenada Superior dreta:(31267.954, 88402.220) m. Coordenada Superior esquerra:(30691.664, 88402.220) m.

Data:23/02/2023

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



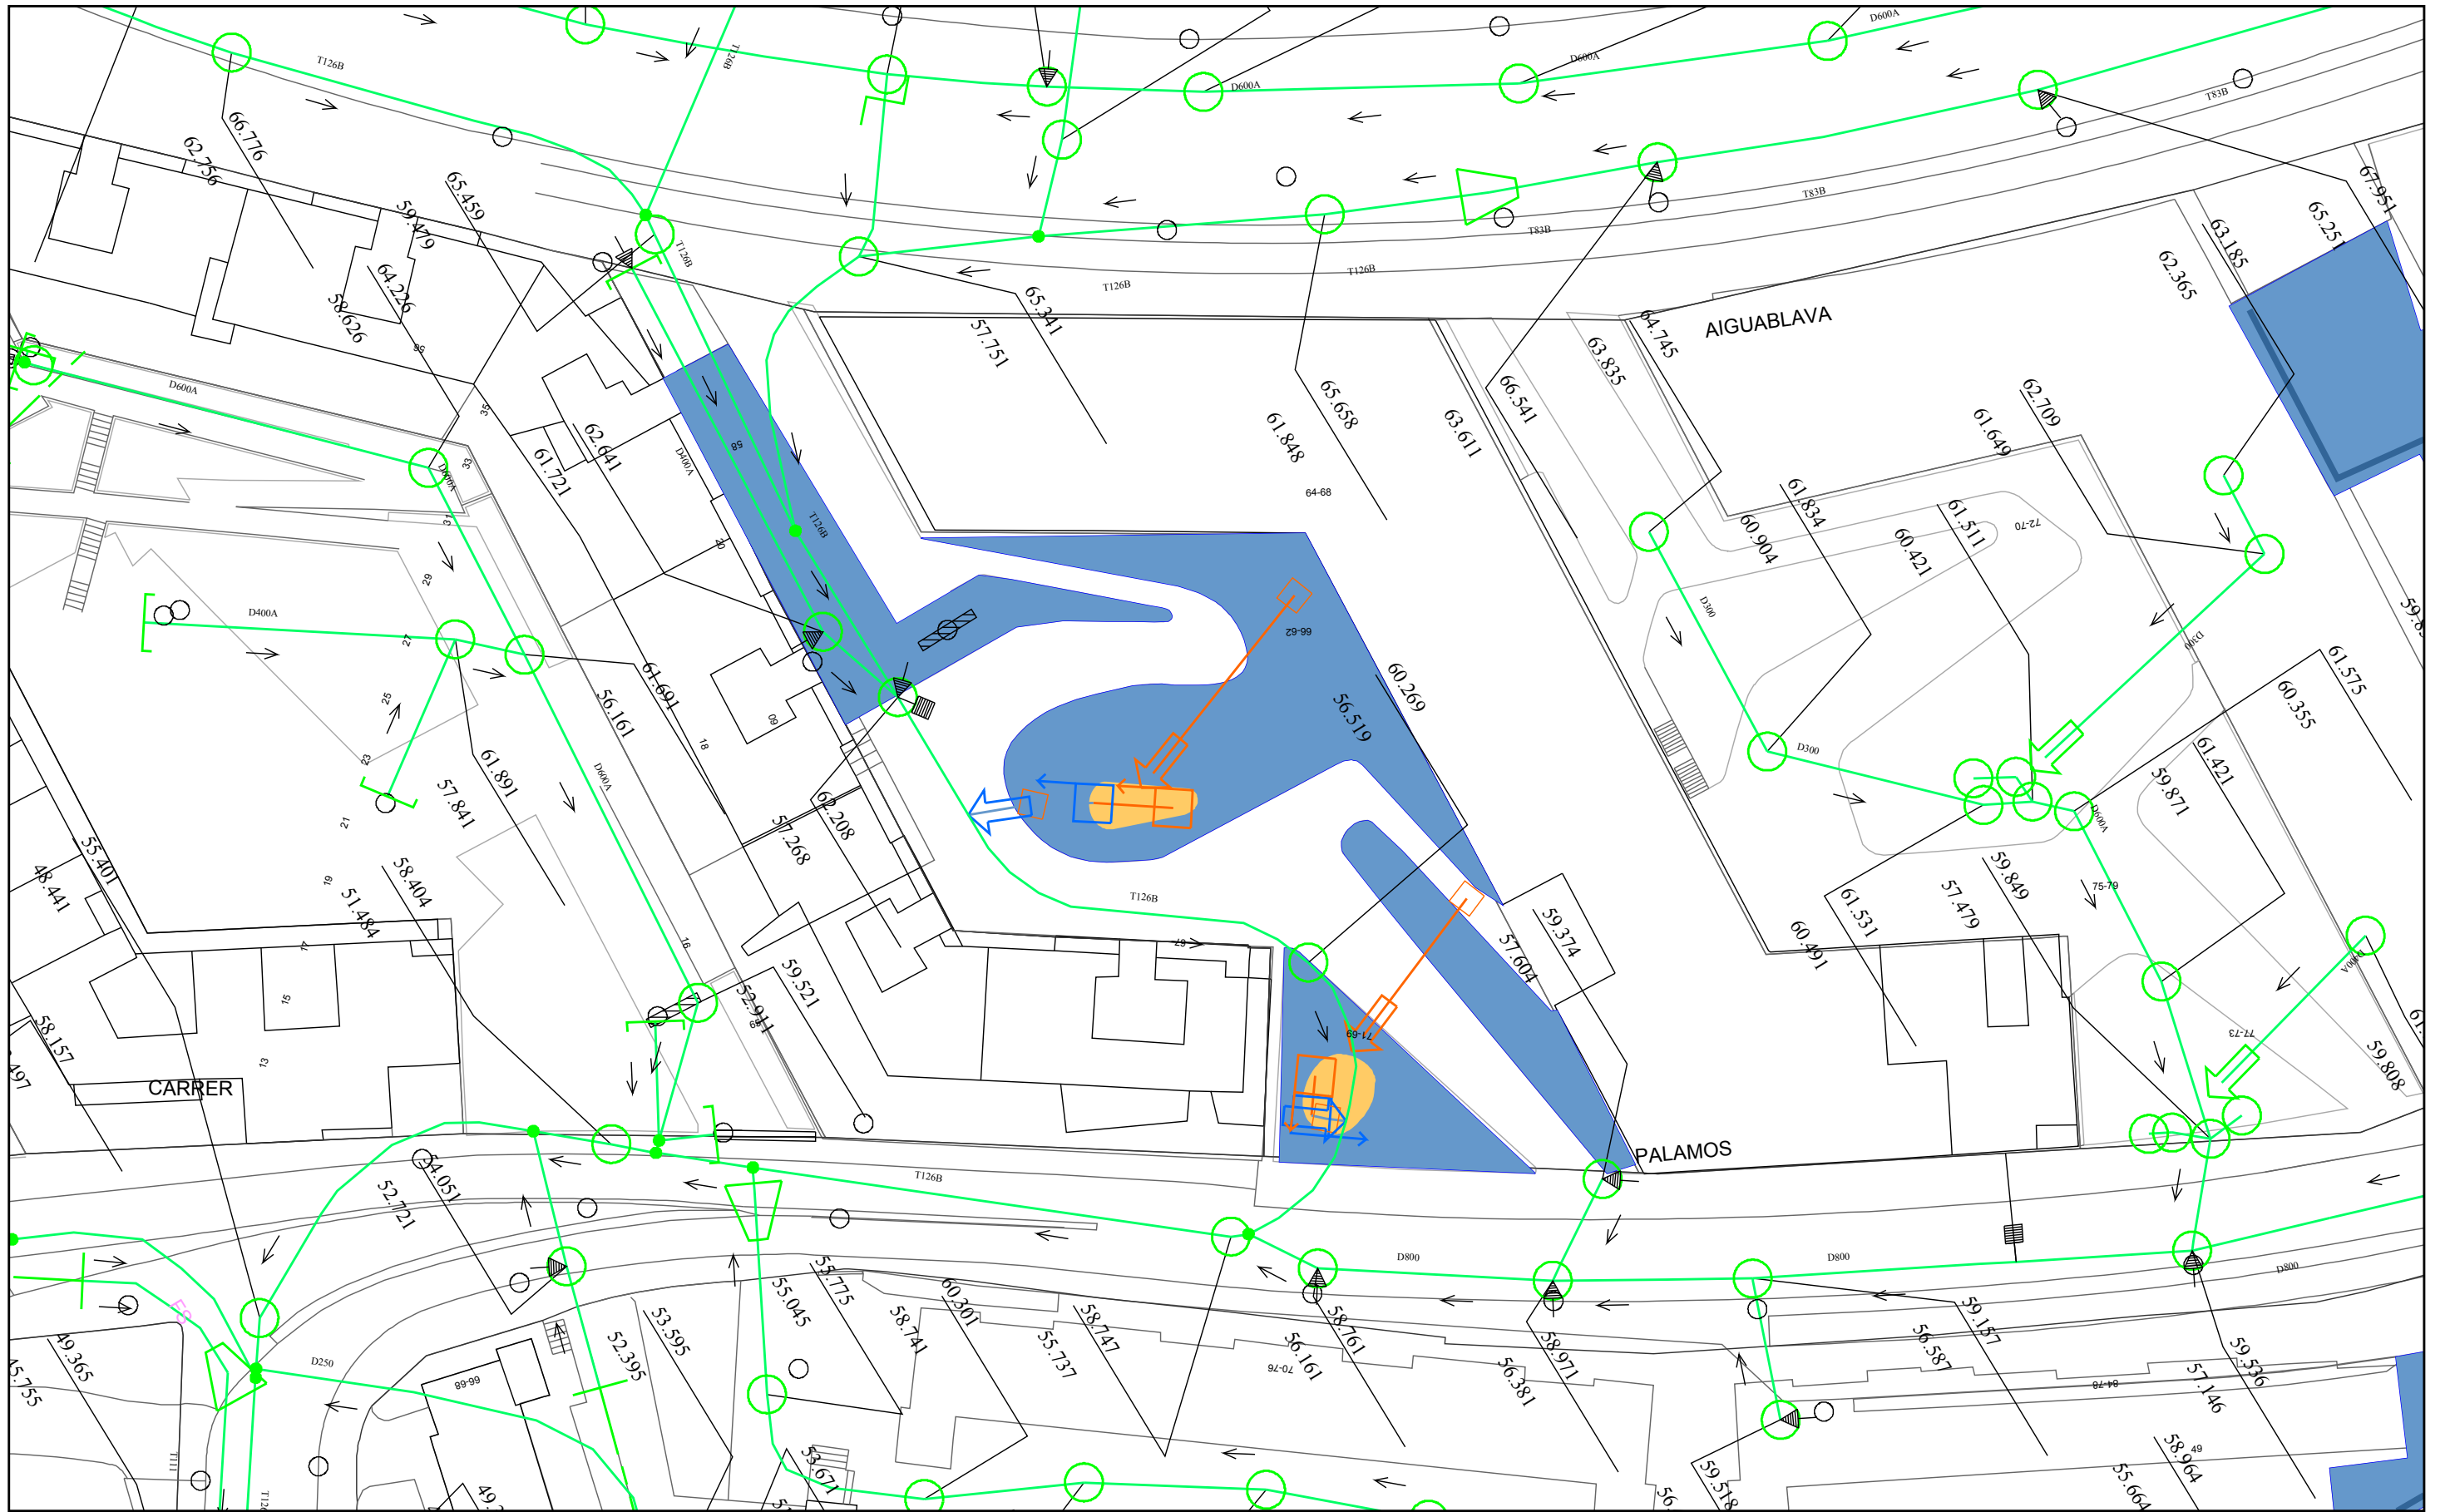

SUDS 08-005 Interior Illa Palamos-Aiguablava-Tamariu

Data:14/07/2021


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500

Coordenada Inferior esquerra:(431963.971, 4589071.616) m. Coordenada Inferior dreta:(432156.068, 4589071.616) m.
Coordenada Superior dreta:(432156.068, 4589191.237) m. Coordenada Superior esquerra:(431963.971, 4589191.237) m.

LLEGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreeixidor SUDS | | | | |
| | Sobreeixidor clavegueram SUDS | | | | |



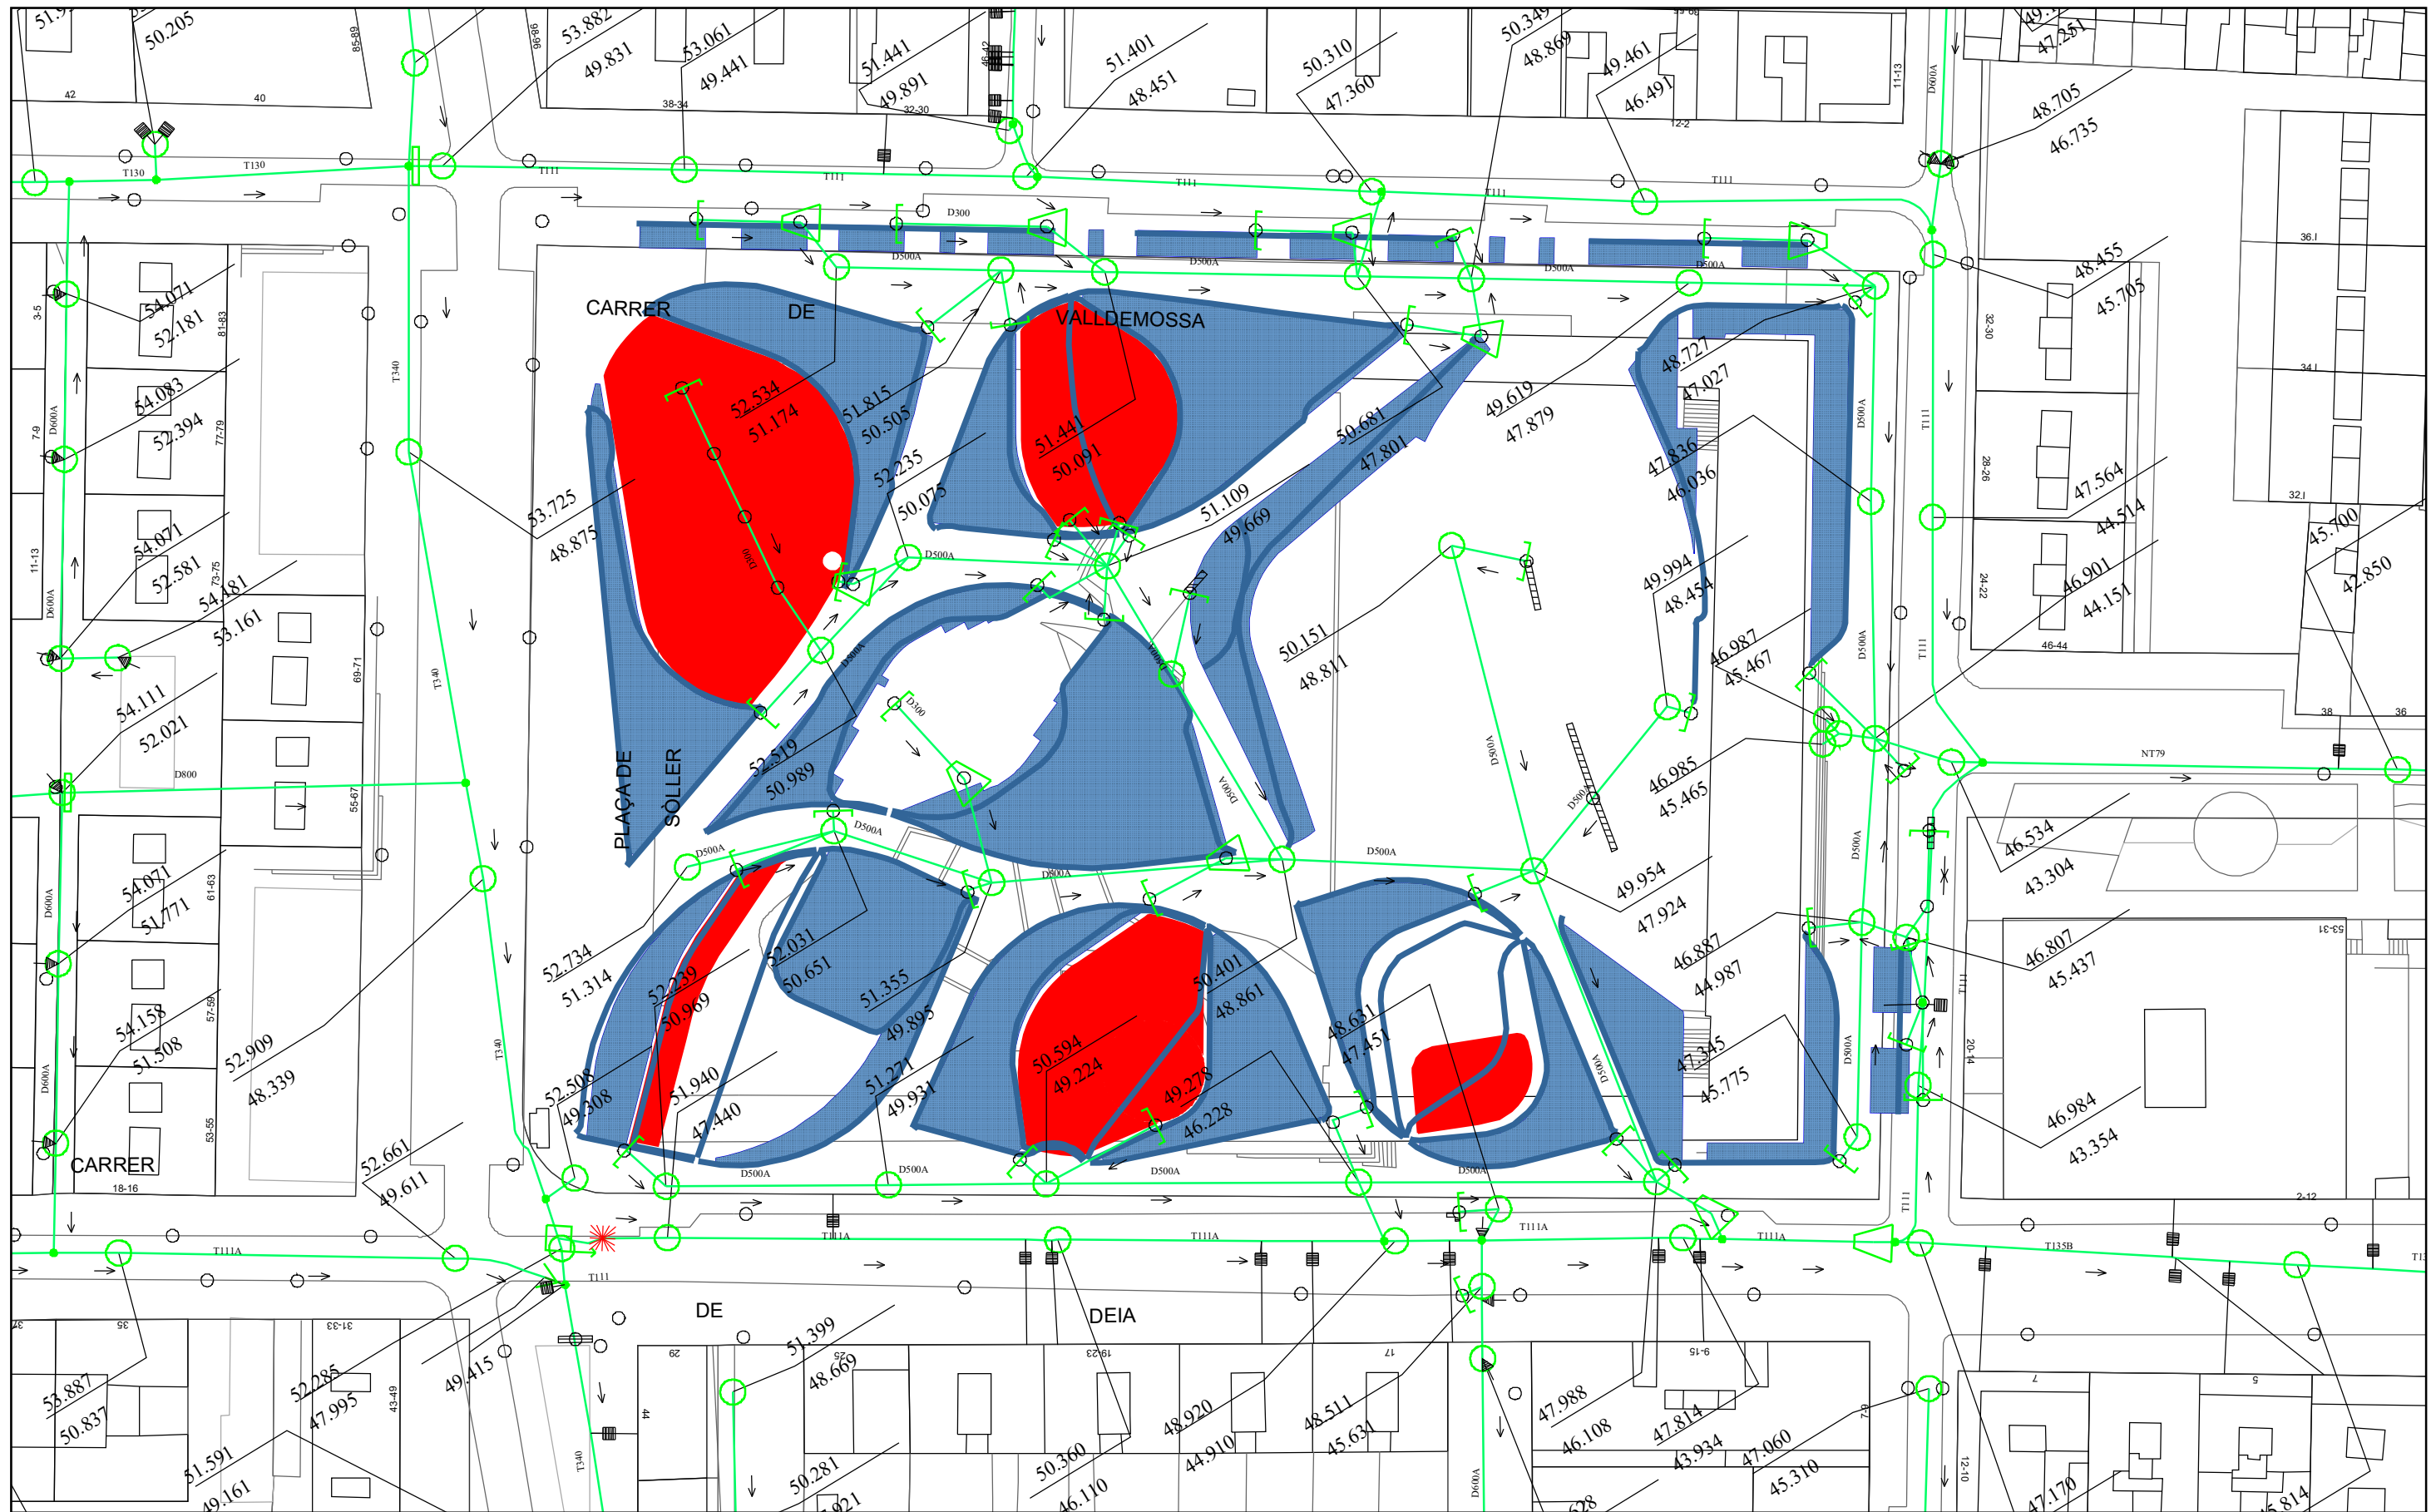

SUDS 08-007 Plaça Soller

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/750


Coordenada Inferior esquerra:(431040.518, 4587162.398) m. Coordenada Inferior dreta:(431328.664, 4587162.398) m.
Coordenada Superior dreta:(431328.664, 4587341.829) m. Coordenada Superior esquerra:(431040.518, 4587341.829) m.

Data:13/02/2024

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Sobreexididor SUDS | | | | |
| | Sobreexididor clavegueram SUDS | | | | |



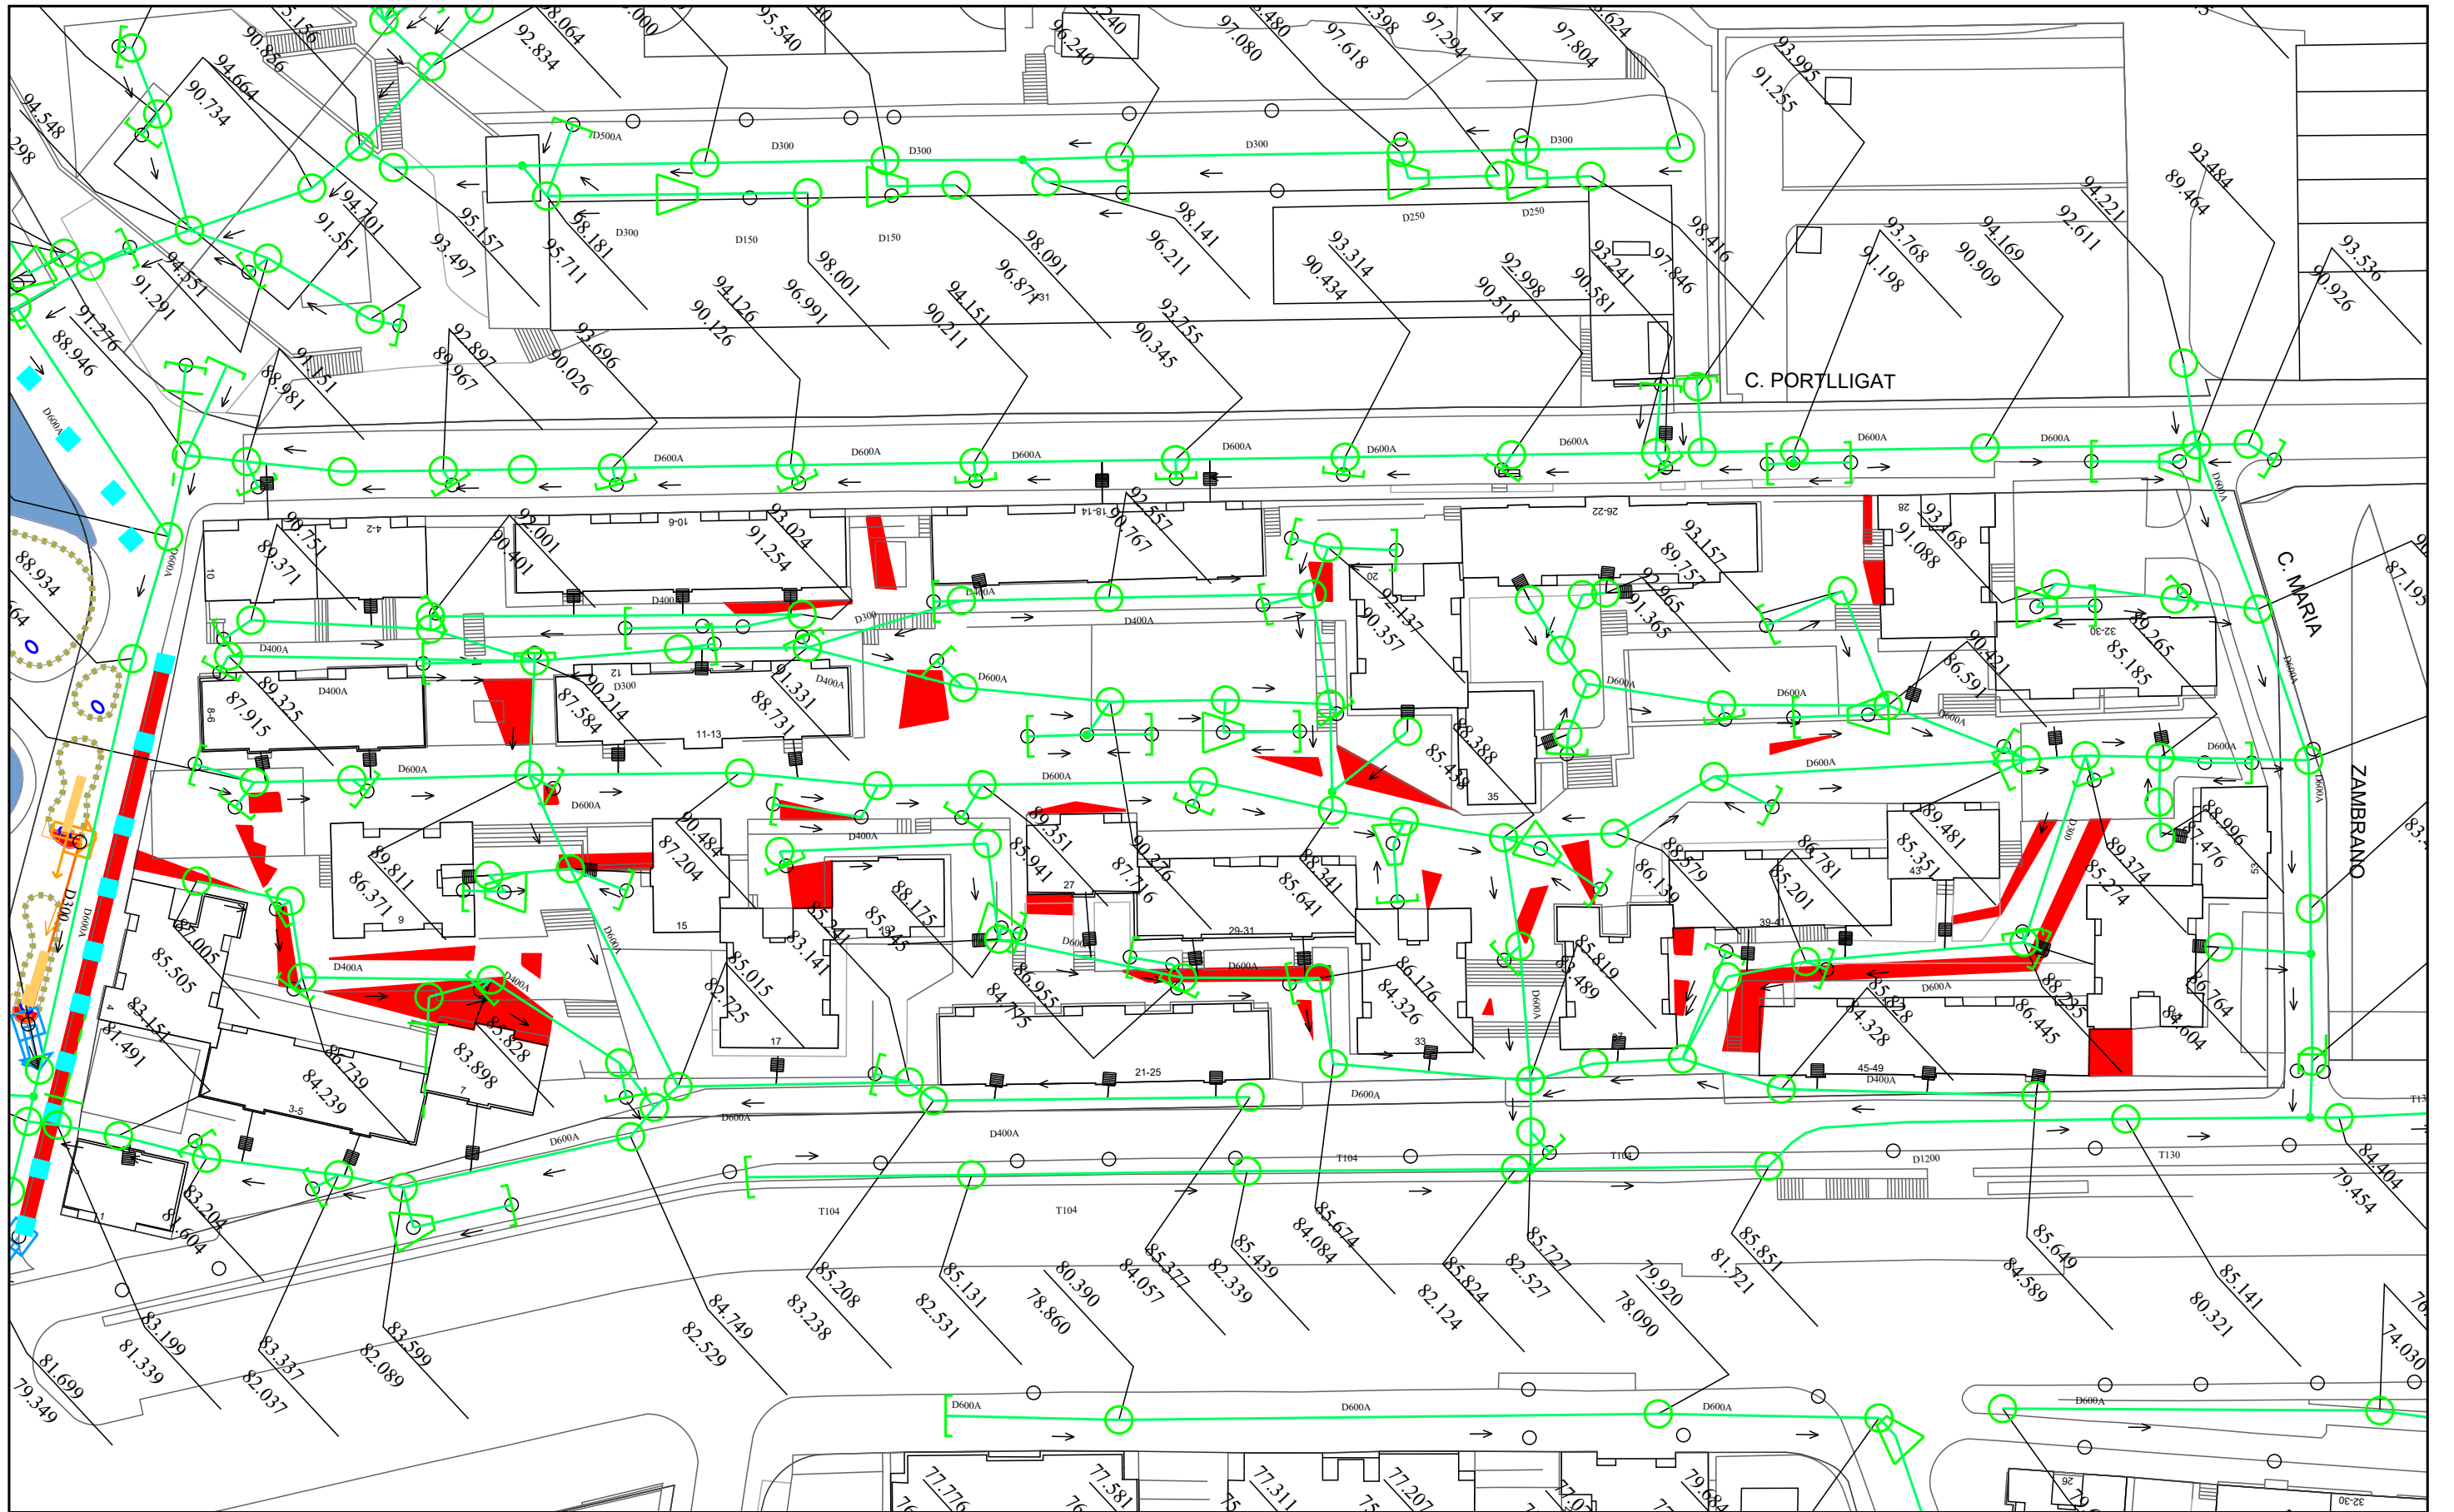

SUDS 08-008 - Interiors Trinitat Nova

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(431437.771, 4588791.463) m. Coordenada Inferior dreta:(431706.707, 4588791.463) m.
Coordenada Superior dreta:(431706.707, 4588958.932) m. Coordenada Superior esquerra:(431437.771, 4588958.932) m.

Data:12/05/2025

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



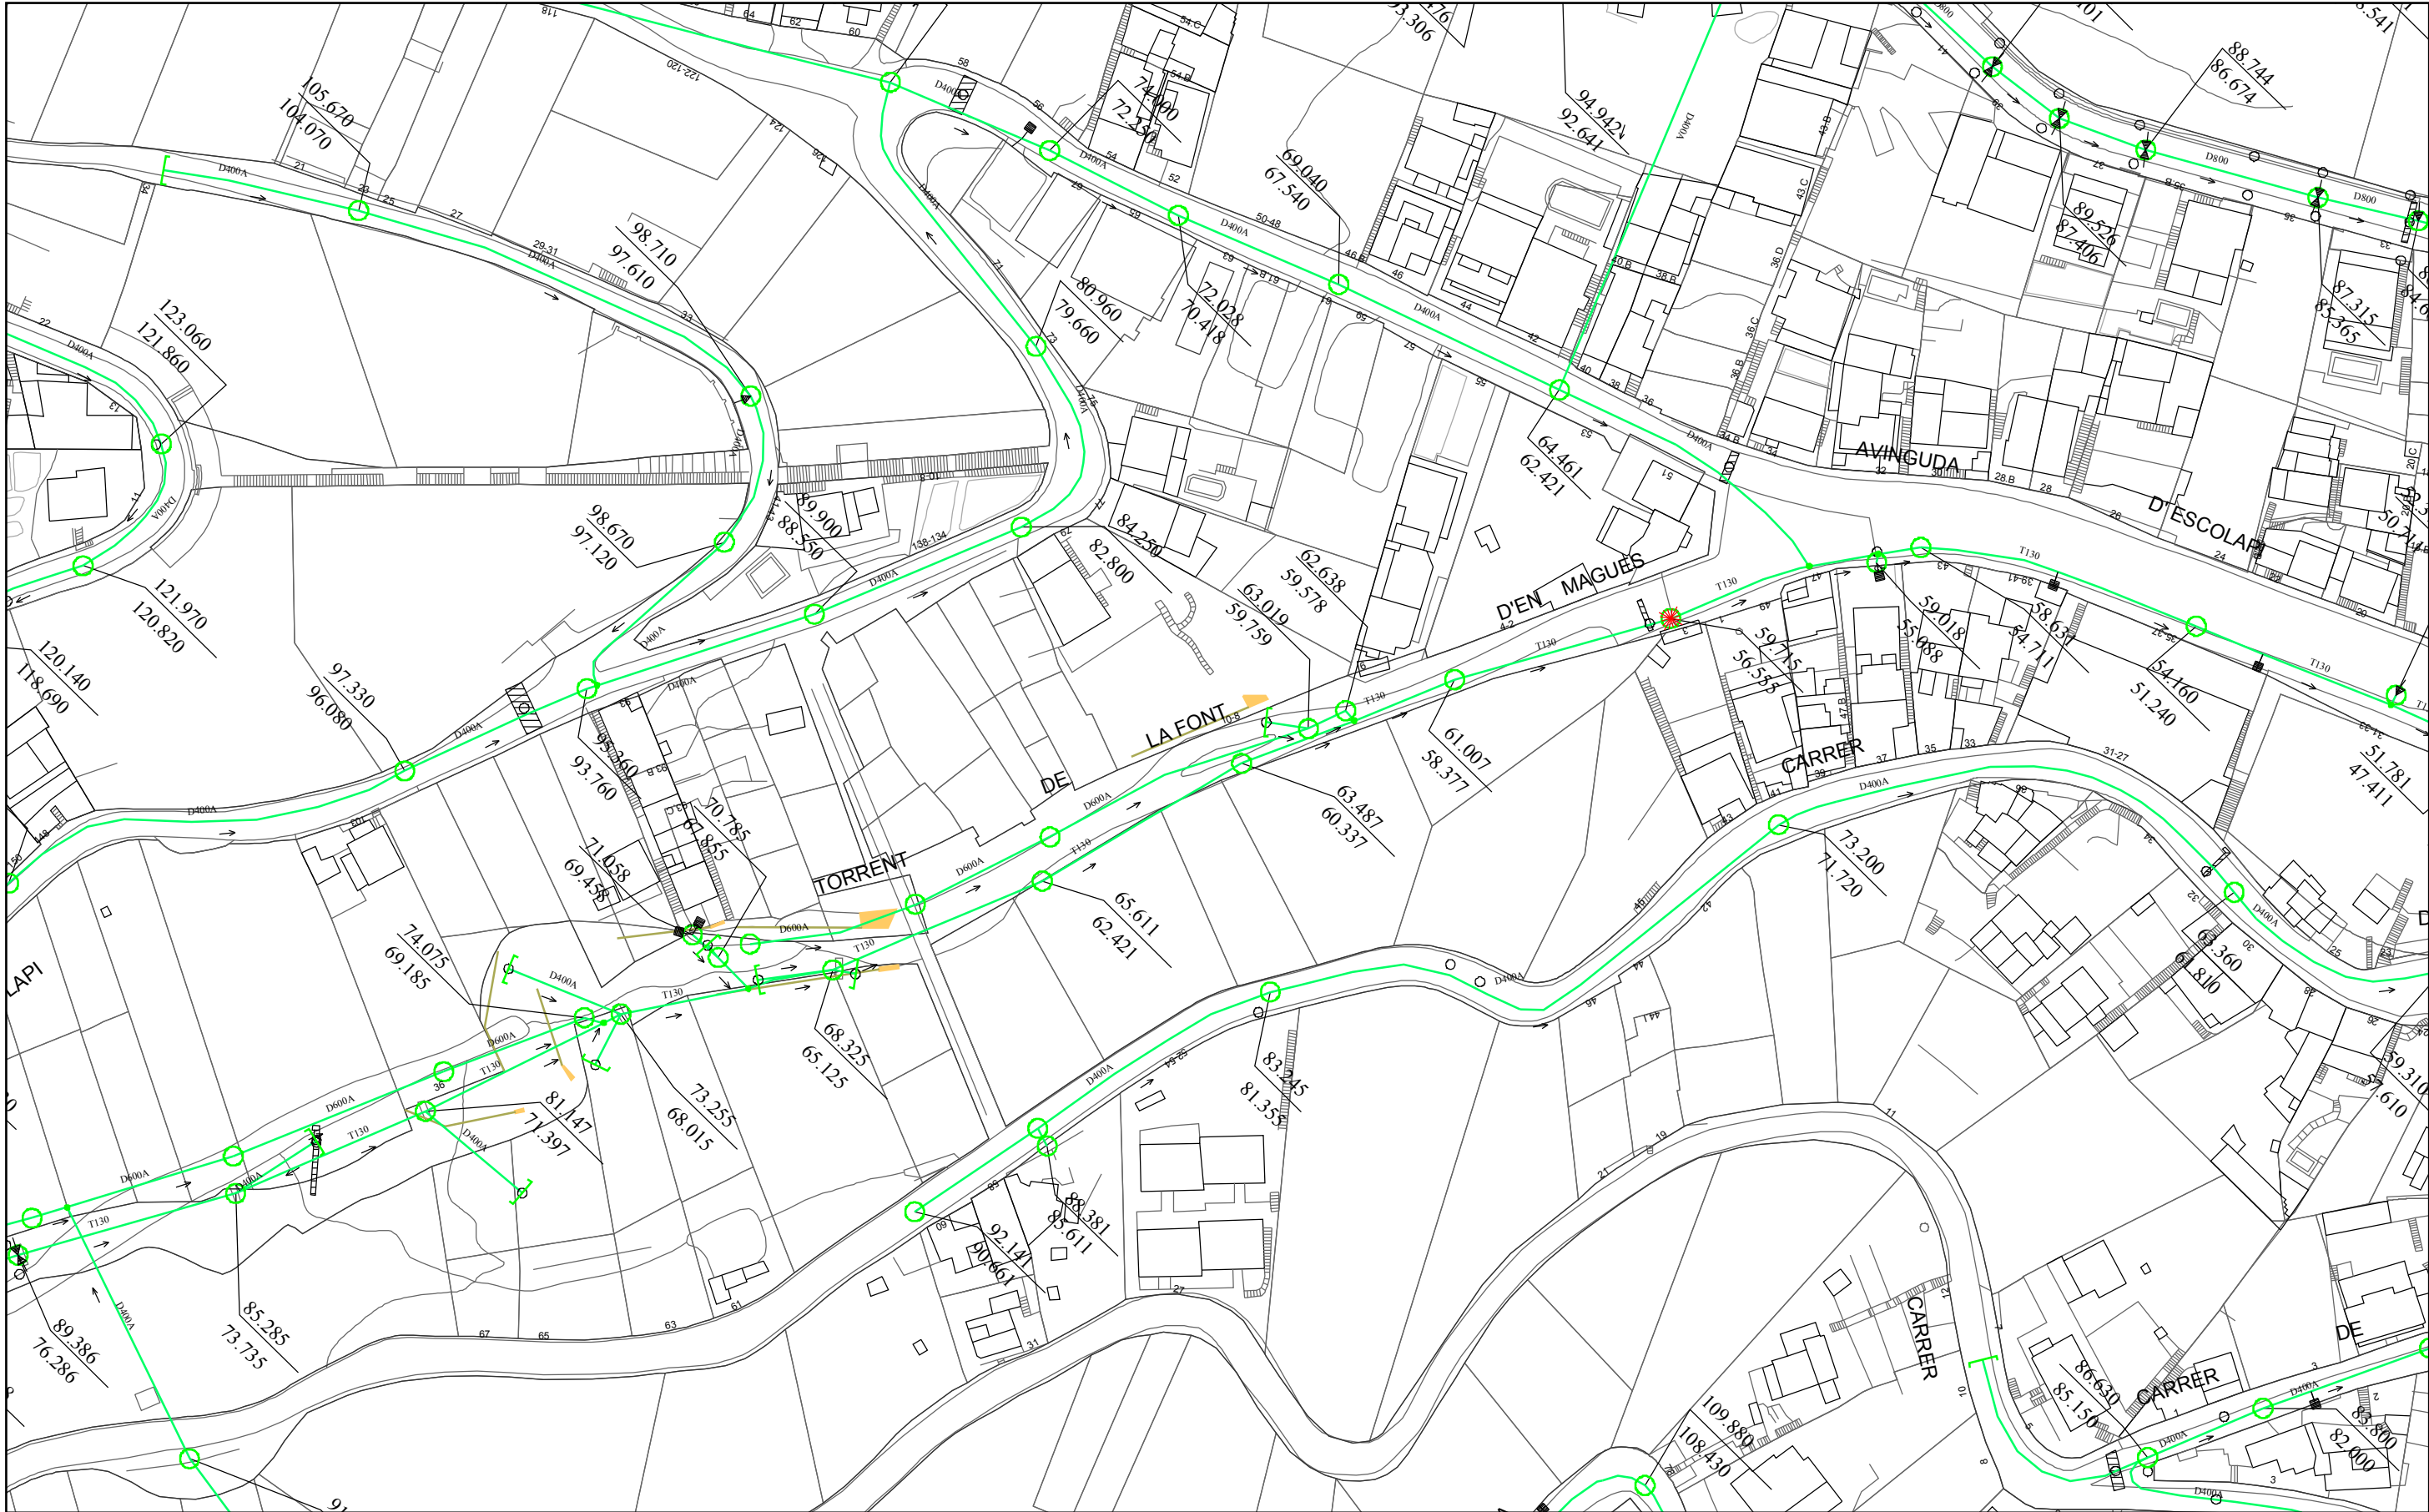

SUDS 08-009 - Font d'en Magues

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000

Coordenada Inferior esquerra:(431175.598, 4589655.252) m. Coordenada Inferior dreta:(431559.792, 4589655.252) m.
Coordenada Superior dreta:(431559.792, 4589894.493) m. Coordenada Superior esquerra:(431175.598, 4589894.493) m.

Data:13/03/2023

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Cunetes vegetades (T-CUN) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |







SUDS 08-010 - Parc de Can Dragó

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(431542.554, 4587158.827) m. Coordenada Inferior dreta:(431811.490, 4587158.827) m.
Coordenada Superior dreta:(431542.554, 4587326.296) m. Coordenada Superior esquerra:(431542.554, 4587326.296) m.

Data:21/11/2024

LLEENDA

	Xarxa clavegueram		Pericó SUDS		Dip. infiltració i detenció (ID-DIP)
	Xarxa de SUDS		Desguàs SUDS		
	Tram SUD connexió a clavegueram		Connexió clavegueram SUDS		
	Sobrecixidor SUDS				
	Sobrecixidor clavegueram SUDS				



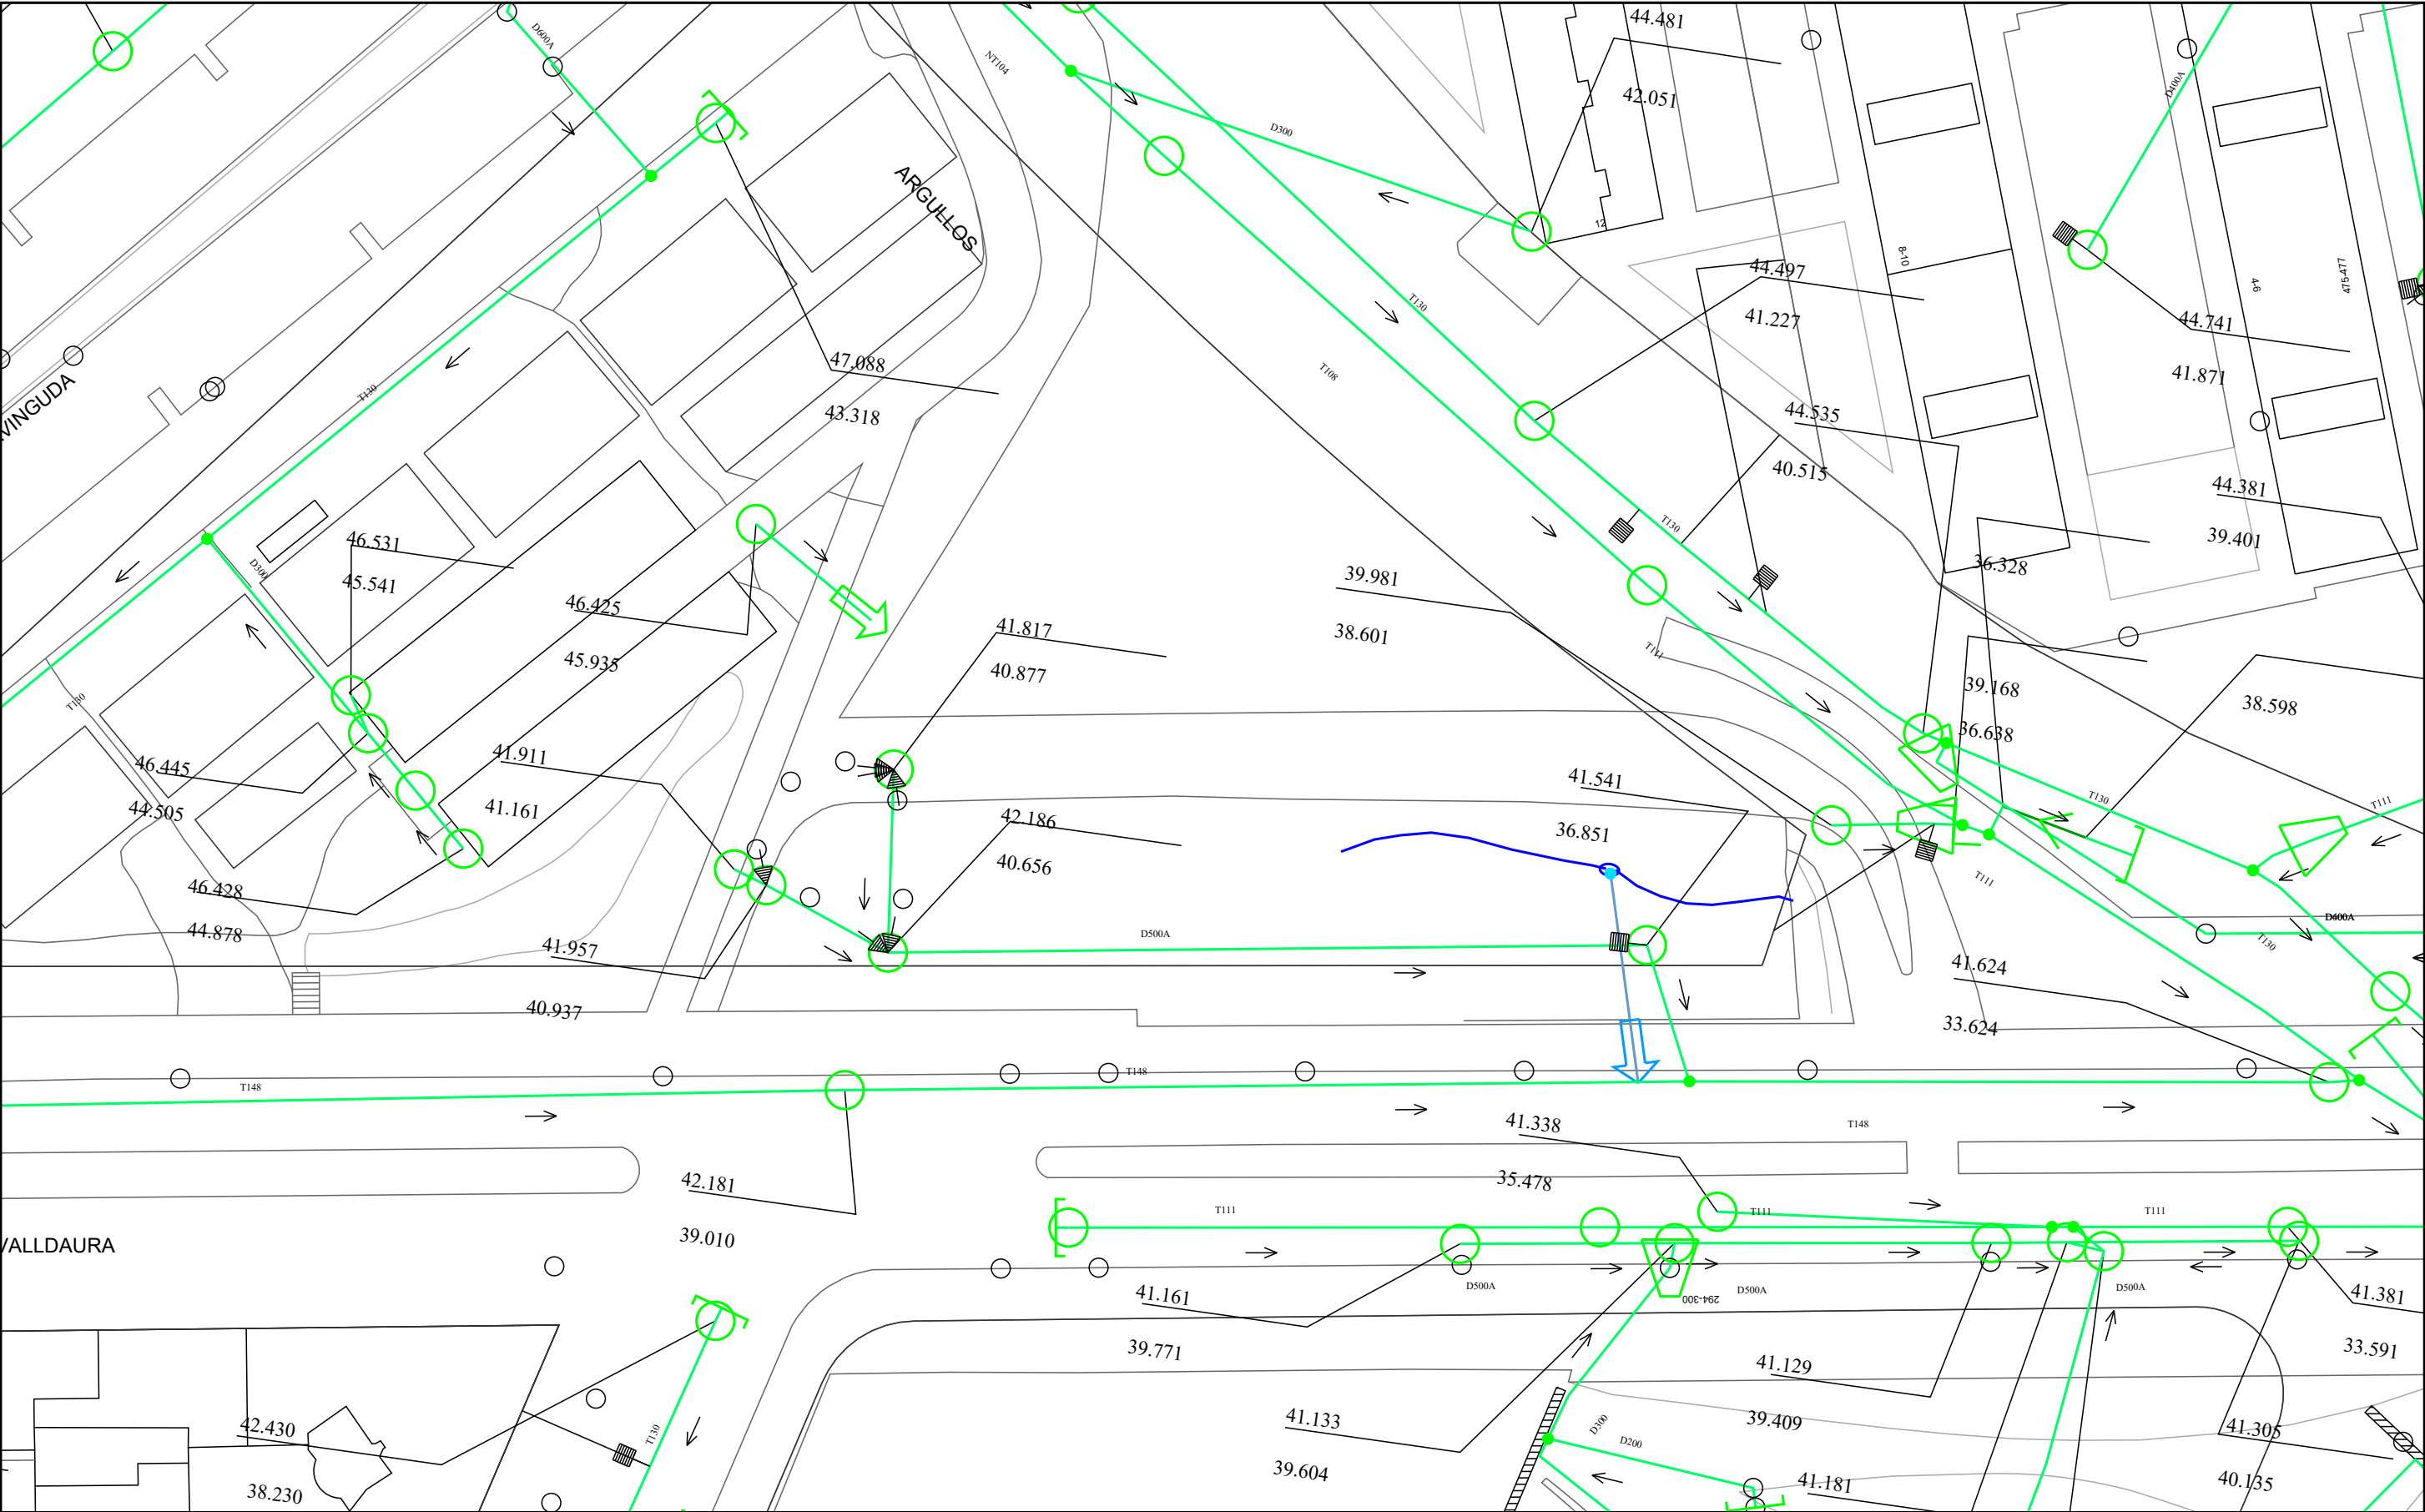



SUDS 08-011 - Casal de joves de La Prosperitat

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500


Coordenada Inferior esquerra:(431710.375, 4587842.211) m. Coordenada Inferior dreta:(431902.472, 4587842.211) m.
Coordenada Superior dreta:(431902.472, 4587961.832) m. Coordenada Superior esquerra:(431710.375, 4587961.832) m.

Data:10/02/2025

LLEGGENDA

	Xarxa clavegueram		Pericó SUDS		Pous d'infiltració i detenció (ID-POU)
	Xarxa de SUDS		Desguis SUDS		Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS)
	Tram SUD connexió a clavegueram		Connexió clavegueram SUDS		
	Sobreexidor SUDS		Sobreexidor SUDS (tub)		
	Sobreexidor clavegueram SUDS		Sobreexidor clavegueram SUDS(tub)		



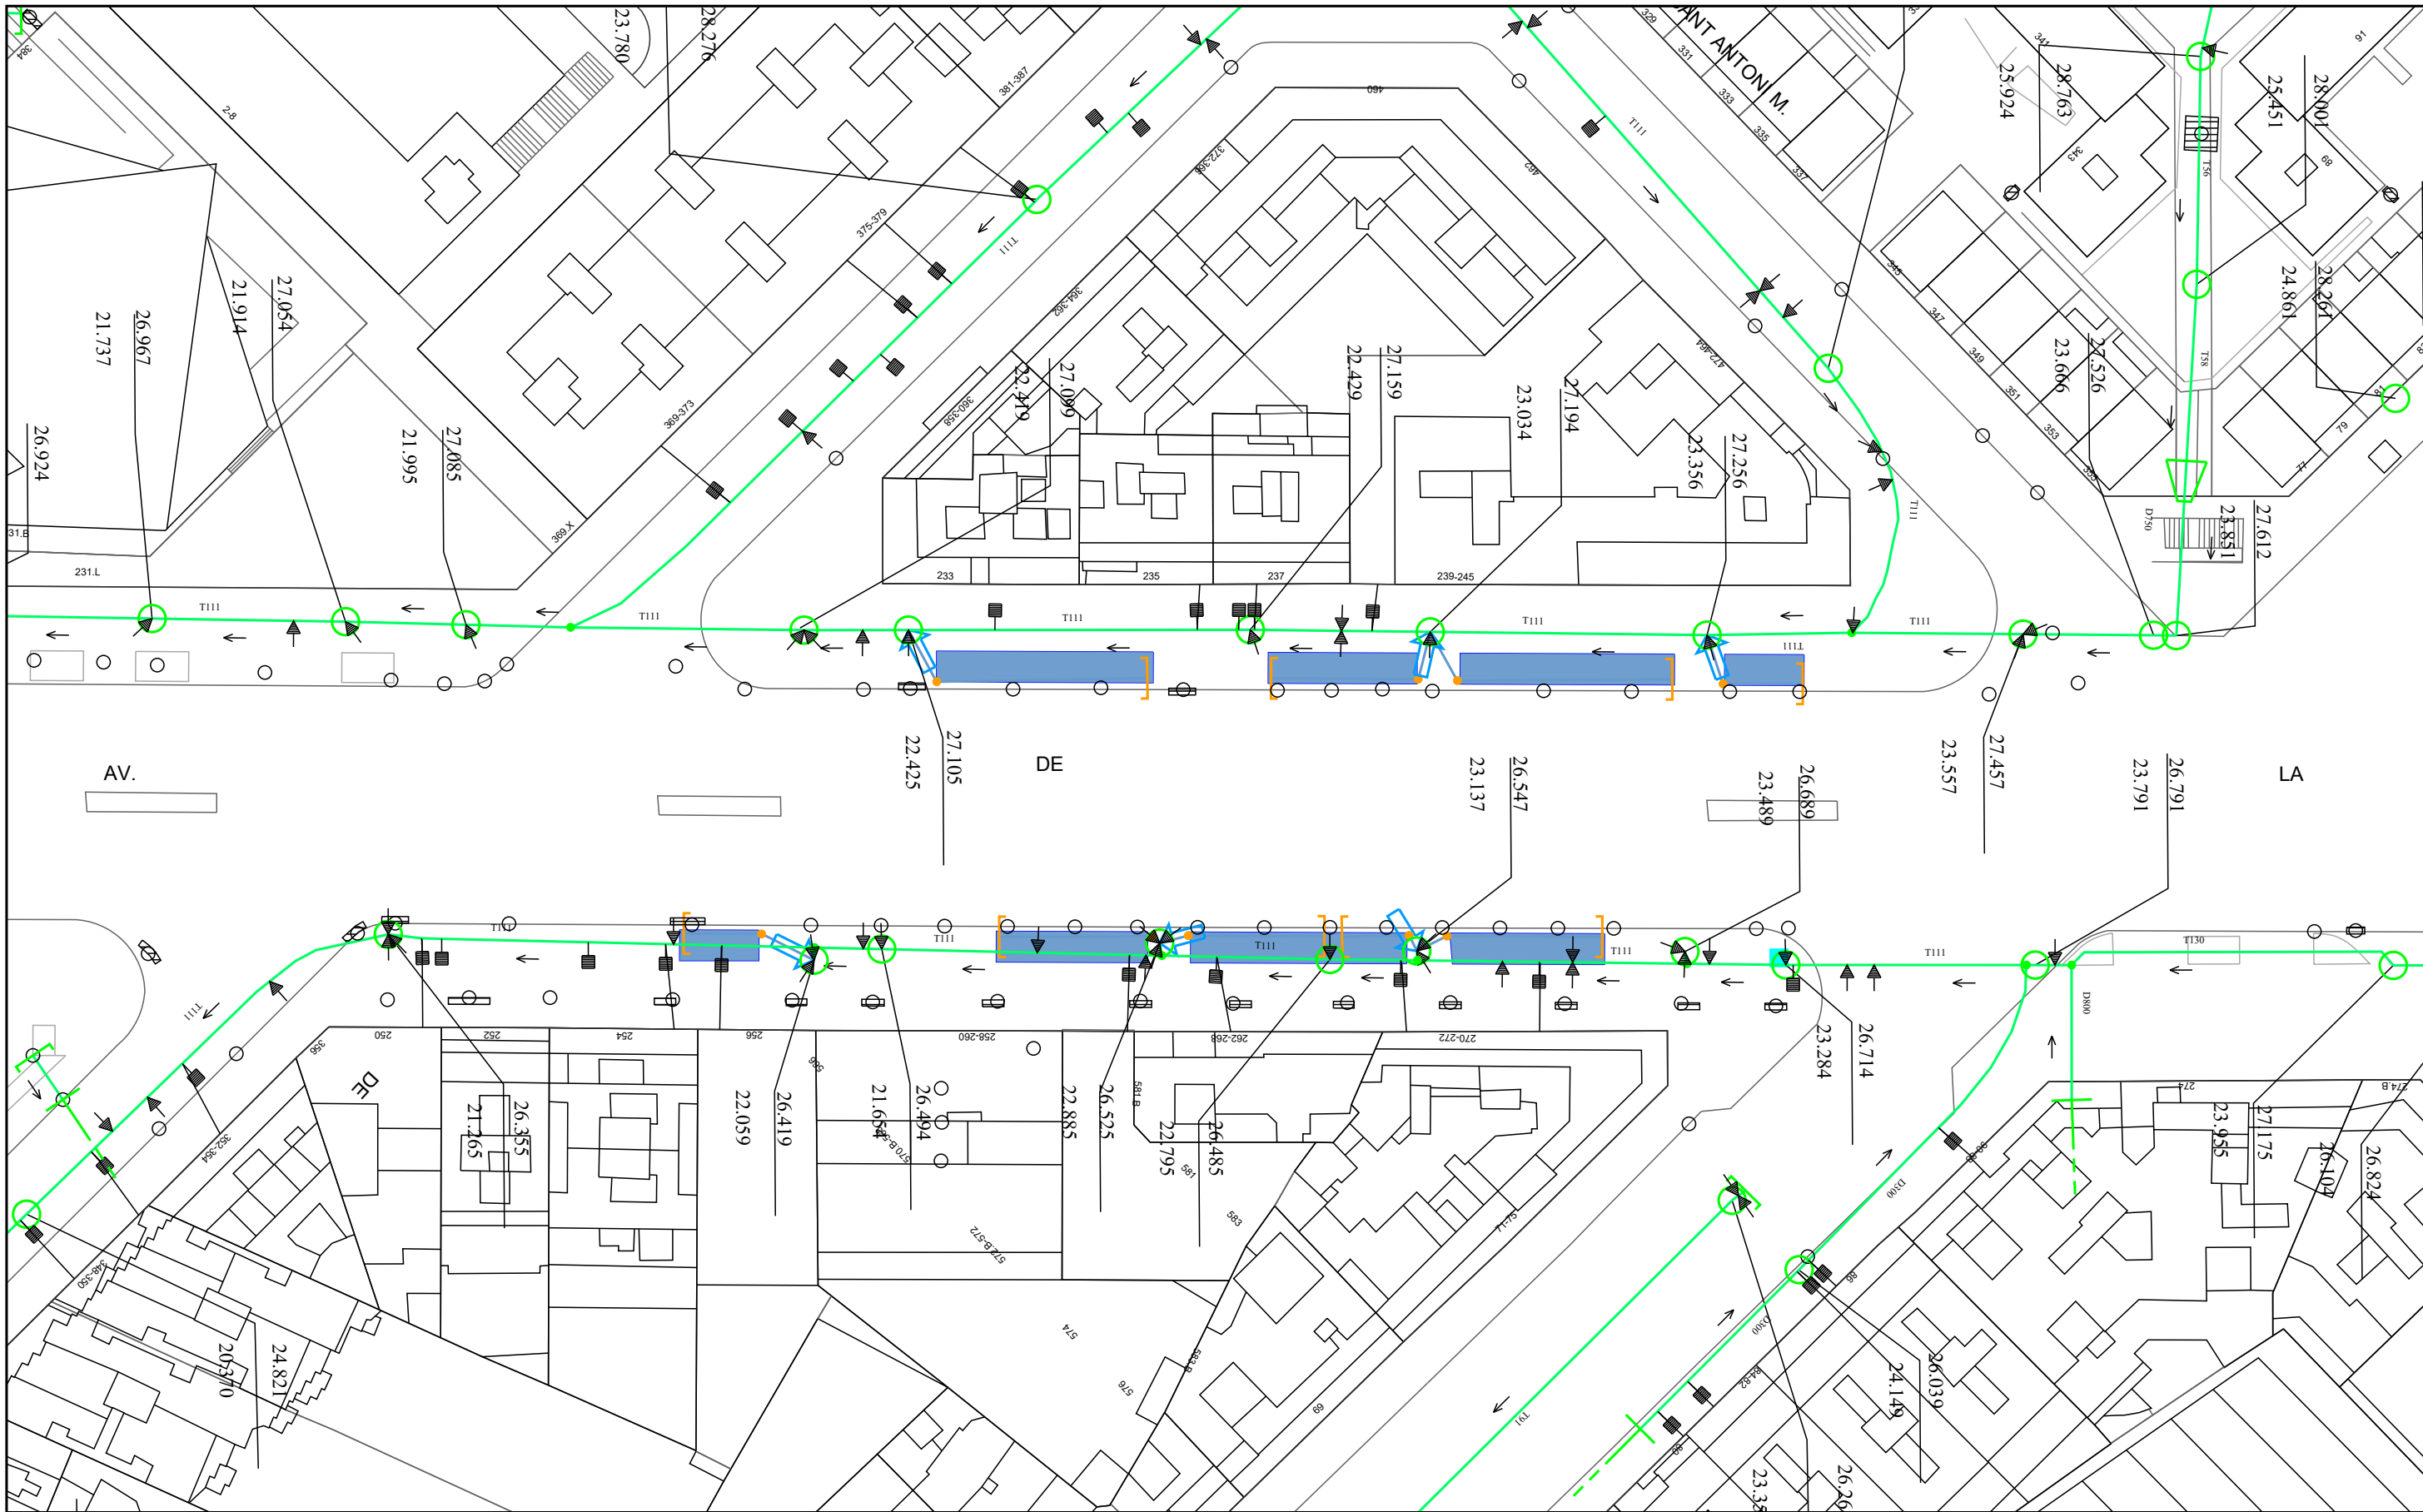

SUDS 08-012 - Av. Meridiana (Espronceda - Felip II)


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700

Coordenada Inferior esquerra:(431913.994, 4585559.166) m. Coordenada Inferior dreta:(432182.930, 4585559.166) m.
Coordenada Superior dreta:(432182.930, 4585726.635) m. Coordenada Superior esquerra:(431913.994, 4585726.635) m.

Data:14/02/2025

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguis SUDS | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |





SUDS 09-002 Gran de Sant Andreu

2 de 2


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1250

Coordenada Inferior esquerra:(432060.547, 4587290.604) m. Coordenada Inferior dreta:(432540.789, 4587290.604) m.
Coordenada Superior dreta:(432540.789, 4587589.656) m. Coordenada Superior esquerra:(432060.547, 4587589.656) m.

Data:14/03/2023

LLEGGENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobreexidor SUDS
- Sobreexidor clavegueram SUDS
- Pericó SUDS
- Desguàs SUDS
- Connexió clavegueram SUDS
- Parterres inundables (ID-PAR)
- Escocells d'infiltració (I-ESC)





SUDS 09-004 - Casernes de Sant Andreu


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000


Coordenada Inferior esquerra:(432301.379, 4588227.327) m. Coordenada Inferior dreta:(432685.573, 4588227.327) m.
Coordenada Superior dreta:(432685.573, 4588466.569) m. Coordenada Superior esquerra:(432301.379, 4588466.569) m.

Data:02/05/2024

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Desguàs SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Sobrecididor SUDS | | Connexió clavegueram SUDS | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Sobrecididor clavegueram SUDS | | | | Franges vegetades (F-FRA) |
| | | | | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |



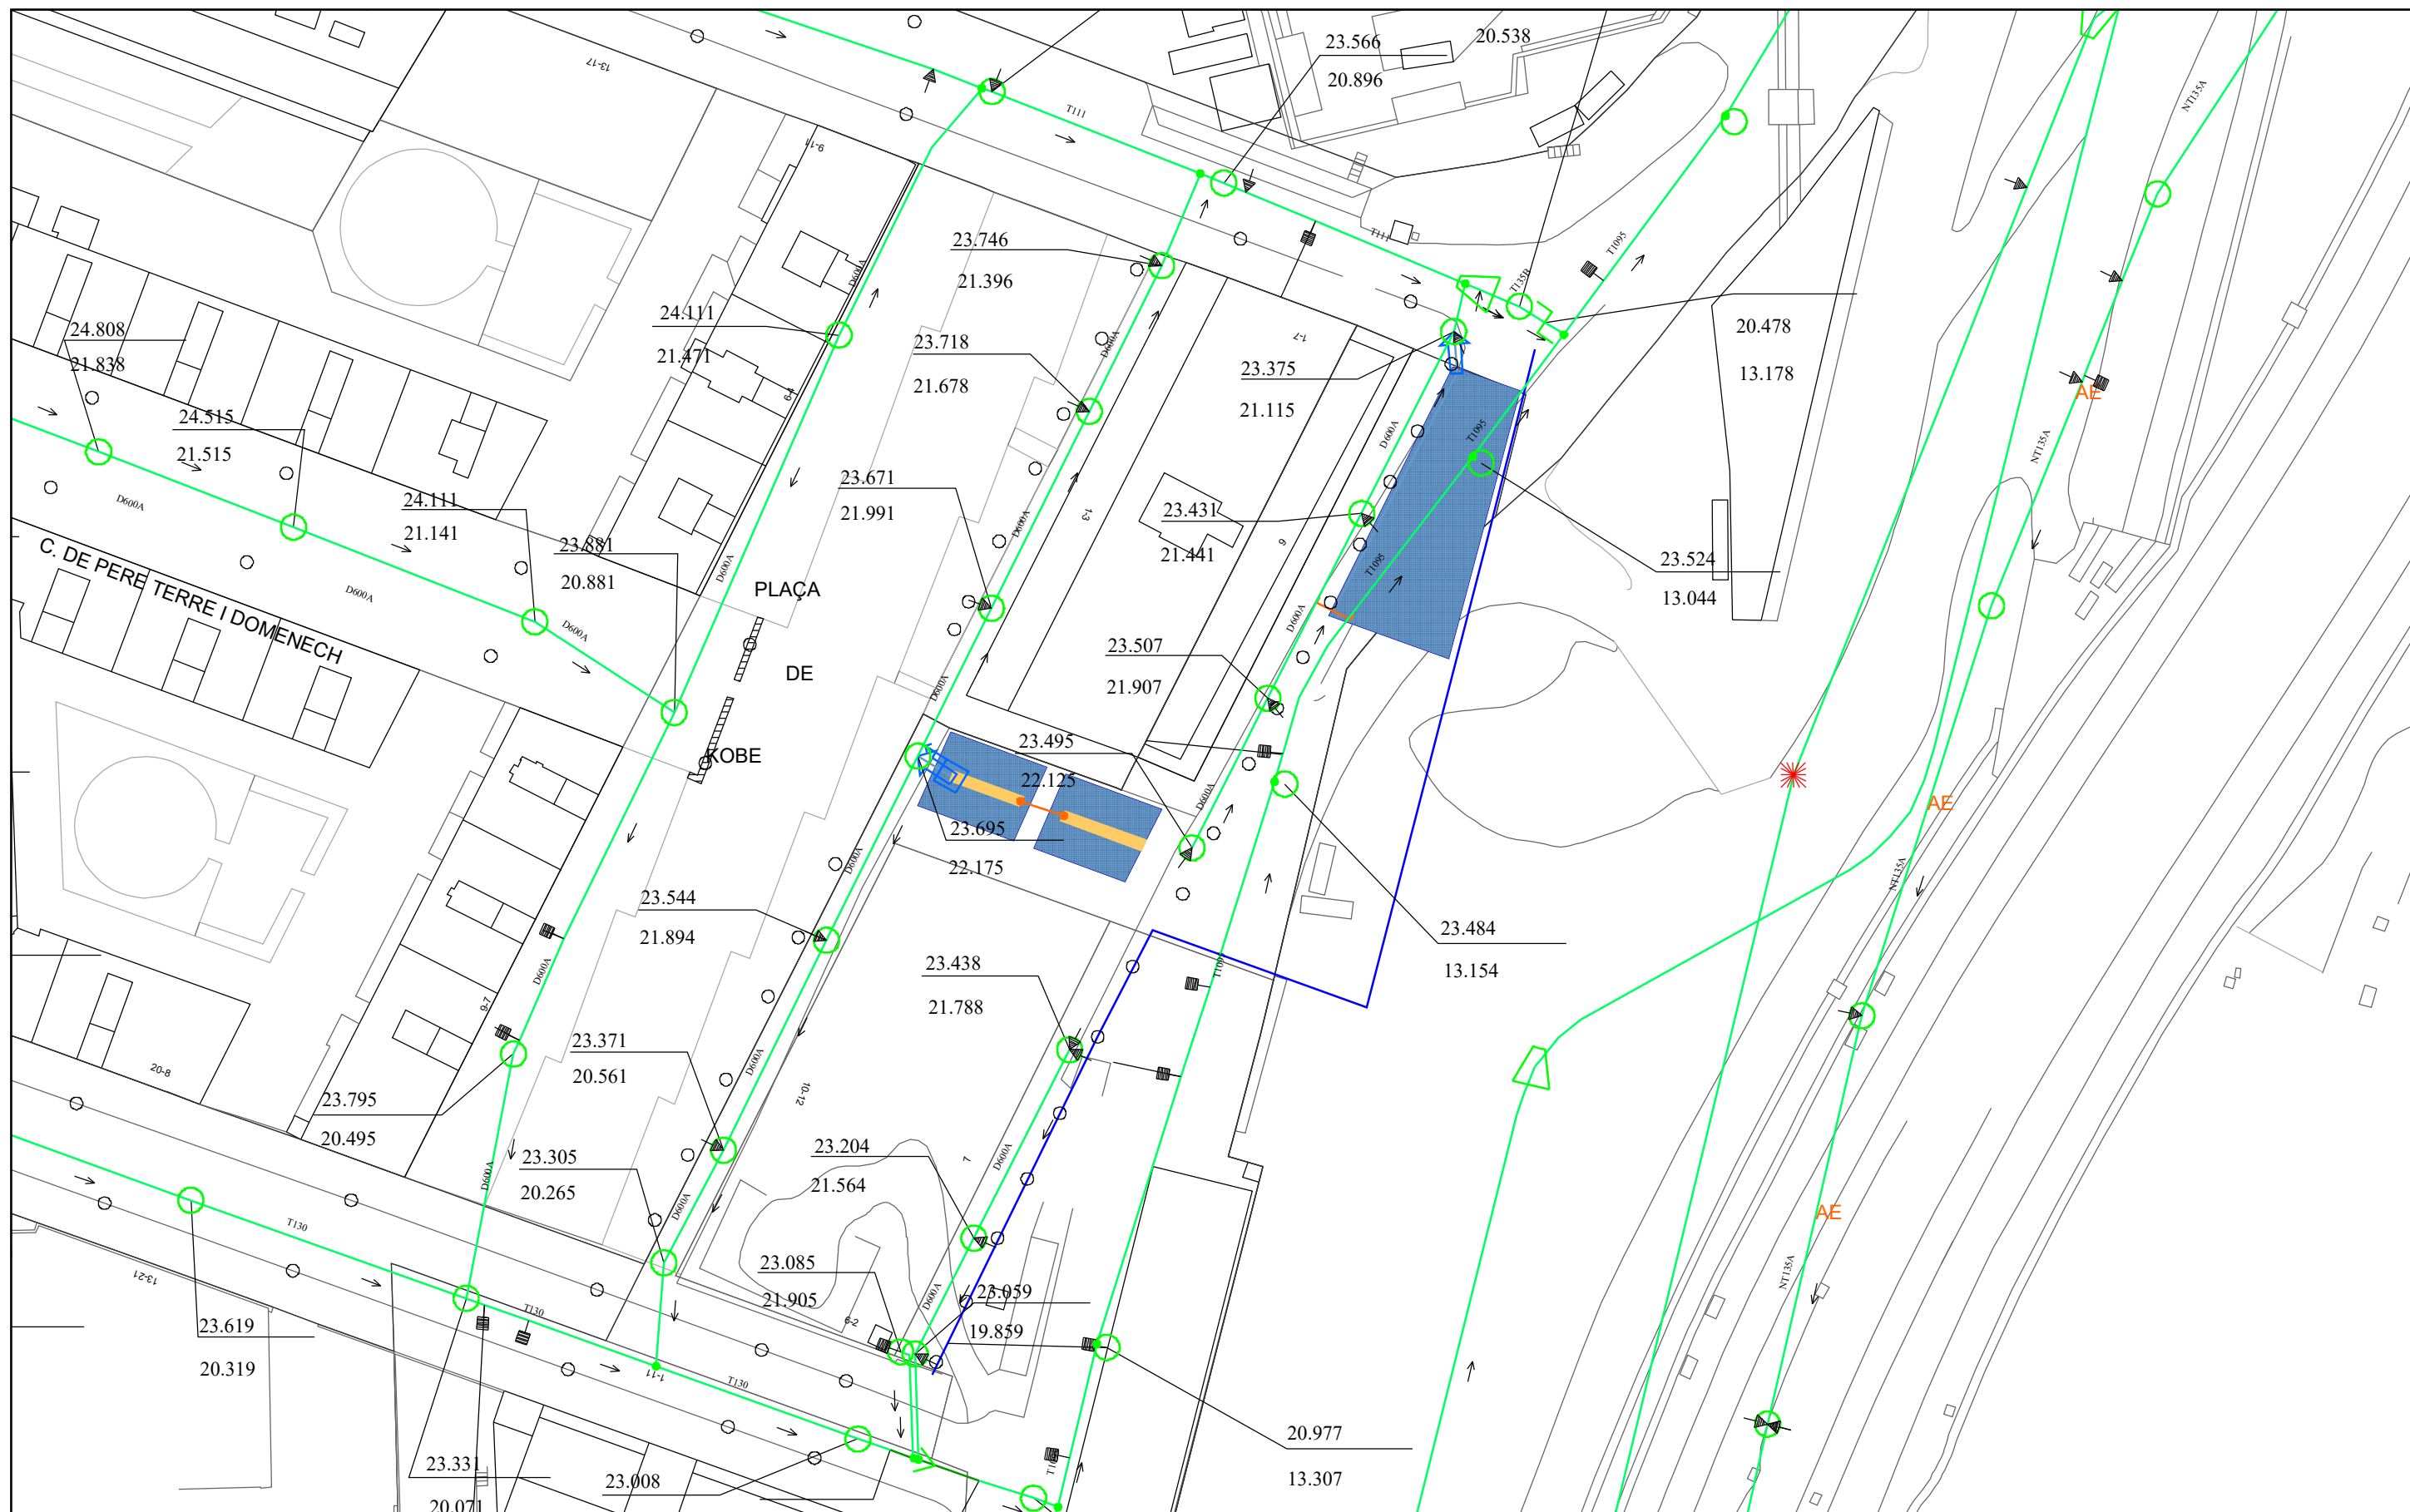



SUDS 09-005 Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet

Data:28/06/2023

LLEGENDA

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | Xarxa clavegueram |  | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS |  | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
|  | Tram SUD connexió a clavegueram |  | Connexió clavegueram SUDS |  | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
|  | Sobrecixidor SUDS | | | | |
|  | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



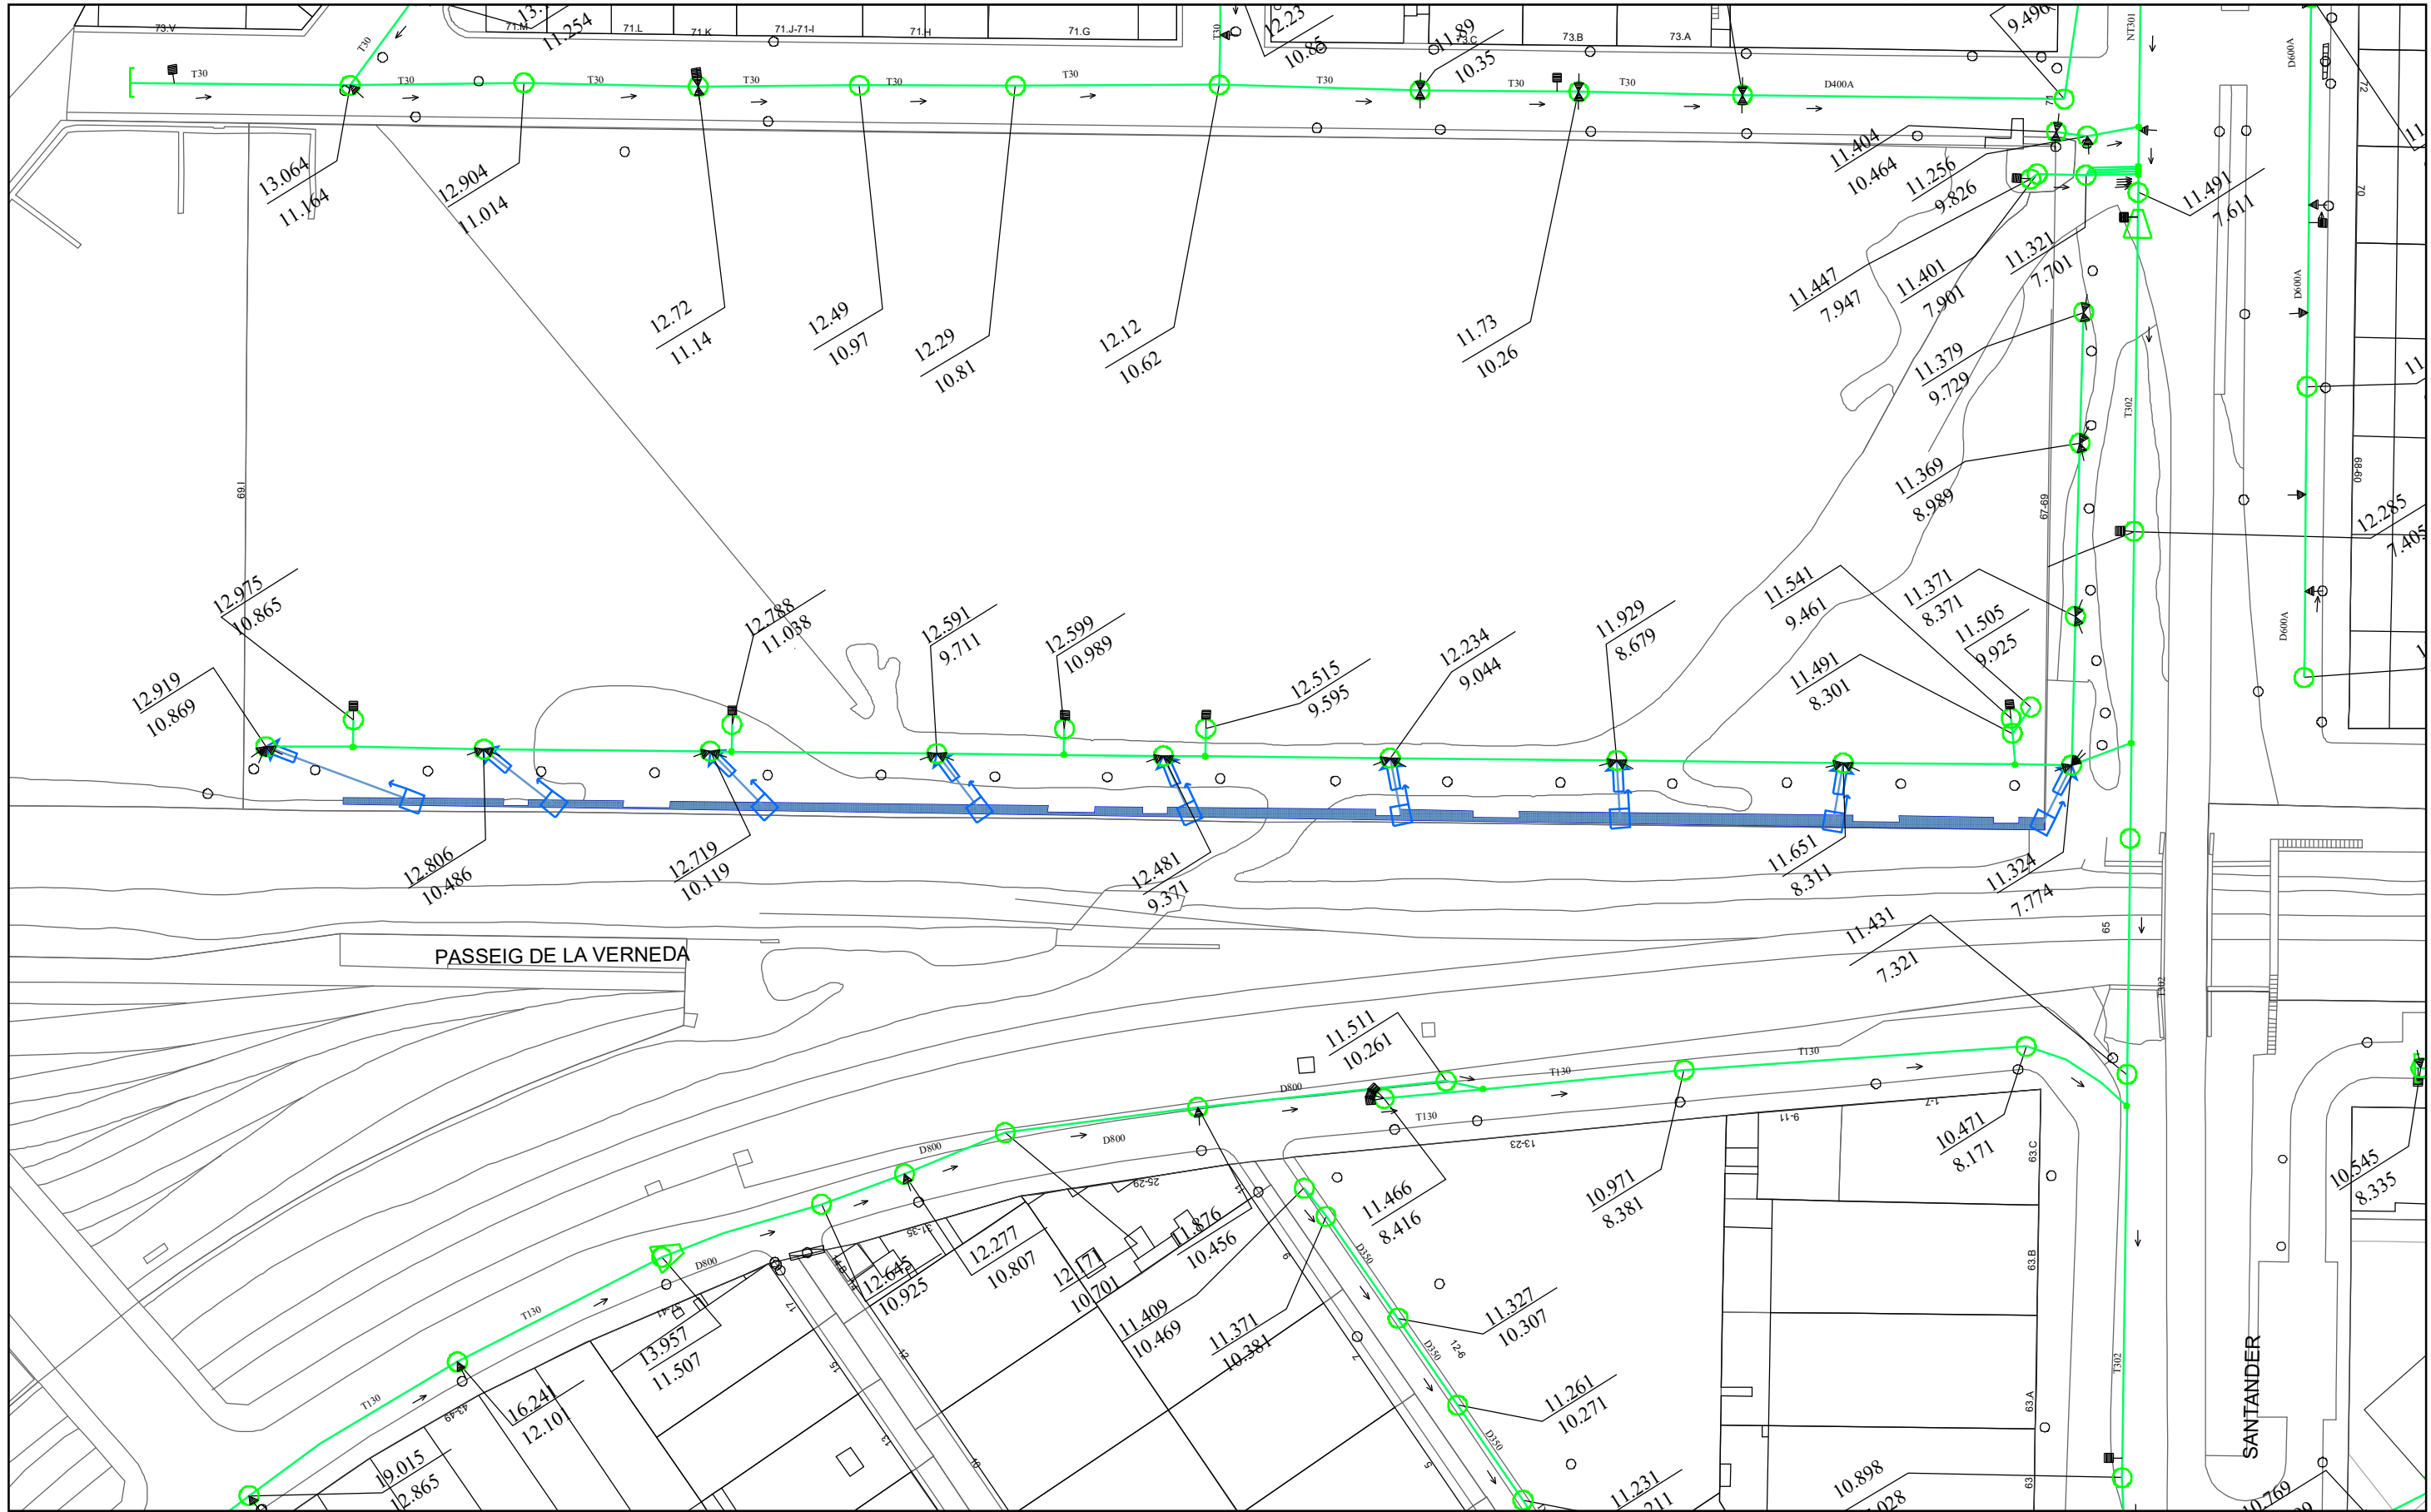

SUDS 09-006 - Pg. de la Verneda


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000
Coordenada Inferior esquerra:(433156.446, 4586716.156) m. Coordenada Inferior dreta:(433540.640, 4586716.156) m.
Coordenada Superior dreta:(433540.640, 4586955.397) m. Coordenada Superior esquerra:(433156.446, 4586955.397) m.

Data:27/10/2022

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



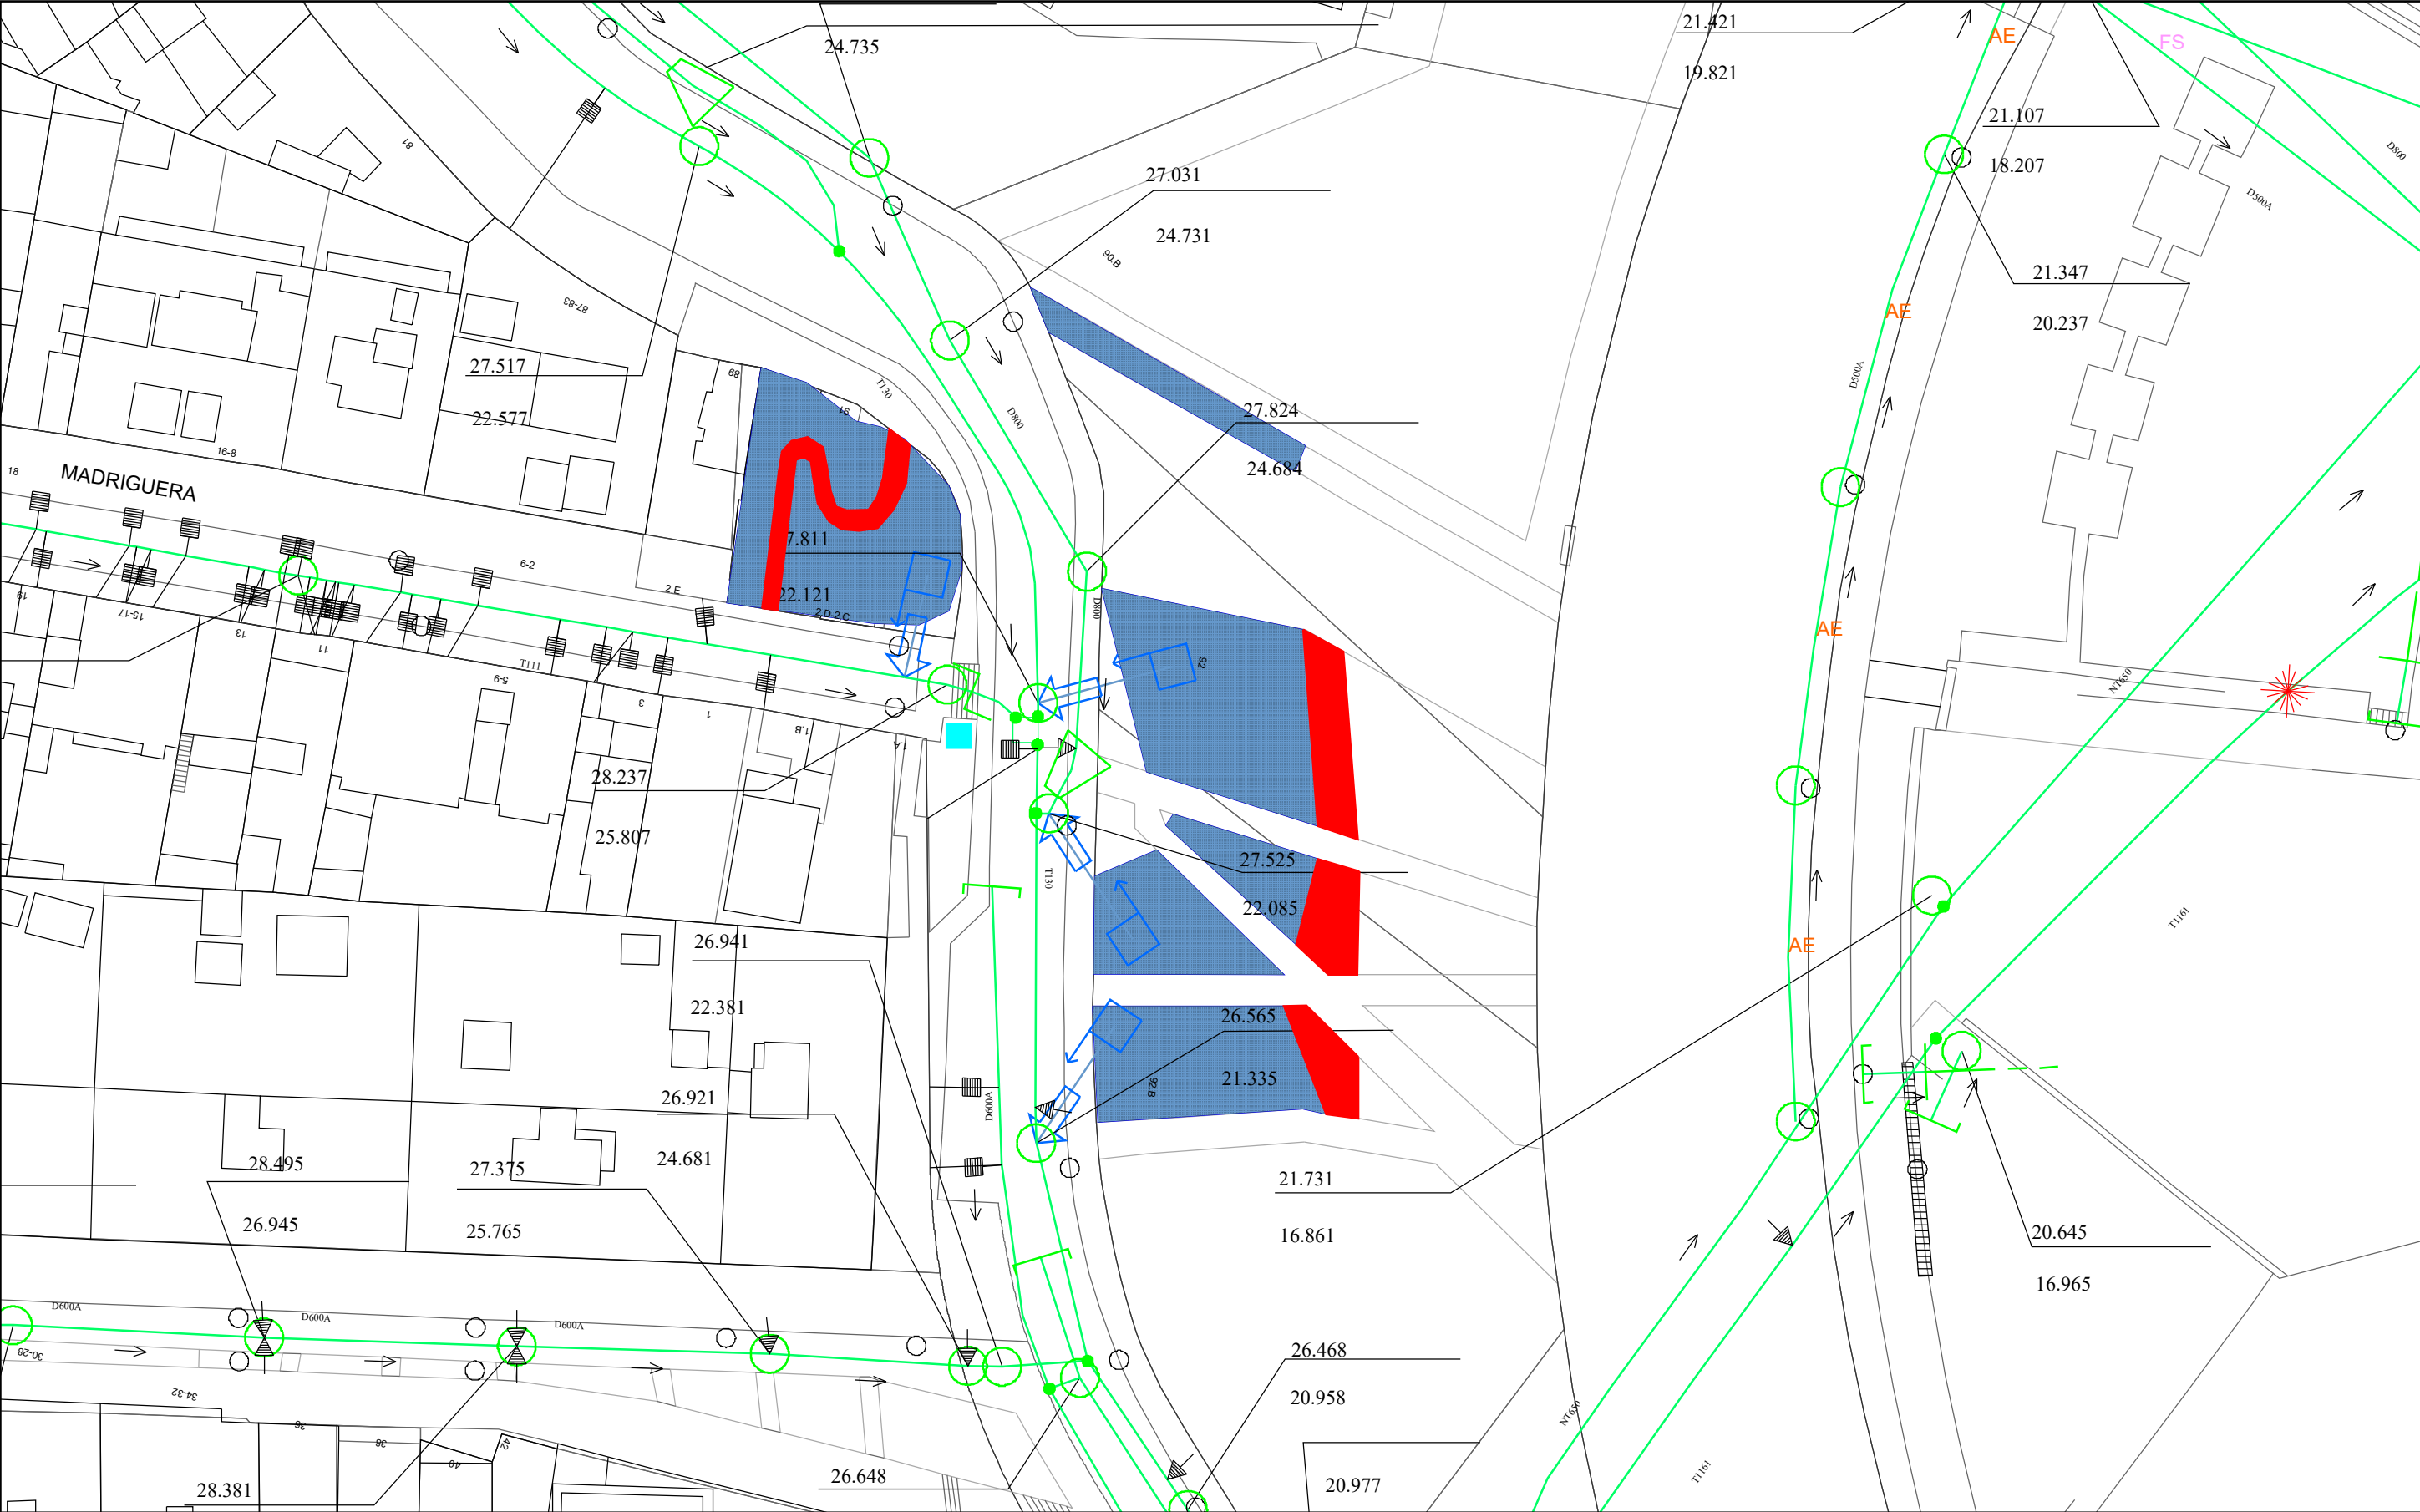

SUDS 09-007 - Via Barcino-Madriguera


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500
Coordenada Inferior esquerra:(432507.933, 4588900.778) m. Coordenada Inferior dreta:(432700.030, 4588900.778) m.
Coordenada Superior dreta:(432700.030, 4589020.399) m. Coordenada Superior esquerra:(432507.933, 4589020.399) m.

Data:22/02/2024

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



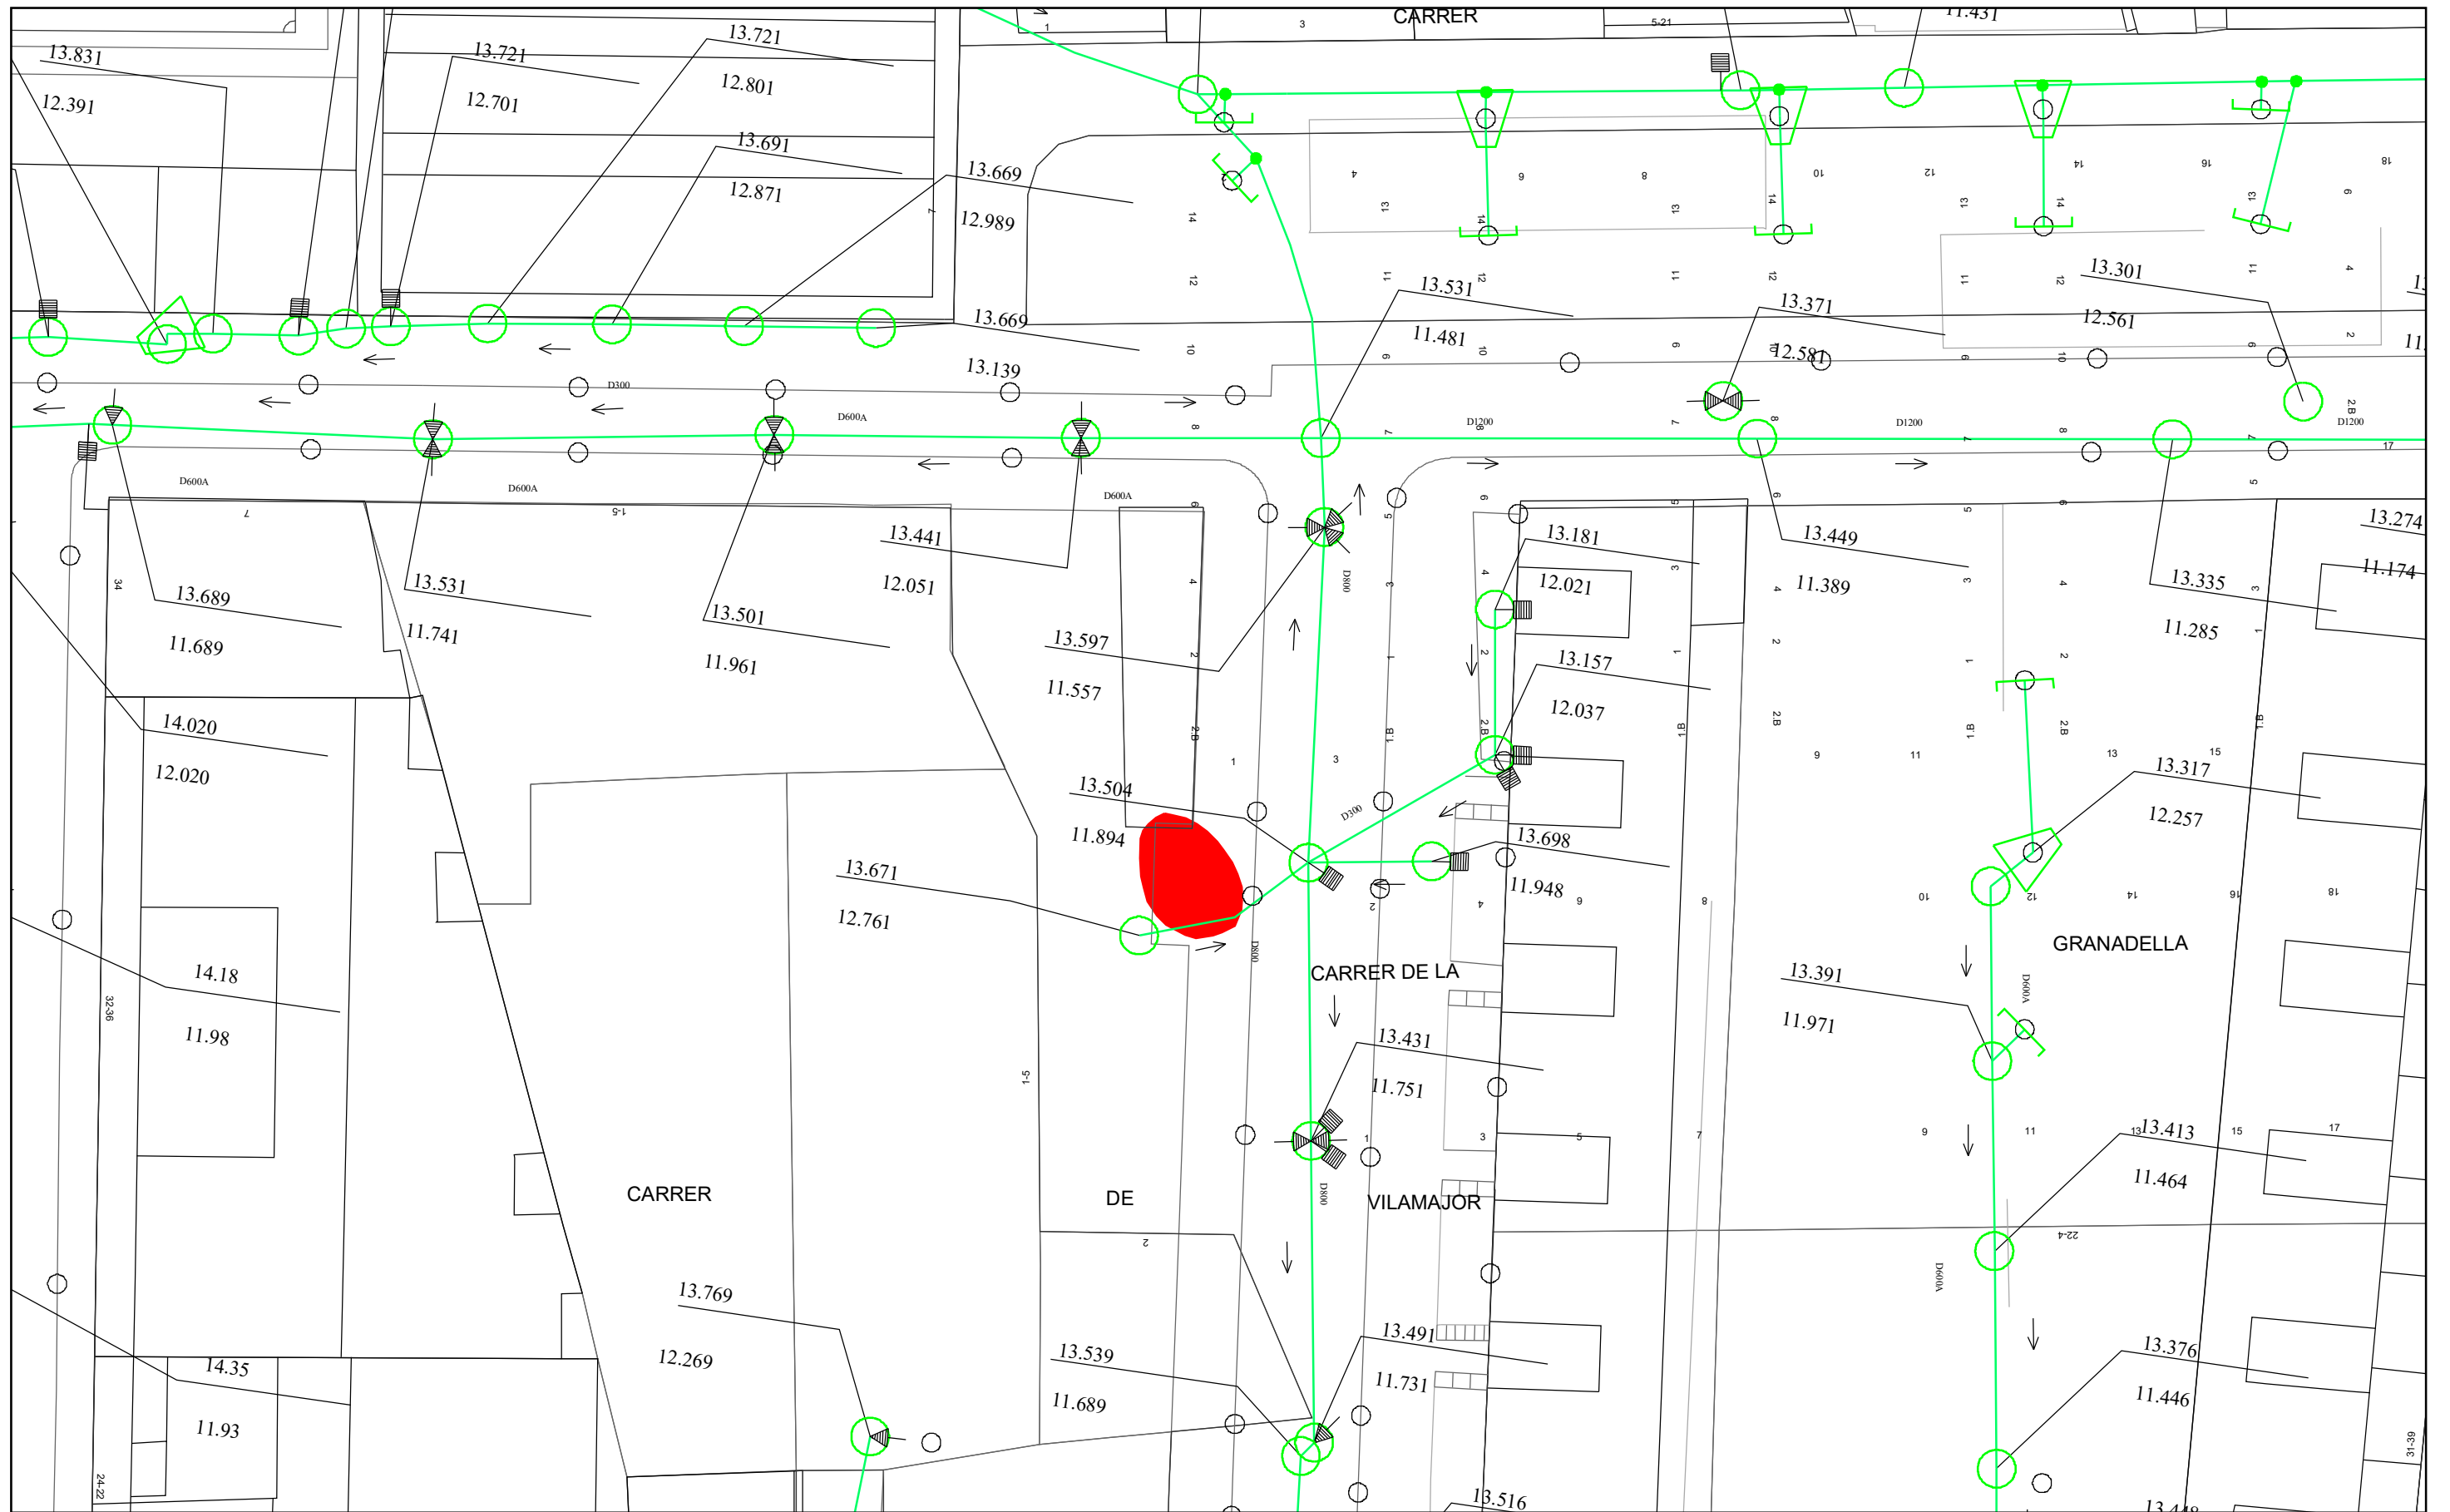

SUDS-09-008 - Morera de Bon Pastor


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500

Coordenada Inferior esquerra:(433313.640, 4587626.438) m. Coordenada Inferior dreta:(433505.737, 4587626.438) m.
Coordenada Superior dreta:(433505.737, 4587746.059) m. Coordenada Superior esquerra:(433313.640, 4587746.059) m.

Data:31/05/2023

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |





SUDS-09-009 - Bon Pastor fase F

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000


Coordenada Inferior esquerra:(433584.328, 4587520.811) m. Coordenada Inferior dreta:(433968.522, 4587520.811) m.
Coordenada Superior dreta:(433968.522, 4587760.052) m. Coordenada Superior esquerra:(433584.328, 4587760.052) m.

Data:11/10/2023

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connectiu a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Sobrecarregadors SUDS | | | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Sobrecarregadors clavegueram SUDS | | | | |



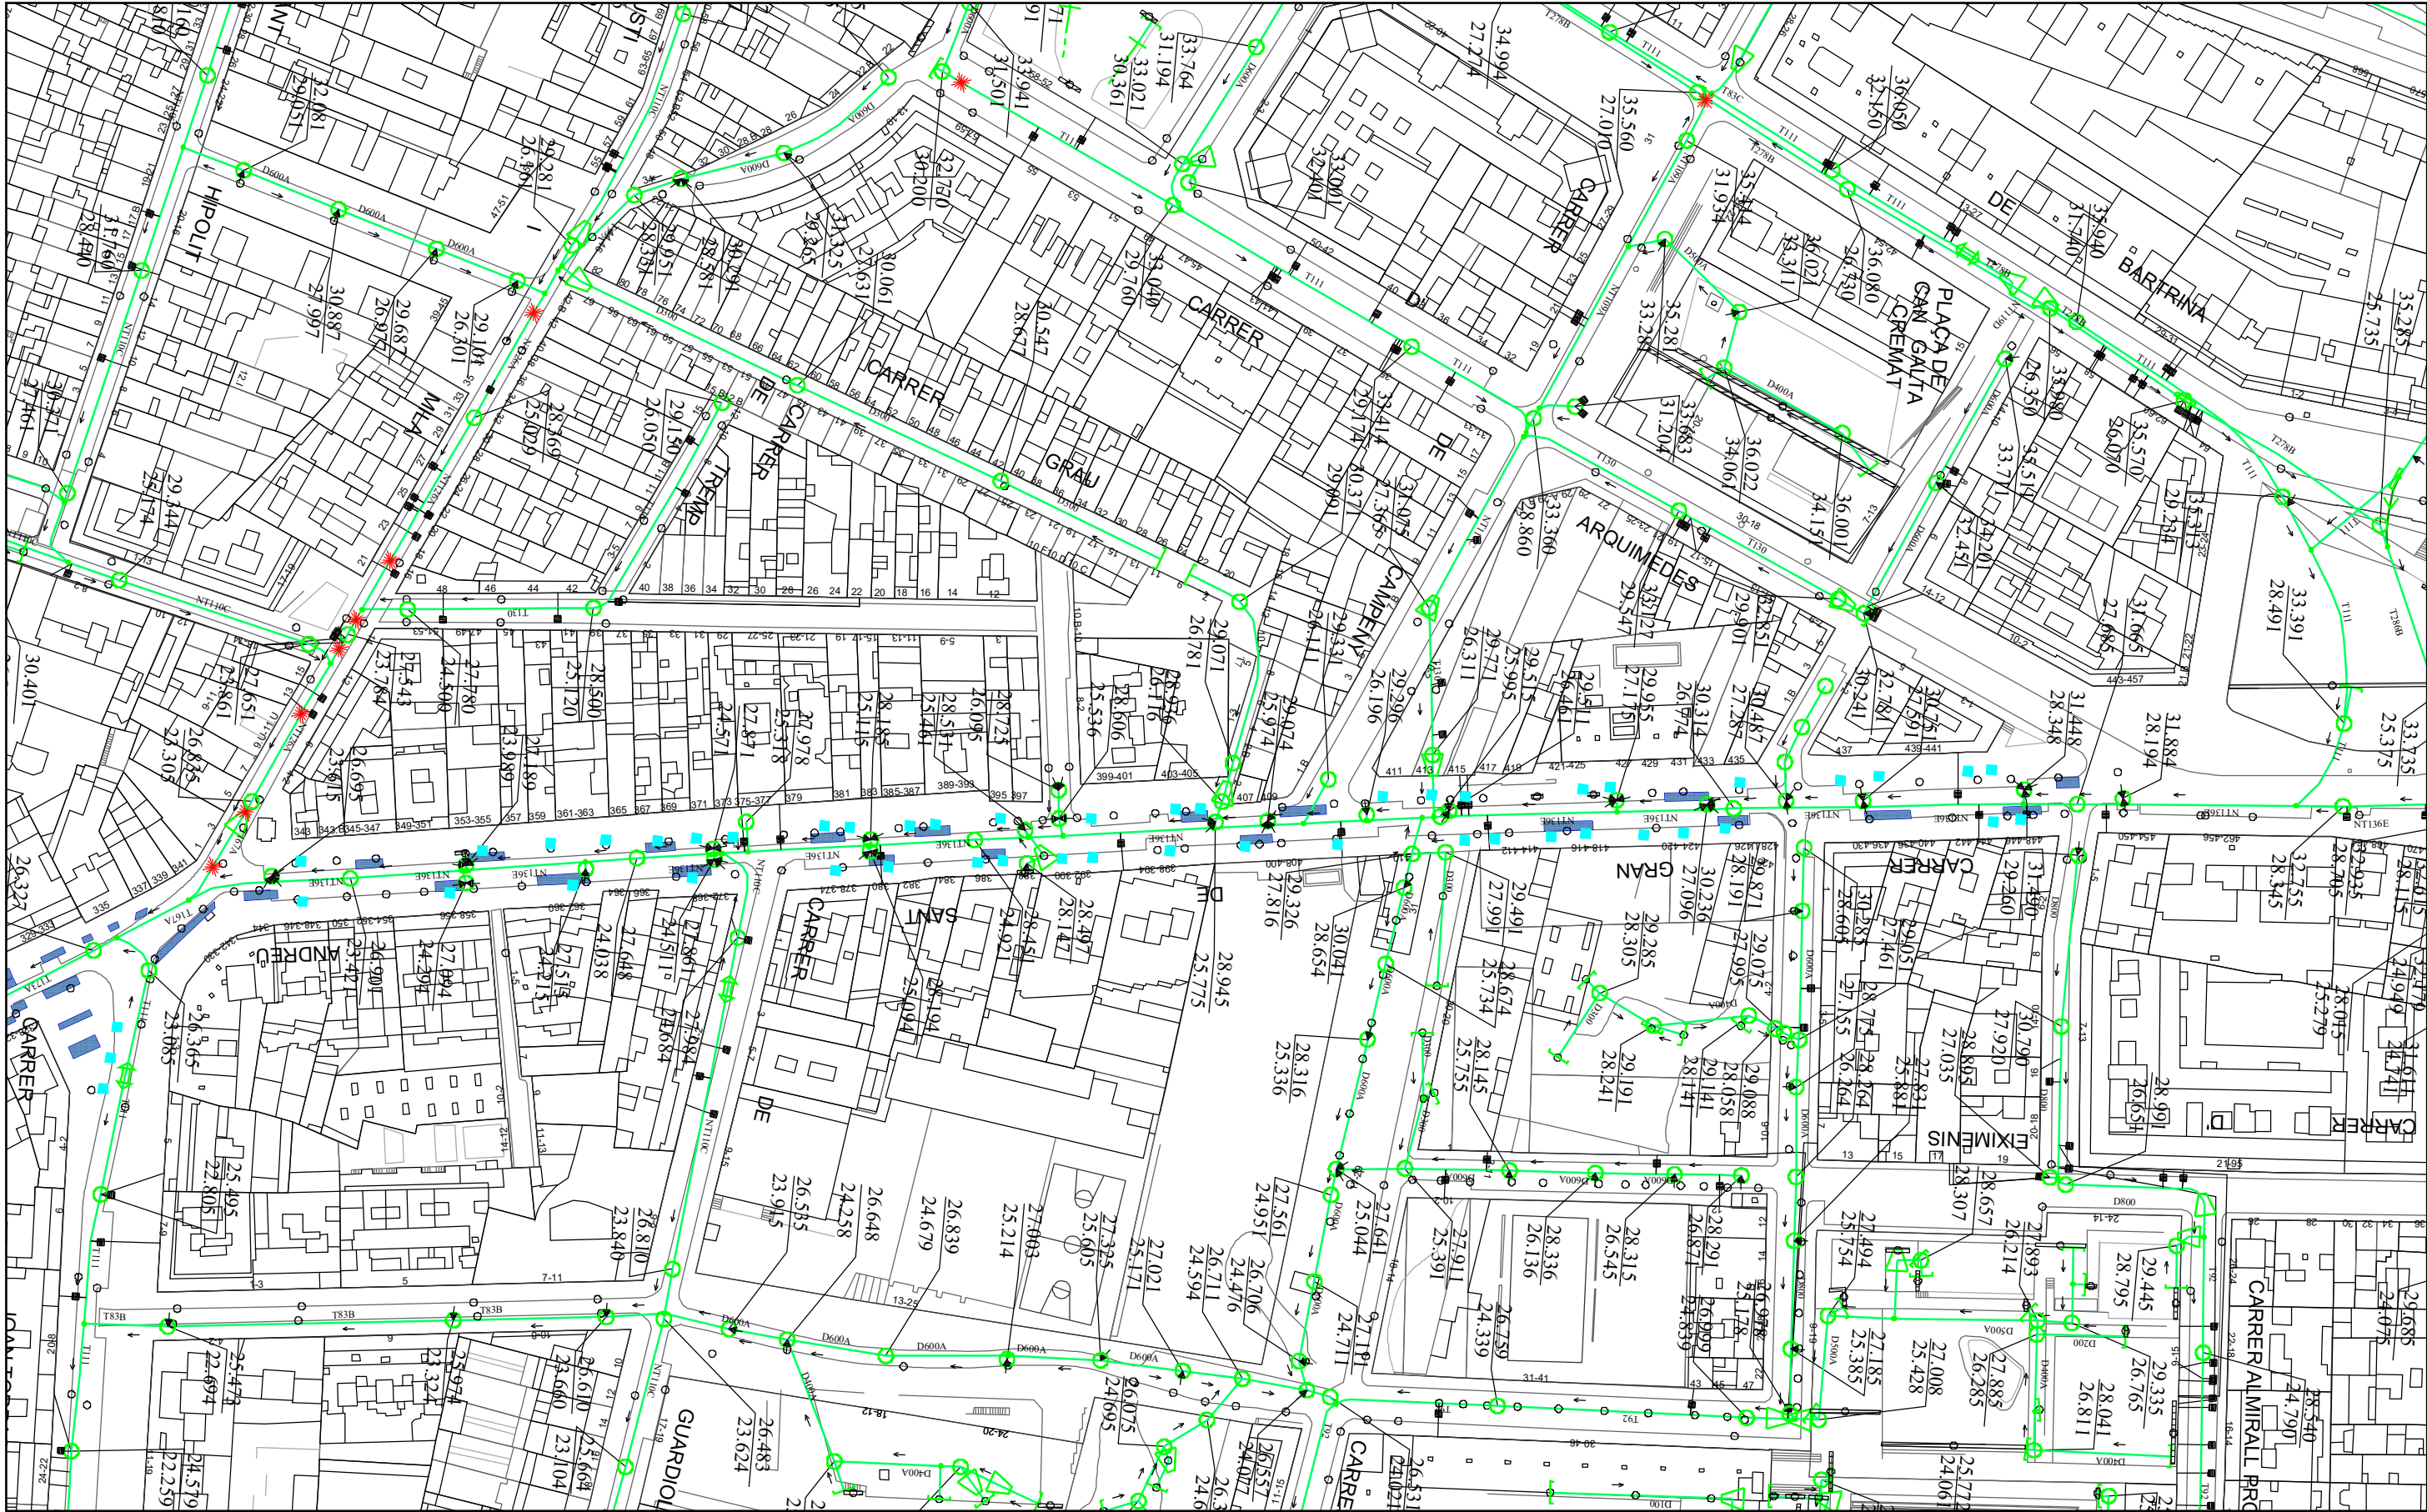

SUDS-09-010 - Gran Sant Andreu (II)

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1300

Coordenada Inferior esquerra:(431951.872, 4587724.244) m. Coordenada Inferior dreta:(432451.324, 4587724.244) m.
Coordenada Superior dreta:(432451.324, 4588035.258) m. Coordenada Superior esquerra:(431951.872, 4588035.258) m.


Data:26/10/2023


LLEGGENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUD connexió a clavegueram
- Sobreexididor SUDS
- Sobreexididor clavegueram SUDS

- Pericó SUDS
- Desguàs SUDS
- Connexió clavegueram SUDS

- Parterres inundables (ID-PAR)
- Escocells d'infiltració (I-ESC)



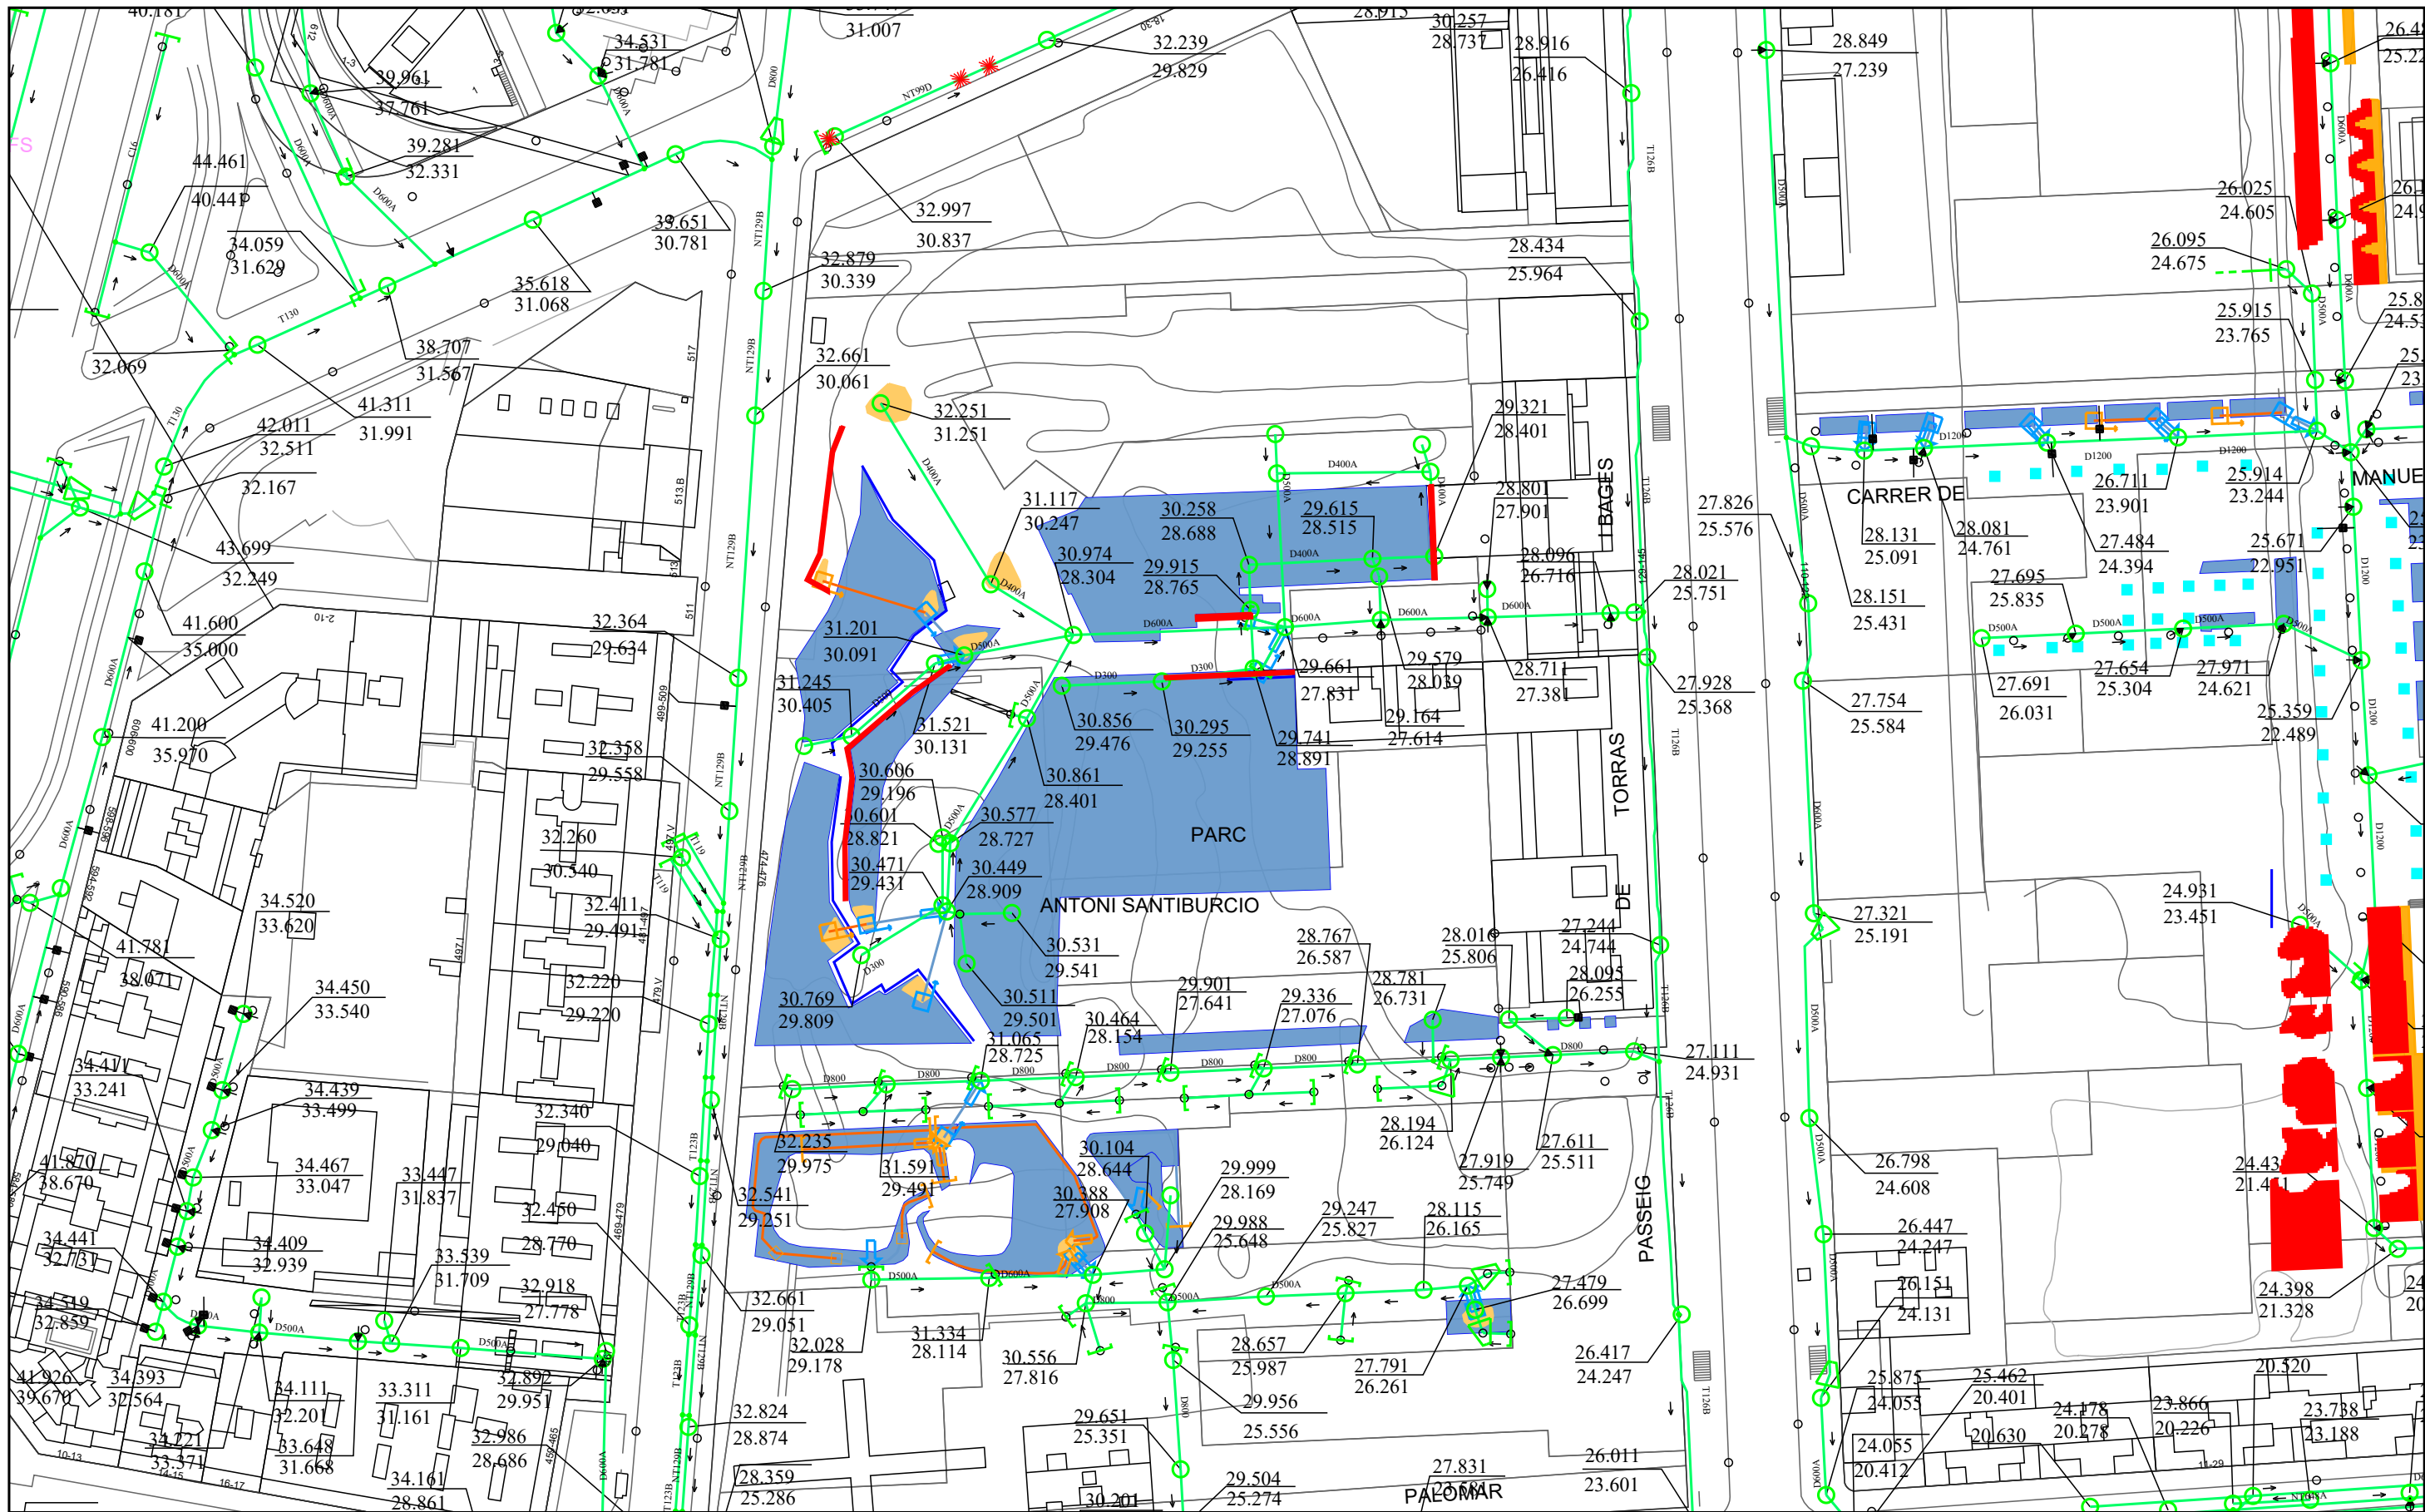

SUDS 09-012 - Casernes de Sant Andreu-Santiburcio

Data: 22/05/2024

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1200


Coordenada Inferior esquerra: (432067.539, 4588160.569) m. Coordenada Inferior dreta: (432528.571, 4588160.569) m.
Coordenada Superior dreta: (432528.571, 4588447.659) m. Coordenada Superior esquerra: (432067.539, 4588447.659) m.


LLEENDA

- Xarxa clavegueram
- Xarxa de SUDS
- Tram SUDS connectat a clavegueram
- Sobreexidor SUDS
- Sobreexidor clavegueram SUDS

- Pericó SUDS
- Desguis SUDS
- Connexió clavegueram SUDS

- Dip. infiltració i detenció (ID-DIP)
- Parterres inundables (ID-PAR)
- Paviments permeables (I-PAV)
- Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS)



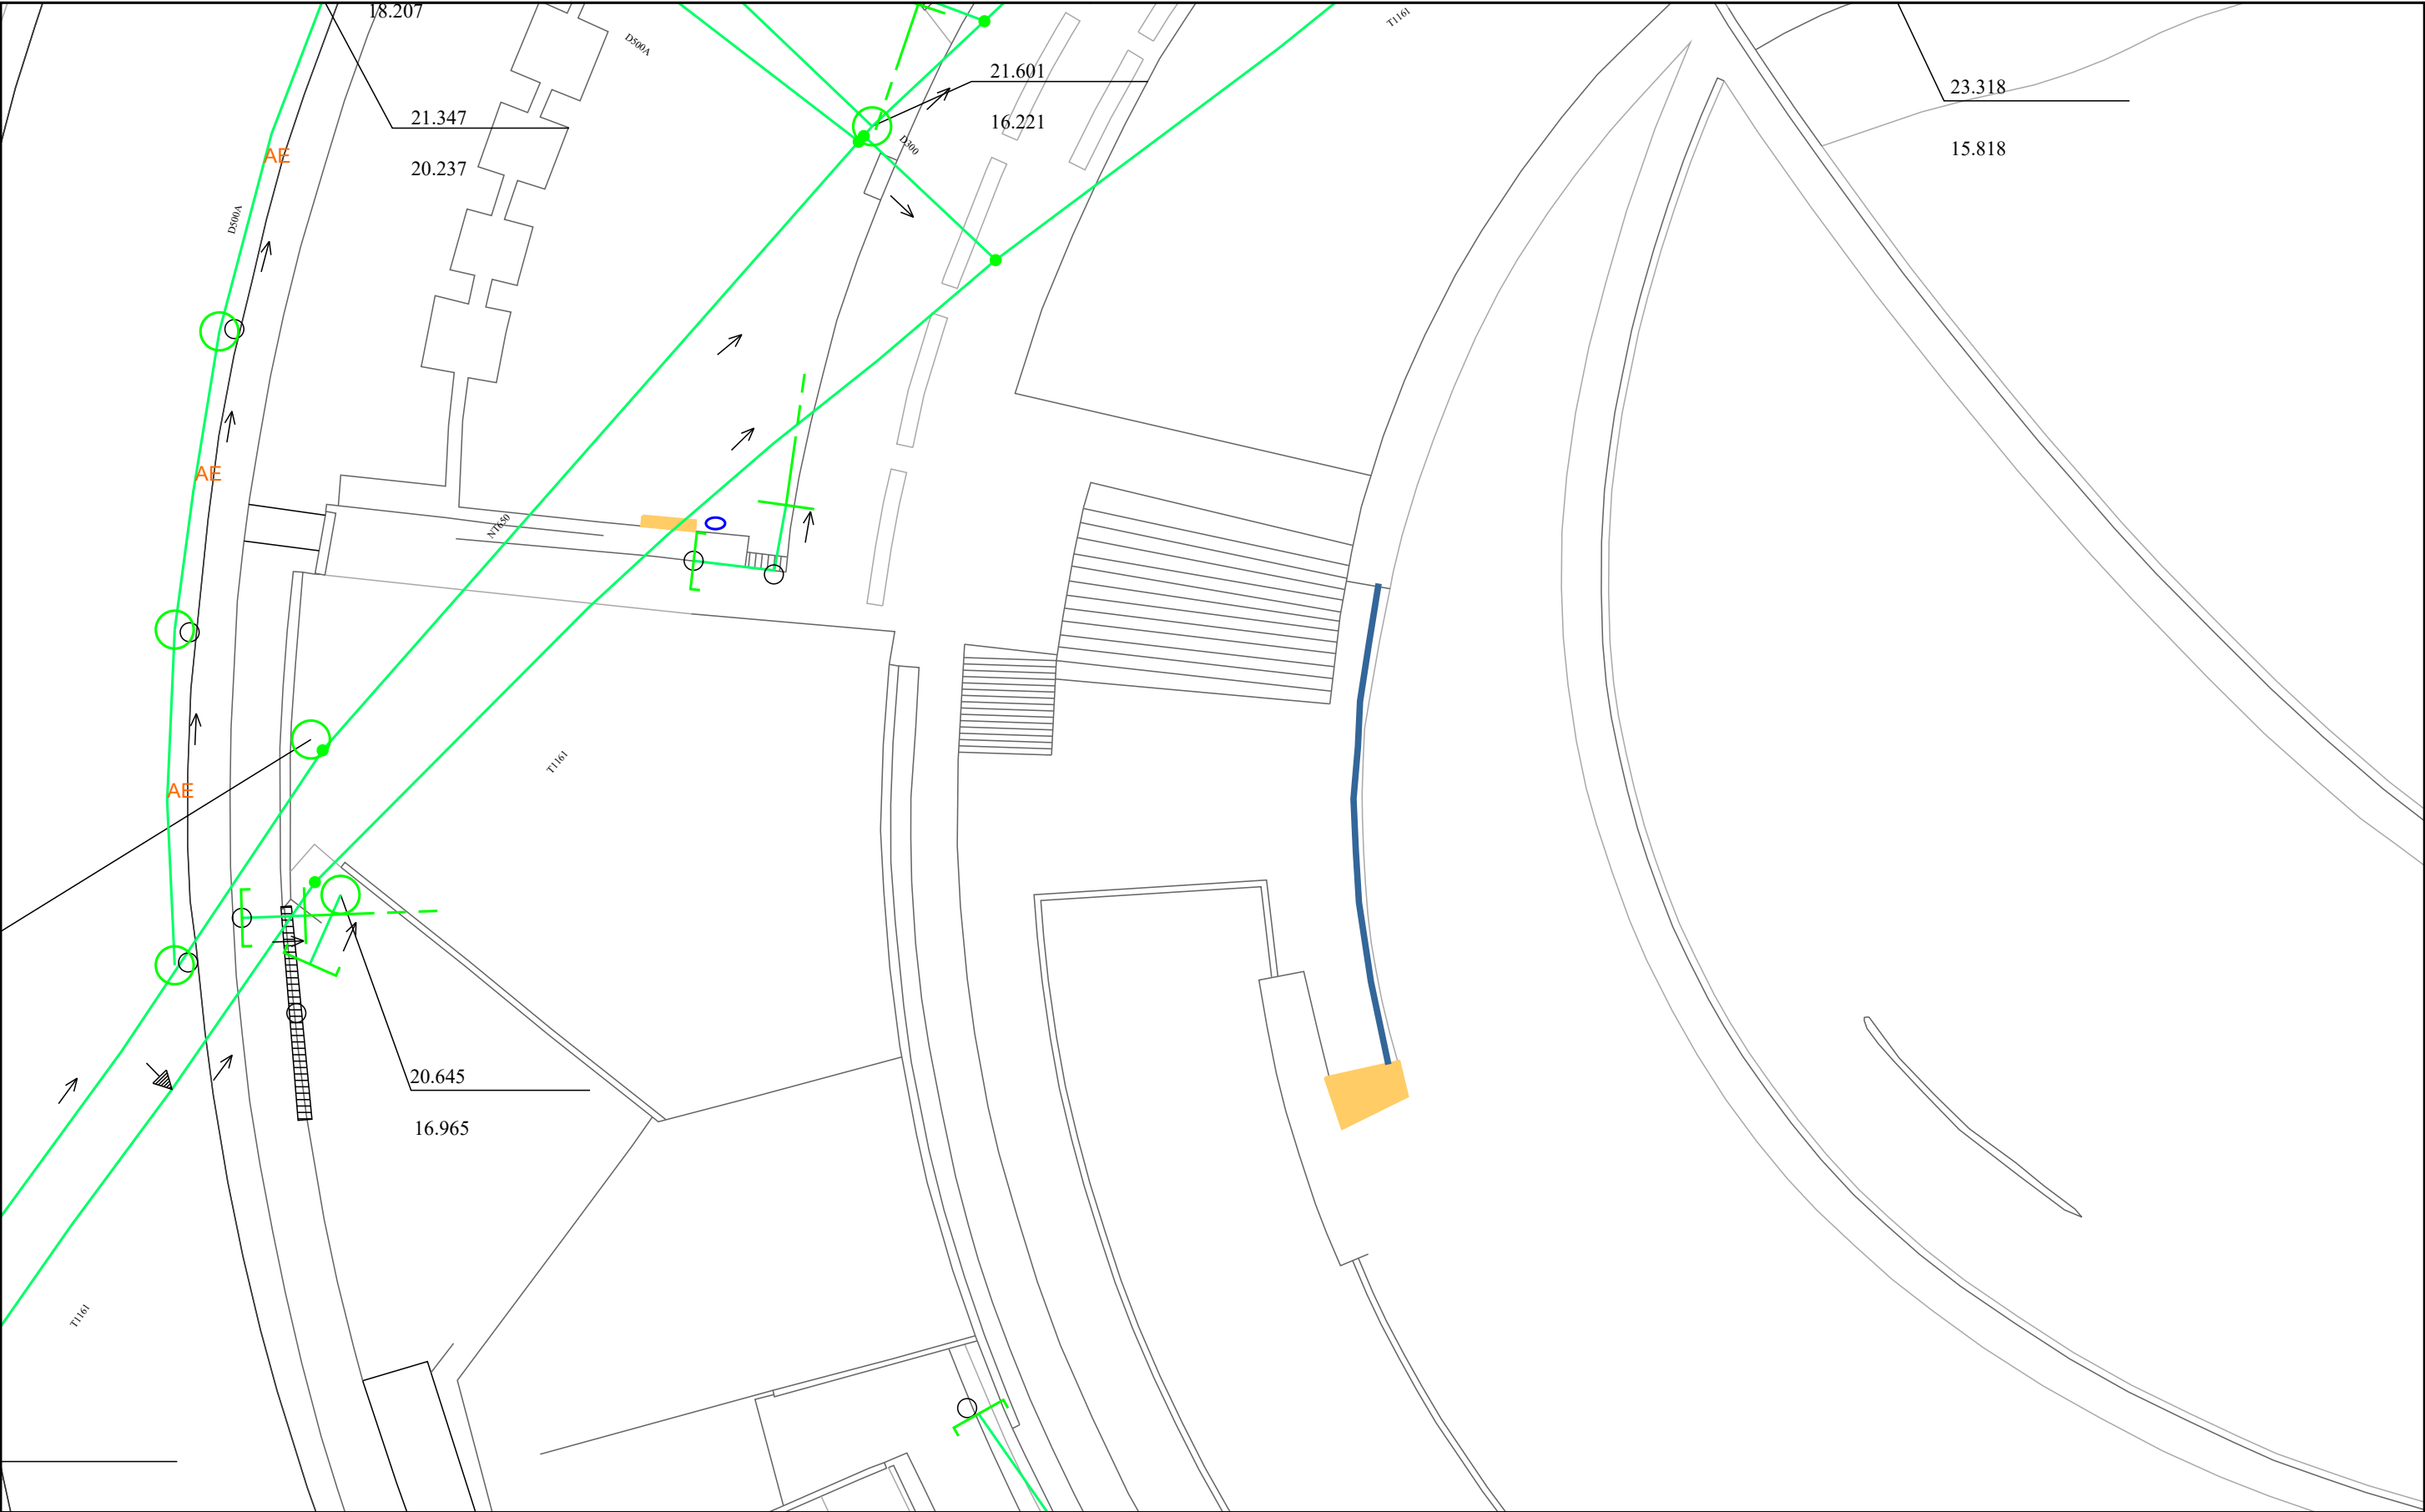

SUDS 09-013 - Parc Trinitat


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500


Coordenada Inferior esquerra:(432636.286, 4588888.389) m. Coordenada Inferior dreta:(432828.383, 4588888.389) m.
Coordenada Superior dreta:(432828.383, 4589008.010) m. Coordenada Superior esquerra:(432636.286, 4589008.010) m.


Data:29/10/2024

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | Rases drenants (F-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



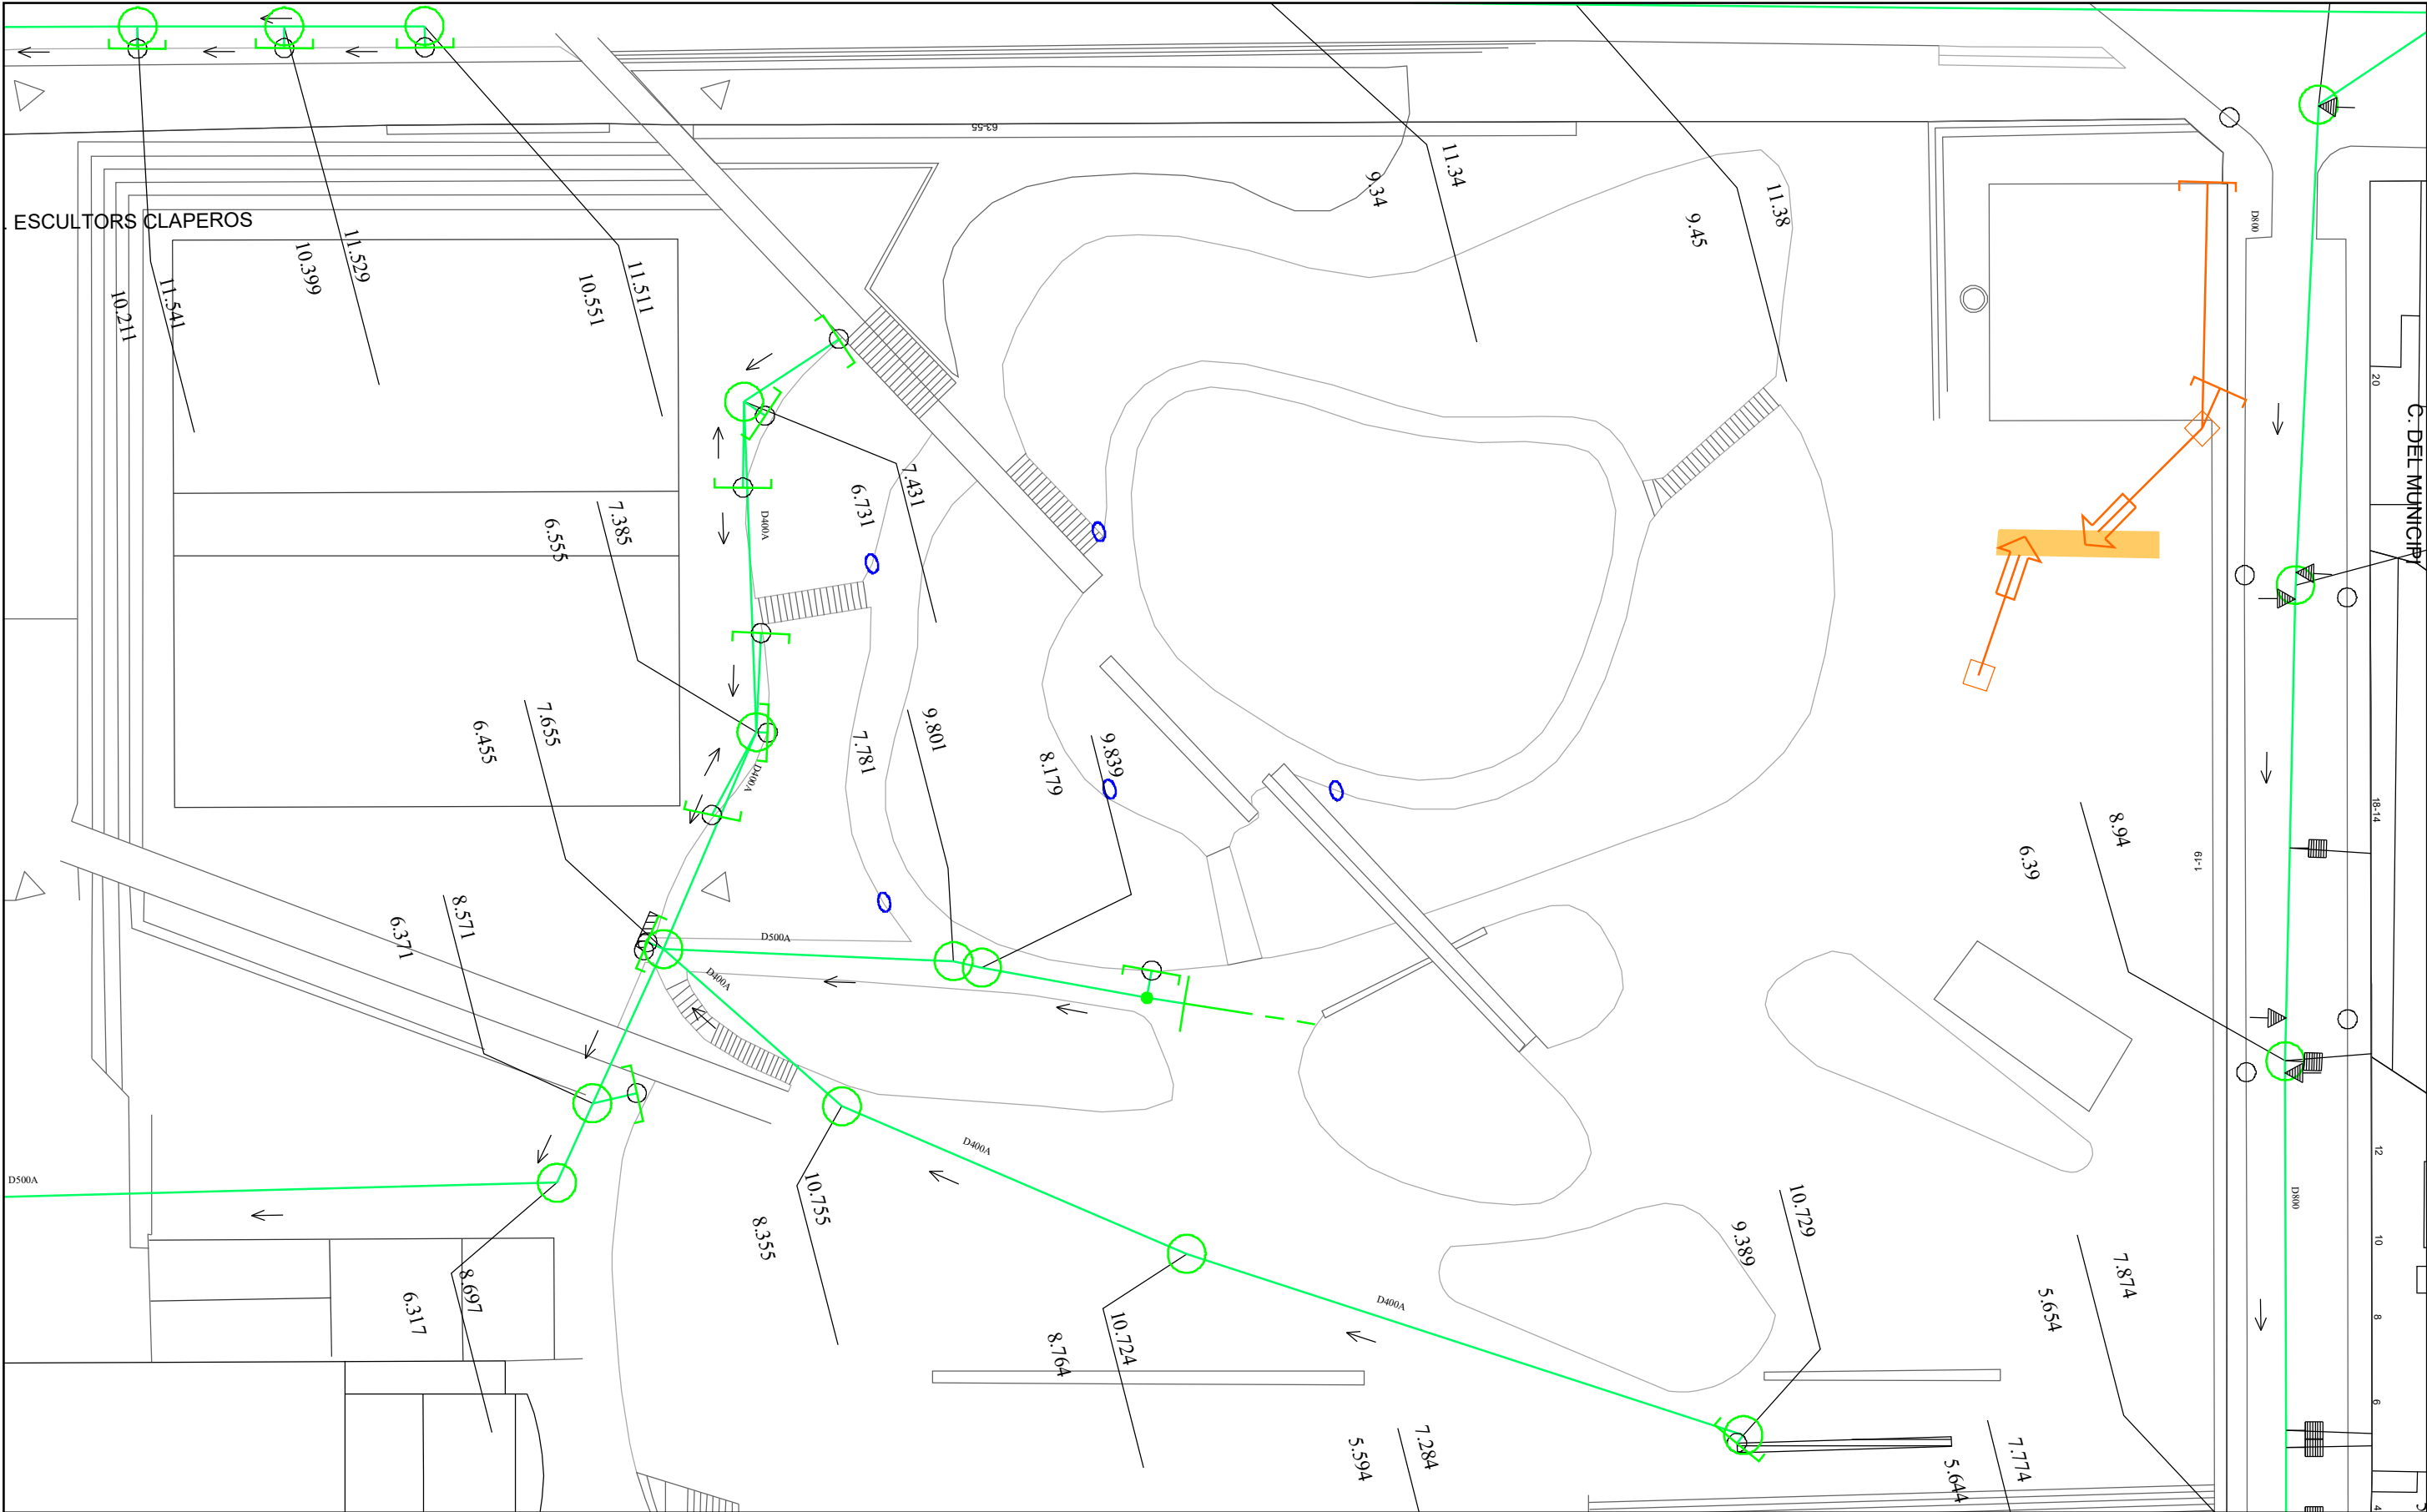

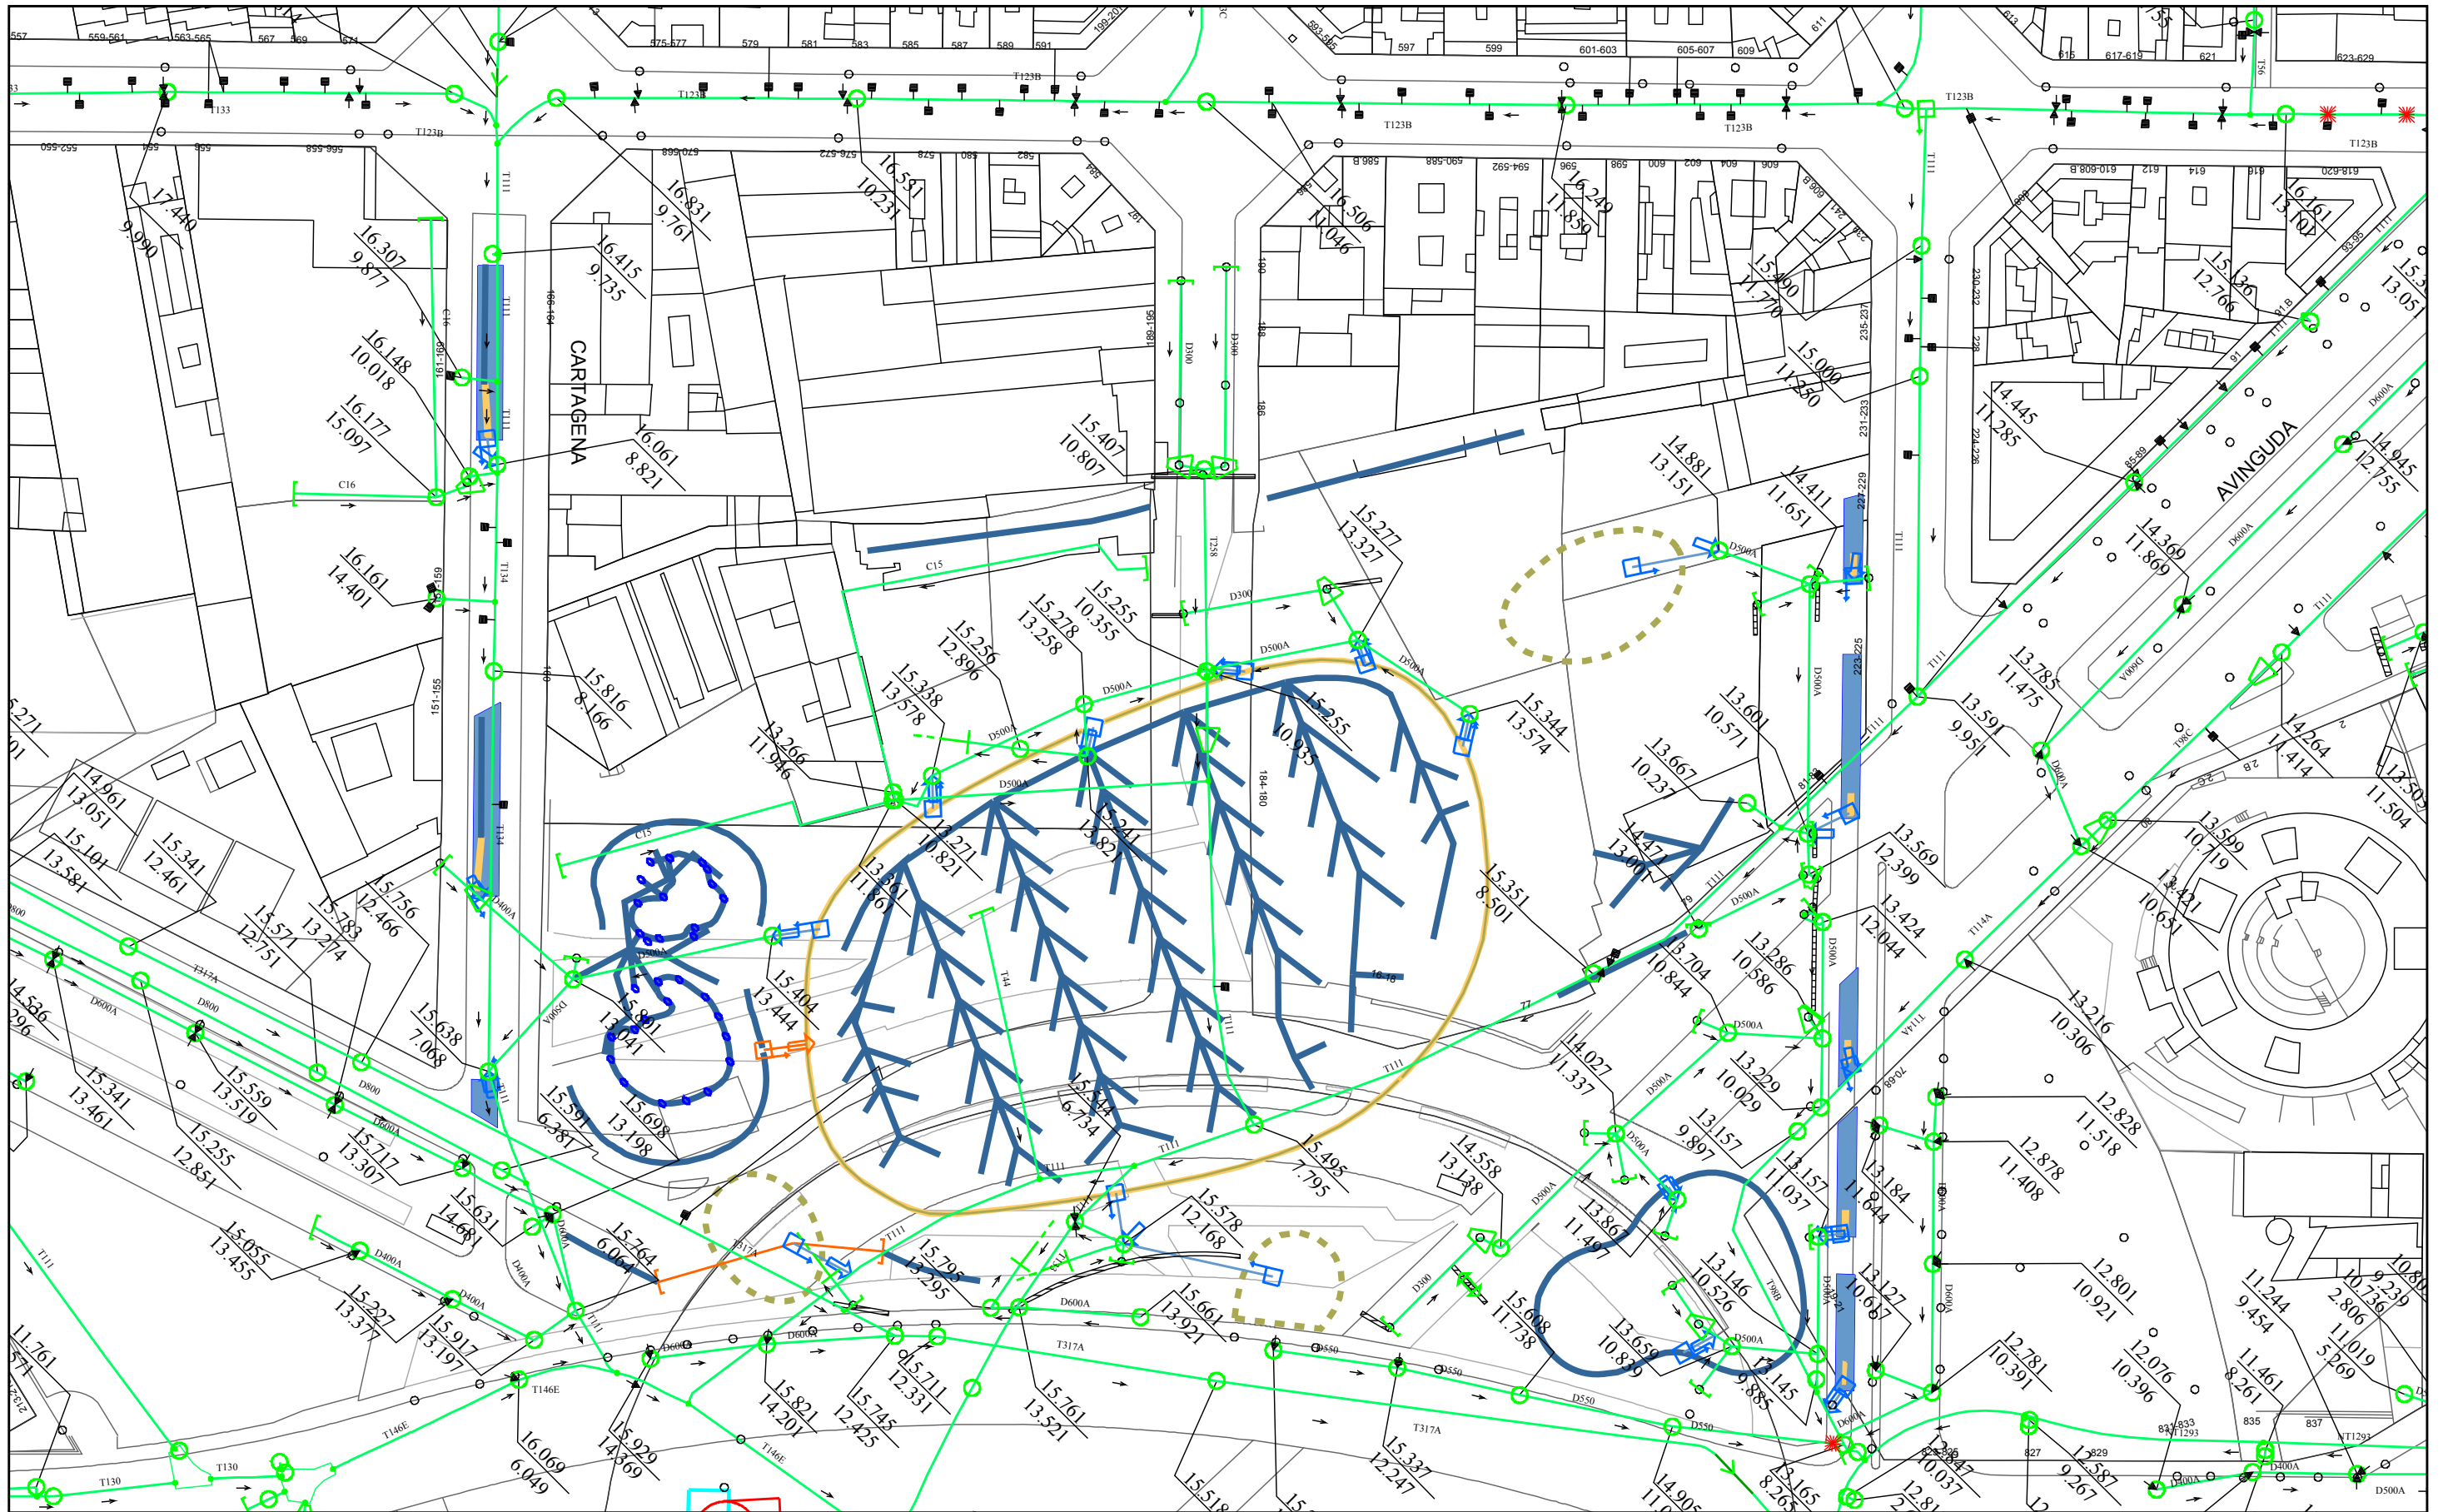

SUDS 10.002 - Plaça de les Glòries

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1200


Coordenada Inferior esquerra:(431695.853, 4583828.690) m. Coordenada Inferior dreta:(432156.885, 4583828.690) m.
Coordenada Superior dreta:(432156.885, 4584115.779) m. Coordenada Superior esquerra:(431695.853, 4584115.779) m.

Data:05/03/2021

LLEGGENDA

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Xarxa clavegueram | Pericó SUDS | Parterres inundables (ID-PAR) |
| Xarxa de SUDS | Desguàs SUDS | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| Tram SUD connexió a clavegueram | Connexió clavegueram SUDS | Rases drenants (F-RAS) |
| Sobrecaridor SUDS | | Franges de biorretencció (T-BIO) |
| Sobrecaridor clavegueram SUDS | | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |



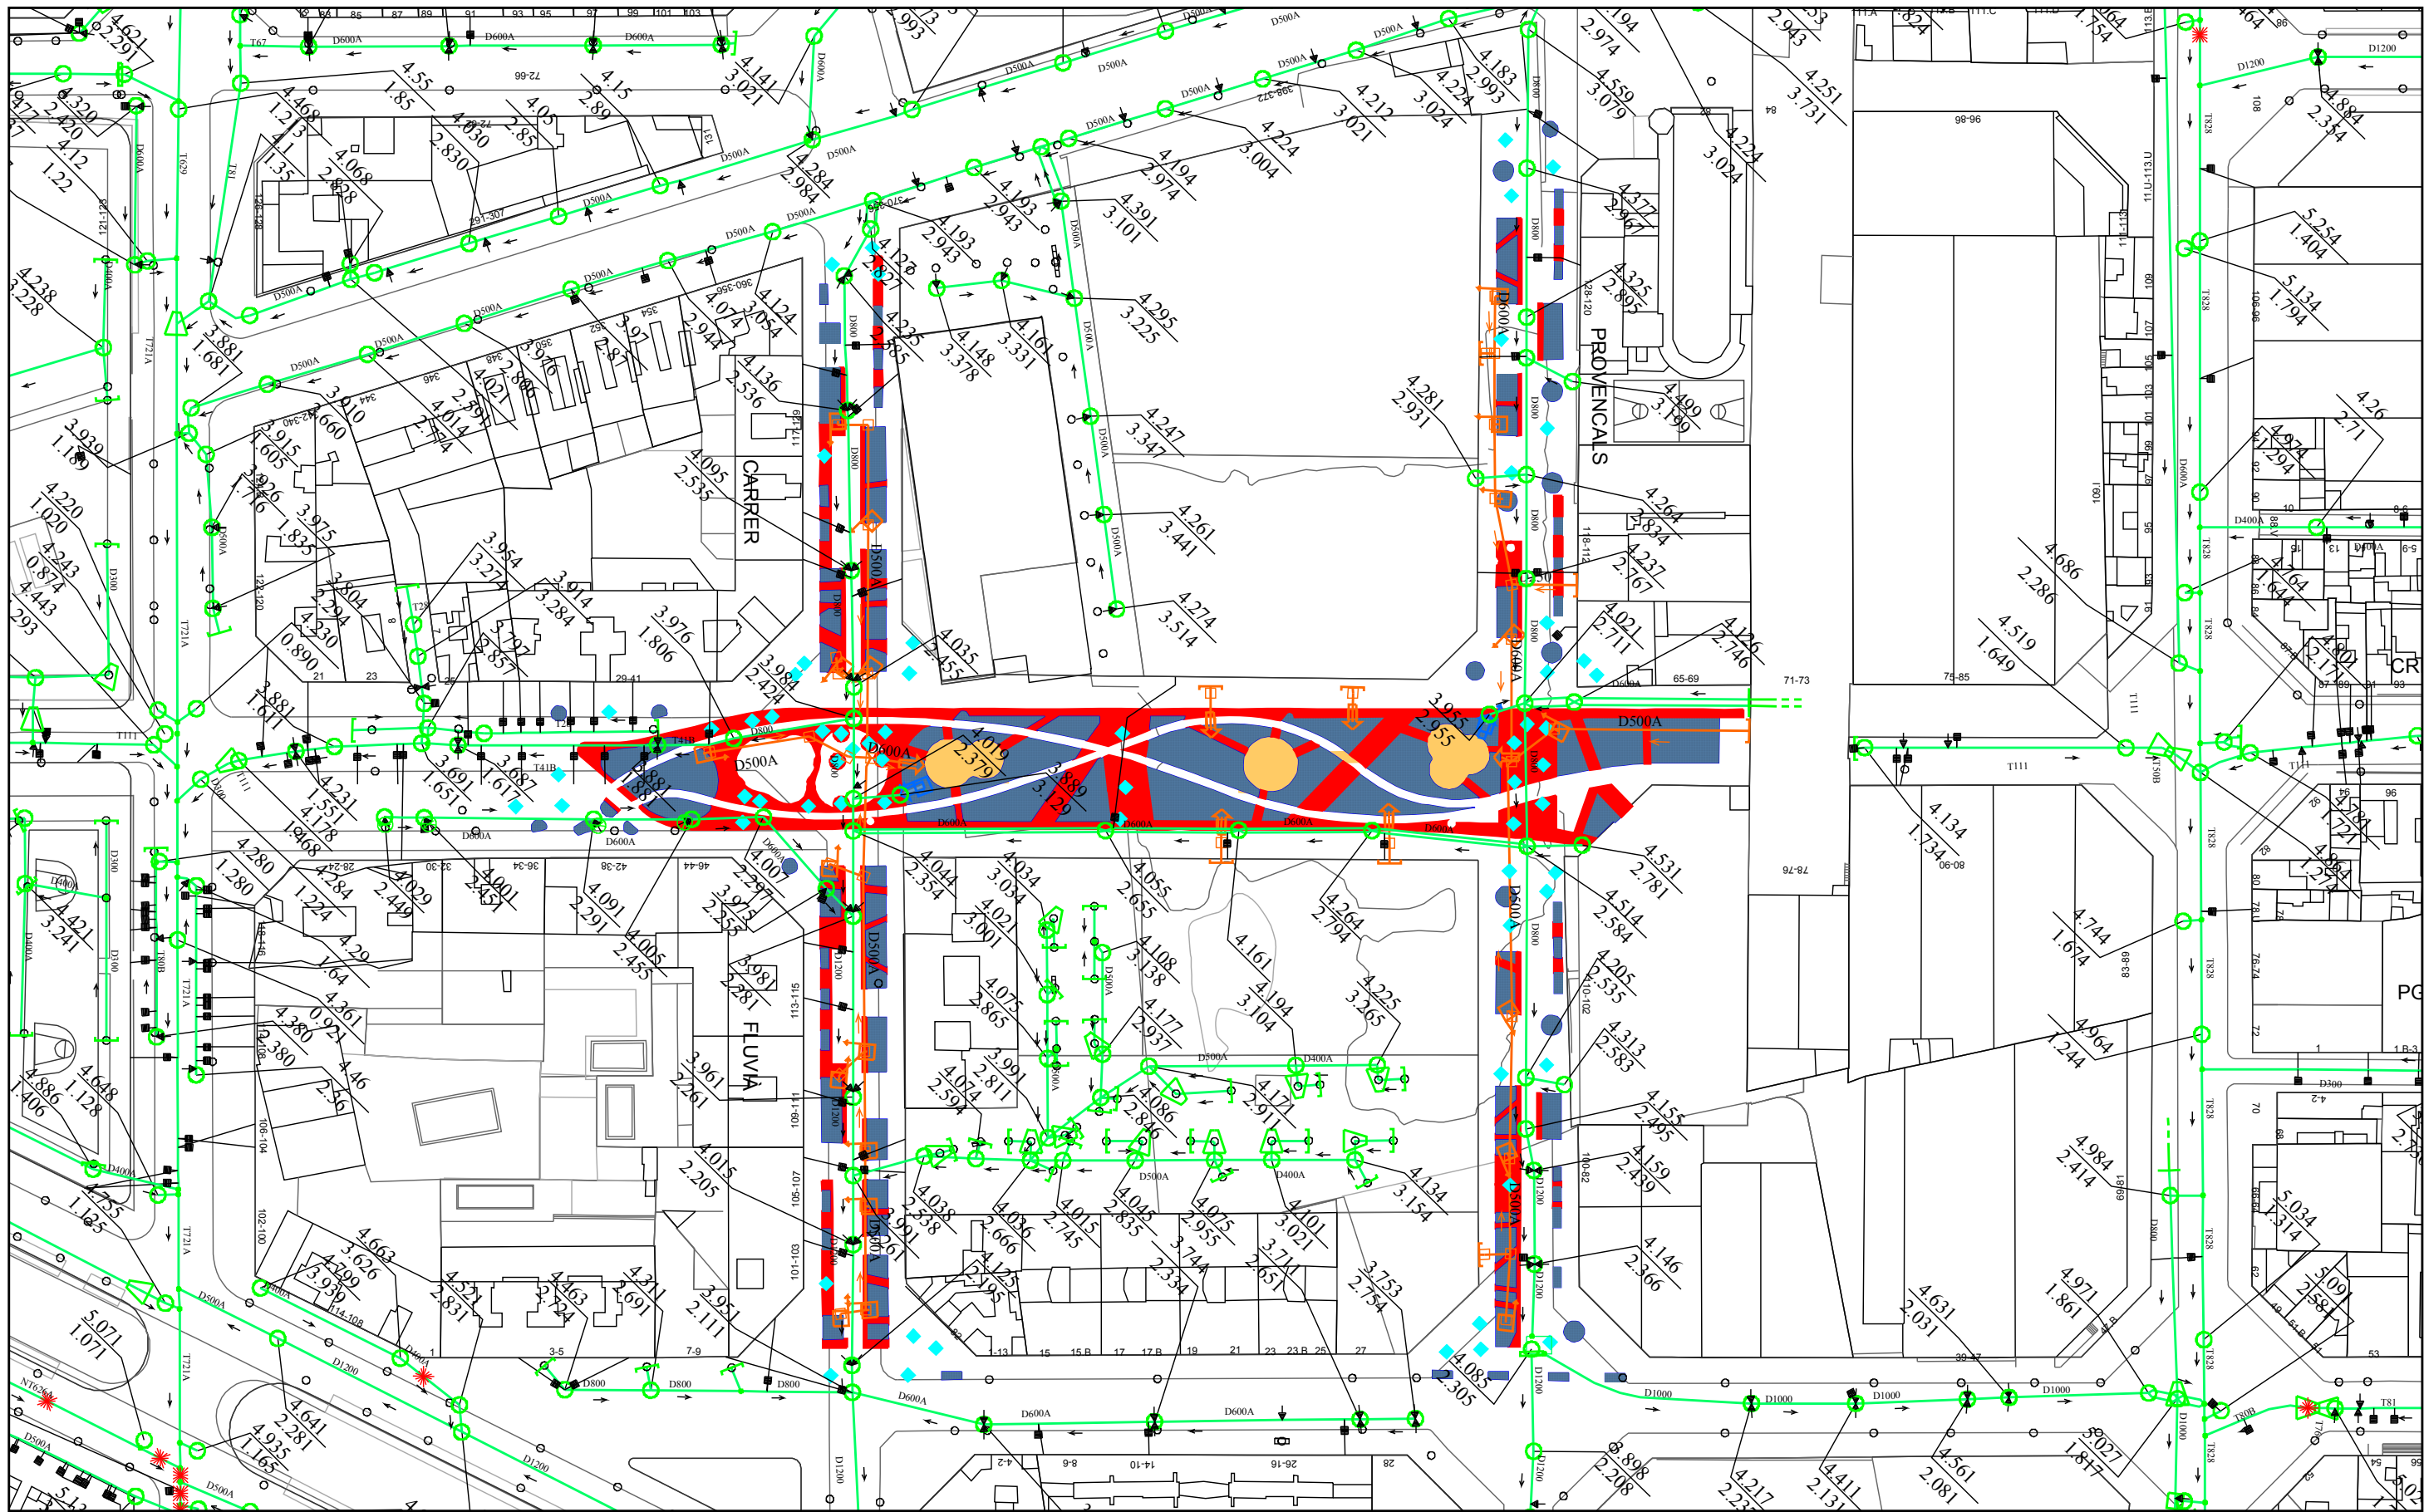

SUDS 10.003 - Ca l'Alíer

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1250


Coordenada Inferior esquerra:(433284.276, 4584391.111) m. Coordenada Inferior dreta:(433764.518, 4584391.111) m.
Coordenada Superior dreta:(433764.518, 4584690.163) m. Coordenada Superior esquerra:(433284.276, 4584690.163) m.

Data:24/02/2022

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Sobreexidor SUDS | | | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



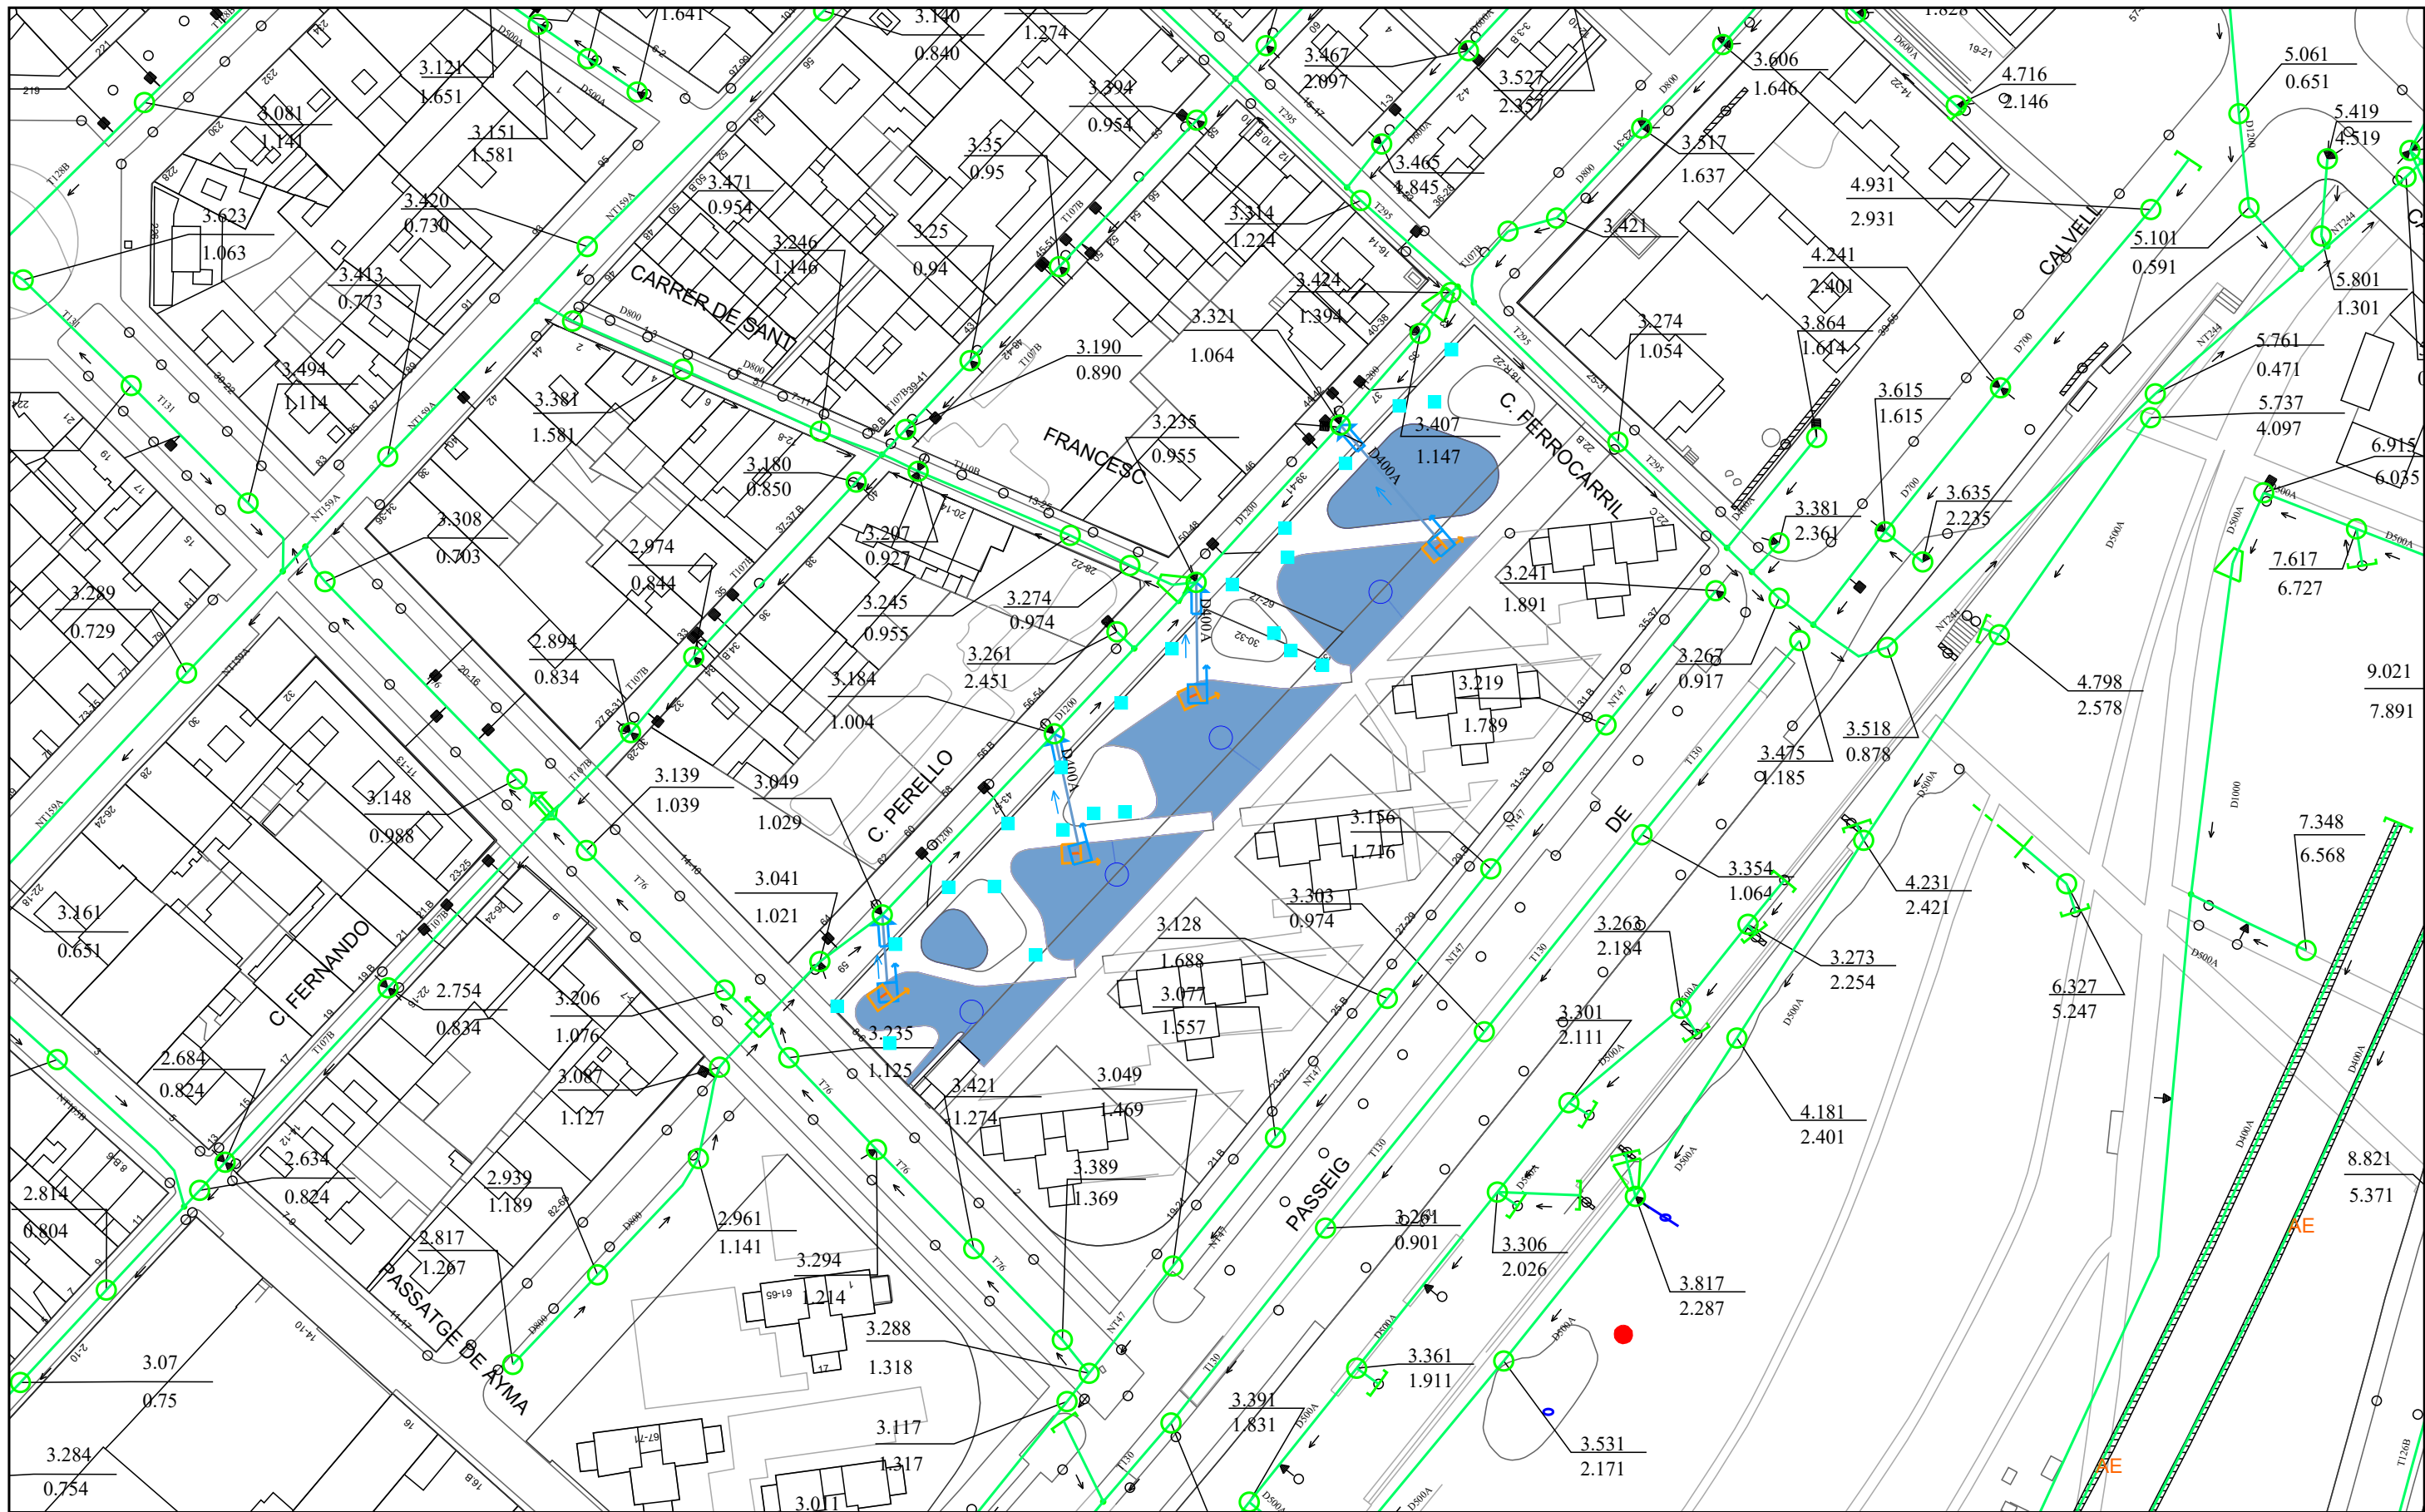

SUDS 10-004 - Front Marítim - Perelló


Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1000


Coordenada Inferior esquerra:(433461.857, 4583153.938) m. Coordenada Inferior dreta:(433846.051, 4583153.938) m.
Coordenada Superior dreta:(433846.051, 4583393.179) m. Coordenada Superior esquerra:(433461.857, 4583393.179) m.

Data:31/03/2025

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguis SUDS | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



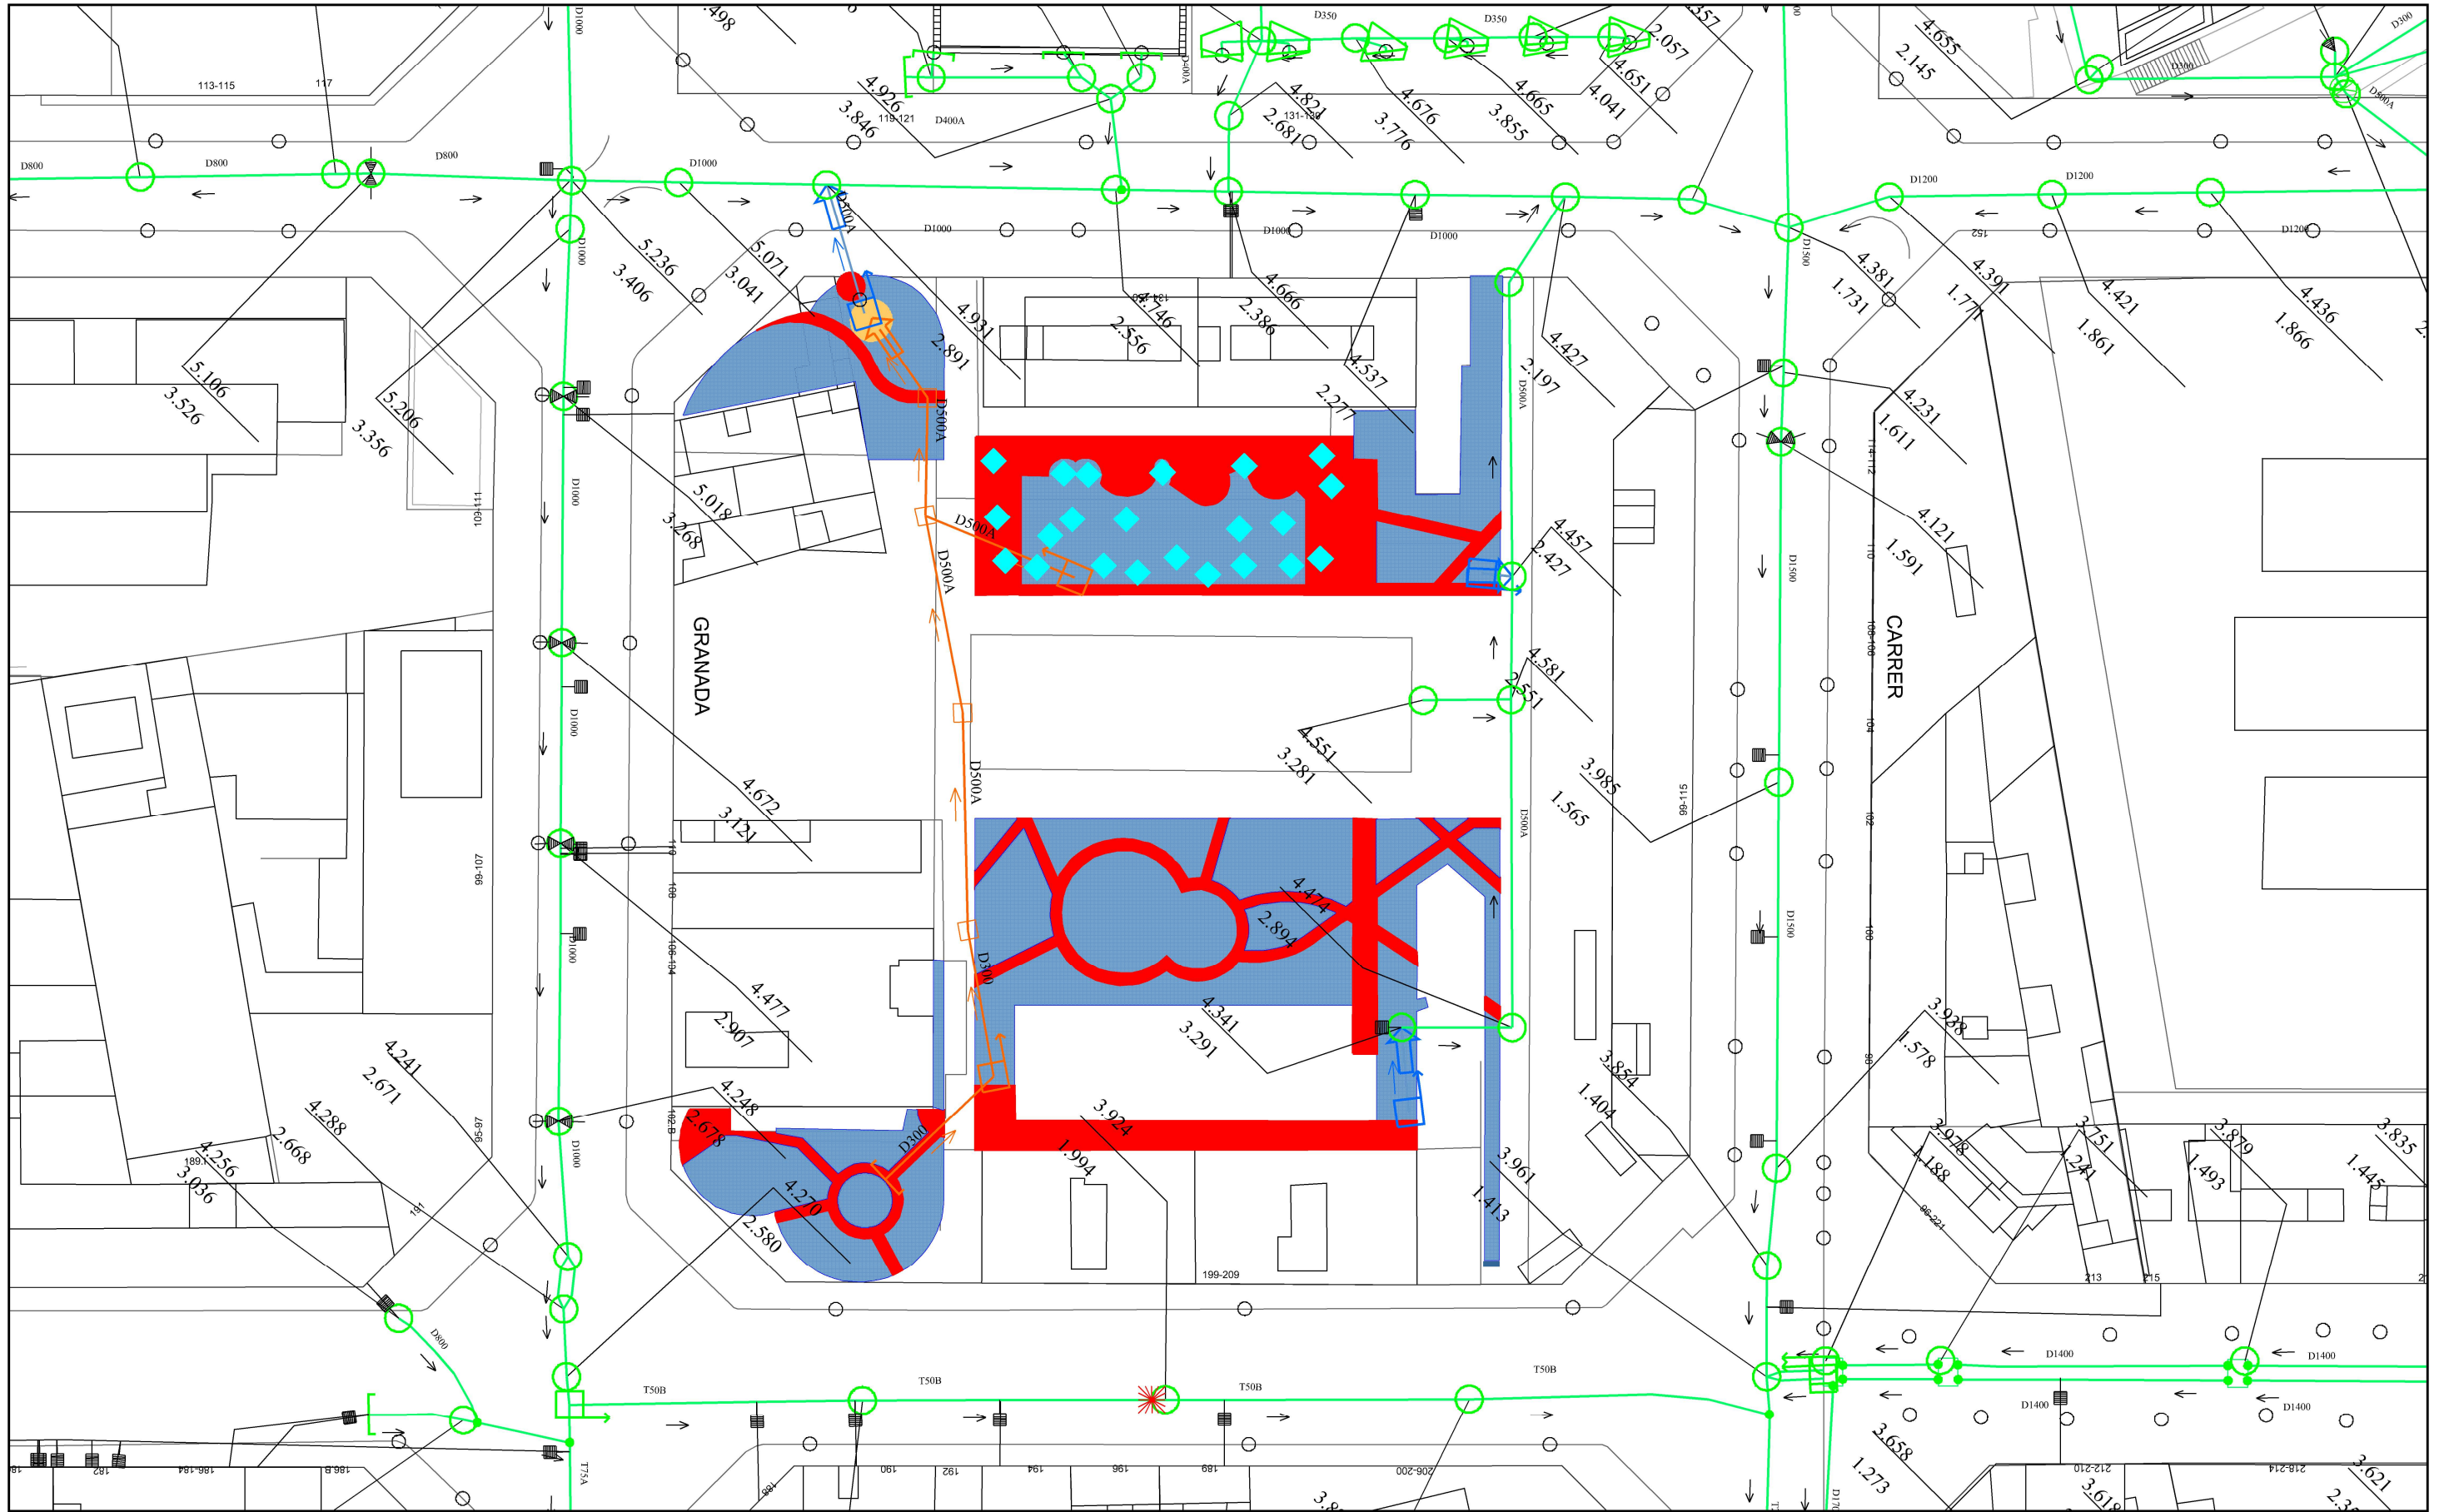

SUDS 10.005 Plaça de Dolors Piera

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(432574.132, 4583572.063) m. Coordenada Inferior dreta:(432843.067, 4583572.063) m.
Coordenada Superior dreta:(432843.067, 4583739.532) m. Coordenada Superior esquerra:(432574.132, 4583739.532) m.

Data:09/06/2022

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Sobreexidor SUDS | | | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |



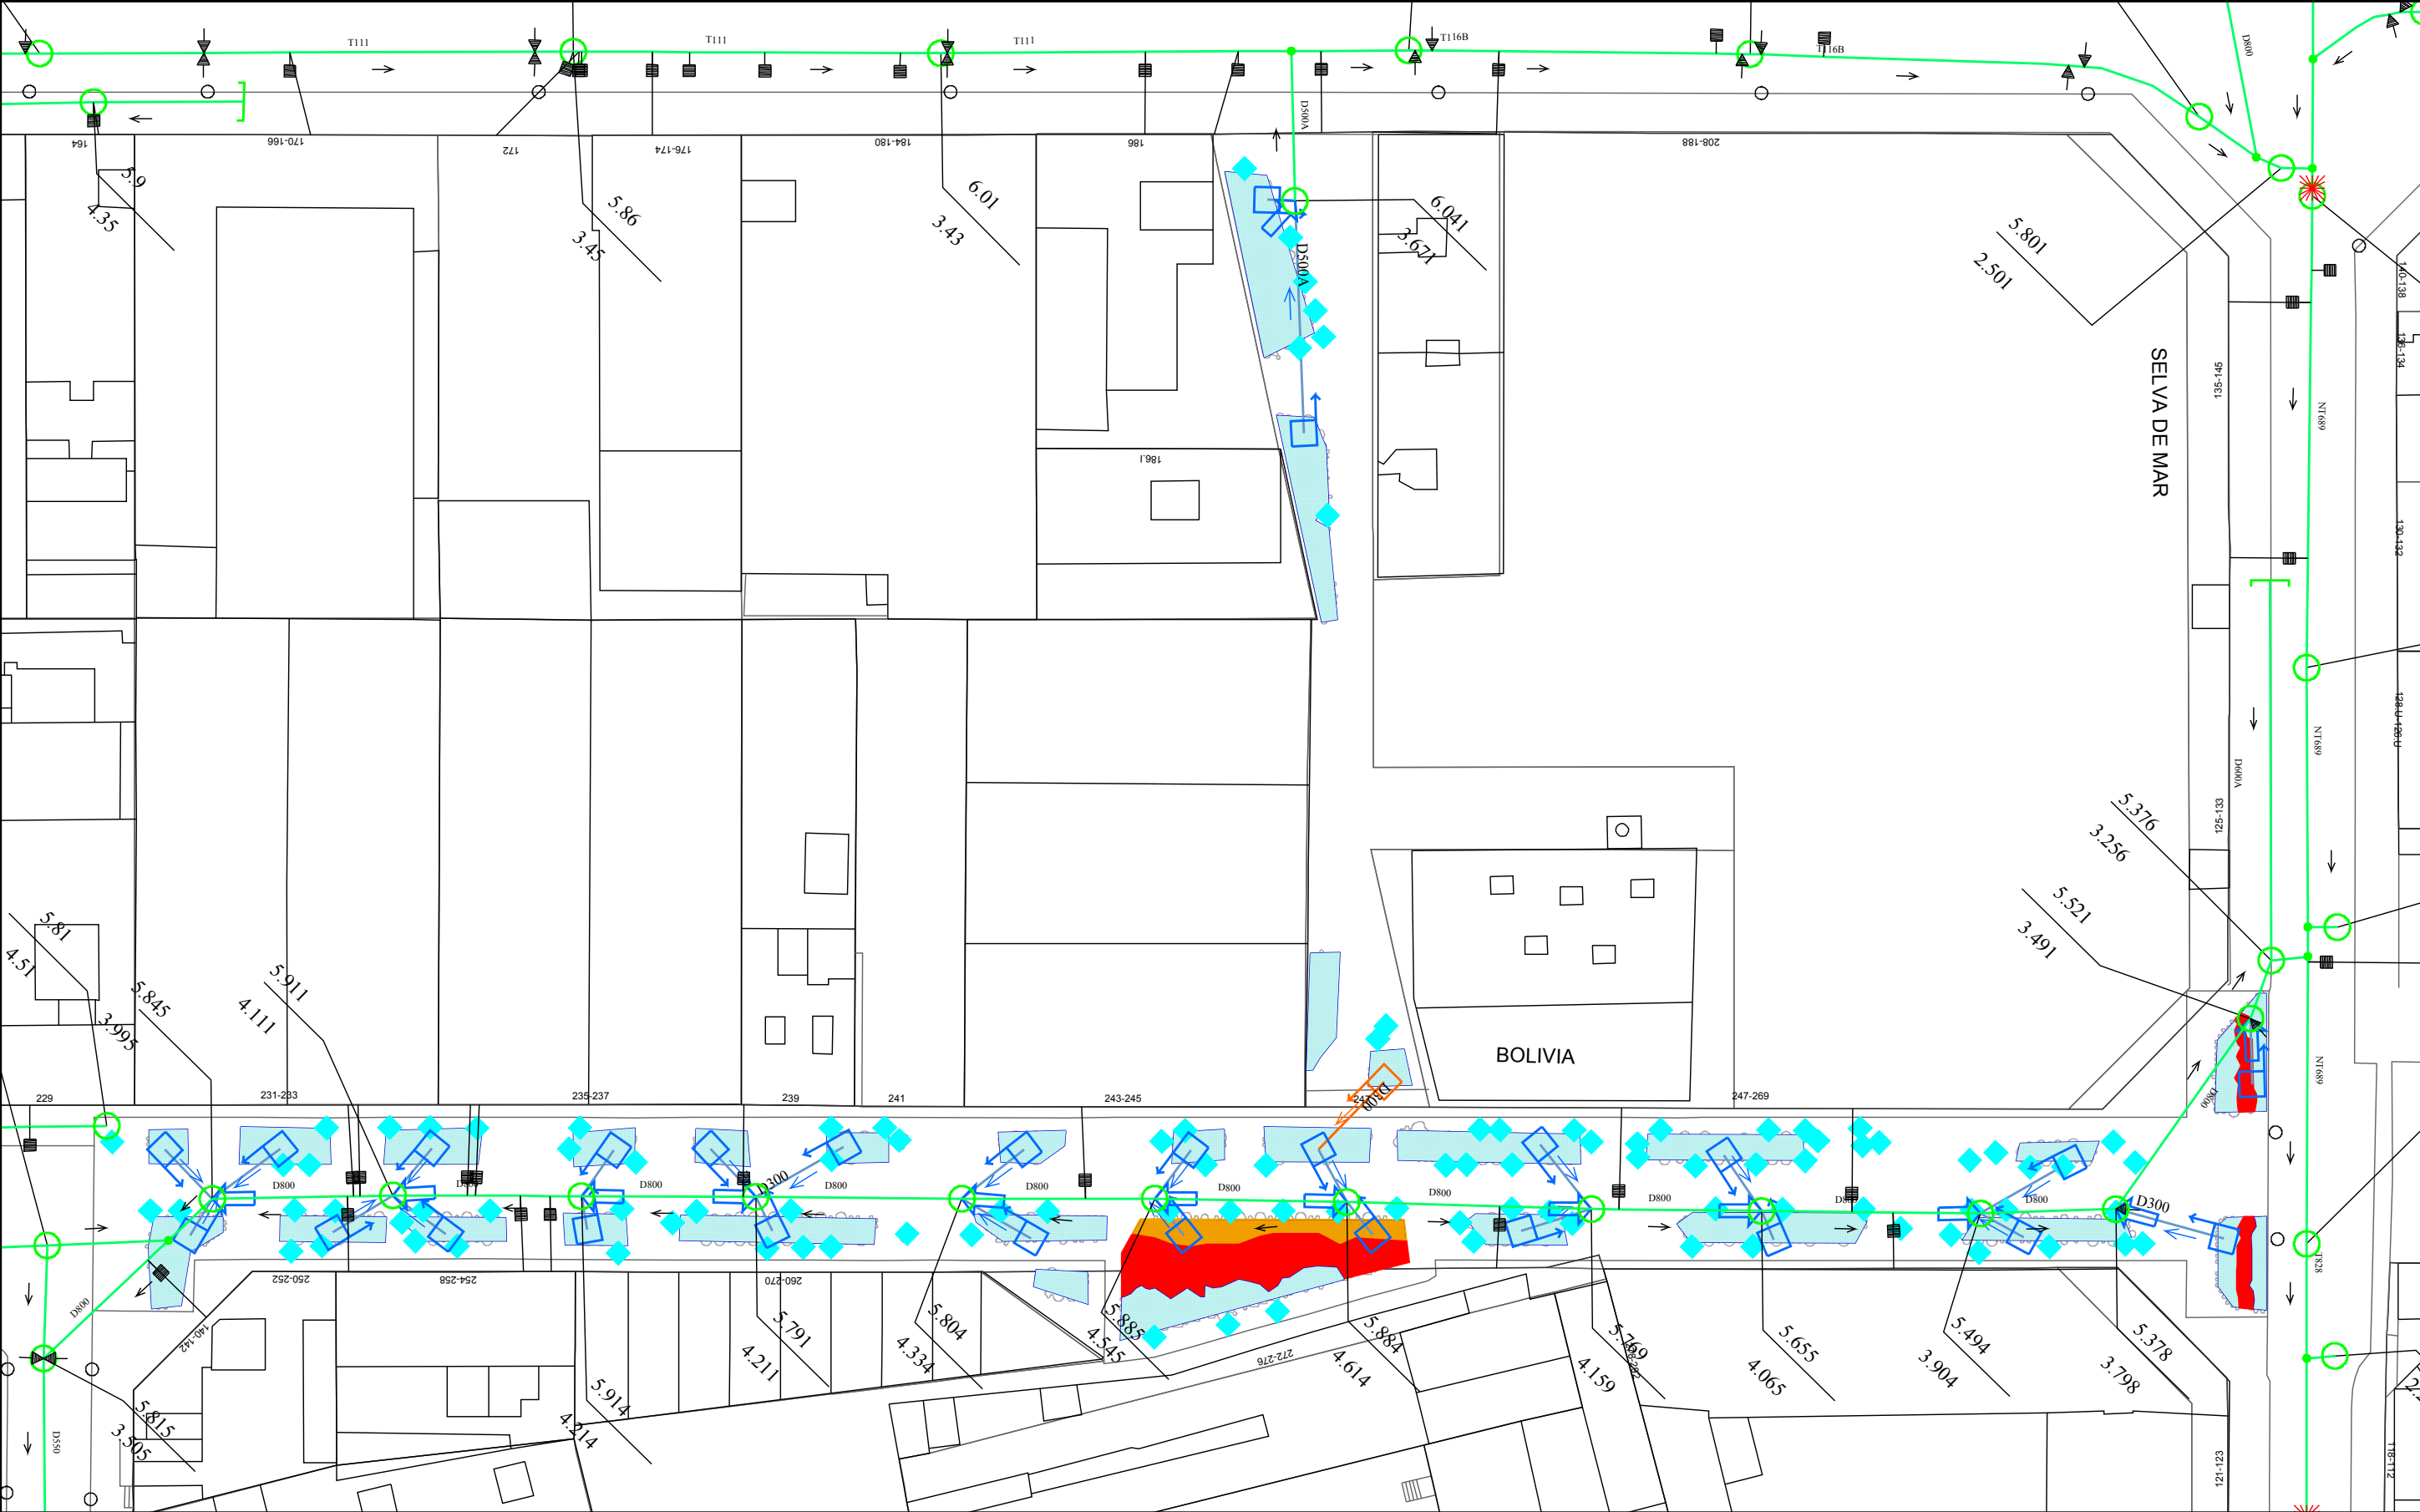

SUDS 10.007 - Bolívia (Fluvià - Selva de Mar)

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/750


Coordenada Inferior esquerra:(433202.547, 4584726.750) m. Coordenada Inferior dreta:(433490.692, 4584726.750) m.
Coordenada Superior dreta:(433490.692, 4584906.181) m. Coordenada Superior esquerra:(433202.547, 4584906.181) m.

Data:25/02/2022

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Paviments permeables (I-PAV) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | Franges vegetades (F-FRA) |



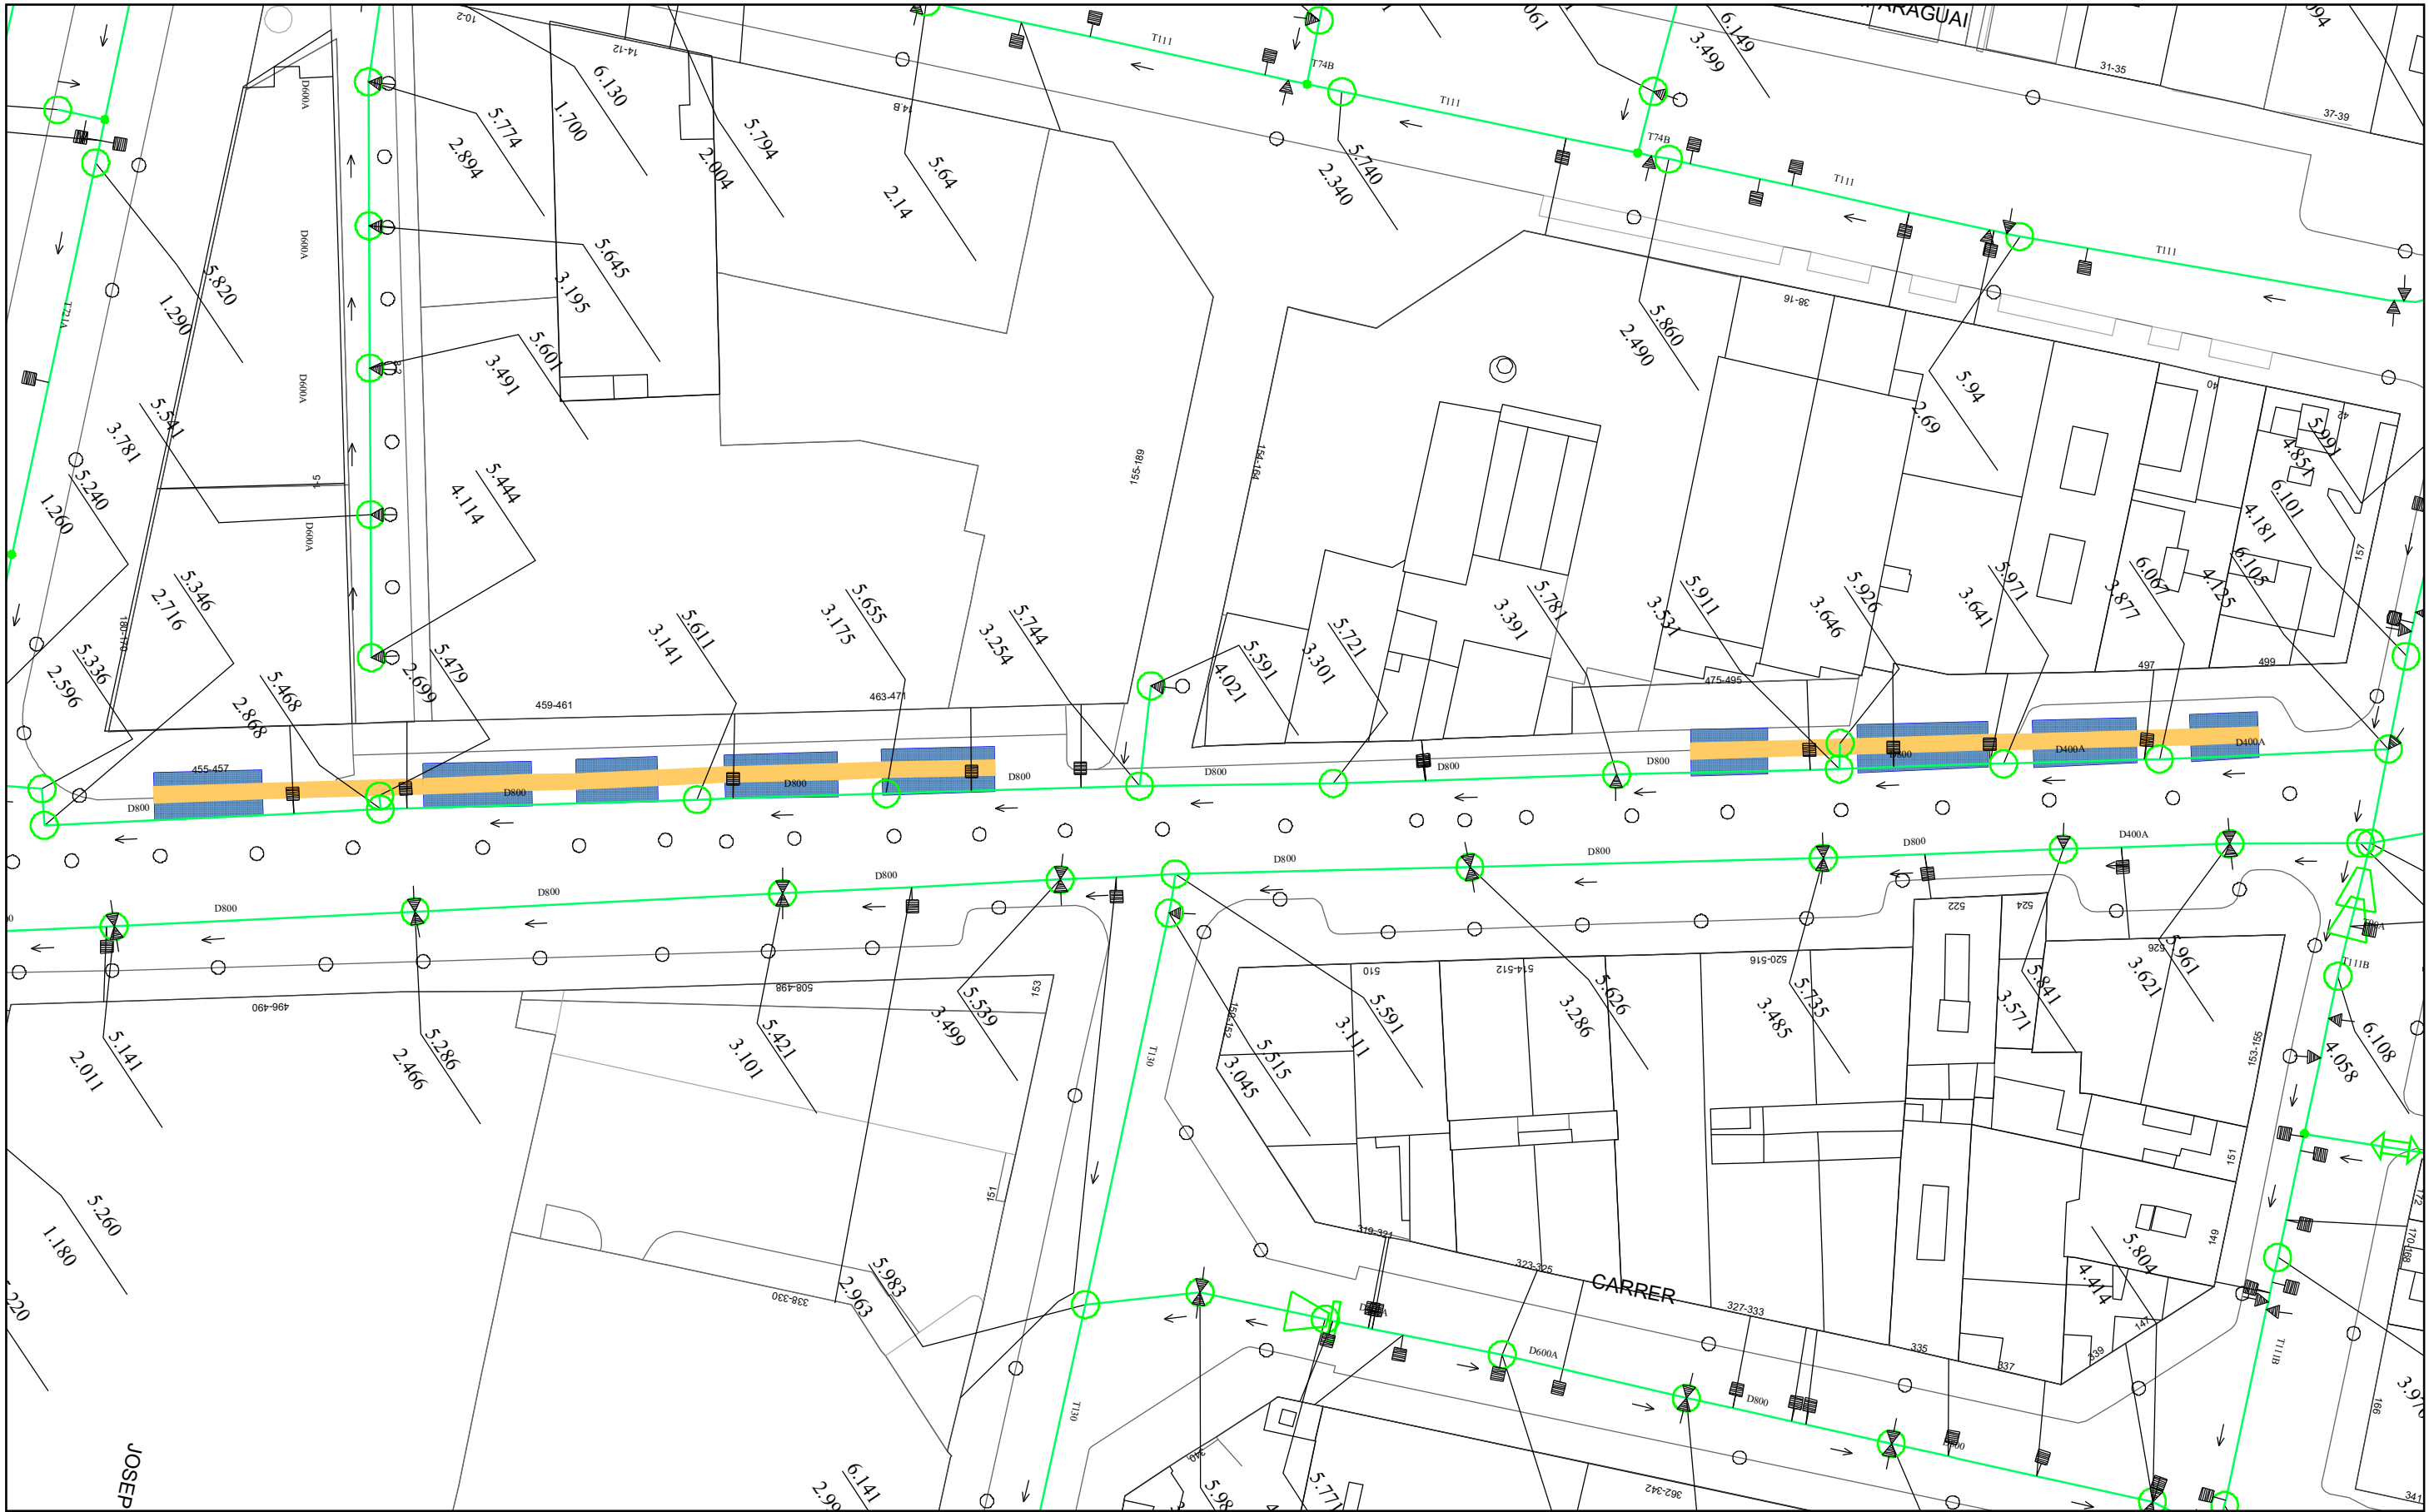

SUDS 10-008. Pere IV

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(433682.981, 4585205.912) m. Coordenada Inferior dreta:(433951.917, 4585205.912) m.
Coordenada Superior dreta:(433951.917, 4585373.381) m. Coordenada Superior esquerra:(433682.981, 4585373.381) m.

Data:13/04/2022

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Dip. infiltració i detenció (ID-DIP) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreexidor SUDS | | | | |
| | Sobreexidor clavegueram SUDS | | | | |



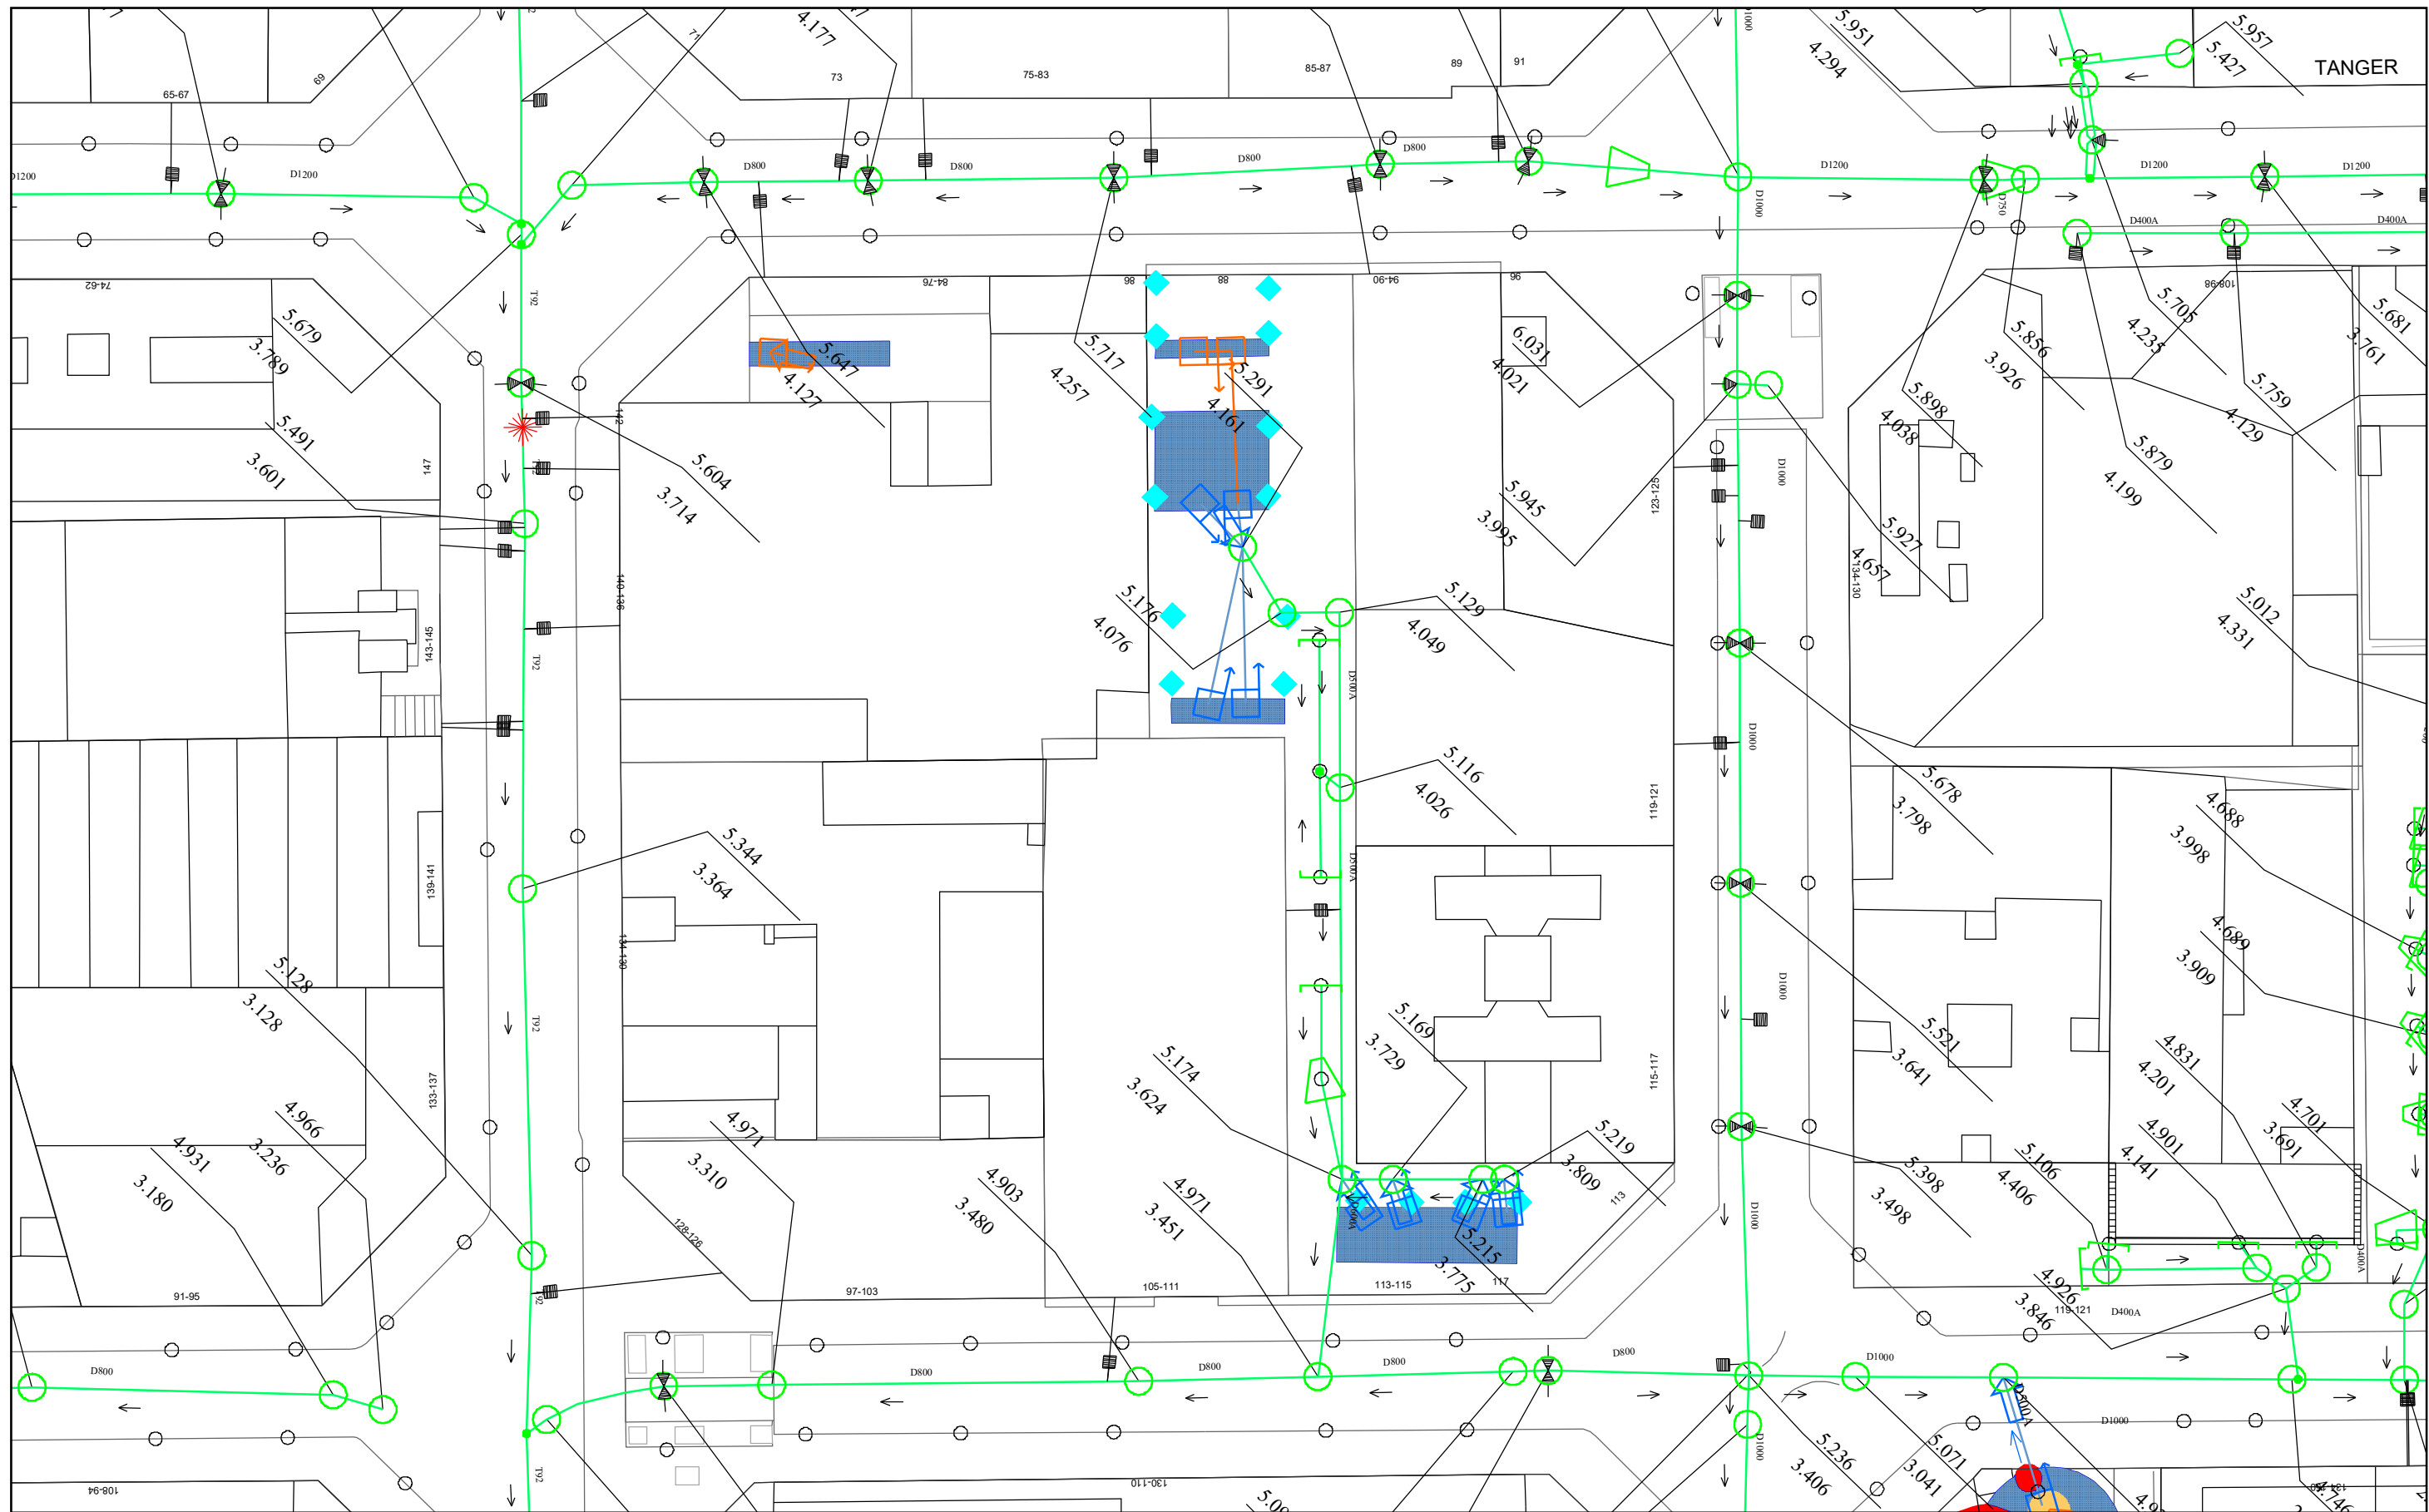

SUDS 10-010 - Illa Fabrica Pons

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700

Coordenada Inferior esquerra:(432387.918, 4583576.221) m. Coordenada Inferior dreta:(432656.854, 4583576.221) m.
Coordenada Superior dreta:(432656.854, 4583743.690) m. Coordenada Superior esquerra:(432387.918, 4583743.690) m.

Data:01/12/2023

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |





Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerda:(432464.854, 4583272.628) m. Coordenada Inferior direita:(432733.790, 4583272.628) m.
Coordenada Superior direita:(432733.790, 4583440.097) m. Coordenada Superior esquerda:(432464.854, 4583440.097) m.

Data:31/10/2023

LLEGENDA

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | Xarxa clavegueram |  | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
|  | Xarxa de SUDS |  | Desguàs SUDS |  | Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram |  | Connexió clavegueram SUDS | | |
|  | Sobrecixidor SUDS | | | | |
|  | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



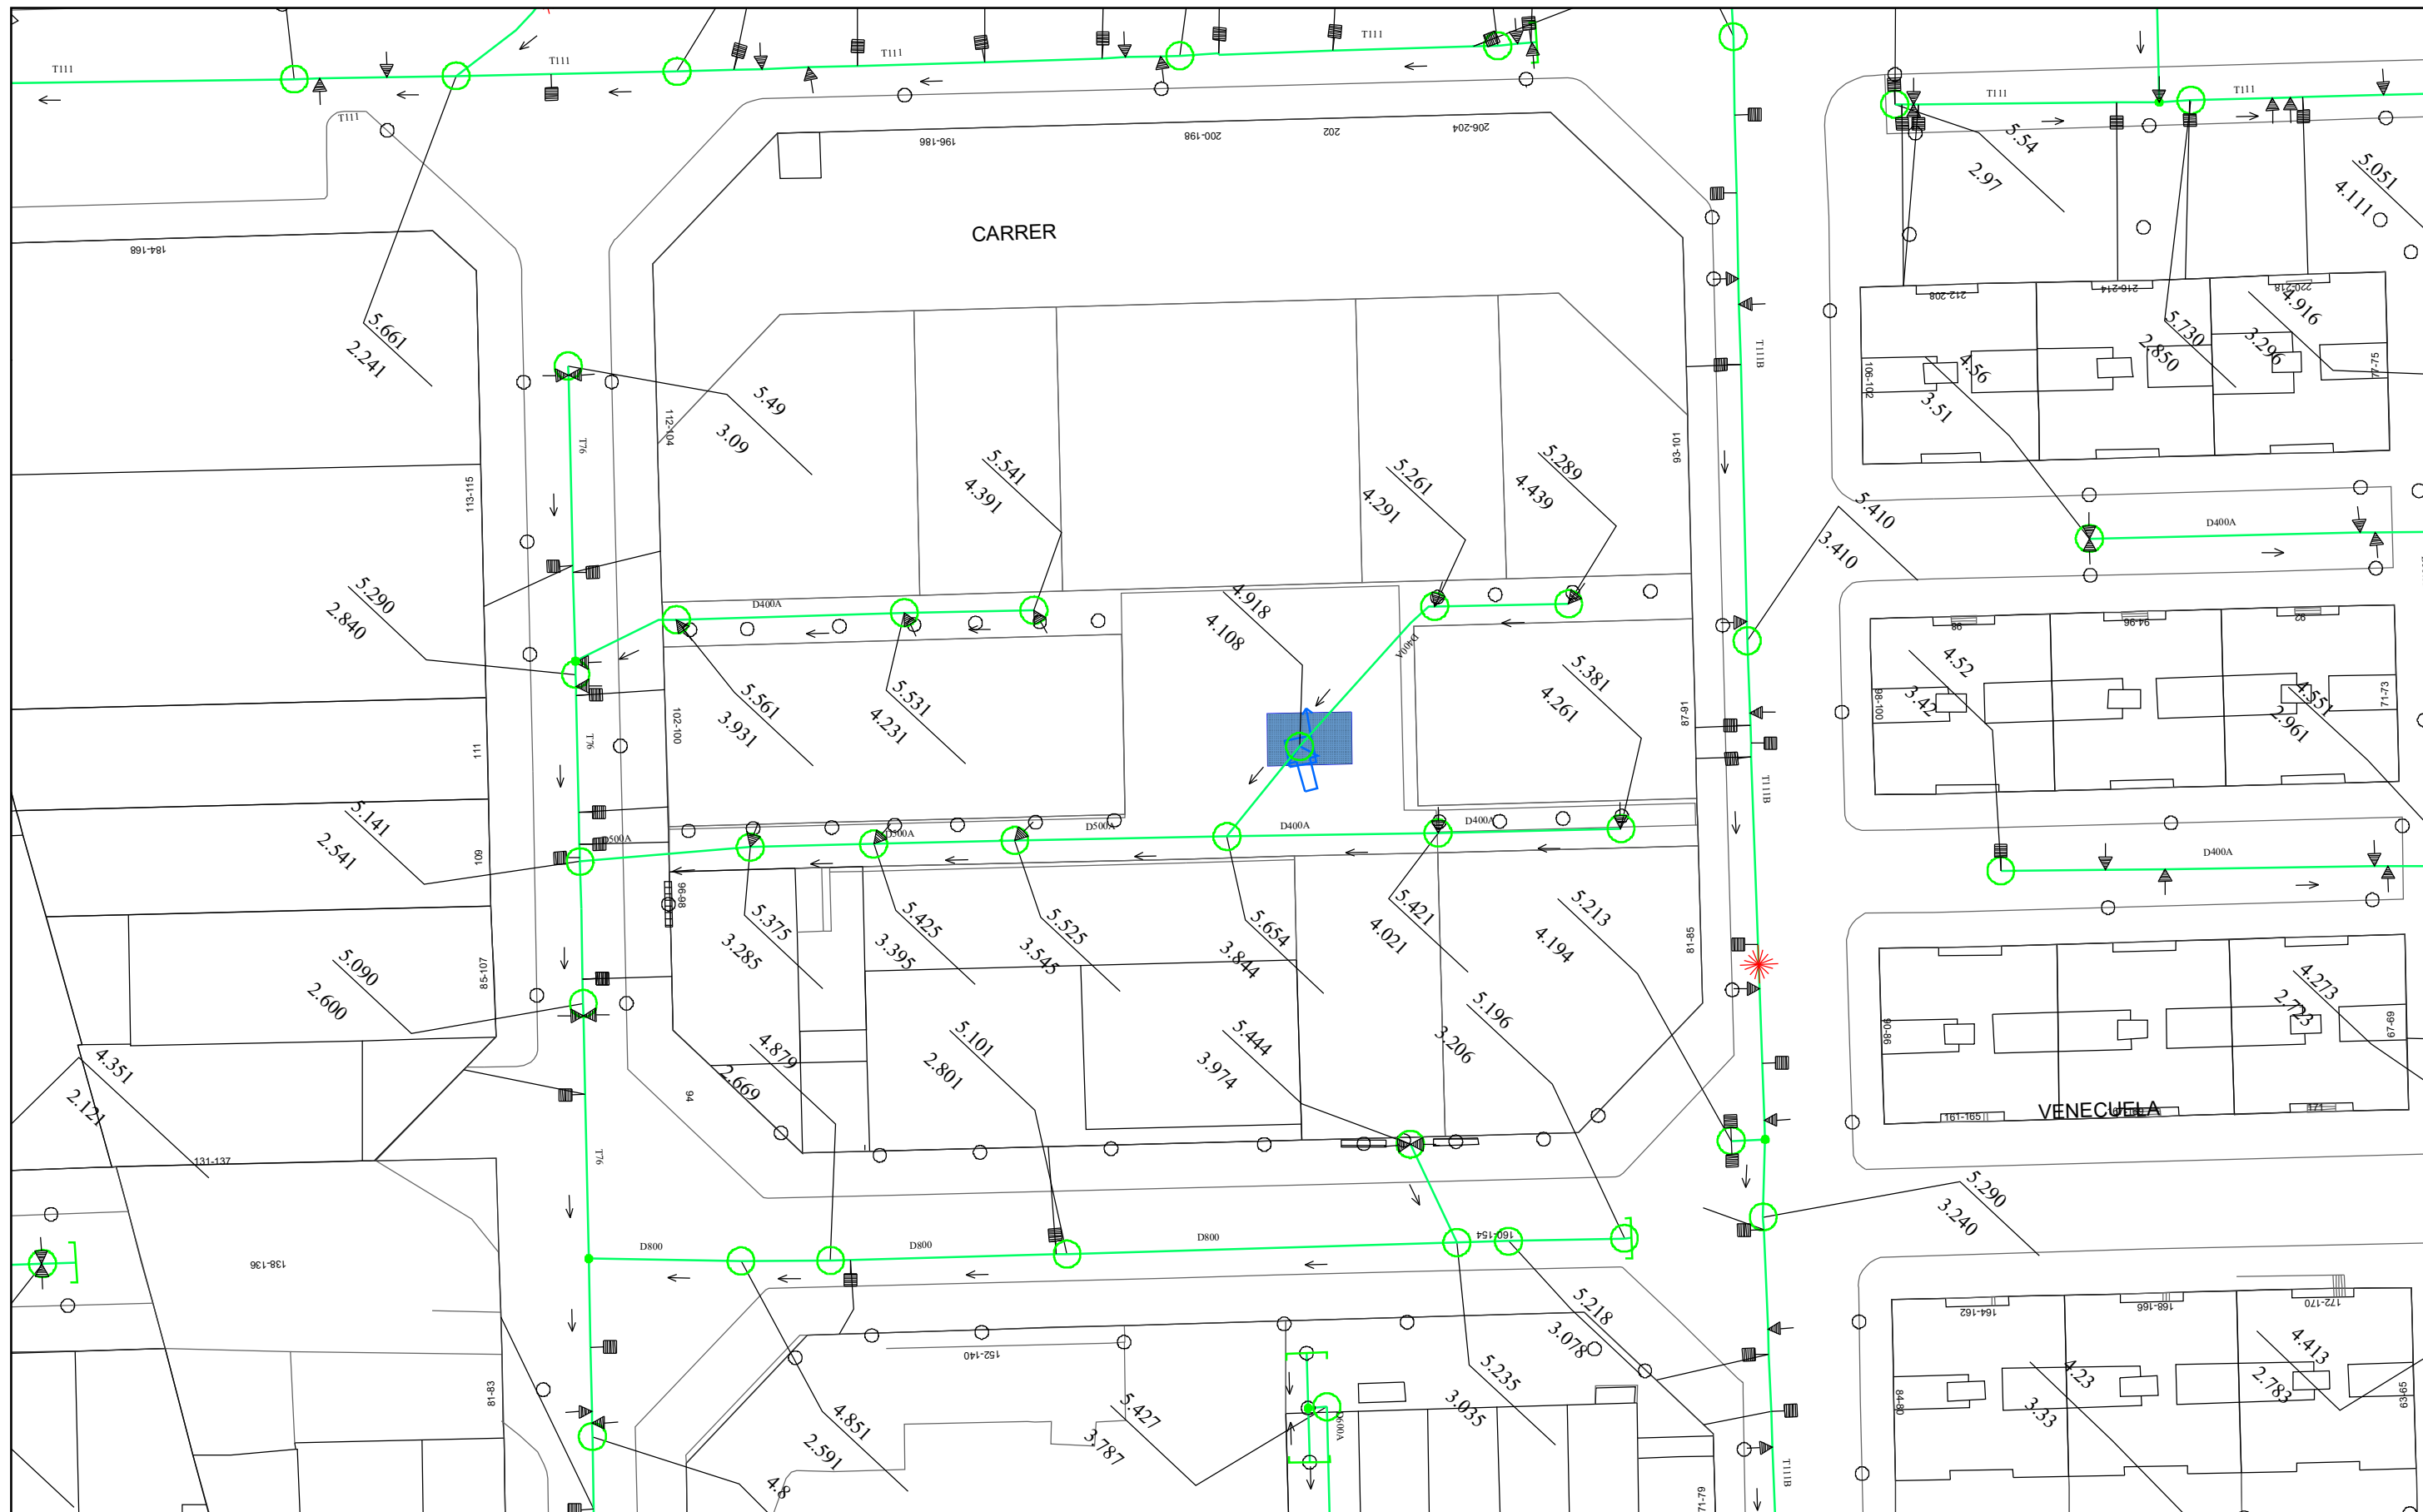

SUDS 10-013 - PMU Cristofol de Moura

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(434016.097, 4584963.594) m. Coordenada Inferior dreta:(434285.033, 4584963.594) m.
Coordenada Superior dreta:(434285.033, 4585131.063) m. Coordenada Superior esquerra:(434016.097, 4585131.063) m.

Data:20/03/2024

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



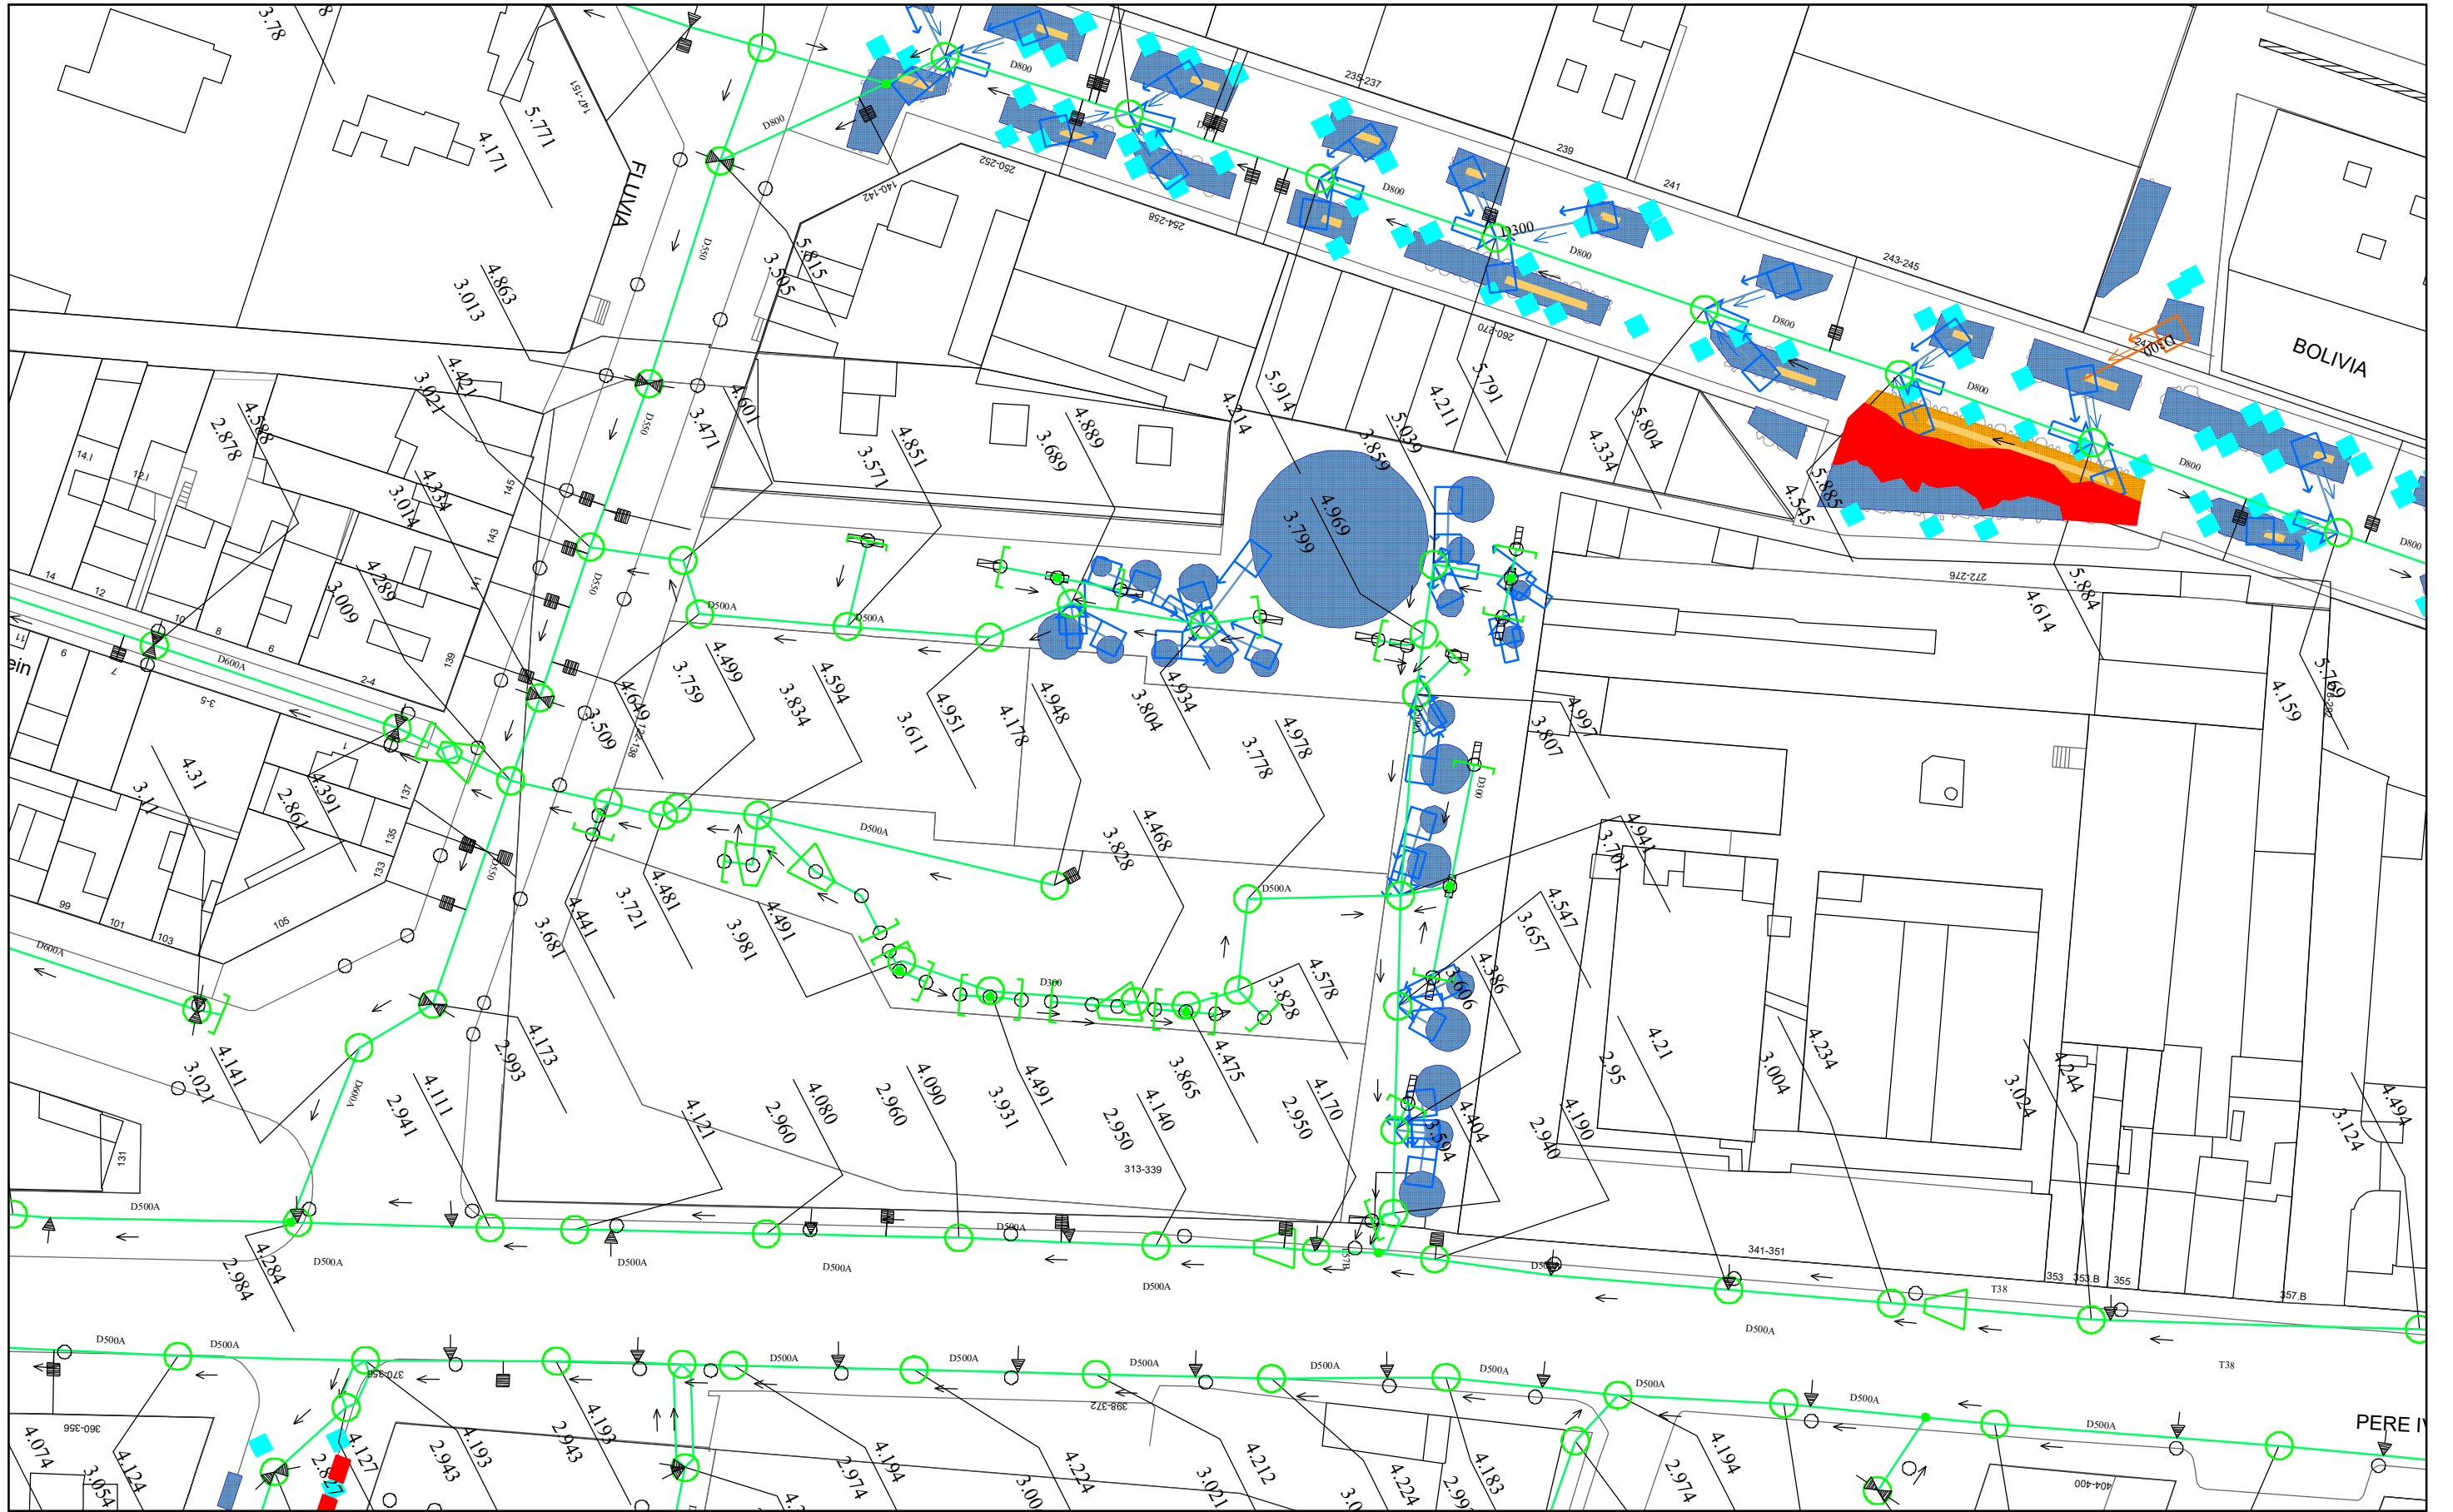

SUDS 10-014 - Illa L'Escocesa

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/700


Coordenada Inferior esquerra:(433247.125, 4584603.439) m. Coordenada Inferior dreta:(433516.061, 4584603.439) m.
Coordenada Superior dreta:(433516.061, 4584770.908) m. Coordenada Superior esquerra:(433247.125, 4584770.908) m.

Data:28/03/2024

LLEGGENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguàs SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobreciador SUDS | | | | |
| | Sobreciador clavegueram SUDS | | | | |



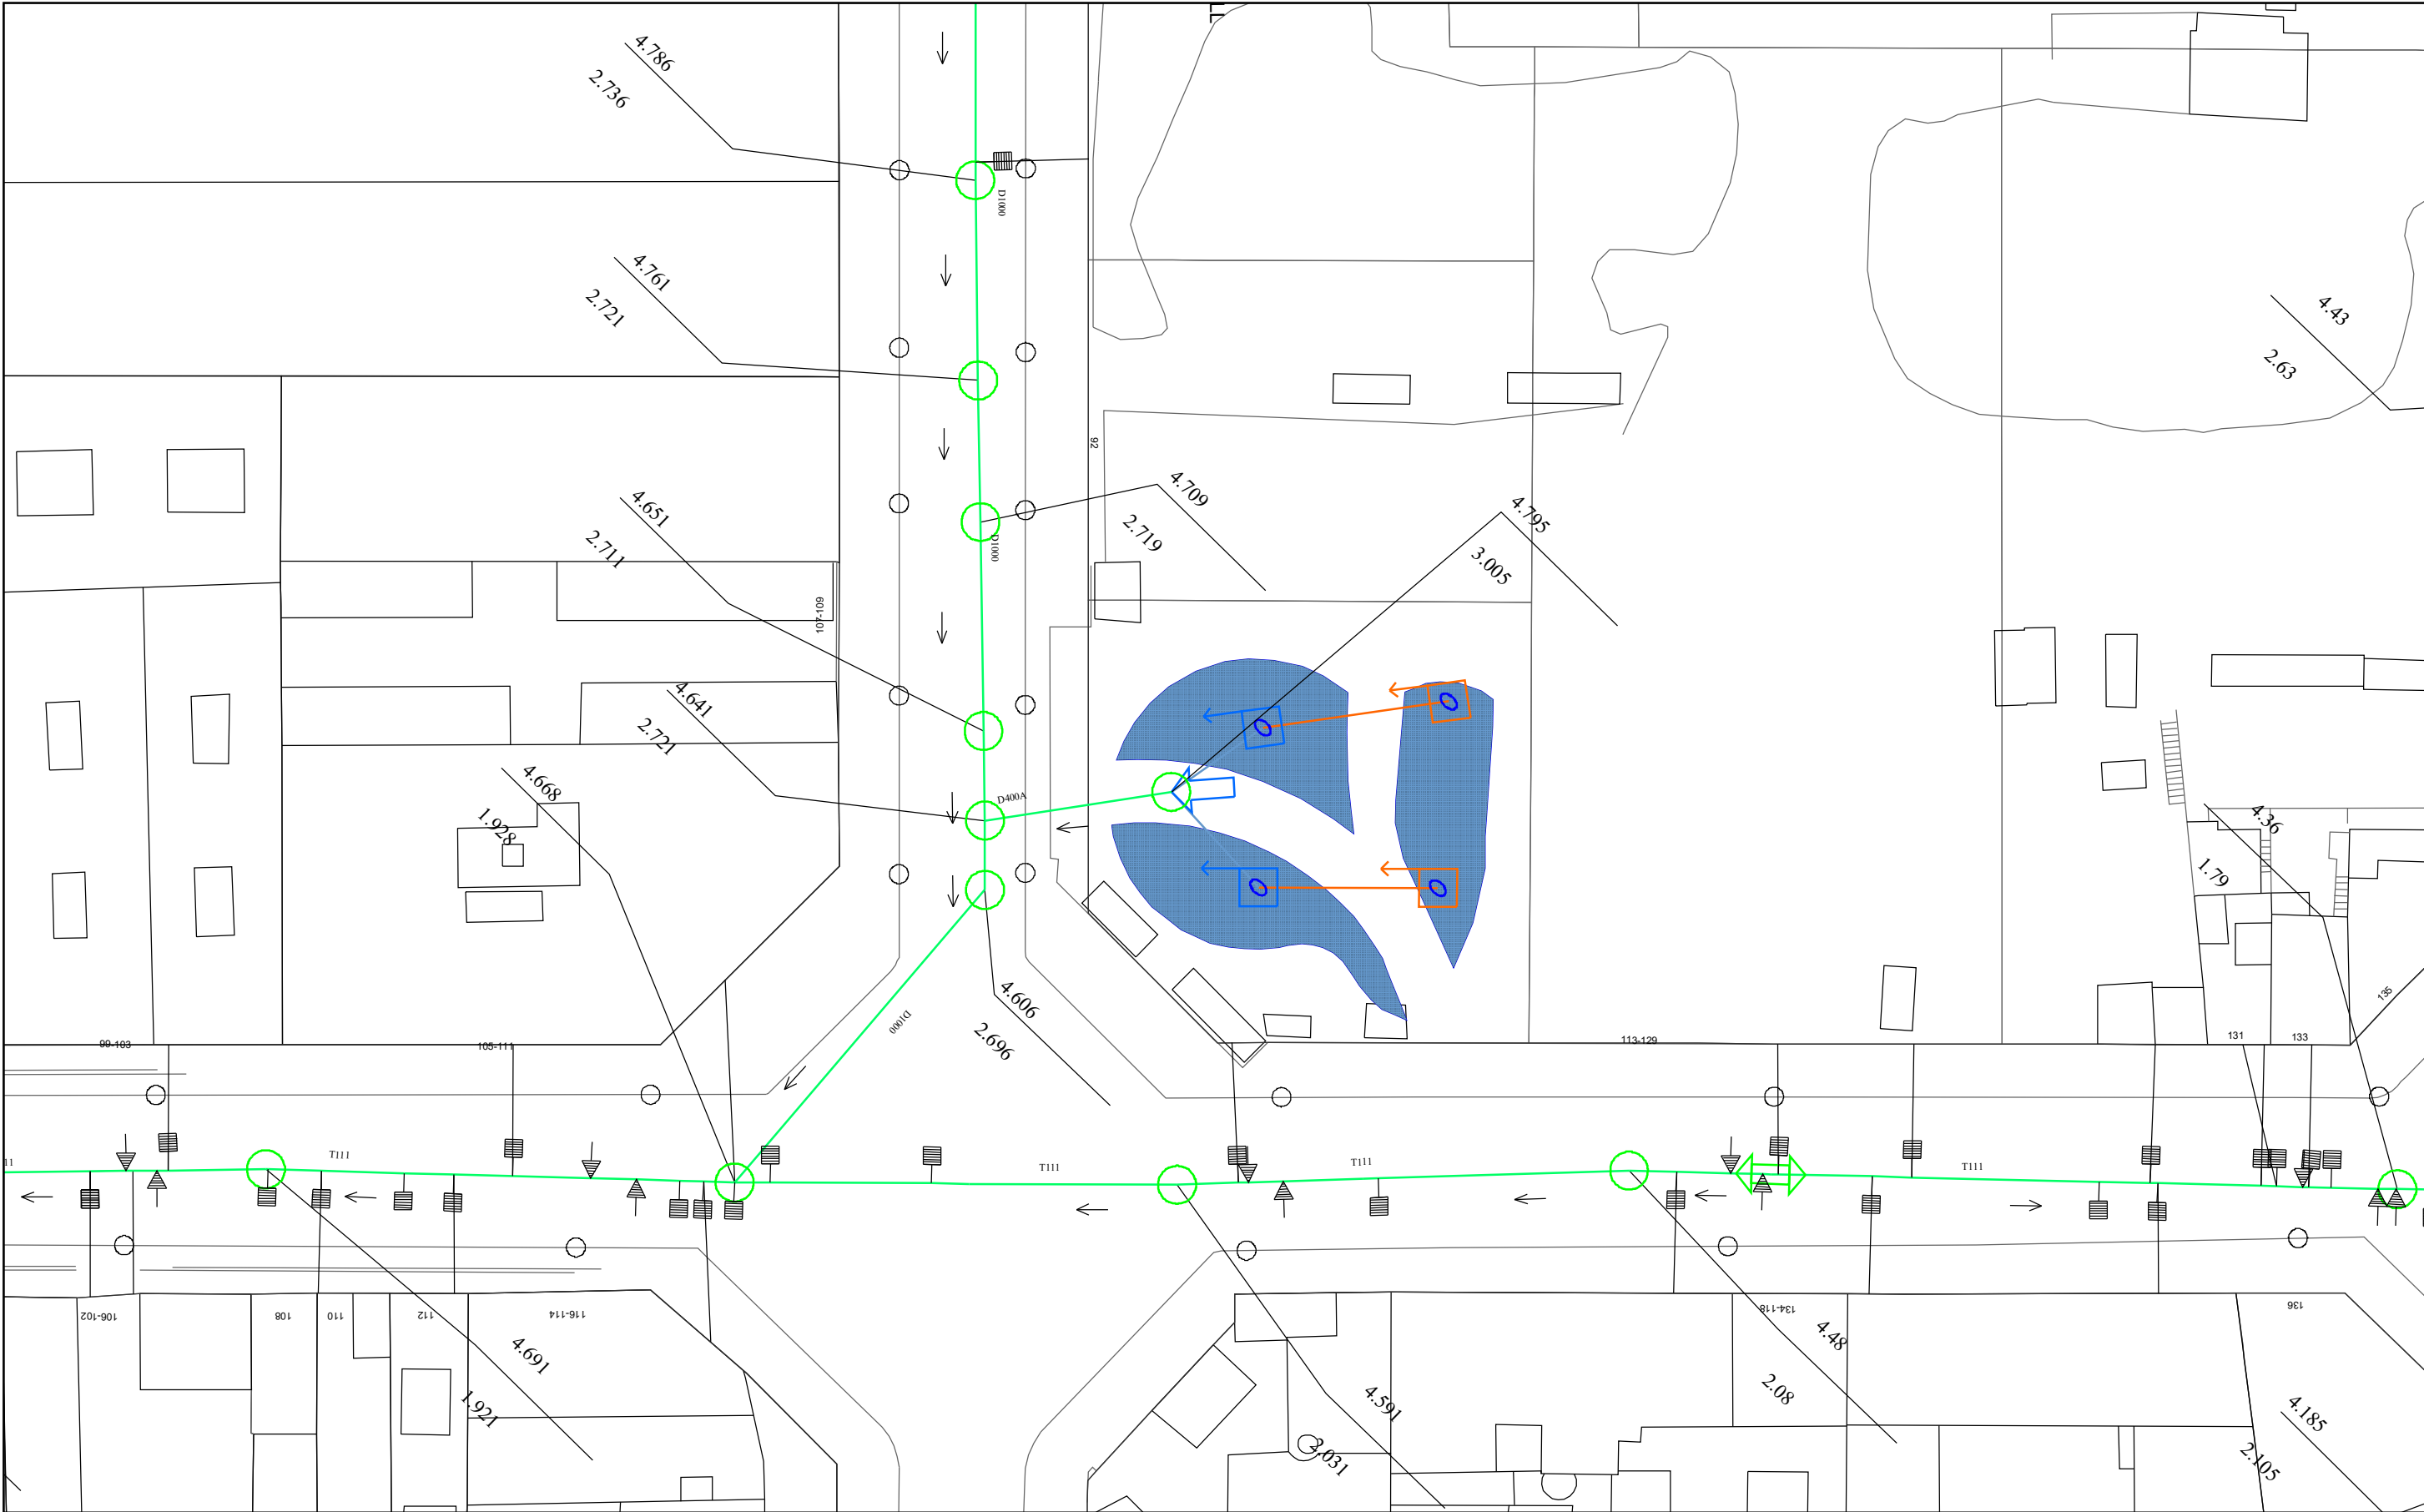



Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/1200
--


Coordenada Inferior esquerda:(431985.878, 4583293.066) m. Coordenada Inferior direita:(432446.910, 4583293.066) m.
Coordenada Superior direita:(432446.910, 4583580.156) m. Coordenada Superior esquerda:(431985.878, 4583580.156) m.

Data:23/04/2024

LLEGENDA

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|--|
| | Xarxa clavegueram |  | Períod SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS |  | Desguàs SUDS |  | Pous d'infiltració i detenció (ID-POU) |
| | Tram SUD connexió a clavegueram |  | Connexió clavegueram SUDS |  | Escocells d'infiltració (I-ESC) |
|  | Sobrecixidor SUDS | | | | |
|  | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



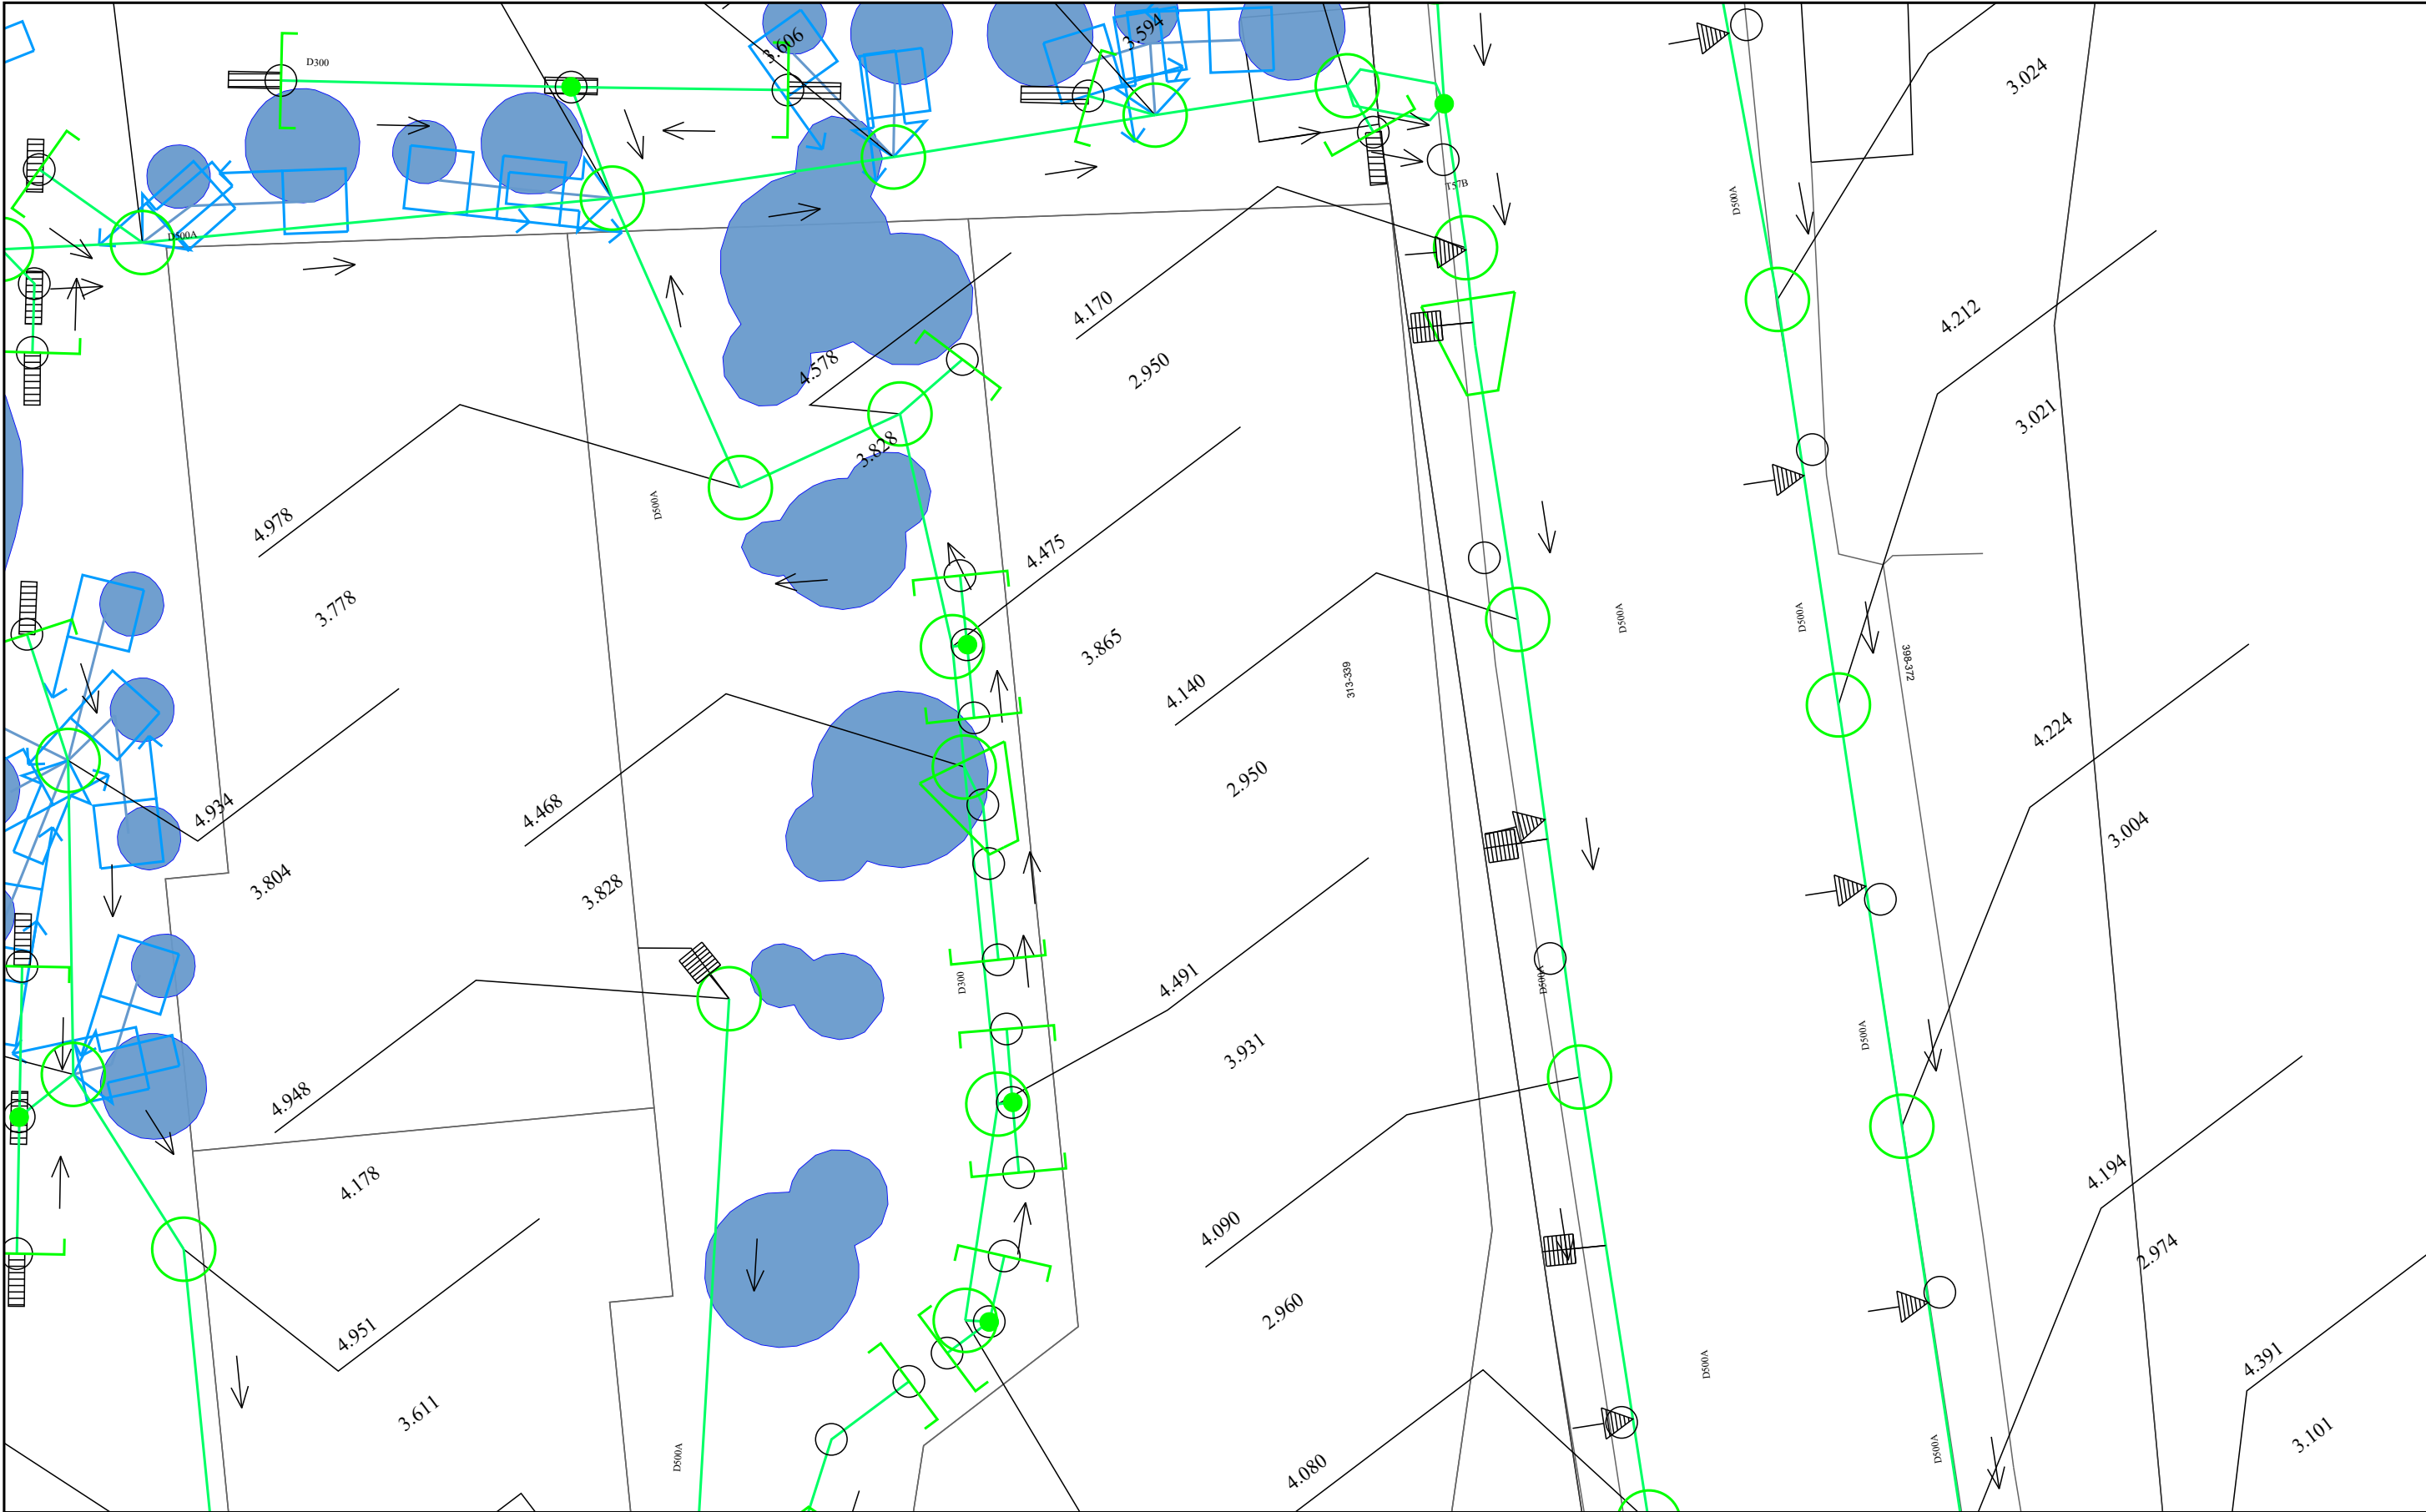

SUDS 10-017 - Fluvià 126 - L'Escocesa

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/300


Coordenada Inferior esquerra:(433353.697, 4584623.907) m. Coordenada Inferior dreta:(433468.955, 4584623.907) m.
Coordenada Superior dreta:(433468.955, 4584695.679) m. Coordenada Superior esquerra:(433353.697, 4584695.679) m.

Data:27/05/2024

LLEENDA

- | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| | Xarxa clavegueram | | Pericó SUDS | | Parterres inundables (ID-PAR) |
| | Xarxa de SUDS | | Desguís SUDS | | |
| | Tram SUD connexió a clavegueram | | Connexió clavegueram SUDS | | |
| | Sobrecixidor SUDS | | | | |
| | Sobrecixidor clavegueram SUDS | | | | |



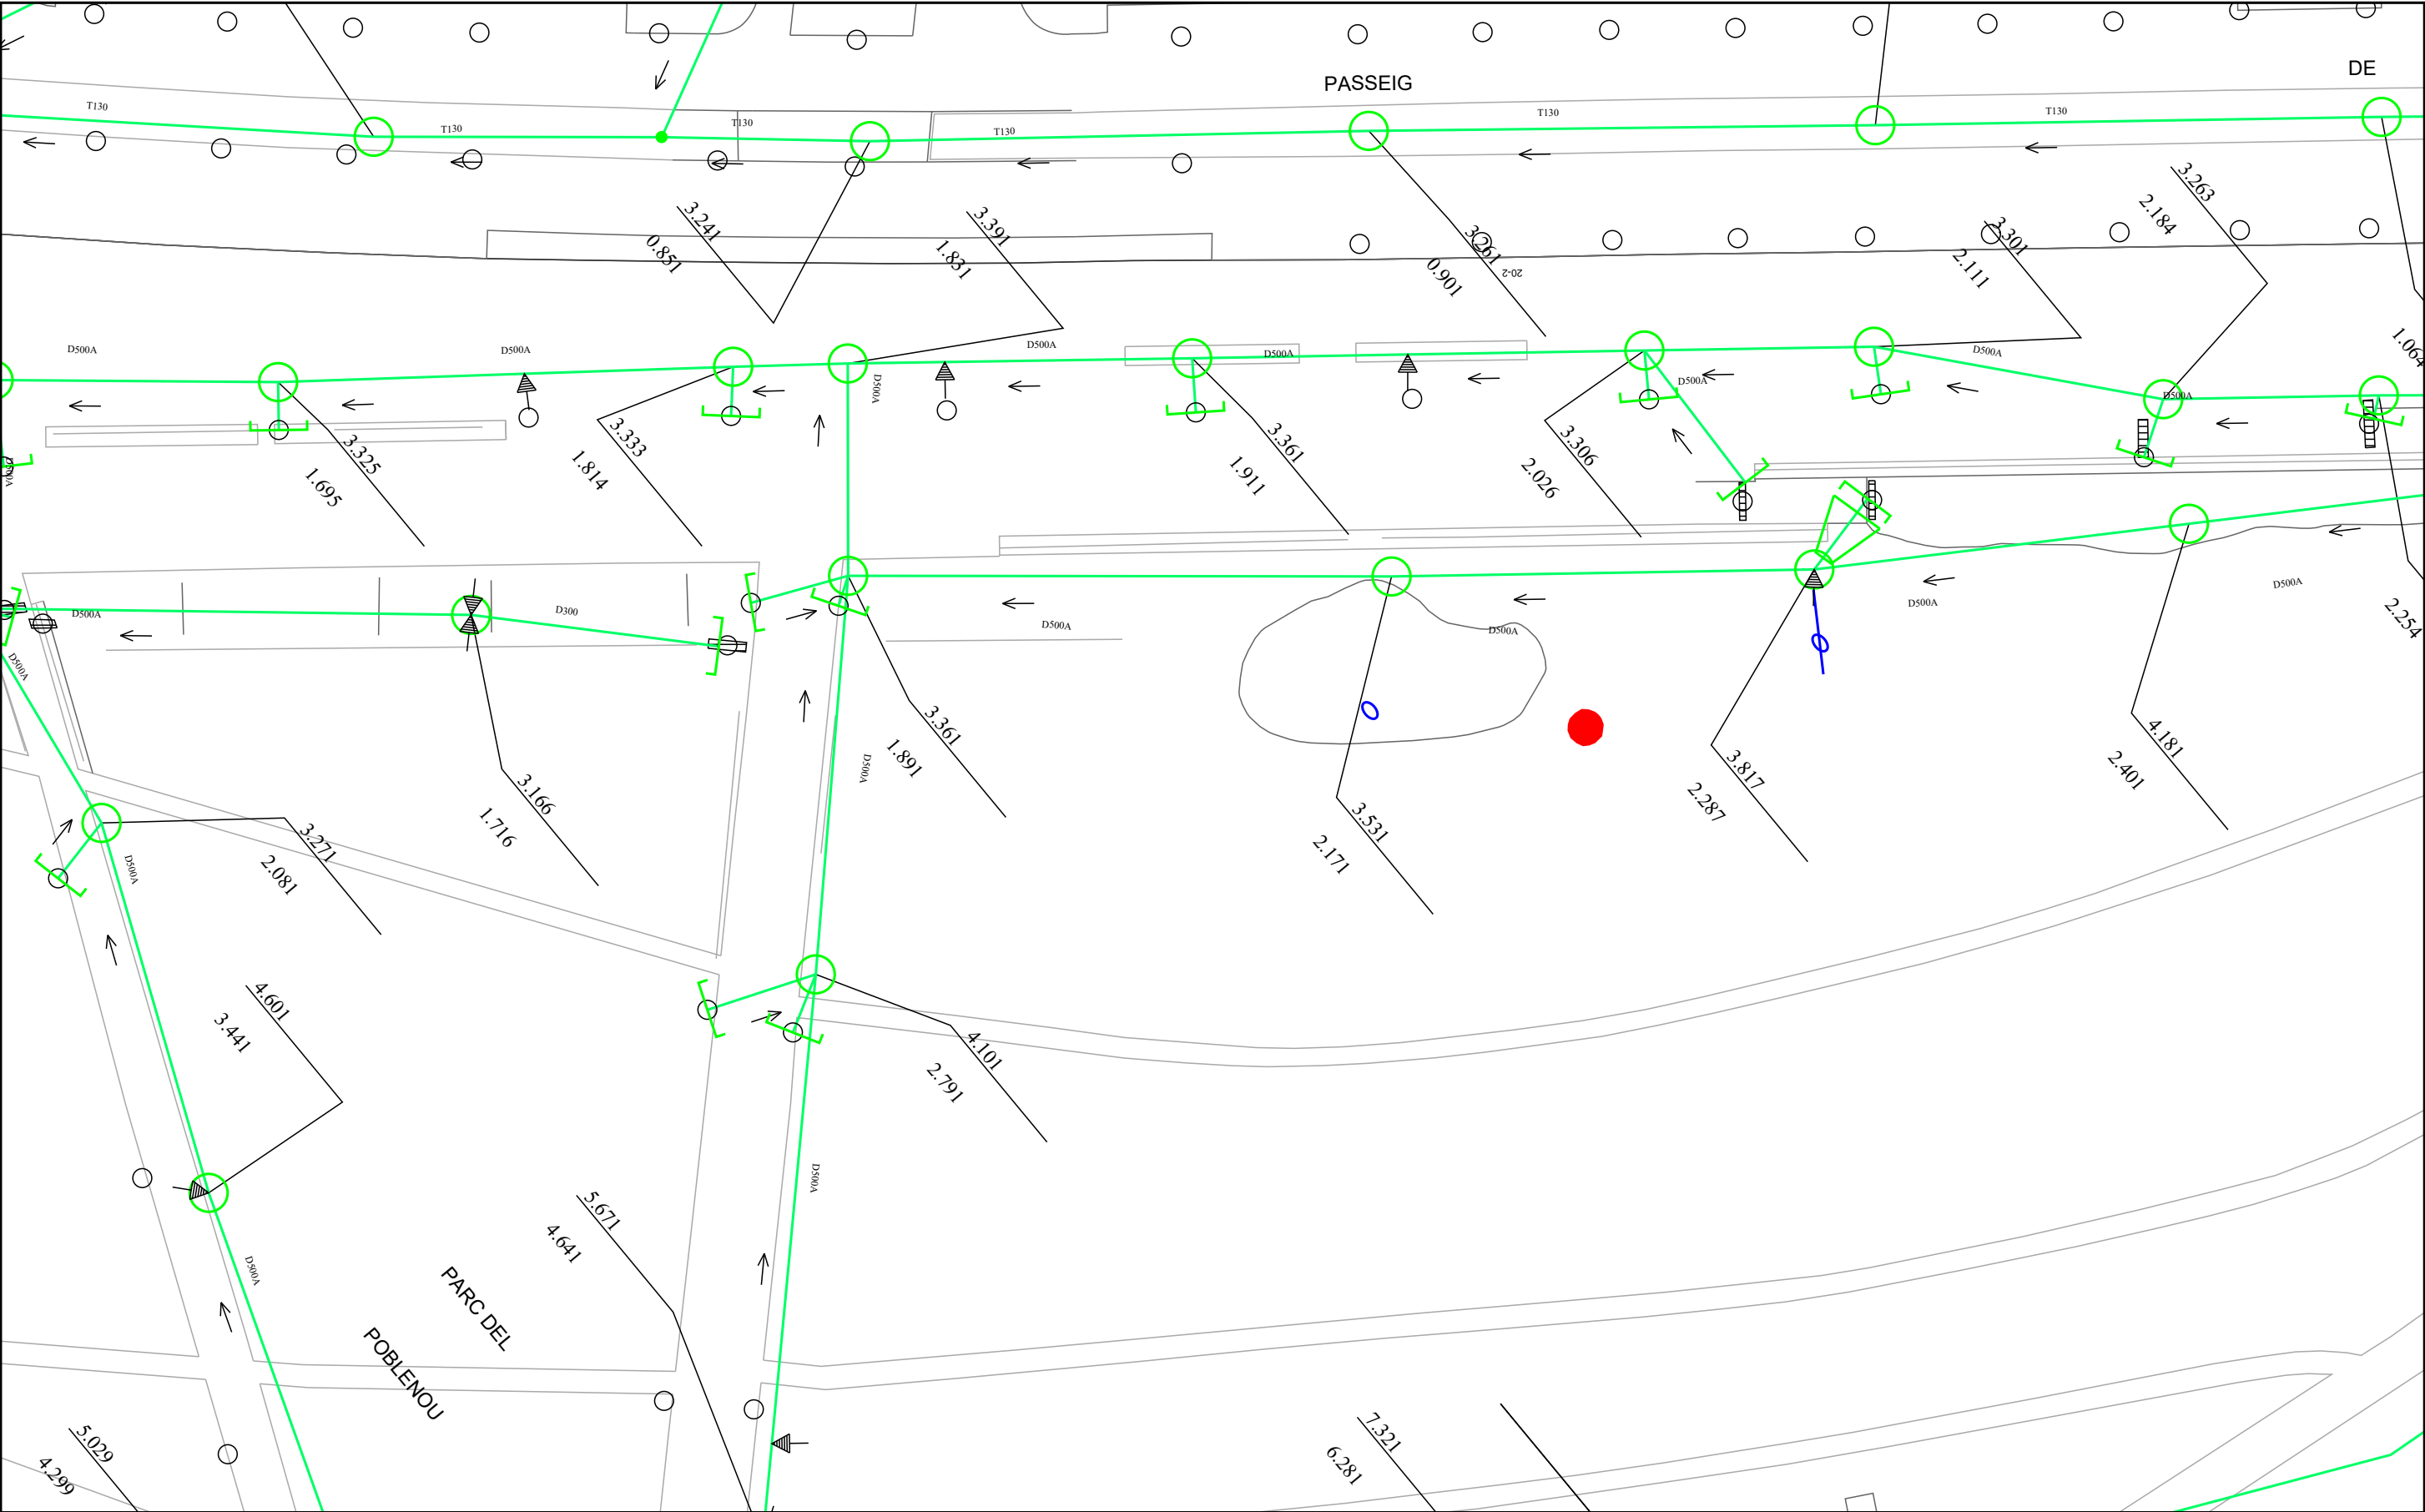



SUDS 10-018 - Jocs singulars Parc Poblenou

Projecció UTM. Sistema referència ETRS89. Escala: 1/500

Coordenada Inferior esquerra:(433605.545, 4583098.179) m. Coordenada Inferior dreta:(433797.641, 4583098.179) m.
Coordenada Superior dreta:(433797.641, 4583217.800) m. Coordenada Superior esquerra:(433605.545, 4583217.800) m.

Data:24/02/2025

LLEENDA

	Xarxa clavegueram		Pericó SUDS		Paviments permeables (I-PAV)
	Xarxa de SUDS		Desguís SUDS		Rases d'infiltració i detenció (ID-RAS)
	Tram SUD connexió a clavegueram		Connexió clavegueram SUDS		Pous d'infiltració i detenció (ID-POU)
	Sobreeixidor SUDS				
	Sobreeixidor clavegueram SUDS				