
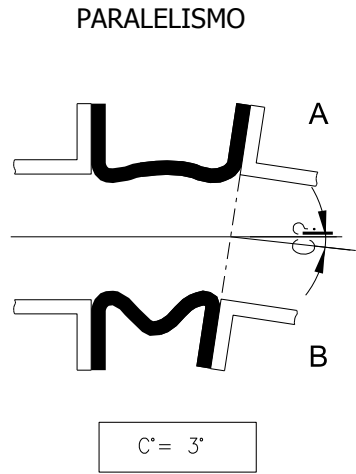
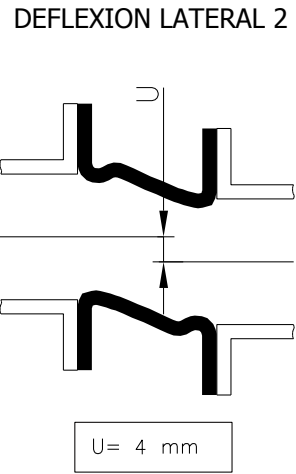
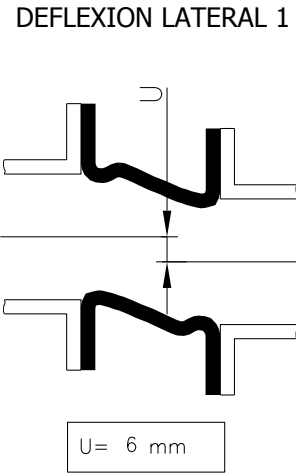
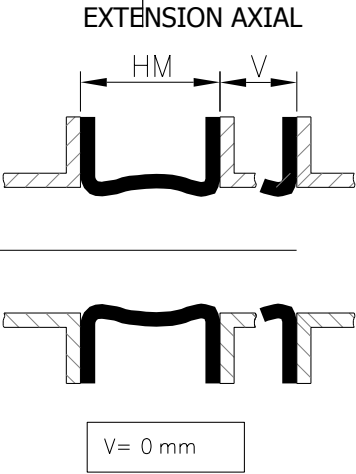




REF.	CTA	DESCRIPCION	MATERIAL	SUMINISTRO
1	6	Contra brida	Acero galvanizado	NO
2	3	Deflector		NO
3	216	1 tornillo HM16 + 1 arandela + 1 tuerca	Acero galvanizado	NO
4	3	Junta de expansión (compensador)	Clase 13 T Ver Hoja de datos "LP1704-SEI-HDD-10 "	YES

Velocidad max. del flujo	24.30 m/s
--------------------------	-----------

CONDICIONES DE OPERACION
Ver hoja de datos : 20993 - EF - 00 - 004

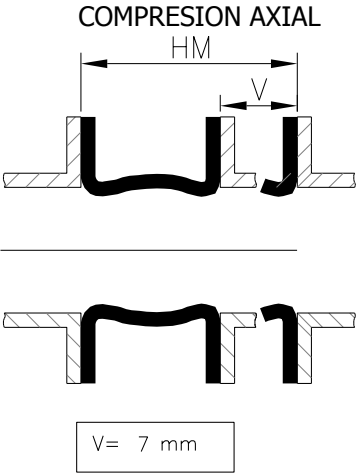


Cantidad : 3 unidades
KKS : HSA10BR752 / HSA20BR752 / HSA30BR752

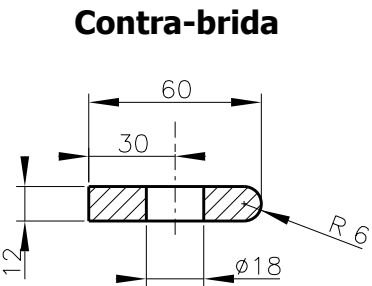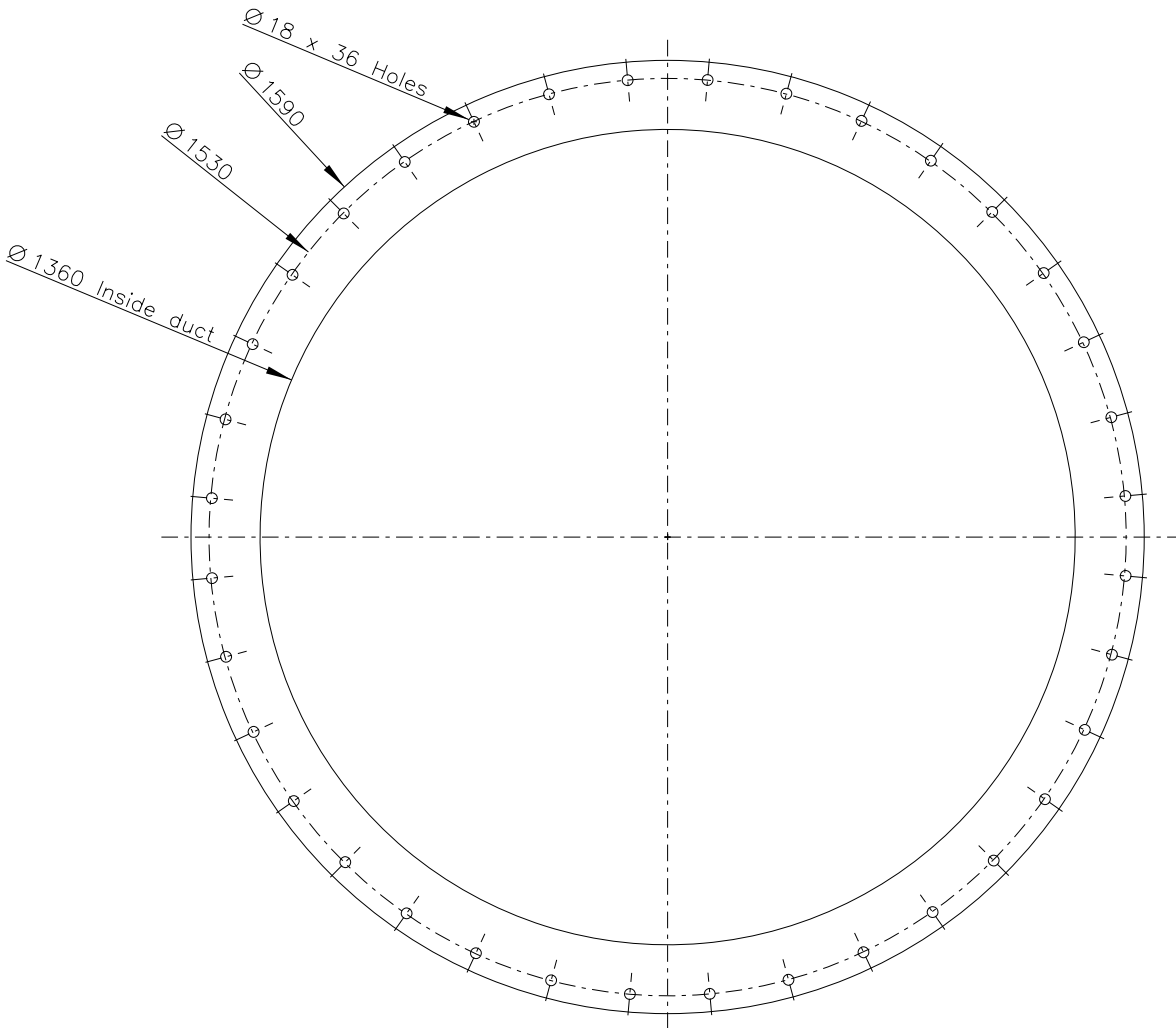

JUNTA CERRADA - Tipo 13T
DIMENSIONES INTERNAS :
Ø1450 mm L= 200 (220) mm
2 BT 70 mm

SECCION TRANSVERSAL

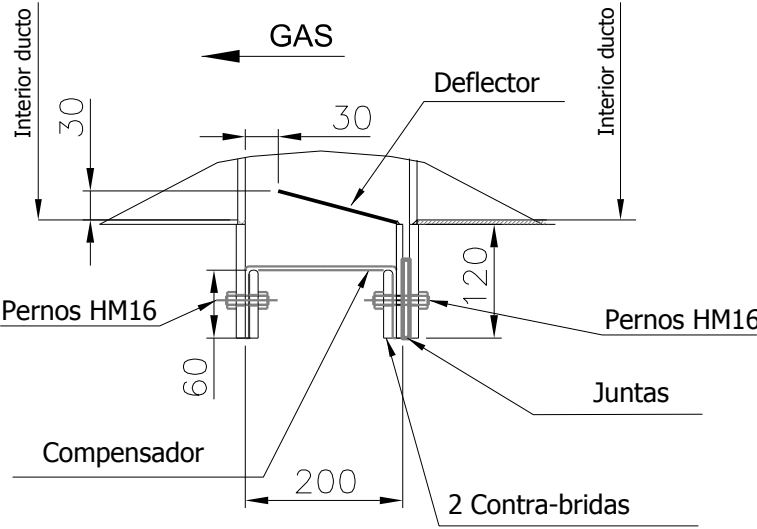

PROYECTO IMPLANTACIÓN DeNOx SCR DE LA
PVE DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

	TITULO DEL PLANO/DOCUMENTO: Plano de compensador entre By-pass y el Idfan				
		Nº DE PLANO/DOCUMENTO CONTRATISTA:			
		ESCALA: N/A			A3
PROYECTO LP1704	REAL. SEI	DOC PLA	Nº SECUENCIAL 1005	REV. 03	