
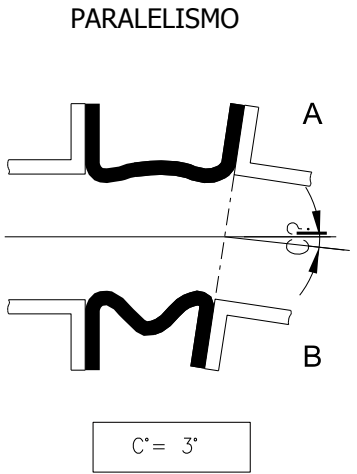
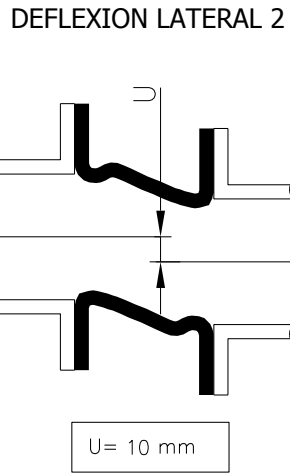
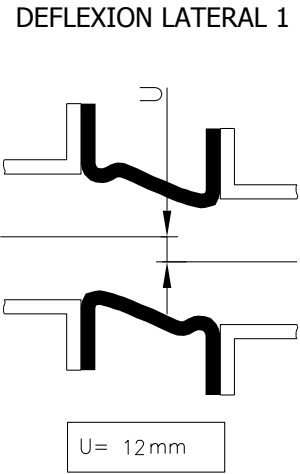
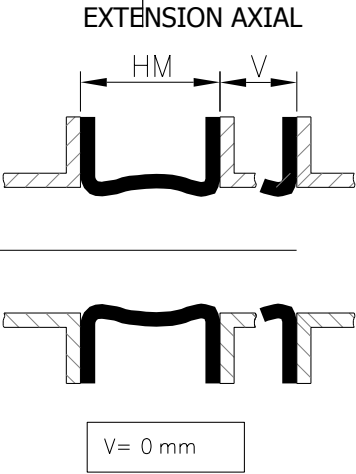




REF.	CTA	DESCRIPCION	MATERIAL	SUMINISTRO
1	6	Contra brida	Acero galvanizado	NO
2	3	Deflector		NO
3	288	1 tornillo HM16 + 1 arandela + 1 tuerca	Acero galvanizado	NO
4	3	Junta de expansión (compensador)	Clase 13 T Ver Hoja de datos "LP1704-SEI-HDD-10 "	YES

Velocidad max. del flujo	24.30 m/s
--------------------------	-----------

CONDICIONES DE OPERACION
Ver hoja de datos : 20993 - EF - 00 - 004

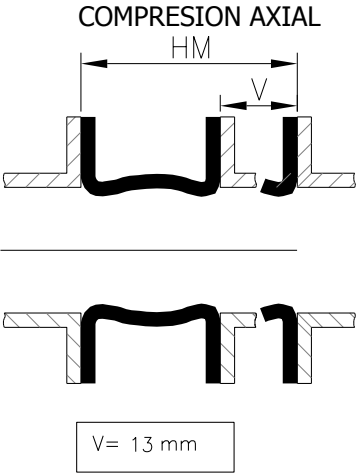


Cantidad : 3 unidades
KKS : HNA10BR751 / HNA20BR751 / HNA30BR751

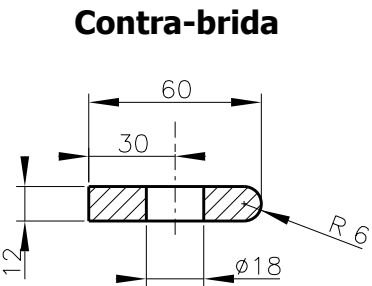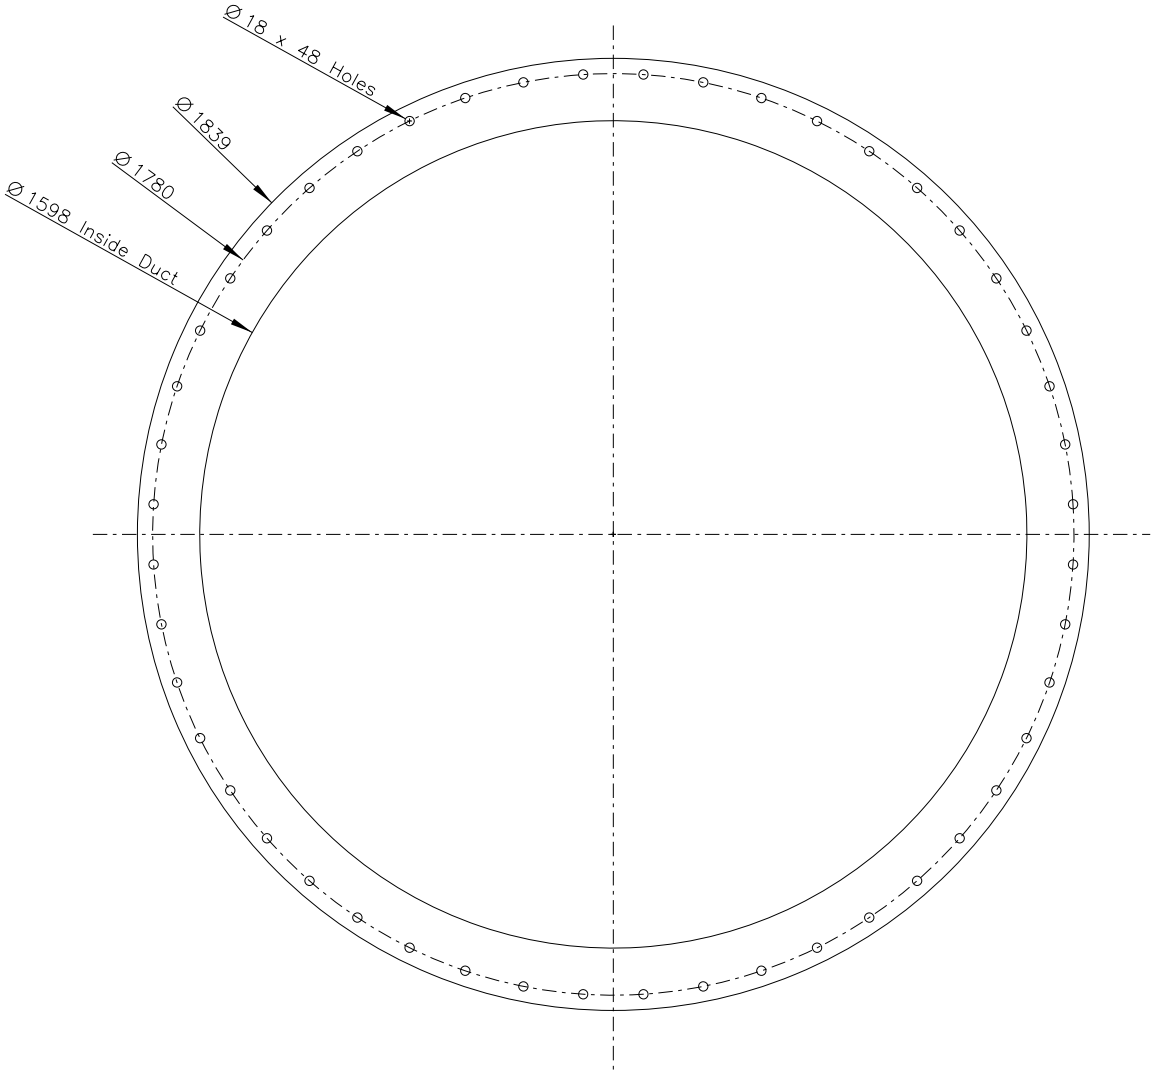

JUNTA CERRADA - Tipo 13T
DIMENSIONES INTERNAS :
Ø1699 mm L= 200 (230) mm
2 BT 70 mm

SECCION TRANSVERSAL

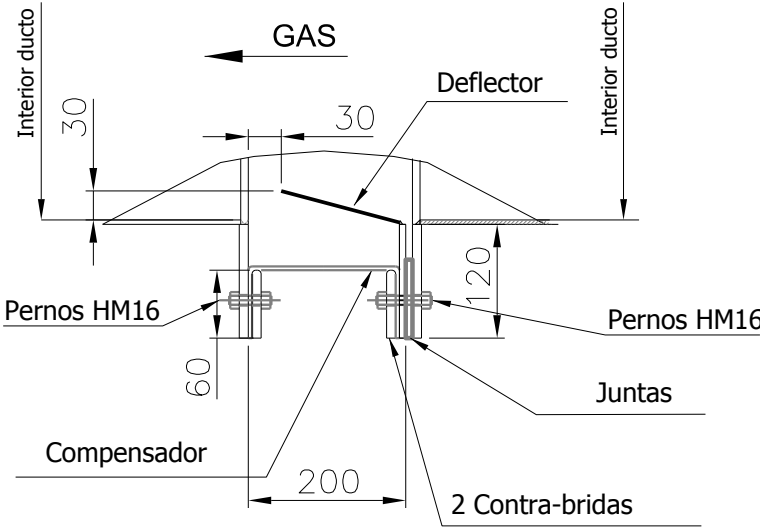

REV.	FECHA	MODIFICACION	REALIZADO	REVISADO	APROBADO
PROYECTO IMPLANTACIÓN DeNOx SCR DE LA PVE DE SANT ADRIÀ DE BESÒS					
			TITULO DEL PLANO/DOCUMENTO: Plano de compensador de salida del Idfan		
			Nº DE PLANO/DOCUMENTO CONTRATISTA:		
			ESCALA: N/A		A3
PROYECTO	REAL.	DOC	Nº SECUENCIAL	REV.	
LP1704	SEI	PLA	1008	03	