
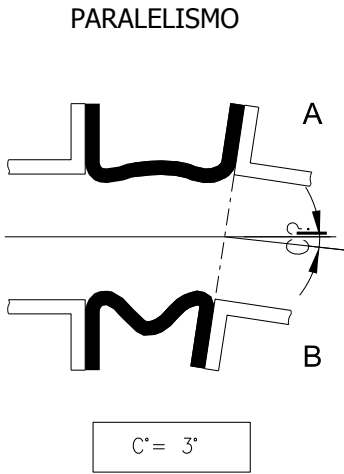
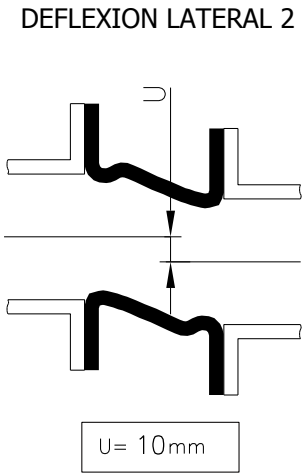
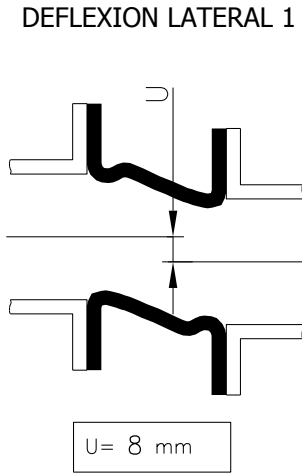
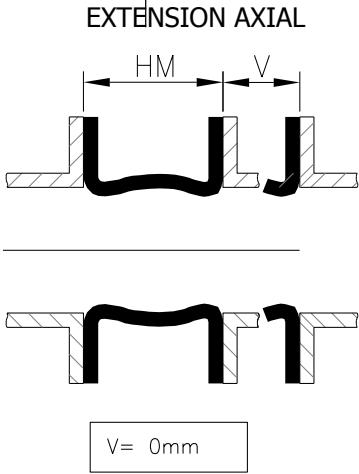




REF.	CTA	DESCRIPCION	MATERIAL	SUMINISTRO
1	6	Contra brida	Acero galvanizado	NO
2	0	Deflector		NO
3	84	1 tornillo HM16 + 1 arandela + 1 tuerca	Acero galvanizado	NO
4	3	Junta de expansión (compensador)	Clase 17 T Ver Hoja de datos "LP1704-SEI-HDD-10 "	YES

Velocidad max. del flujo	24.30 m/s
--------------------------	-----------

CONDICIONES DE OPERACION
Ver hoja de datos : 20993 - EF - 00 - 004

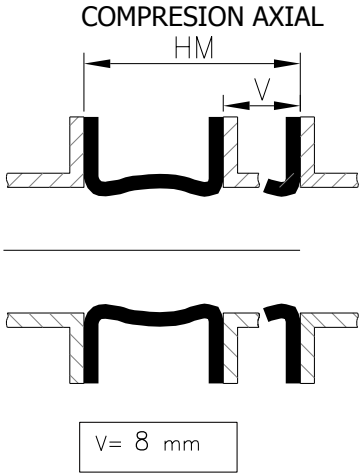


Cantidad : 3 unidades
KKS : HSW10BR753 / HSW20BR753 / HSW30BR753

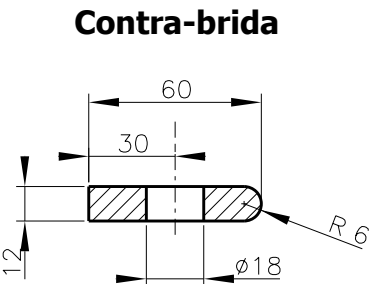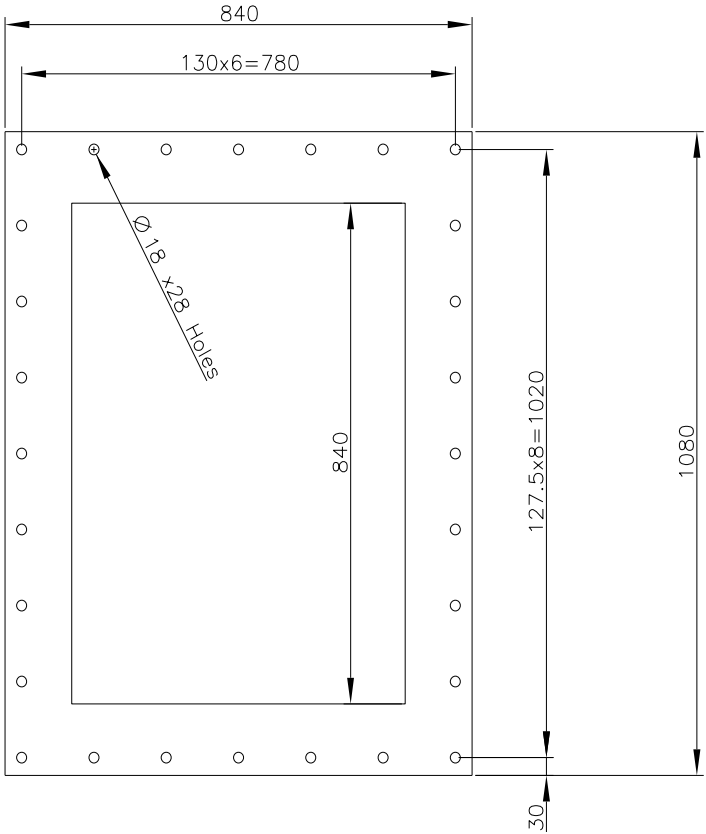

JUNTA CERRADA - Tipo 13T
DIMENSIONES INTERNAS :
940x700 mm L= 200 (220) mm
2 BT 70 mm

SECCION TRANSVERSAL

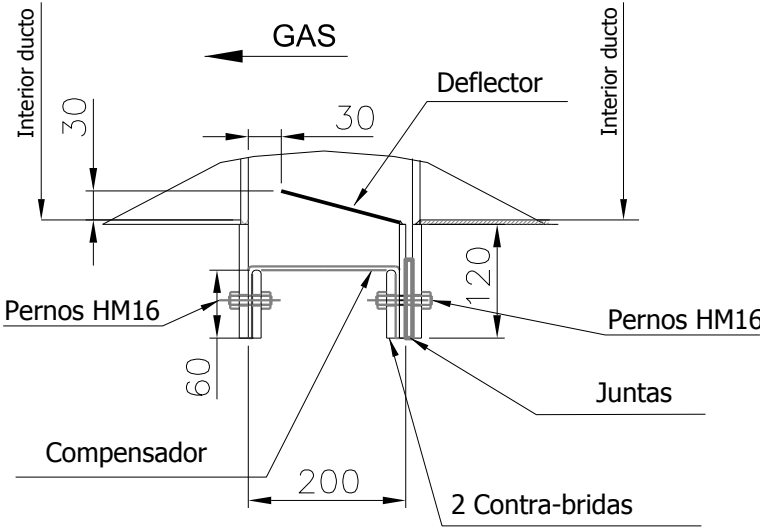

REV.	FECHA	MODIFICACION	REALIZADO	REVISADO	APROBADO
PROYECTO IMPLANTACIÓN DeNOx SCR DE LA PVE DE SANT ADRIÀ DE BESÒS					
		TÍTULO DEL PLANO/DOCUMENTO: Plano de compensador de entrada del ventilador de precalentamiento			
			Nº DE PLANO/DOCUMENTO CONTRATISTA:		
ESCALA:		N/A			A3
PROYECTO	REAL.	DOC	Nº SECUENCIAL	REV.	
LP1704	SEI	PLA	1011	03	