
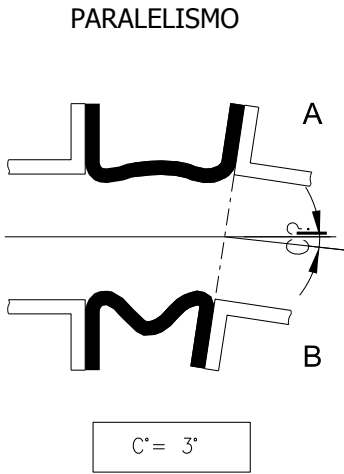
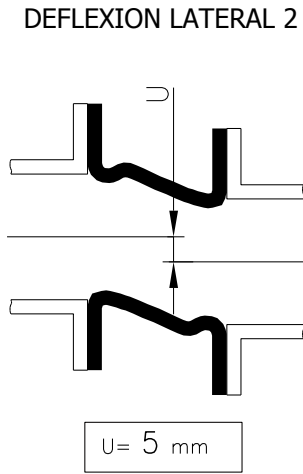
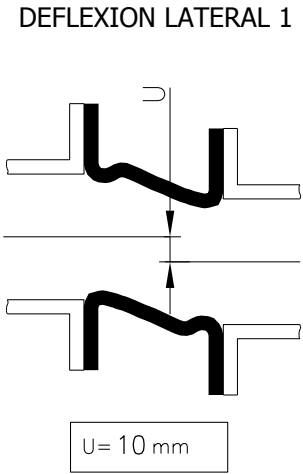
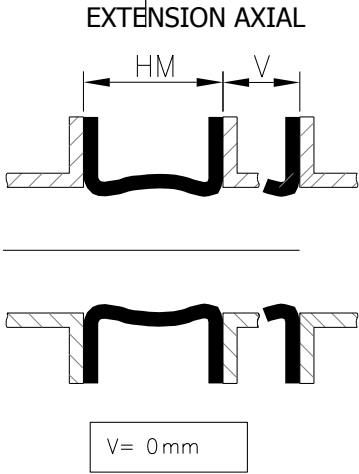




REF.	CTA	DESCRIPCION	MATERIAL	SUMINISTRO
1	6	Contra brida	Acero galvanizado	NO
2	0	Deflector		NO
3	60	1 tornillo HM16 + 1 arandela + 1 tuerca	Acero galvanizado	NO
4	3	Junta de expansión (compensador)	Clase 17 T Ver Hoja de datos "LP1704-SEI-HDD-10 "	YES

Velocidad max. del flujo	24.30 m/s
--------------------------	-----------


CONDICIONES DE OPERACION
Ver hoja de datos : 20993 - EF - 00 - 004

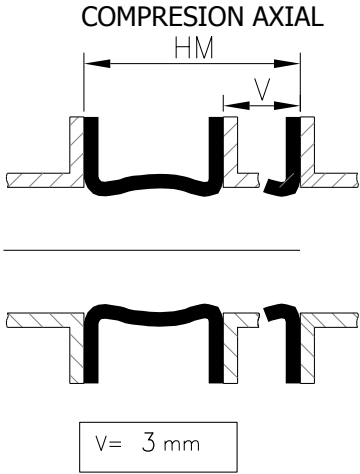

Cantidad : 3 unidades
KKS : HSW10BR751 / HSW20BR751 / HSW30BR751

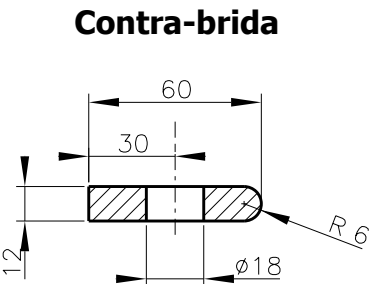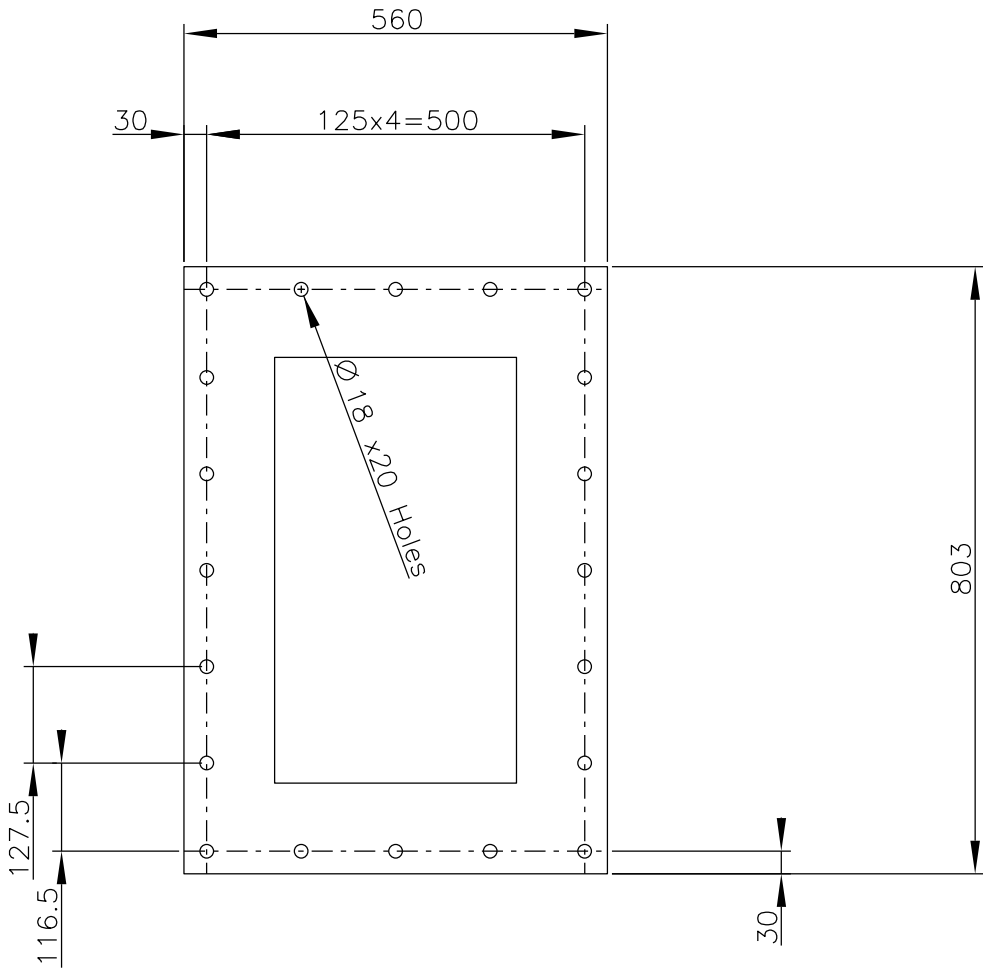

UNTA CERRADA - Tipo 13T
DIMENSIONES INTERNAS :
660x420 mm L= 150(165) mm
2 BT 70 mm

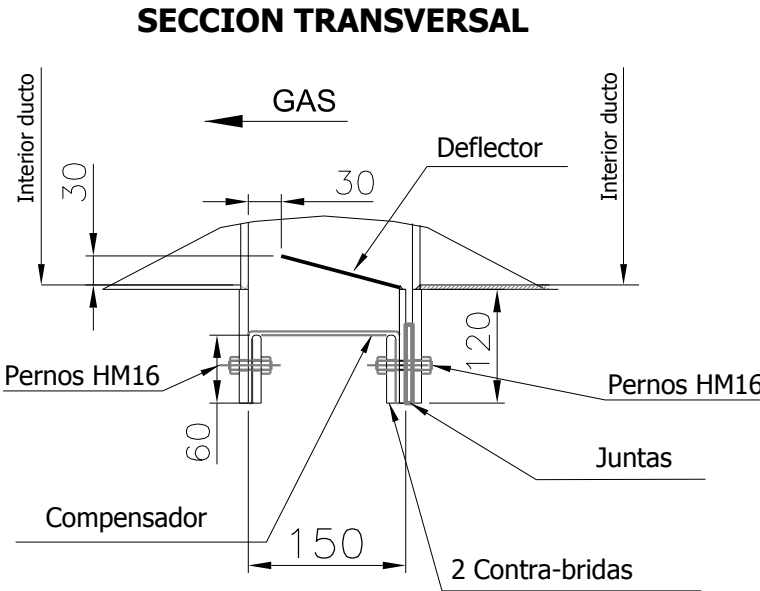

PROYECTO IMPLANTACIÓN DeNOx SCR DE LA
PVE DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

	TÍTULO DEL PLANO/DOCUMENTO: Plano de compensador de salida del ventilador de precalentamiento				
	Nº DE PLANO/DOCUMENTO CONTRATISTA:				
	ESCALA:	N/A			A3
PROYECTO	REAL.	DOC	Nº SECUENCIAL	REV.	
LP1704	SEI	PLA	1012	03	